


A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Układ sieci	Sieć TN
Napięcie znamionowe	
Moc zainstalowana	
IK1 Maks.	
IK3 Maks.	

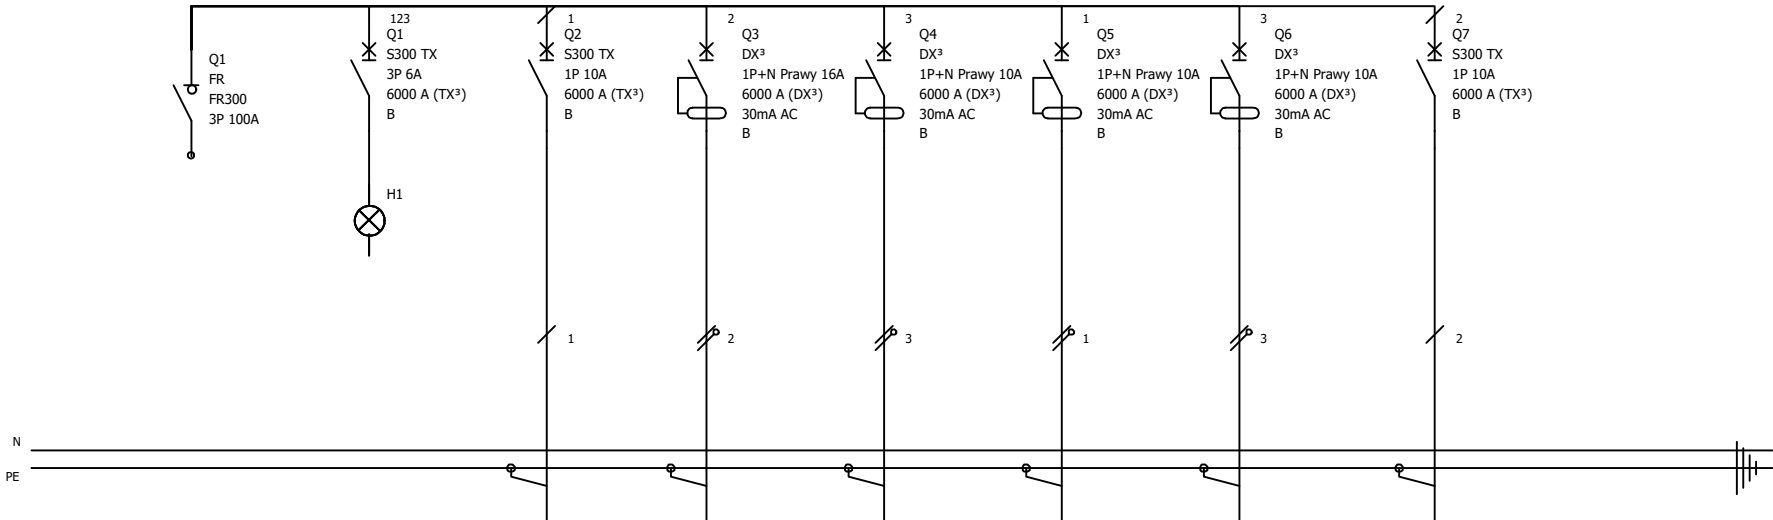

Oznaczenie urządzenia	Q1	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	
Opis	zasilanie z rozdzielnic RG	lampki obecności napięcia	oświetlenie WC	Gniazda WC	Sterowanie	rezerwa	rezerwa	rezerwa	
Przekrój przewodu	istniejący		3x2,5	3x2,5	3x2,5				
Typ kabla			YDY	YDY	YDY				

Remont holu głównego i portierni w bud. L-28	Rozdzielnia PO-5		OPARCOWAŁ:	mgr inż. Tomasz Fus	
			Nr. rysunku:	7/6	
			Data:	25.05.2023	