


RZUT PIĘTRA

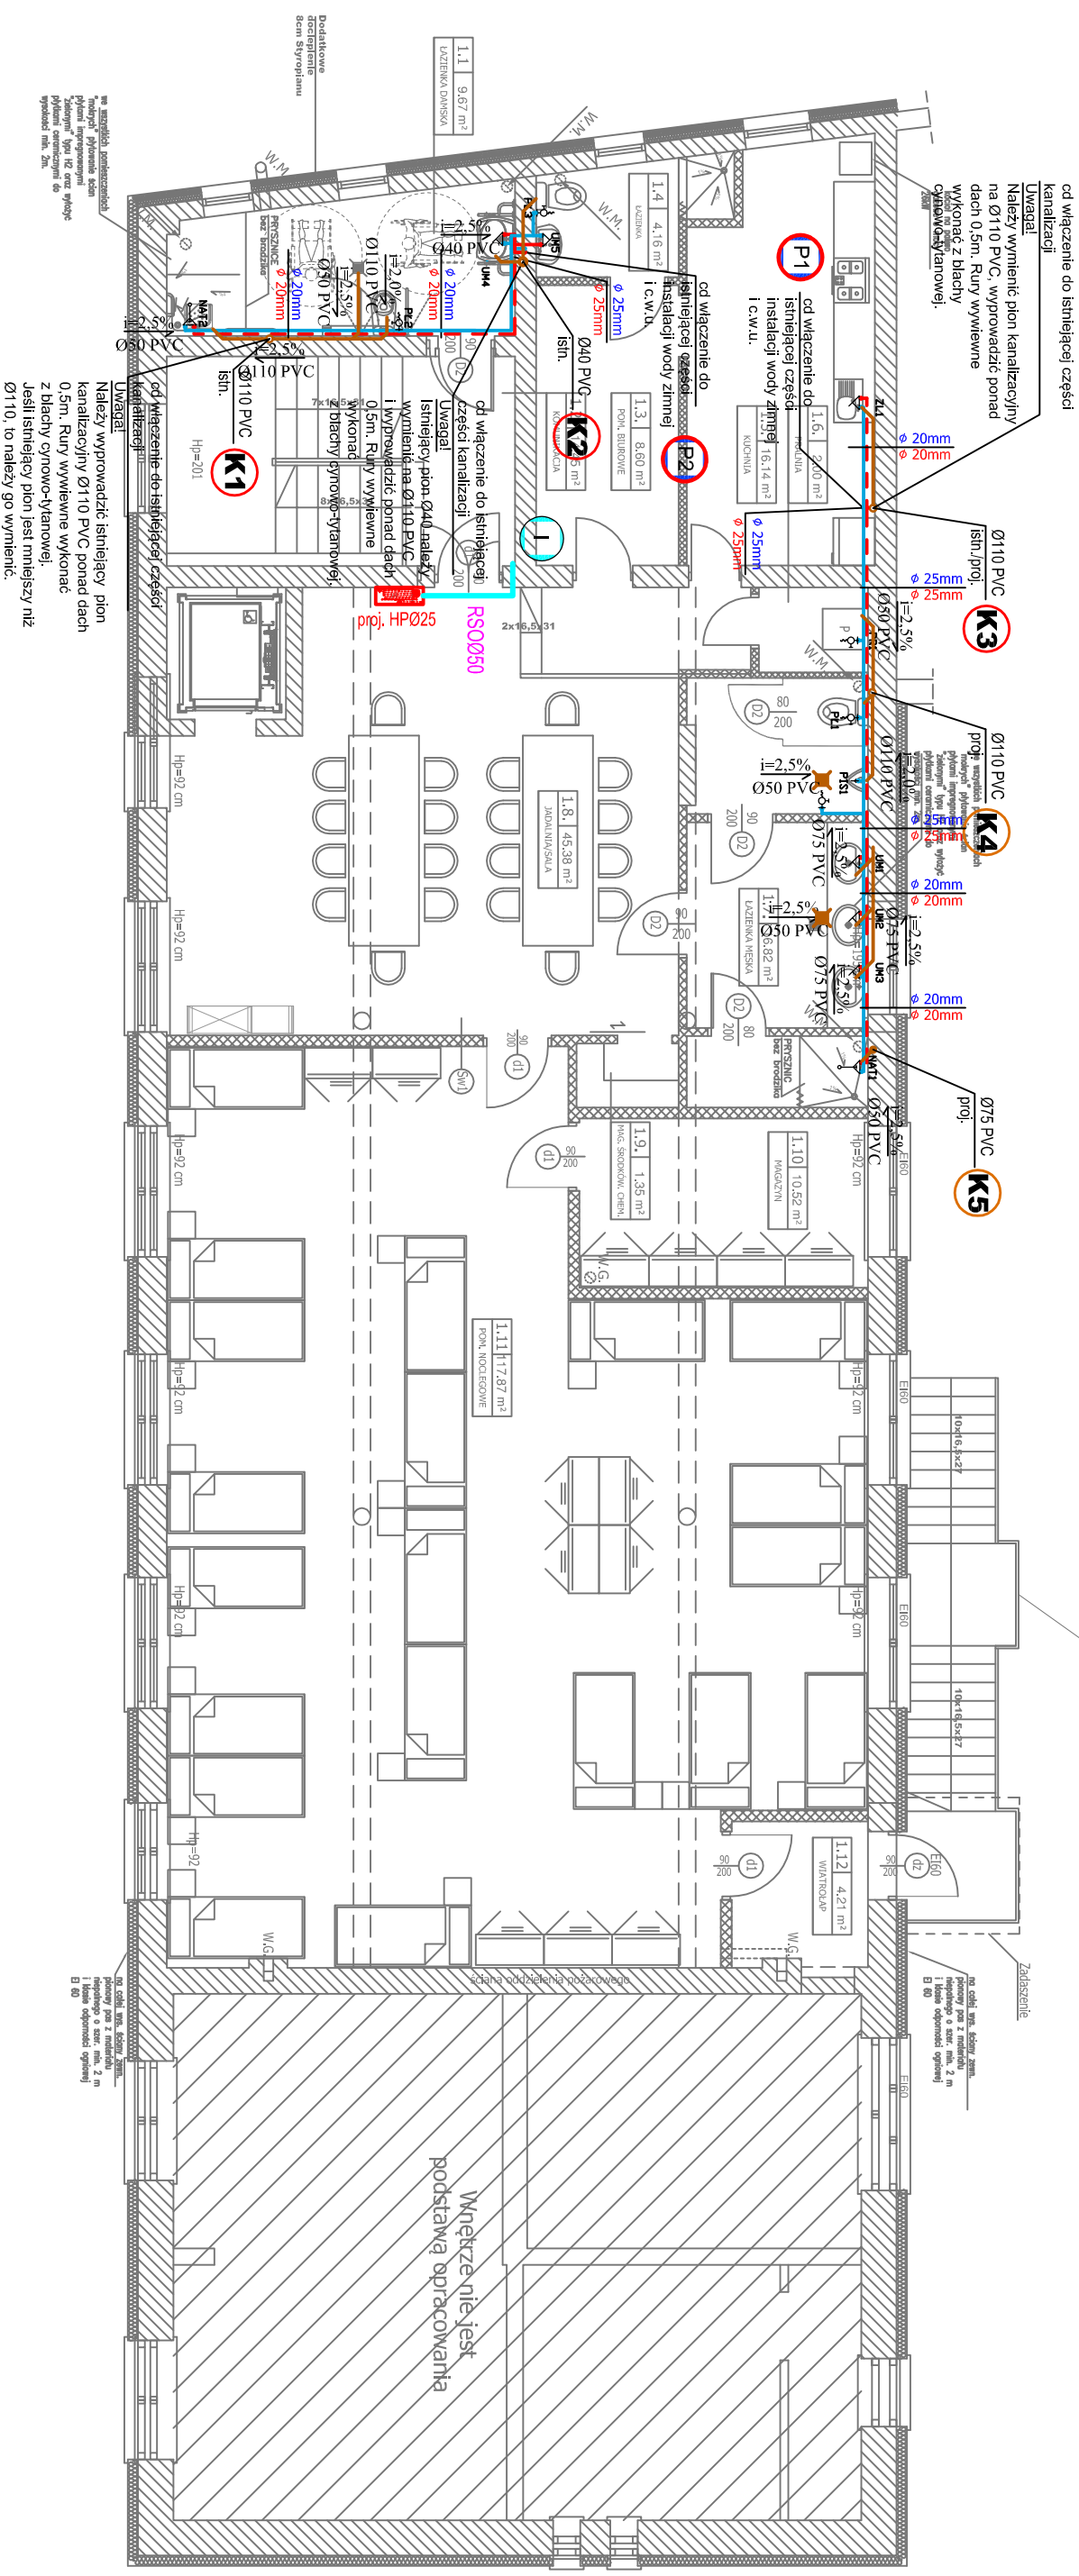

LEGENDA

- proj. HP025**

projektowany pion wewnątrz nasłony z węzłem pociętywnym Ø25 o wymiarach [wys. x szer. x gł.] - 650x700x250mm na wysokości 1,35 ±0.1 m od poziomu podłogi
- RSO050**

Rurociąg stalowy ocynkowany o średnicy Ø50

Projektowana instalacja p. poz. zasilająca podłączona hydraulicznie przedwypożarowe, wodociągowego (przejście należy przeprojektować i zwiększyć średnicę - wykonać całość wg odrębnego opracowania)
- 1**

Numer pionu
- proj. kanalizacja prowadzona w bruzdach ściennych i/lub w posadzce

proj. kanalizacja prowadzona pod stropem

projektowany pion kanalizacji

istniejący pion kanalizacji
- $i=2,0\%$

spadek, kierunek spływu, średnica

Ø110 PVC
- projektowana zimna woda

projektowana ciepła woda użytkowa

średnica wody zimnej

średnica wody ciepłej

miejsce włączenia do instalacji wody zimnej i c.w.u.

istniejący pion zimnej wody i c.w.u.

Należy wyprowadzić istniejący pion kanalizacyjny Ø110 PVC ponad dach 0,5m. Rury wywiewne wykonać z blachy cynowo-tytanowej. Jeśli istniejący pion jest mniejszy niż Ø110, to należy go wymienić.

$i=2,0\%$

Ø110 PVC

spadek, kierunek spływu, średnica

- UWAGA!**
- 1) W związku z wykończeniem budynku i jego ciągłego funkcjonowania, nie była możliwa dokładna inwentaryzacja przebiegu istniejącej instalacji, szczególnie tej zakrytej w ścianie i w posadzce.
- W związku z powyższym przed rozpoczęciem prac należy dokładnie sprawdzić i zidentyfikować miejsca ich przebiegu, włączenia do pionów, materiałów i średnic w porównaniu do założonego stanu w projekcie.
- 2) Należy wykonać wg odrębnego opracowania projekt nowego przyłącza wody wraz z nowym zestawem wodomierzowym z zaworem pierwszeństwa do instalacji p. poz. i zaworem anastykazylnym BA. Aktualne przyłącze nie zapewni dostawy wody do projektowanej instalacji.

| | | | | | |
|--------------------------|--|---|--|------------------------|-------------------|
| www.JA-ARCHITEKT.pl | | tel.: 501 603 107; e-mail: wizualizacje.ja-architekty@gmail.com | | | |
| ZADANIE INWESTYCYJNE: | Temmodernizacja, przebudowa wraz z dostosowaniem do obecnych wymagań dla osób niepełnosprawnych oraz poz. budynku podległemu dla osób bezdomnych | | | | |
| ADRES INWESTYCJI: | ul. Bohaterów Getta 9, 68-200 Żary, działka nr ewid. 78/1 obręb 0003, jedn. ewid. 081102_1 | | | | |
| INWESTOR: | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o., ul. Zakopiańska 7, 68-200 Żary | | | | |
| FAZA: | ZESPÓŁ PROJEKTOWY | | | | |
| PROJEKT BUDOWLANY | IMIĘ I NAZWISKO | | NR UPR. BUD. | PODPIS | |
| | PROJEKTOWAŁ: | | mgr inż. arch. Ewelina Owoc-Nowaczyńska | LSB/0019/PBS/21 | |
| | SPRAWDZIŁA: | | mgr inż. Radosław Wiekiera | LSB/0079/POOS/10 | |
| | PROJEKTOWAŁ: | | | | |
| | ASISTENT: | | | | |
| BRANŻA: | SANITARNA | SKALA: | 1:100 | DATA: 20 lipiec 2022r. | NR RYSUNKU: S/02/ |

Niniejsze opracowanie jest chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83, z dnia 23.02.1994r. z późn. zm.).
Kopowanie, powielanie lub publikowanie tego projektu lub w całości lub części jest zabronione. Inne skomercyjne jest zakazane. © 2022

Licencja ZWICAD 2017
Bez udzielenia zezwolenia Jacek Sawicki