

INSTRUKCJA

PRZECIWPOŻAROWA OGÓLNA

opracowana w oparciu o ustawę o ochronie przeciwpożarowej
z 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 ze zm.)

1. Wszystkie organy administracji państwowej, jednostki gospodarki uspołecznionej, instytucje oraz organizacje społeczne i zawodowe, jak również osoby fizyczne i prawne, są obowiązane brać udział w zapobieganiu pożarom i ich zwalczaniu na zasadach określonych w instrukcji.
2. Pracownik przed przyjęciem do pracy jest obowiązany zapoznać się:
 - a) z treścią niniejszej instrukcji,
 - b) ze środkami łączności alarmowej na wypadek pożaru, ich rozmieszczeniem i działaniem,
 - c) z obsługą i działaniem podręcznego sprzętu gaśniczego,
 - d) z rozmieszczeniem podręcznego sprzętu pożarniczego.
3. Zapobieganie pożarom podczas zajęć służbowych.

Każdy pracownik obowiązany jest podczas zajęć służbowych zwracać baczną uwagę na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pożarowego, a w szczególności:

- a) nie używać urządzeń grzewczych itp. bez uprzedniego ustawienia ich na ogniotrwałej podstawie, w odległości, co najmniej 50 cm od materiałów palnych, nie pozostawiać ich bez nadzoru i wyłączać w przypadku konieczności wyjścia z pomieszczenia,
- b) nie włączać do sieci elektrycznej tylu urządzeń, których jednoczesne działanie mogłoby wywołać przeciążenie sieci i pożar,
- c) nie naprawiać bezpieczników topikowych a zastępować je nowymi, przy czym o wszystkich przerwach w dopływie prądu lub uszkodzeniach instalacji elektrycznej powiadomić bezpośrednio przełożonego,
- d) nie przechowywać łatwo palnych płynów w biurkach i szafkach,
- e) dopilnować, aby osoby przebywające w zakładzie stosowały się do przepisów przeciwpożarowych,
- f) zawiadomić przełożonego o wszystkich zauważonych usterkach występujących w zakresie przeciwpożarowego zabezpieczenia zakładu,

- g) utrzymywać w czasie pracy czystość i porządek oraz pozostawić po ukończeniu pracy pomieszczenia zakładu w takim stanie, aby nie mógł powstać w nich pożar,
- h) nie używać ognia otwartego lub nie zabezpieczonych lamp oraz nie palić tytoniu w pomieszczeniach, w których znajdują się materiały i ciecze łatwo zapalne lub gazy palne,
- i) nie tarasować wejść i drzwi zapewniających ewakuację z pomieszczeń oraz przejść poniżej szerokości wymaganej przepisami. Opakowania przechowywać w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu.

4. Postępowanie w razie pożaru.

W razie powstania pożaru, pracownik obowiązany jest zachować spokój i opanowanie, a jednocześnie działać szybko i zdecydowanie, w szczególności:


- * zaalarmować straż pożarną,

TELEFONY ALARMOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ







998, 112

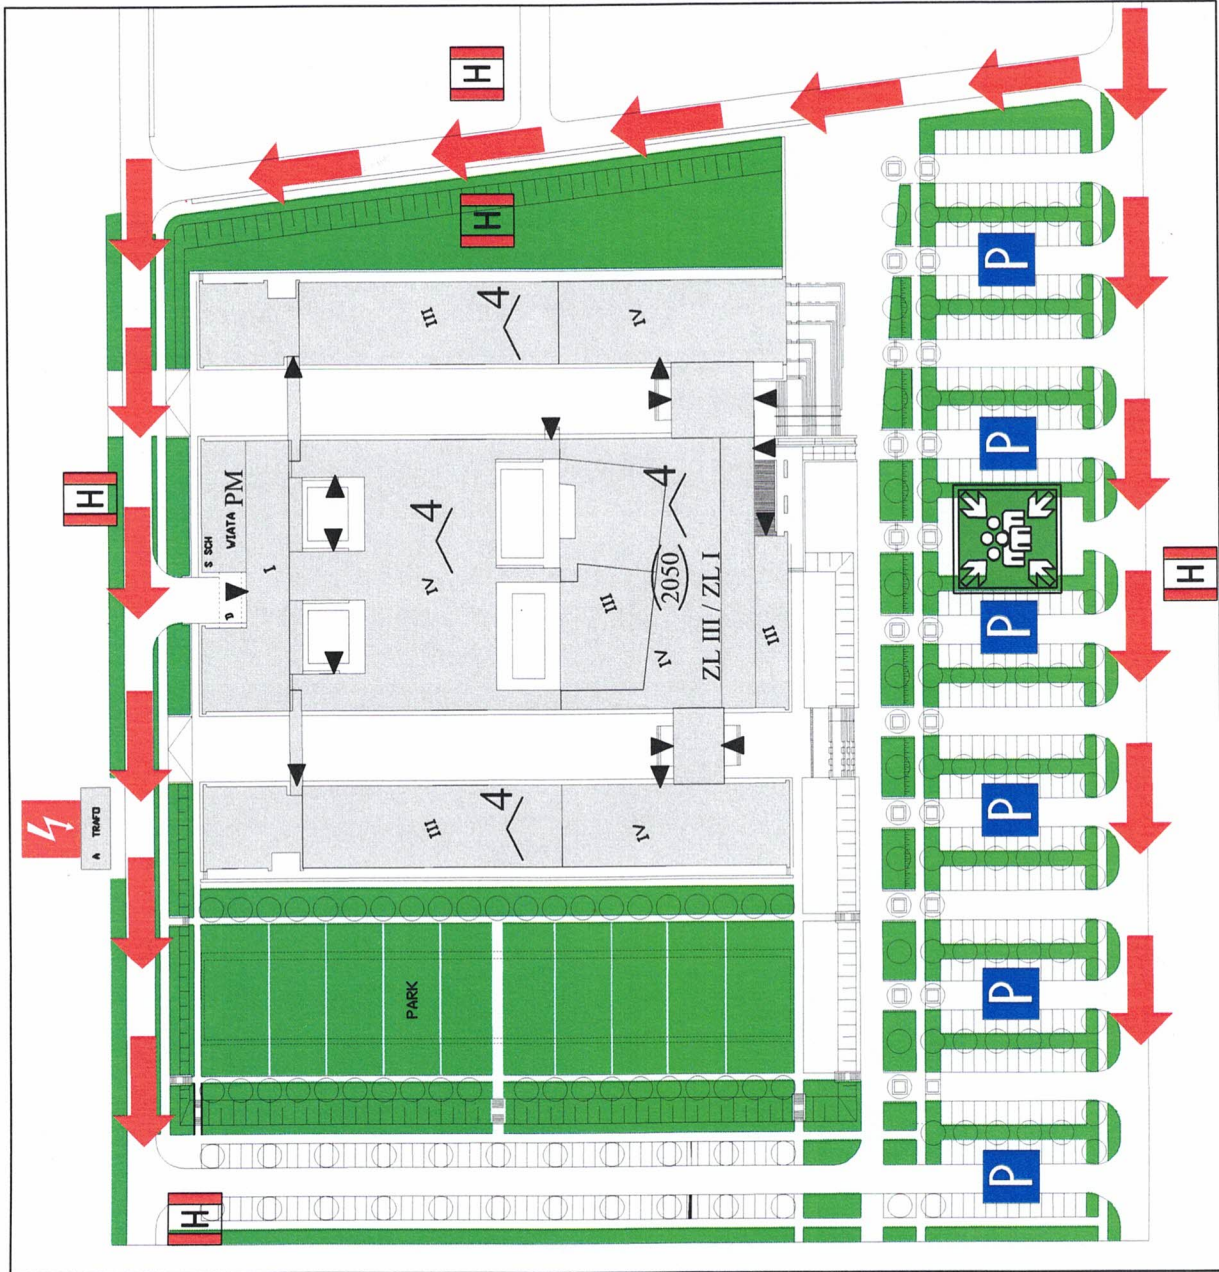- * rozpocząć wewnętrzny alarm pożarowy,
- * podjąć gaszenie pożaru za pomocą podręcznych środków gaśniczych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie zasad,
- * podporządkować się ściśle zarządzeniom kierownika akcji gaśniczej.

CZEŚĆ GRAFICZNA



LEGENDA

-  Hydrant zewnętrzny
-  Miejsce zbiórki dla ewakuowanych
-  Trafostacja
-  Parking
-  Dojazd dla pojazdów straży pożarnej
-  Wejście do budynku

Dane o obiekcie:

- powierzchnia zabudowy: 11152,5 m²,
- ilość osób mogących przebywać w budynku: 2043,
- obiekt o czterech kondygnacjach nadziemnych, niepodpiwniczony,
- budynek średniowysoki (SW) o wys. 18,24 m.

Tytuł
rysunku

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego
Plan sytuacyjny


data
08.2014 r.

OBIEKT

Collegium Chemicum Novum
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

rys. nr

1

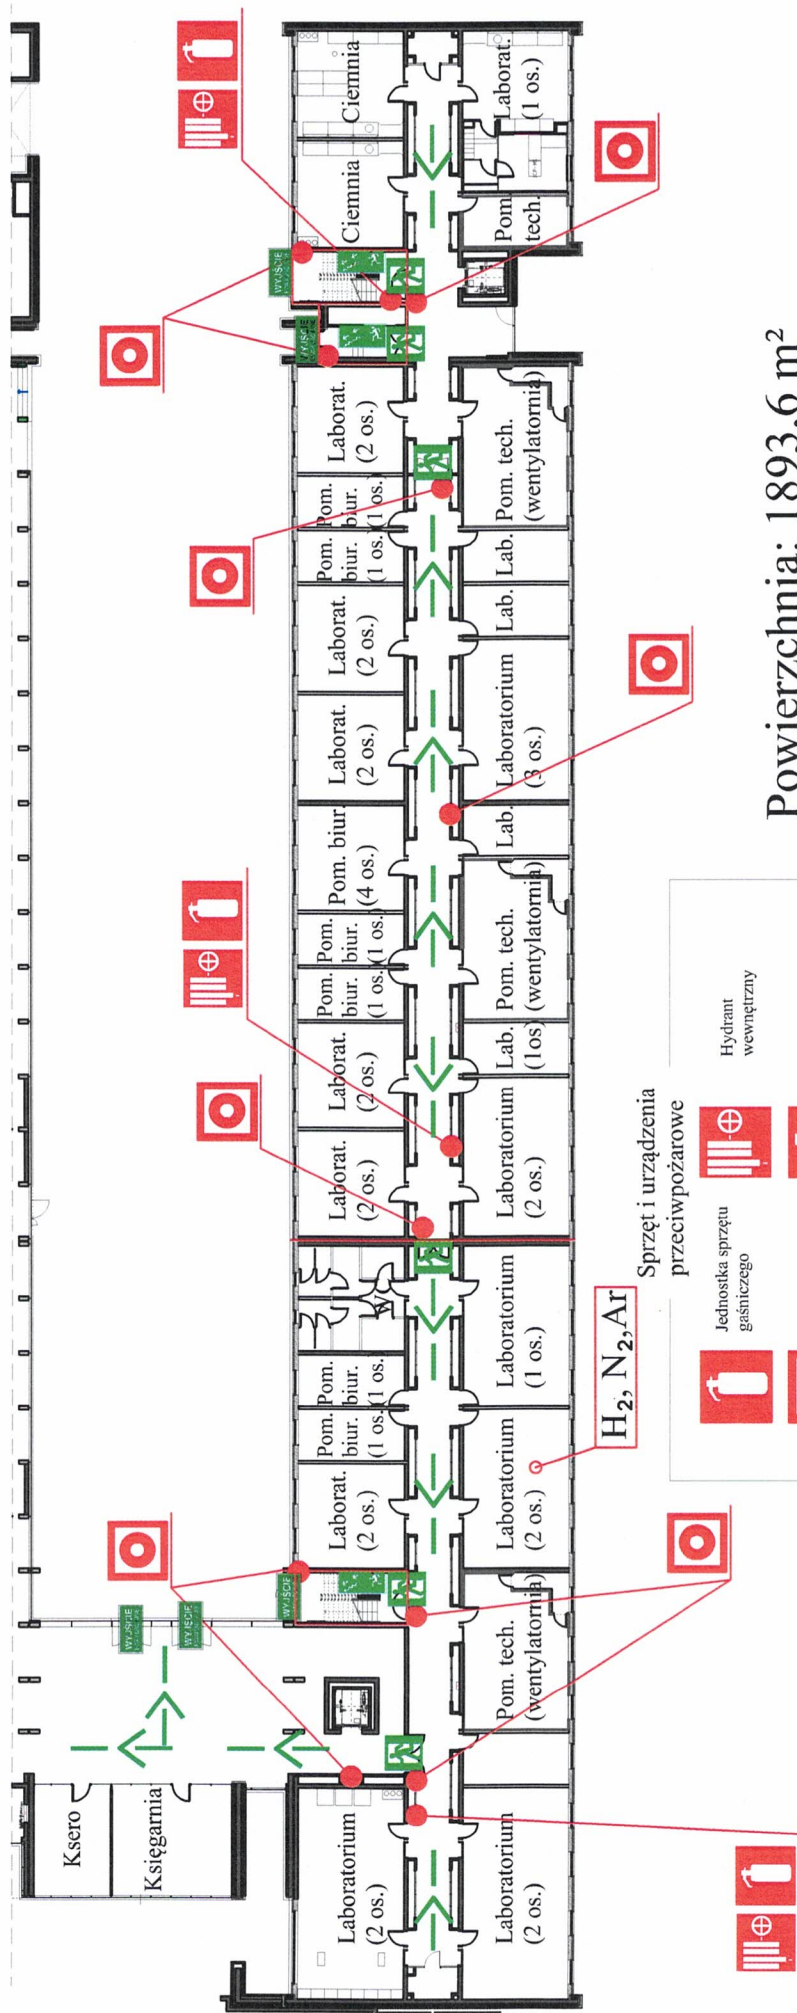

Powierzchnia: 1893,6 m²
Ilość osób na kondygnacji: 36
Kondygnacja ZL III

Jednostka sprzętu gaśniczego

Ręczny ostrzegacz przeciwpożarowy

Wydzielenie ppoż.

Hydrant wewnętrzny

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Centrala Sygnalizacji Pożaru

H₂, N₂, Ar

CSP

Sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe


Oznakowanie ewakuacyjne

WYJŚCIE EWAKUACYJNE


Wyjście ewakuacyjne

Drzwi ewakuacyjne

Kierunek ewakuacji schodami w dół



Tytuł rysunku	Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego Segment "A"- Przyziemie	data
		08.2014 r.
OBIEKT	Collegium Chemicum Novum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	rys. nr
		2

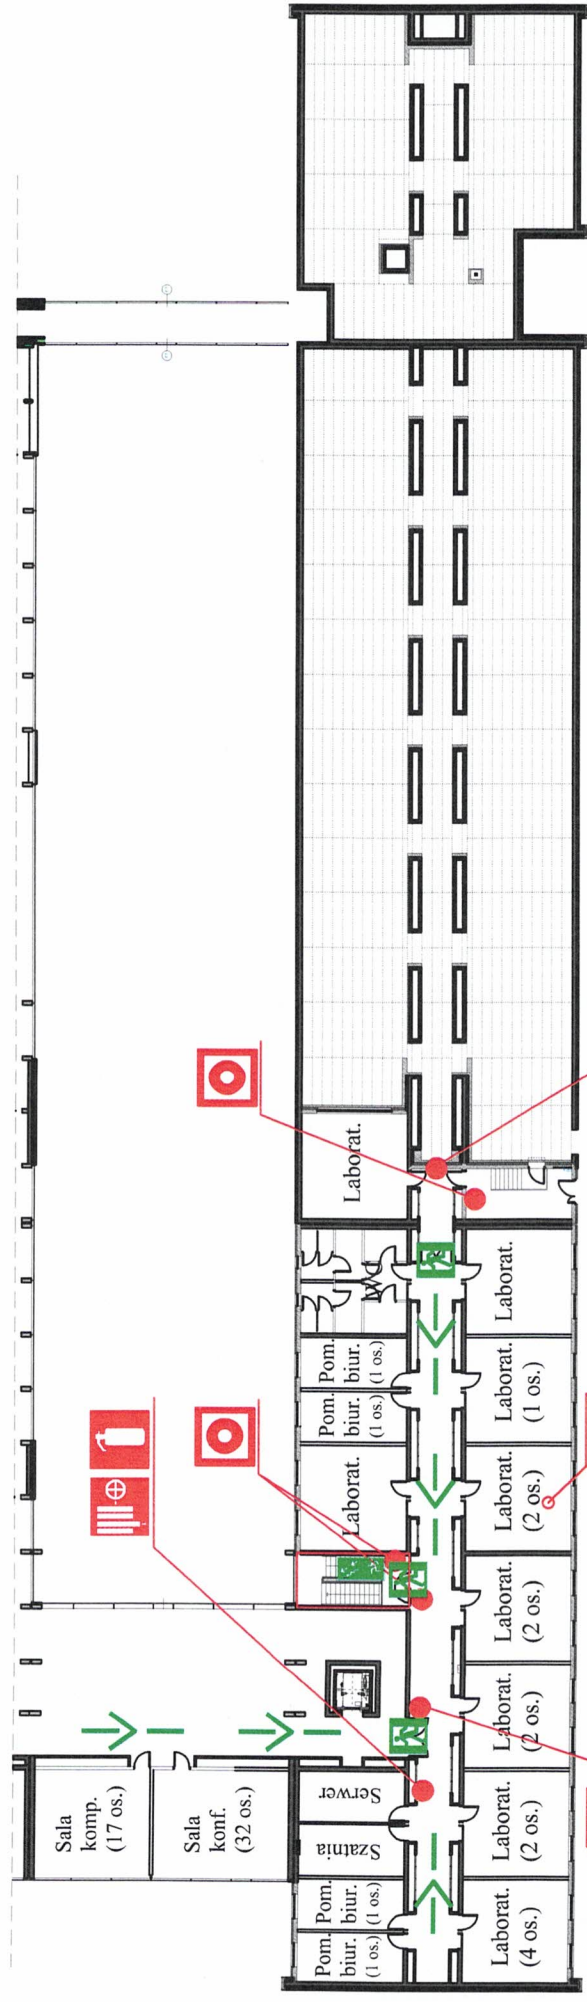

Sprzęt i urządzenia
przeciwpożarowe

Jednostka sprzętu gaśniczego

Ręczny ostrzegacz przeciwpożarowy

Hydrant wewnętrzny

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Wydzielenie ppoż.

Centrala Sygnalizacji Pożaru

Oznakowanie ewakuacyjne

WYJŚCIE EWAKUACYJNE


Wyjście ewakuacyjne

Drzwi ewakuacyjne


Kierunek ewakuacji schodami w dół

Kierunek ewakuacji

Powierzchnia: 817,94 m²
Ilość osób na kondygnacji: 66
Kondygnacja ZL III



Tytuł rysunku	Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego Segment "A" - Piętro II	data 08.2014 r.
OBIEKT	Collegium Chemicum Novum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	rys. nr
		5

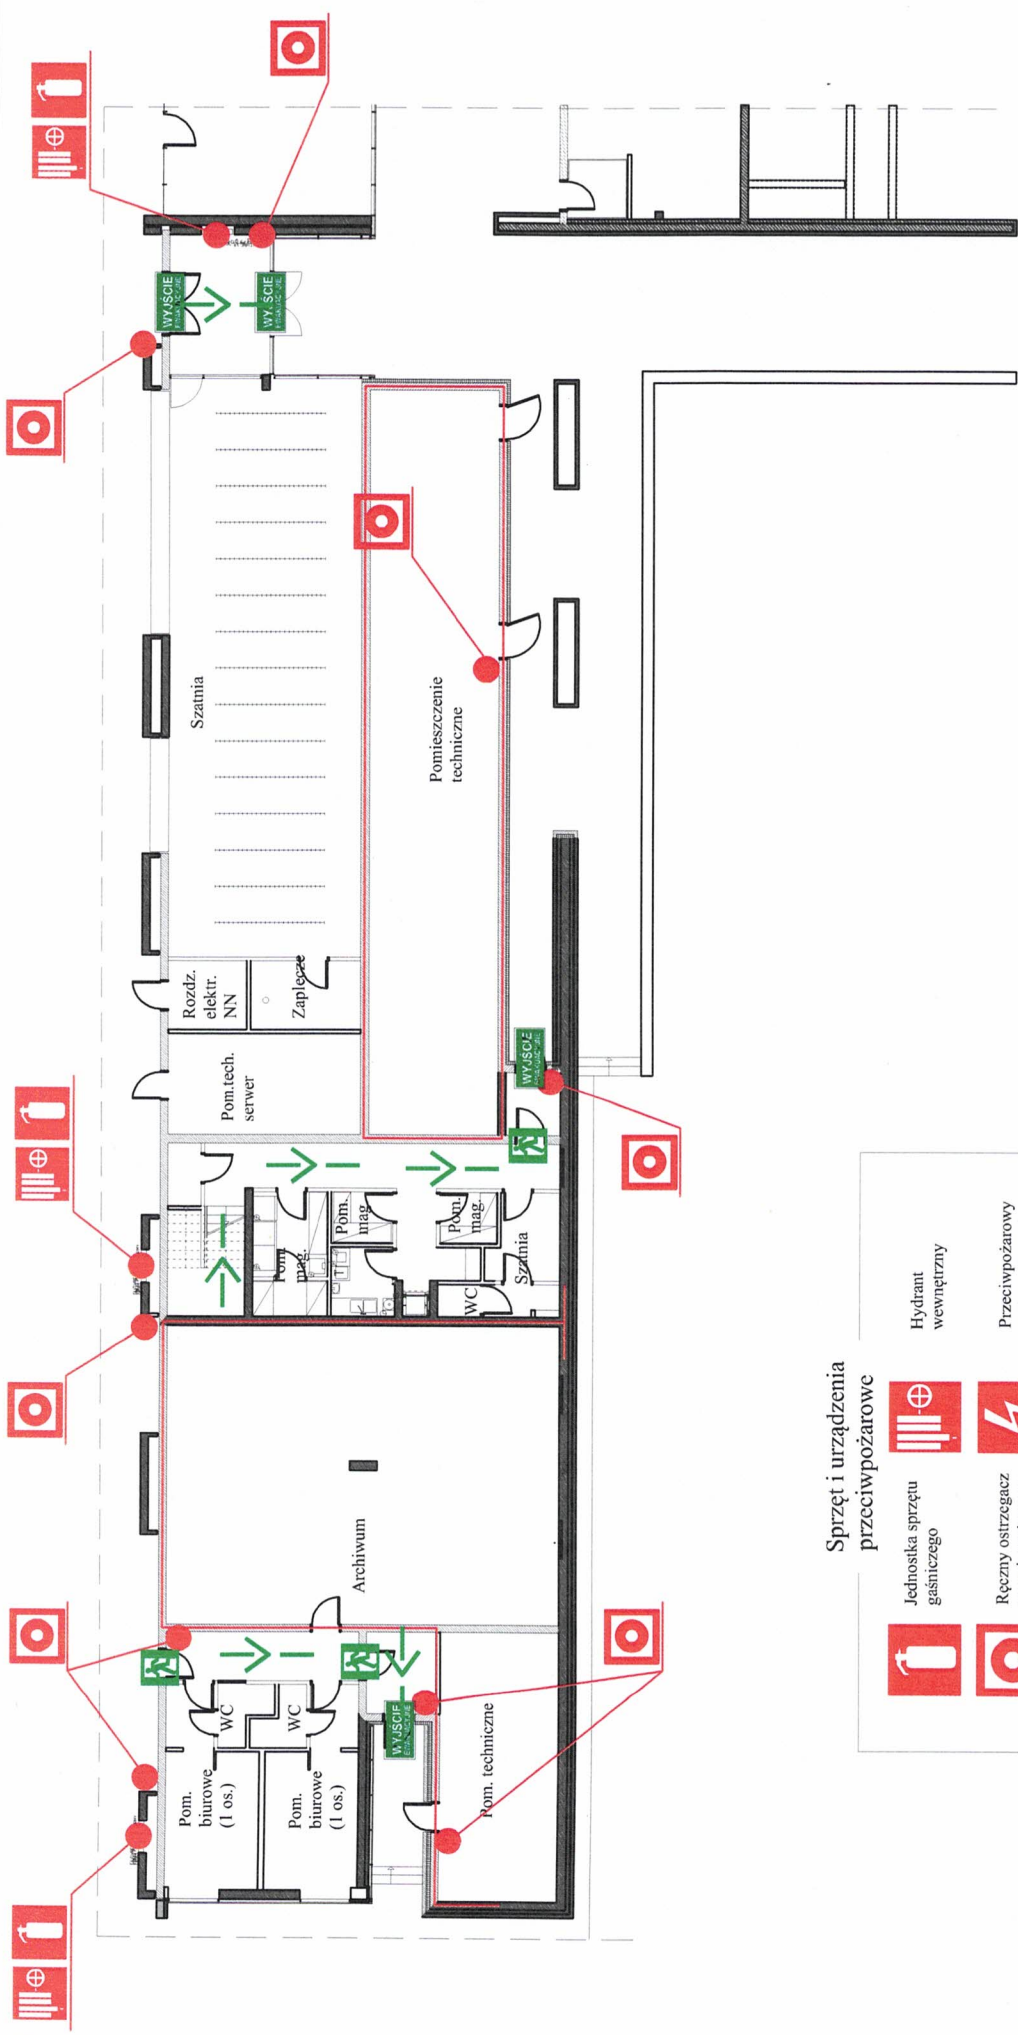

Powierzchnia: 551,4 m²
Ilość osób na kondygnacji: 3
Kondygnacja ZL III




Sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe

- | | | | |
|--|-----------------------------------|--|---------------------------------|
| | Jednostka sprzętu gaśniczego | | Hydrant wewnętrzny |
| | Ręczny ostrzegacz przeciwpożarowy | | Przeciwpożarowy wyłącznik prądu |
| | Wydziałenie poż. | | Centrala Sygnalizacji Pożaru |


Oznakowanie ewakuacyjne

- | | | | |
|--|-----------------------------------|--|--------------------|
| | Wyjście ewakuacyjne | | Drzwi ewakuacyjne |
| | Kierunek ewakuacji schodami w dół | | Kierunek ewakuacji |

Tytuł rysunku	OBIEKT	Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego Segment "B" - Przyziemie	data
		Collegium Chemicum Novum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	08.2014 r.
			rys. nr
			6

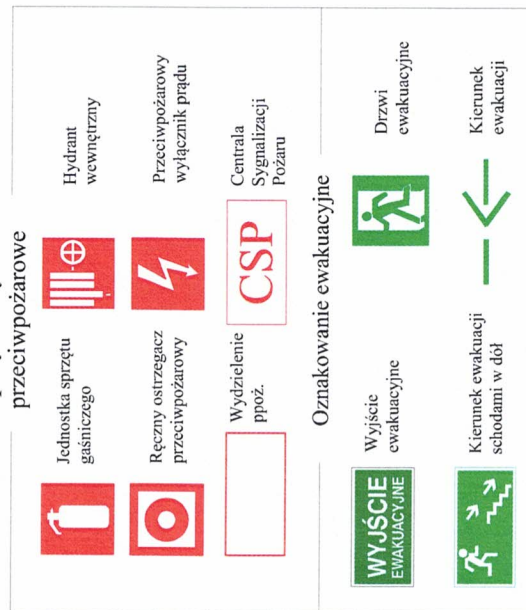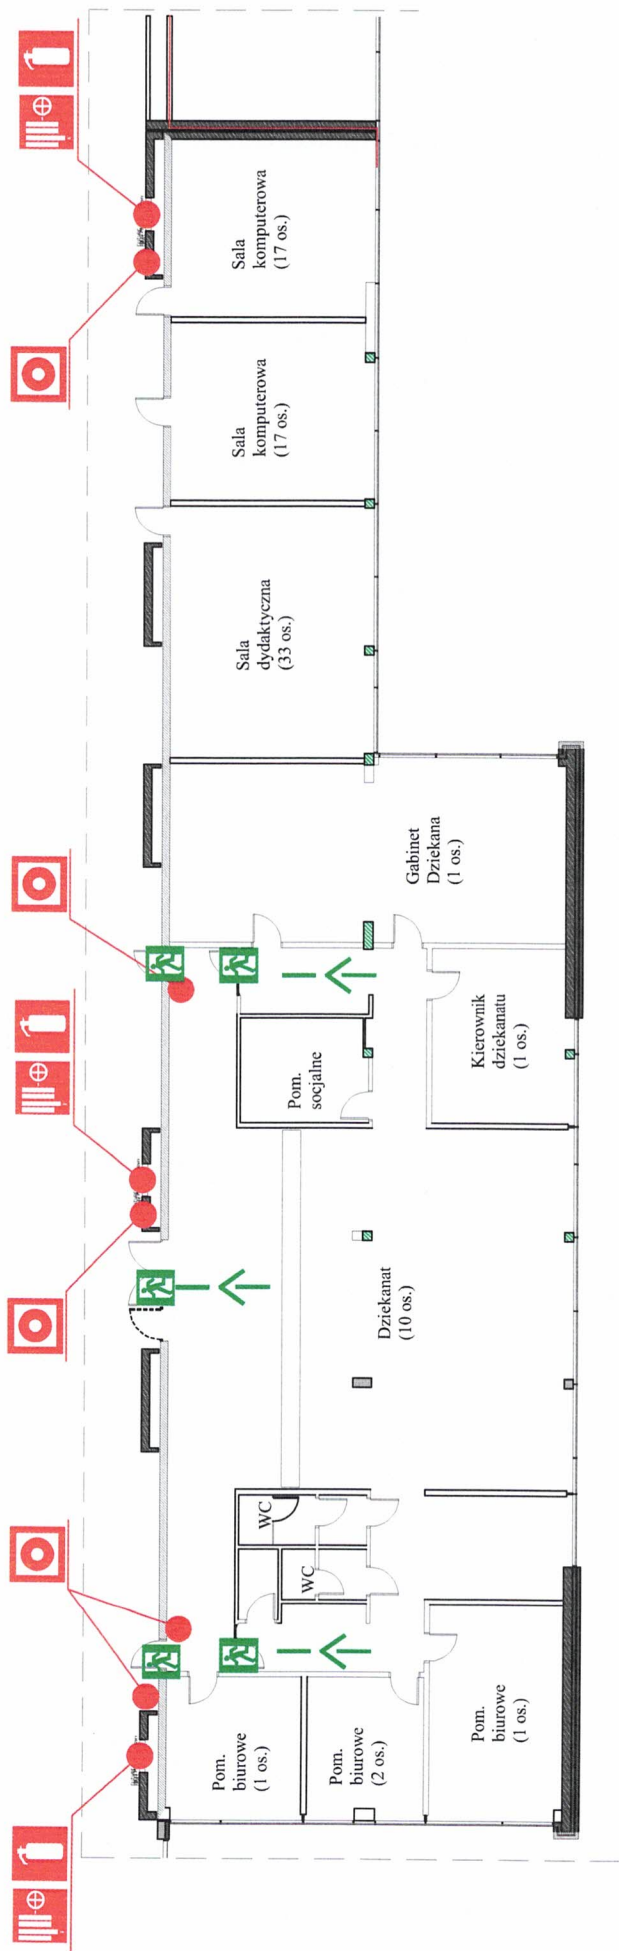

Tytuł rysunku	Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego Segment "B" - Piętro I	data 08.2014 r.
OBIEKT	Collegium Chemicum Novum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	rys. nr 8

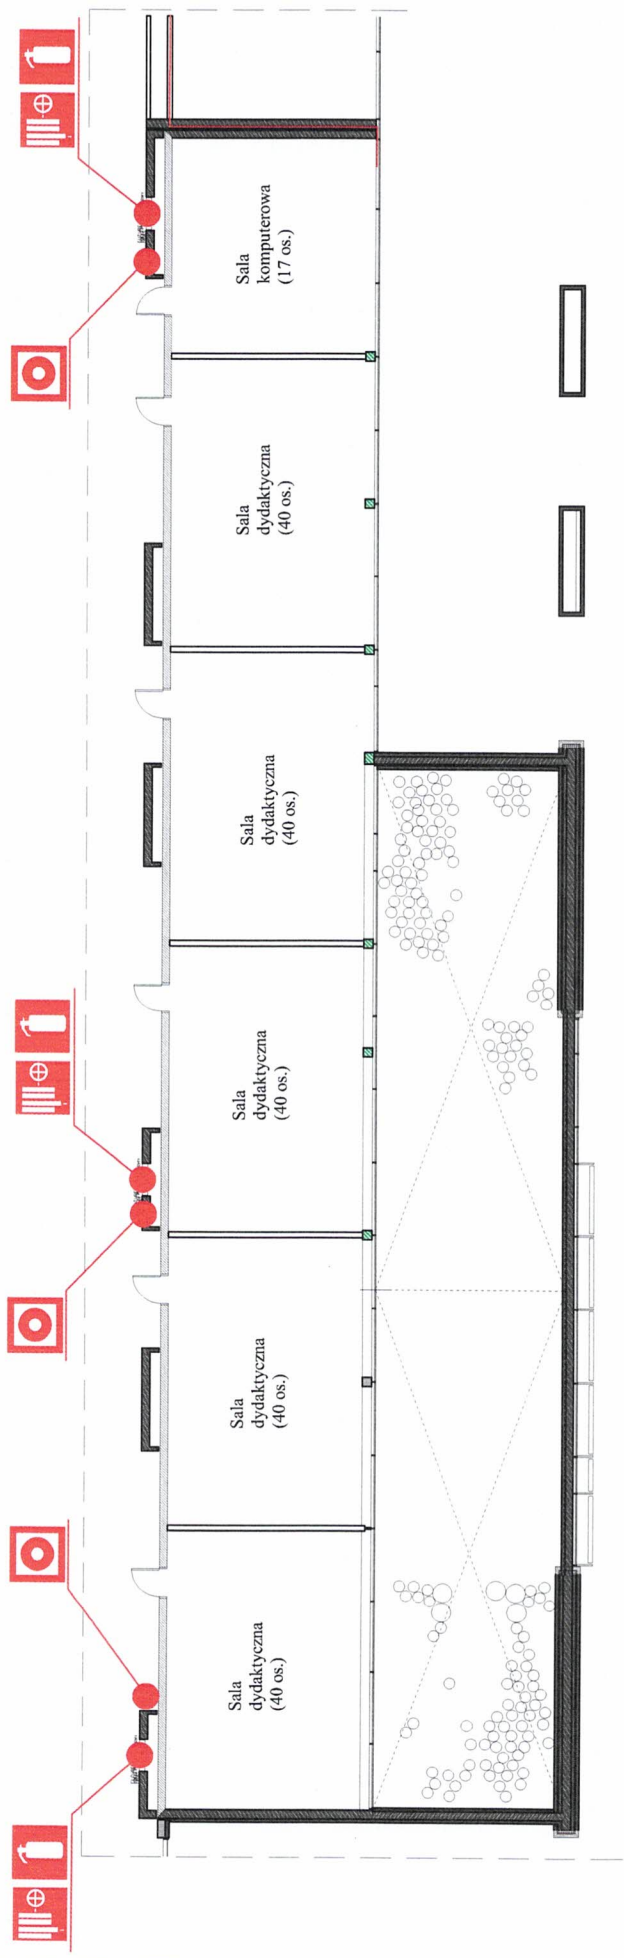

Powierzchnia: 337,9 m²
Ilość osób na kondygnacji: 217
Kondygnacja ZL III

Sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe



Jednostka sprzętu gaśniczego

Ręczny ostrzegacz przeciwpożarowy

Wydziałenie ppoż.





Hydrant wewnętrzny

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu



Centrala Sygnalizacji Pożaru

Oznakowanie ewakuacyjne




Wyjście ewakuacyjne

Drzwi ewakuacyjne




Kierunek ewakuacji schodami w dół


Kierunek ewakuacji




Tytuł rysunku	Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego		data
	Segment "B" - Piętro II		08.2014 r.
OBIEKT	Collegium Chemicum Novum		rys. nr
	Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu		9

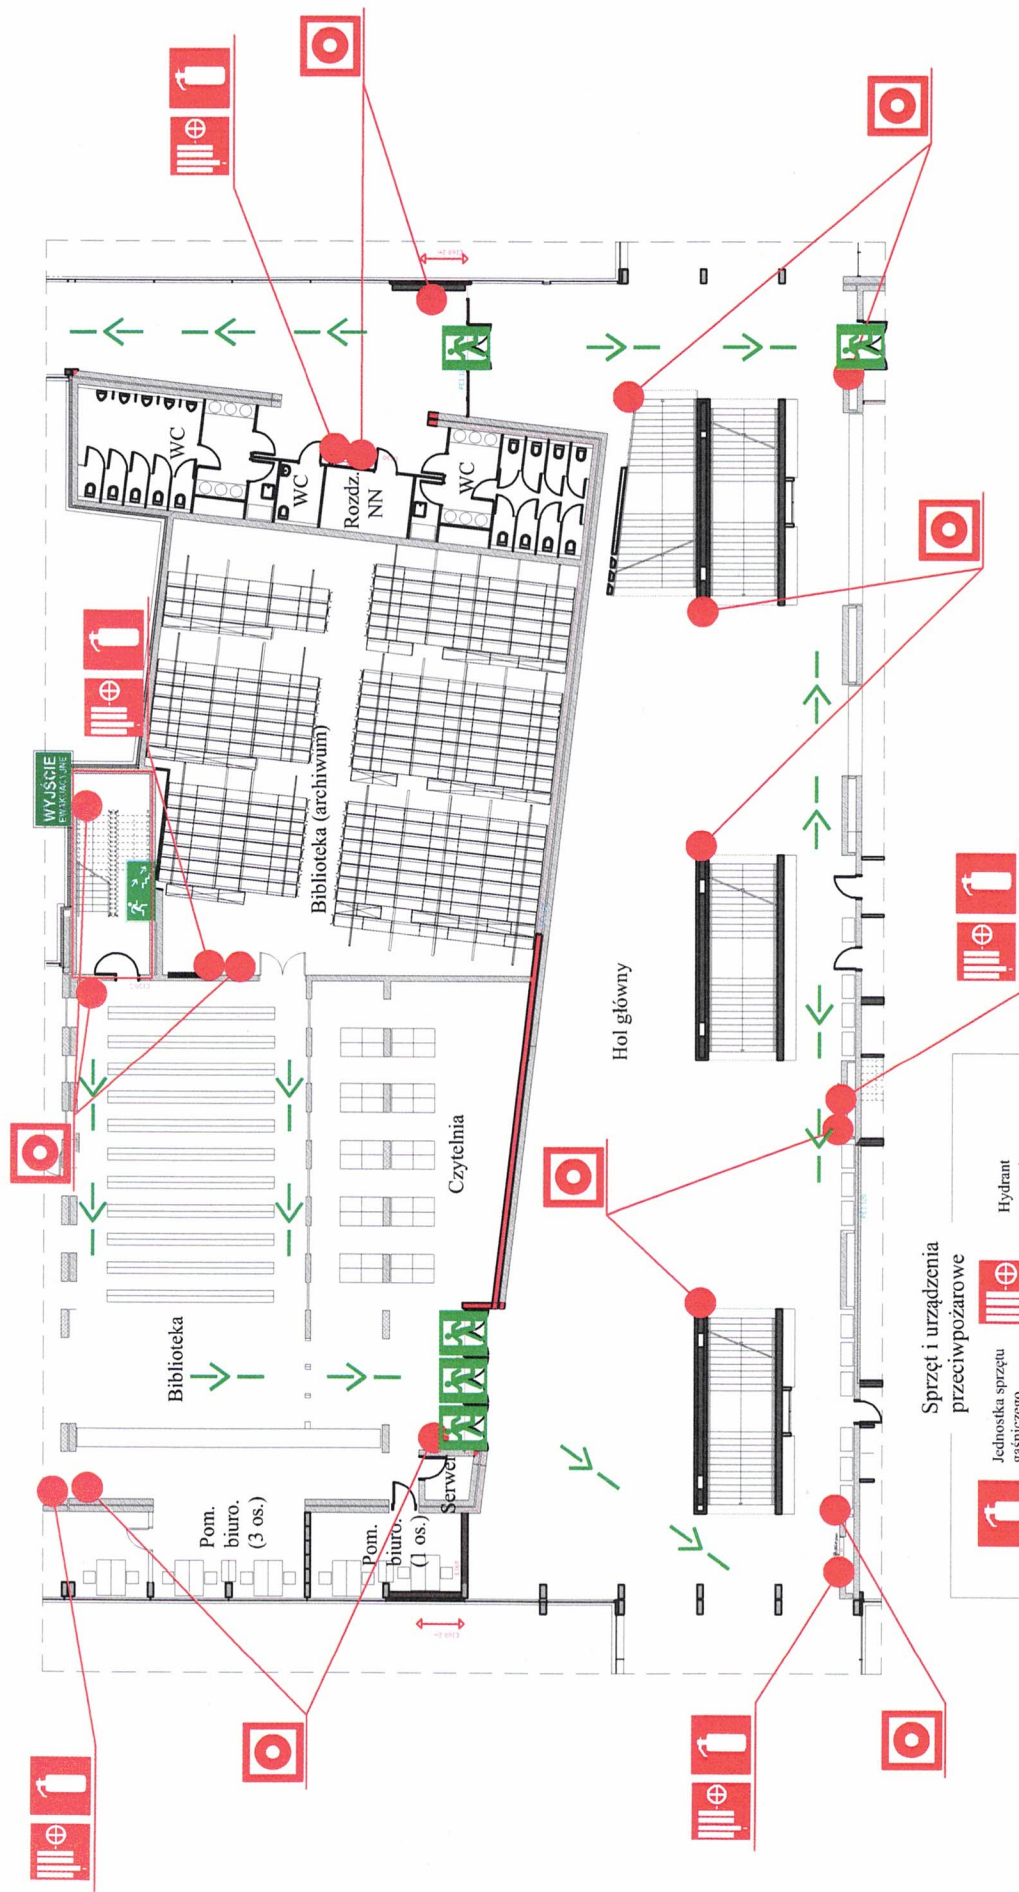

Powierzchnia: 1638,7 m²
 Ilość osób na kondygnacji: 5
 Kondygnacja ZL III




Tytuł rysunku	OBIEKT	data	08.2014 r.
Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego Segment "C" - Przyziemie		rys. nr	10
Collegium Chemicum Novum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu			

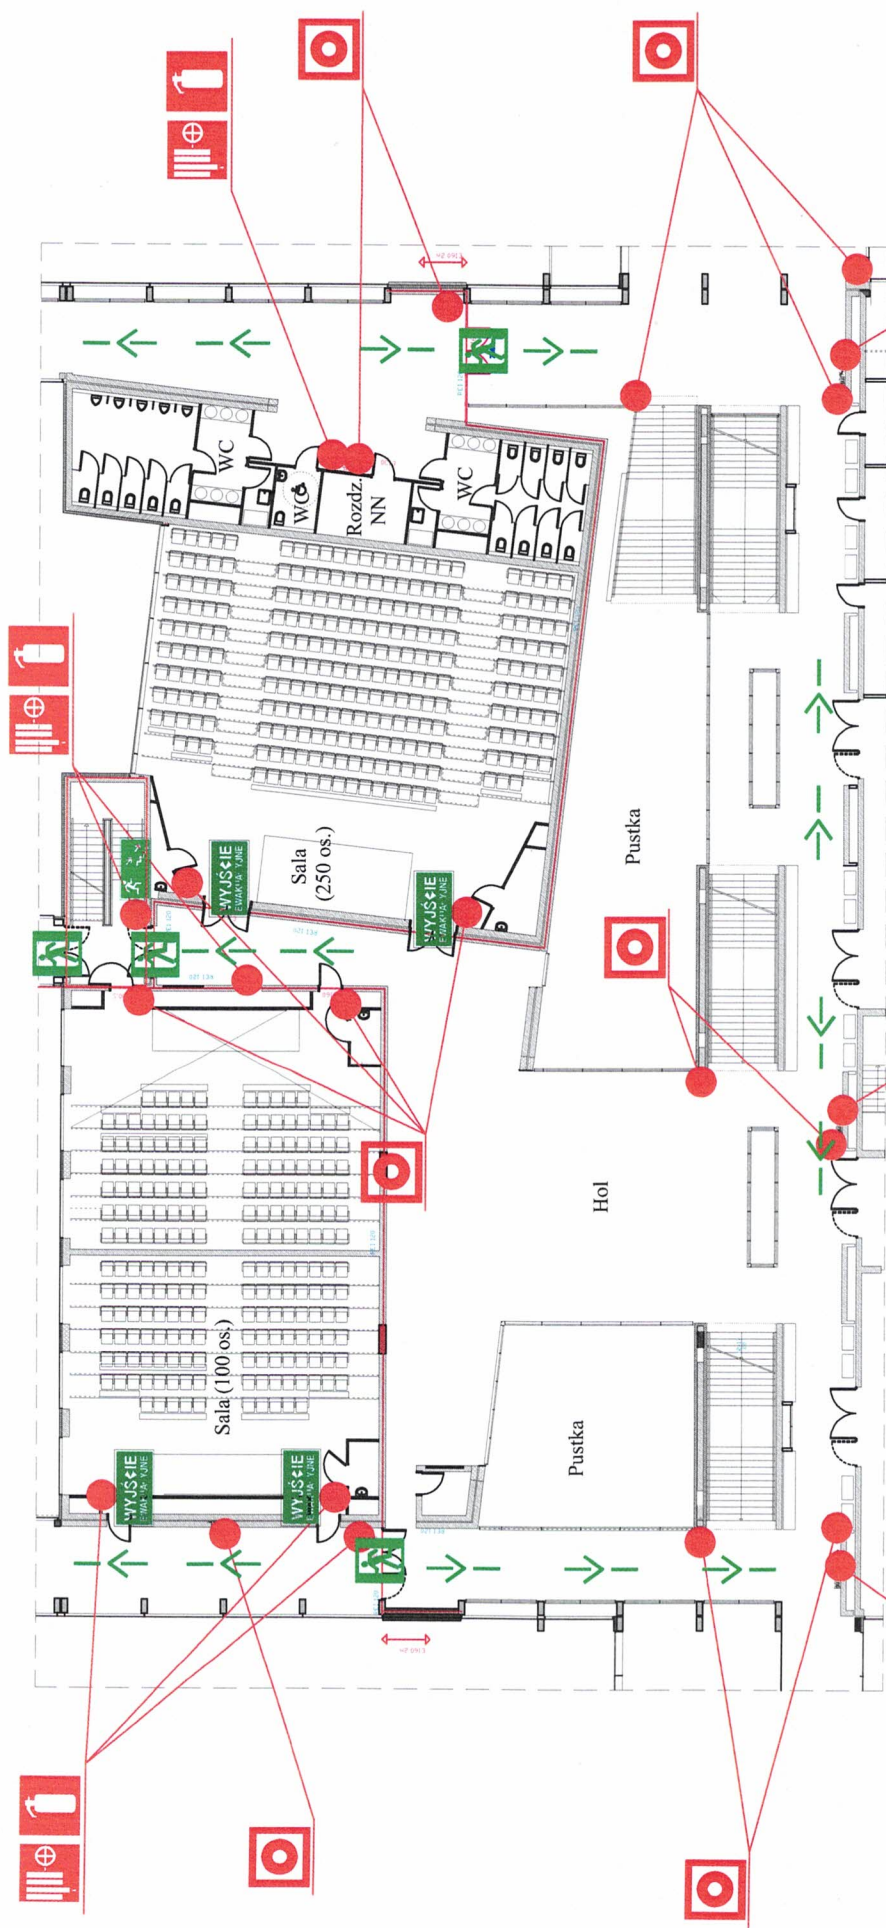


Sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe




Oznakowanie ewakuacyjne

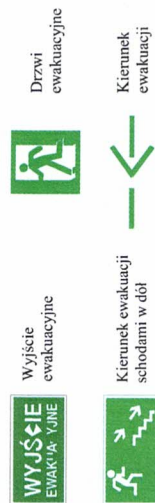

Powierzchnia: 1321,5 m²
Ilość osób na kondygnacji: 350
Kondygnacja ZL III



Tytuł rysunku	Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego		data
	Segment "C" - Przyziemie		08.2014 r.
OBIEKT	Collegium Chemicum Novum		rys. nr
	Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu		11

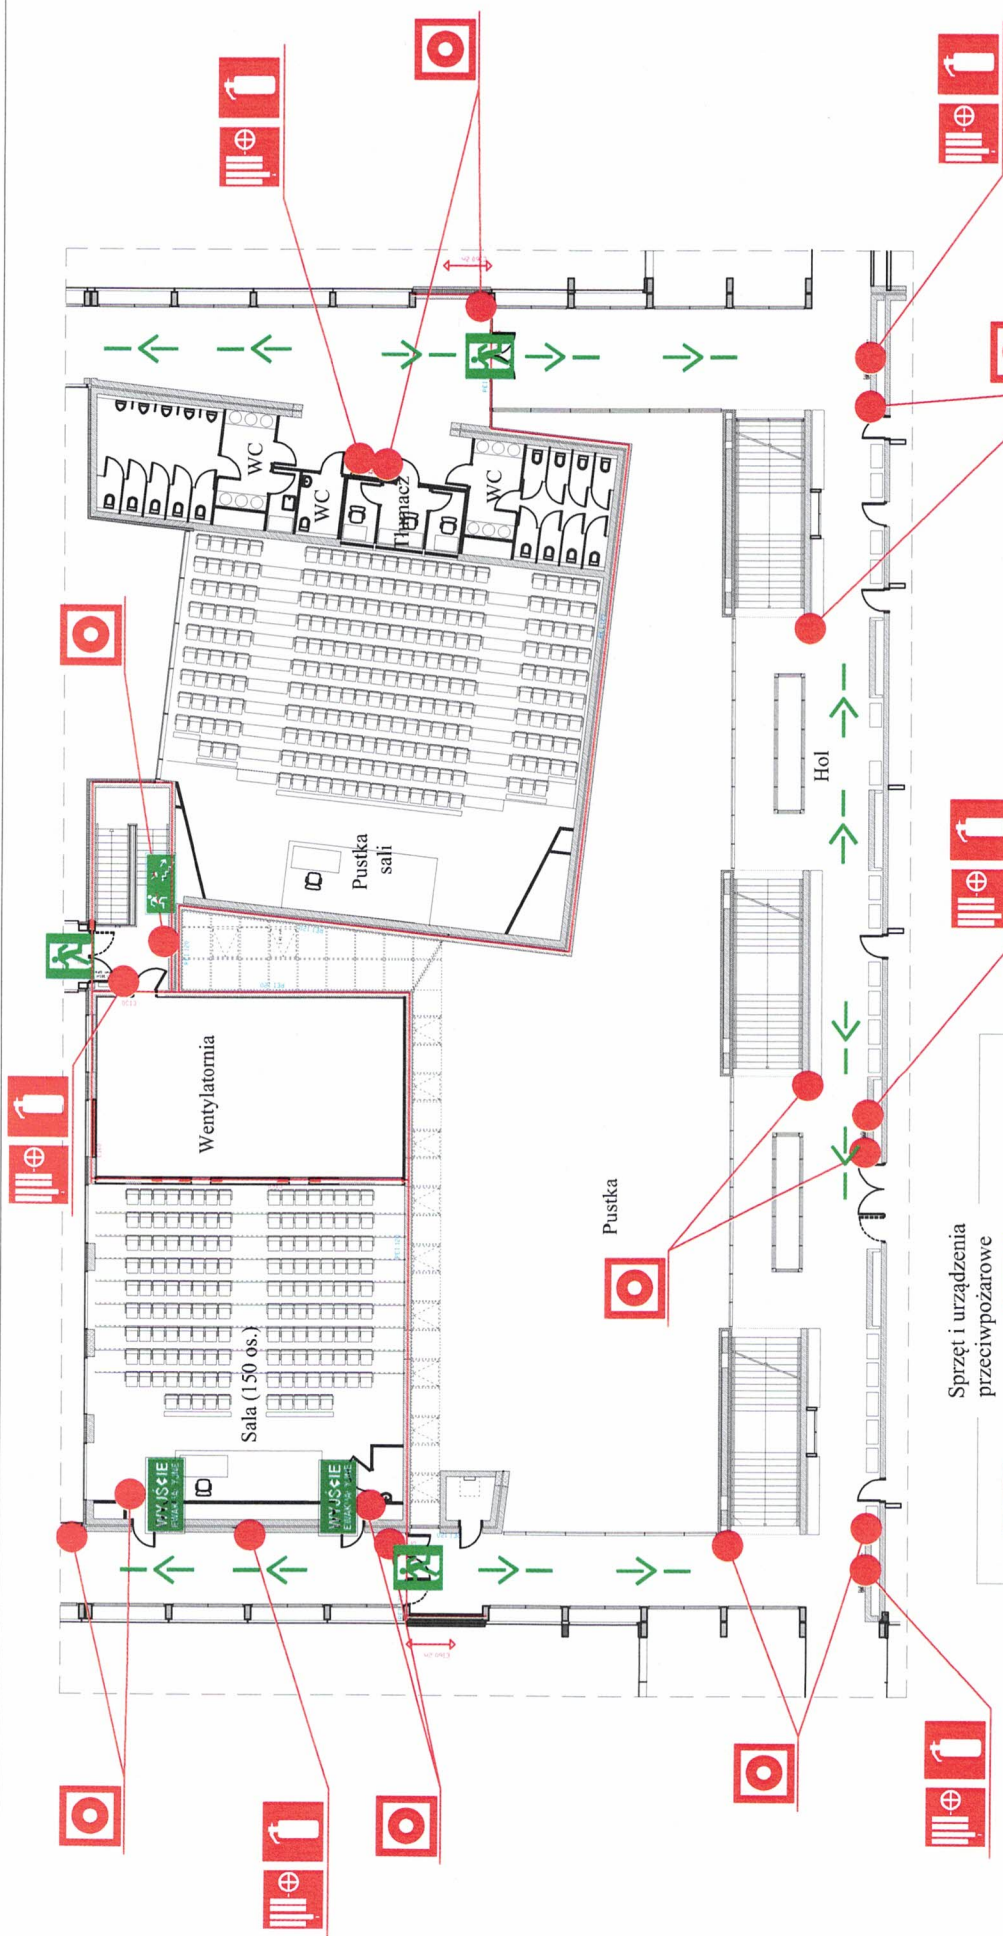

Powierzchnia: 831,1 m²
 Ilość osób na kondygnacji: 150
 Kondygnacja ZL III

Sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe

- | | | | |
|--|-----------------------------------|--|---------------------------------|
| | Jednostka sprzętu gaśniczego | | Hydrant wewnętrzny |
| | Ręczny ostrzegacz przeciwpożarowy | | Przeciwpożarowy wyłącznik prądu |
| | Wydzielenie ppoż. | | Centrala Sygnalizacji Pożaru |


Oznakowanie ewakuacyjne


- | | | | |
|--|-----------------------------------|--|--------------------|
| | Wyjście ewakuacyjne | | Drzwi ewakuacyjne |
| | Kierunek ewakuacji schodami w dół | | Kierunek ewakuacji |

Tytuł rysunku	OBIEKT	Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego	data
		Segment "C"- Przyziemie 1 piętro	08.2014 r.
		Collegium Chemicum Novum	rys. nr
		Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	12



Tytuł rysunku	Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego Segment "D"- Przyziemie	data 08.2014 r.
OBIEKT	Collegium Chemicum Novum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	rys. nr 14

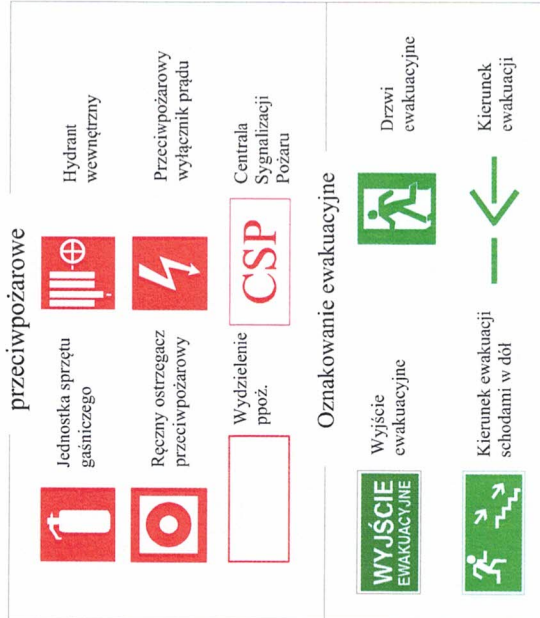

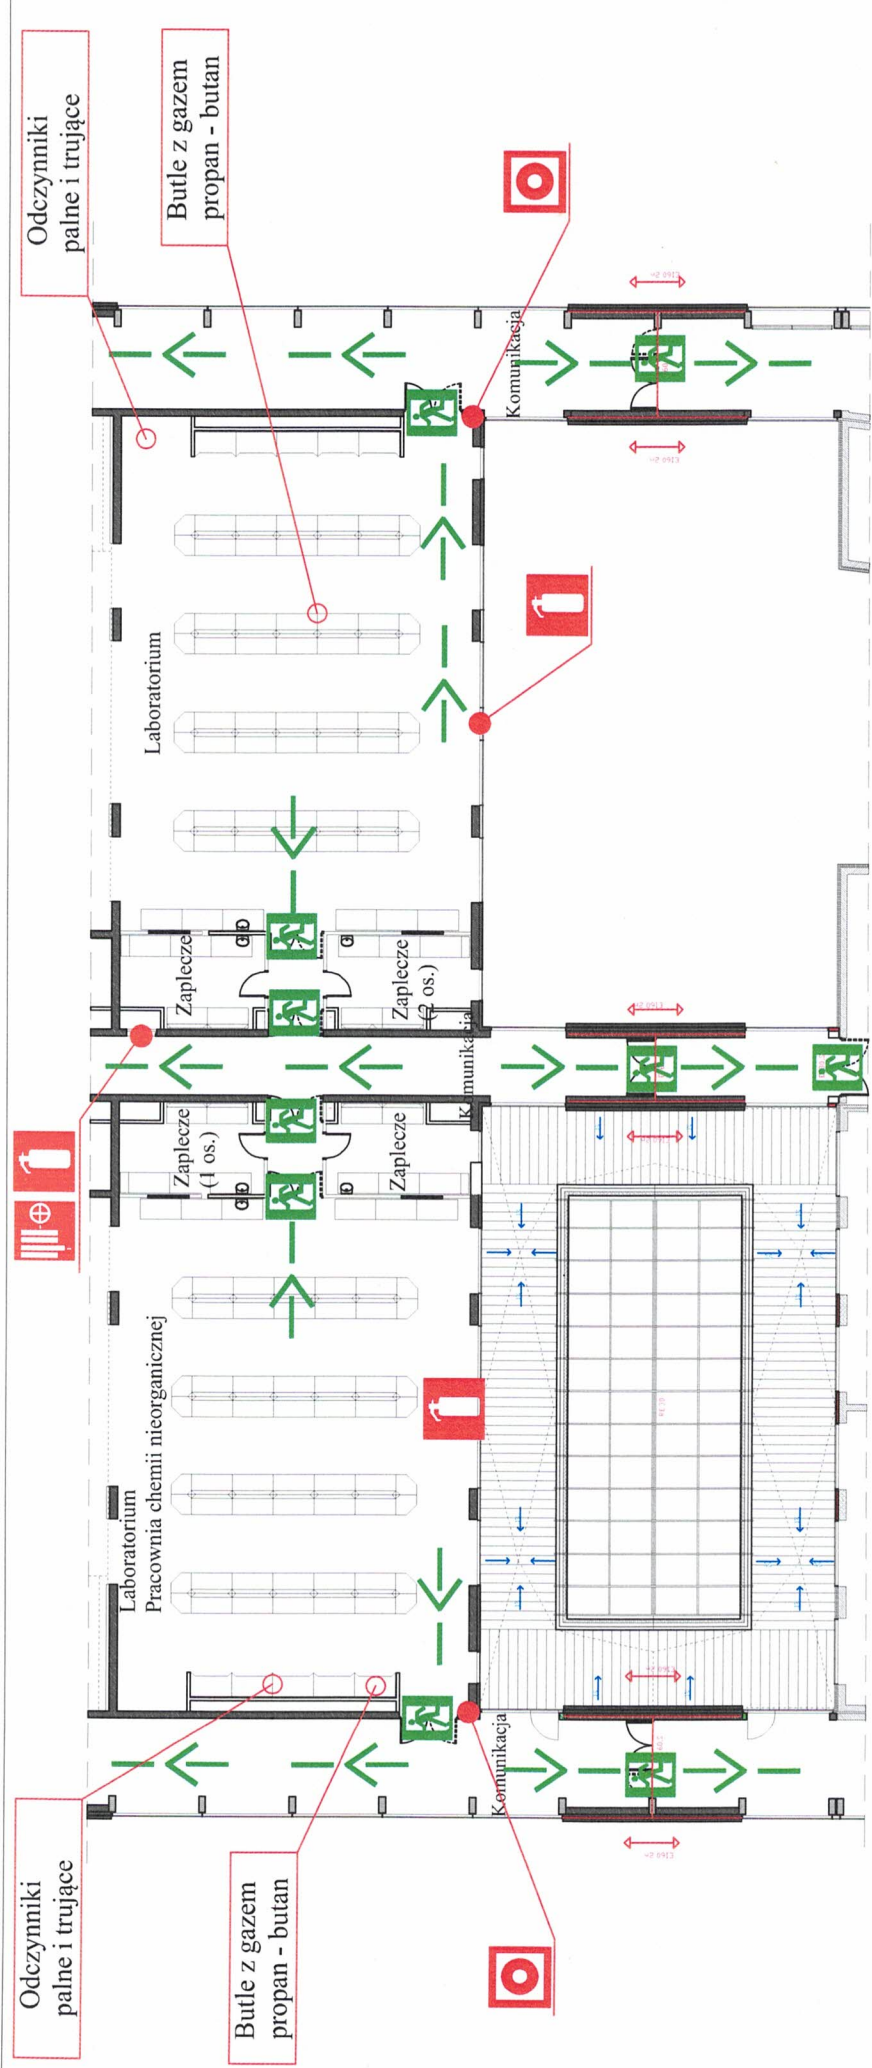

Sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe

	Jednostka sprzętu gaśniczego		Hydrant wewnętrzny
	Ręczny ostrzegacz przeciwpożarowy		Przeciwpożarowy wyłącznik prądu
	Wydzielenie ppoż.		Centrala Sygnalizacji Pożaru

Oznakowanie ewakuacyjne


	WYJŚCIE EWAKUACYJNE		Drzwi ewakuacyjne
	Kierunek ewakuacji schodami w dół		Kierunek ewakuacji

Powierzchnia: 798,4 m²
Ilość osób na kondygnacji: 50
Kondygnacja ZL III



Tytuł rysunku	OBIEKT	Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego Segment "D" - Parter	data 08.2014 r.
		Collegium Chemicum Novum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	rys. nr 15

Odczynniki
palne i trujące

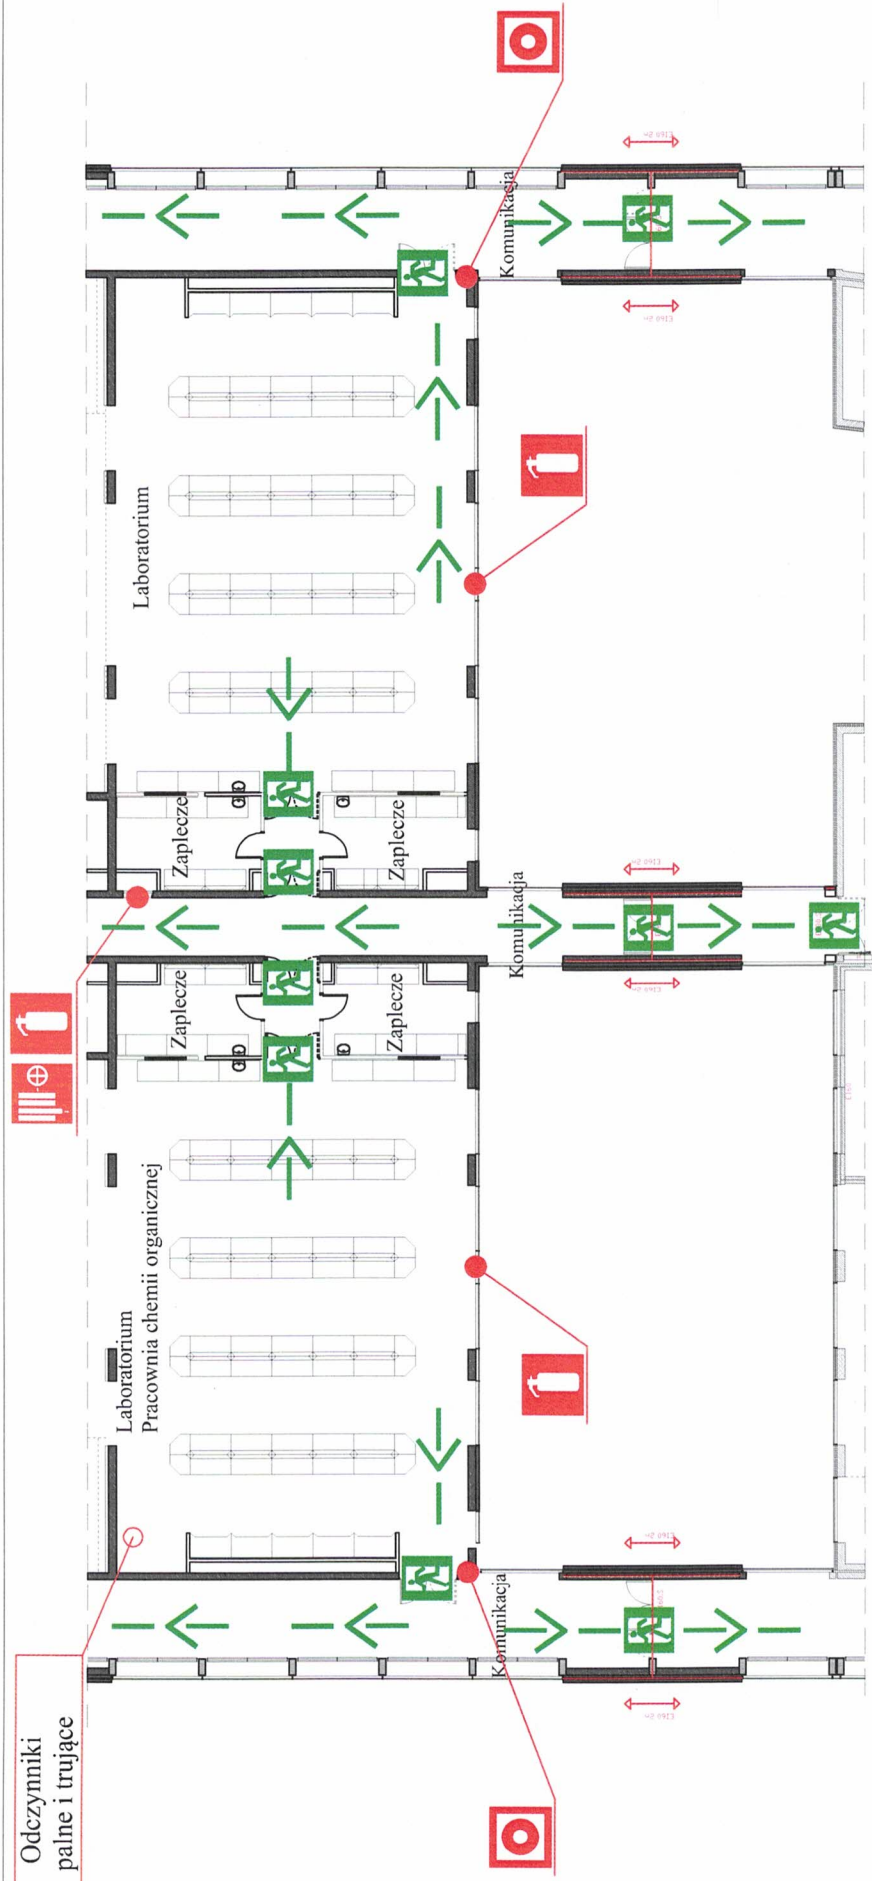

Powierzchnia: 777,7 m²
Ilość osób na kondygnacji: 50
Kondygnacja ZL III




Sprzęt i urządzenia
przeciwpożarowe

- Jednostka sprzętu gaśniczego
- Hydrant wewnętrzny
- Ręczny ostrzegacz przeciwpożarowy
- Przeciwpożarowy wyłącznik prądu
- Wydziałenie ppoż.
- Centrala Sygnalizacji Pożaru

Oznakowanie ewakuacyjne

- WYJŚCIE EWAKUACYJNE
- Wyjście ewakuacyjne
- Drzwi ewakuacyjne
- Kierunek ewakuacji schodami w dół
- Kierunek ewakuacji

Tytuł rysunku	OBIEKT	Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego Segment "D"- Piętro I	data 08.2014 r.
		Collegium Chemicum Novum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	rys. nr 16

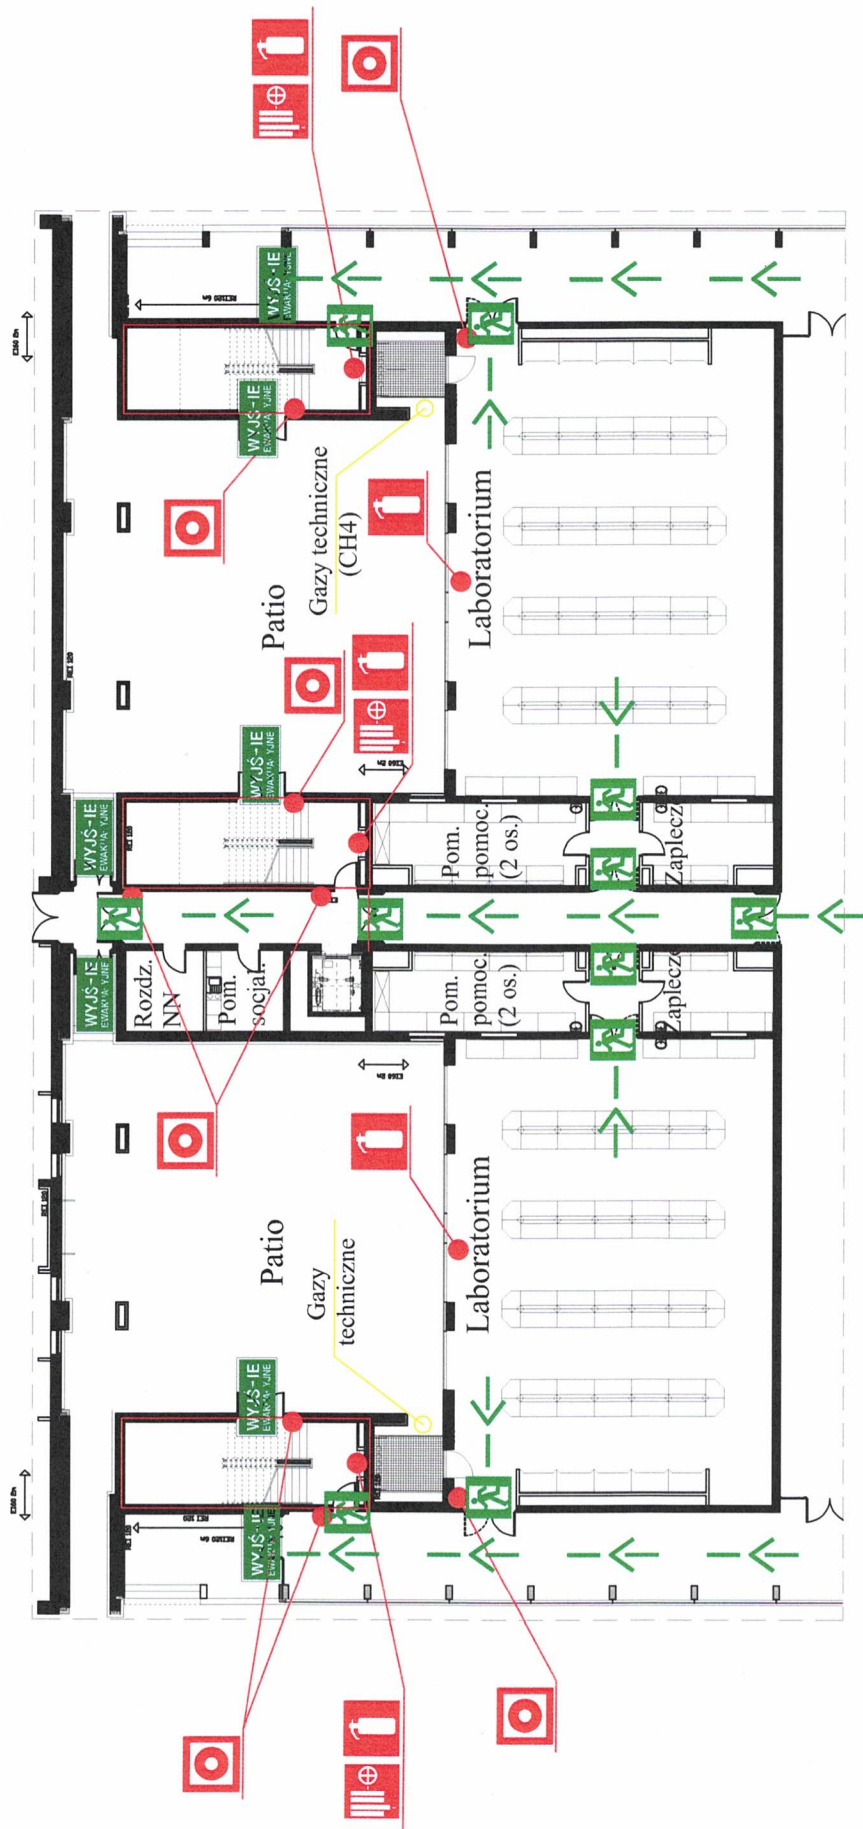

Powierzchnia: 829 m²
 Ilość osób na kondygnacji: 60
 Kondygnacja ZL III


Sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe



Oznakowanie ewakuacyjne



Tytuł rysunku	Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego Segment "E" - Przyziemie
OBIEKT	Collegium Chemicum Novum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

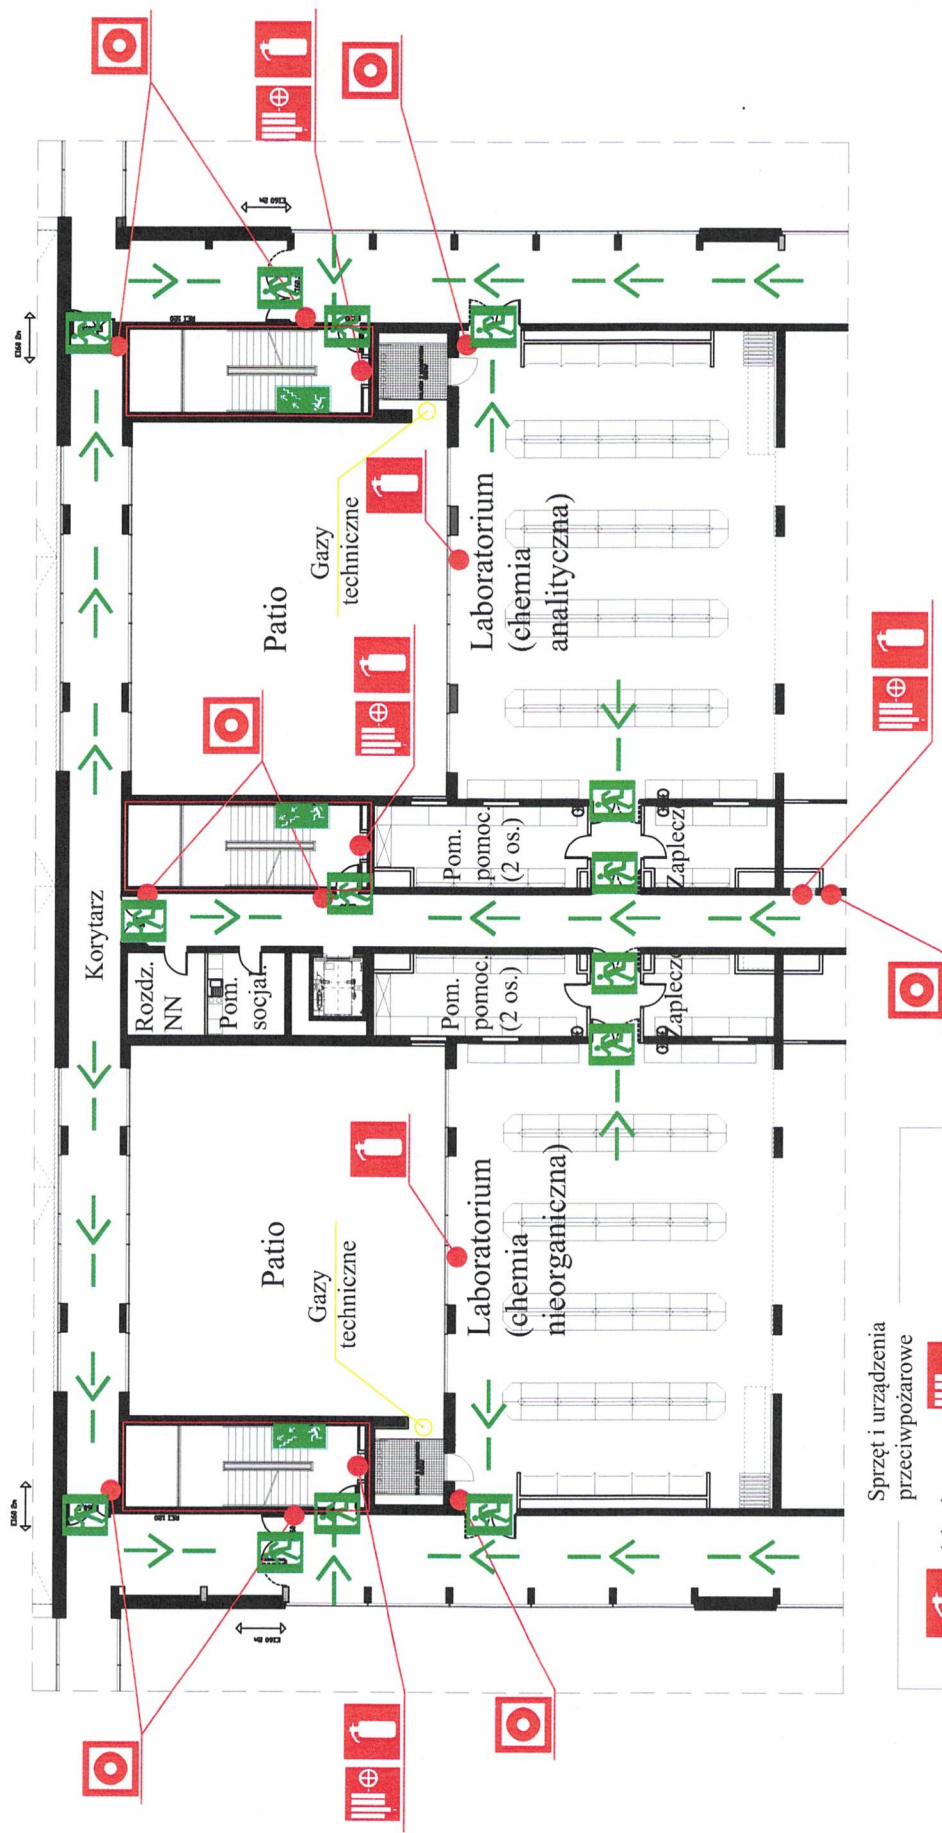

Powierzchnia: 976,7 m²
 Ilość osób na kondygnacji: 60
 Kondygnacja ZL III


Sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe



Oznakowanie ewakuacyjne



Tytuł rysunku	Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego	data
OBIEKT	Segment "E" - Parter	08.2014 r.
	Collegium Chemicum Novum	rys. nr
	Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	19

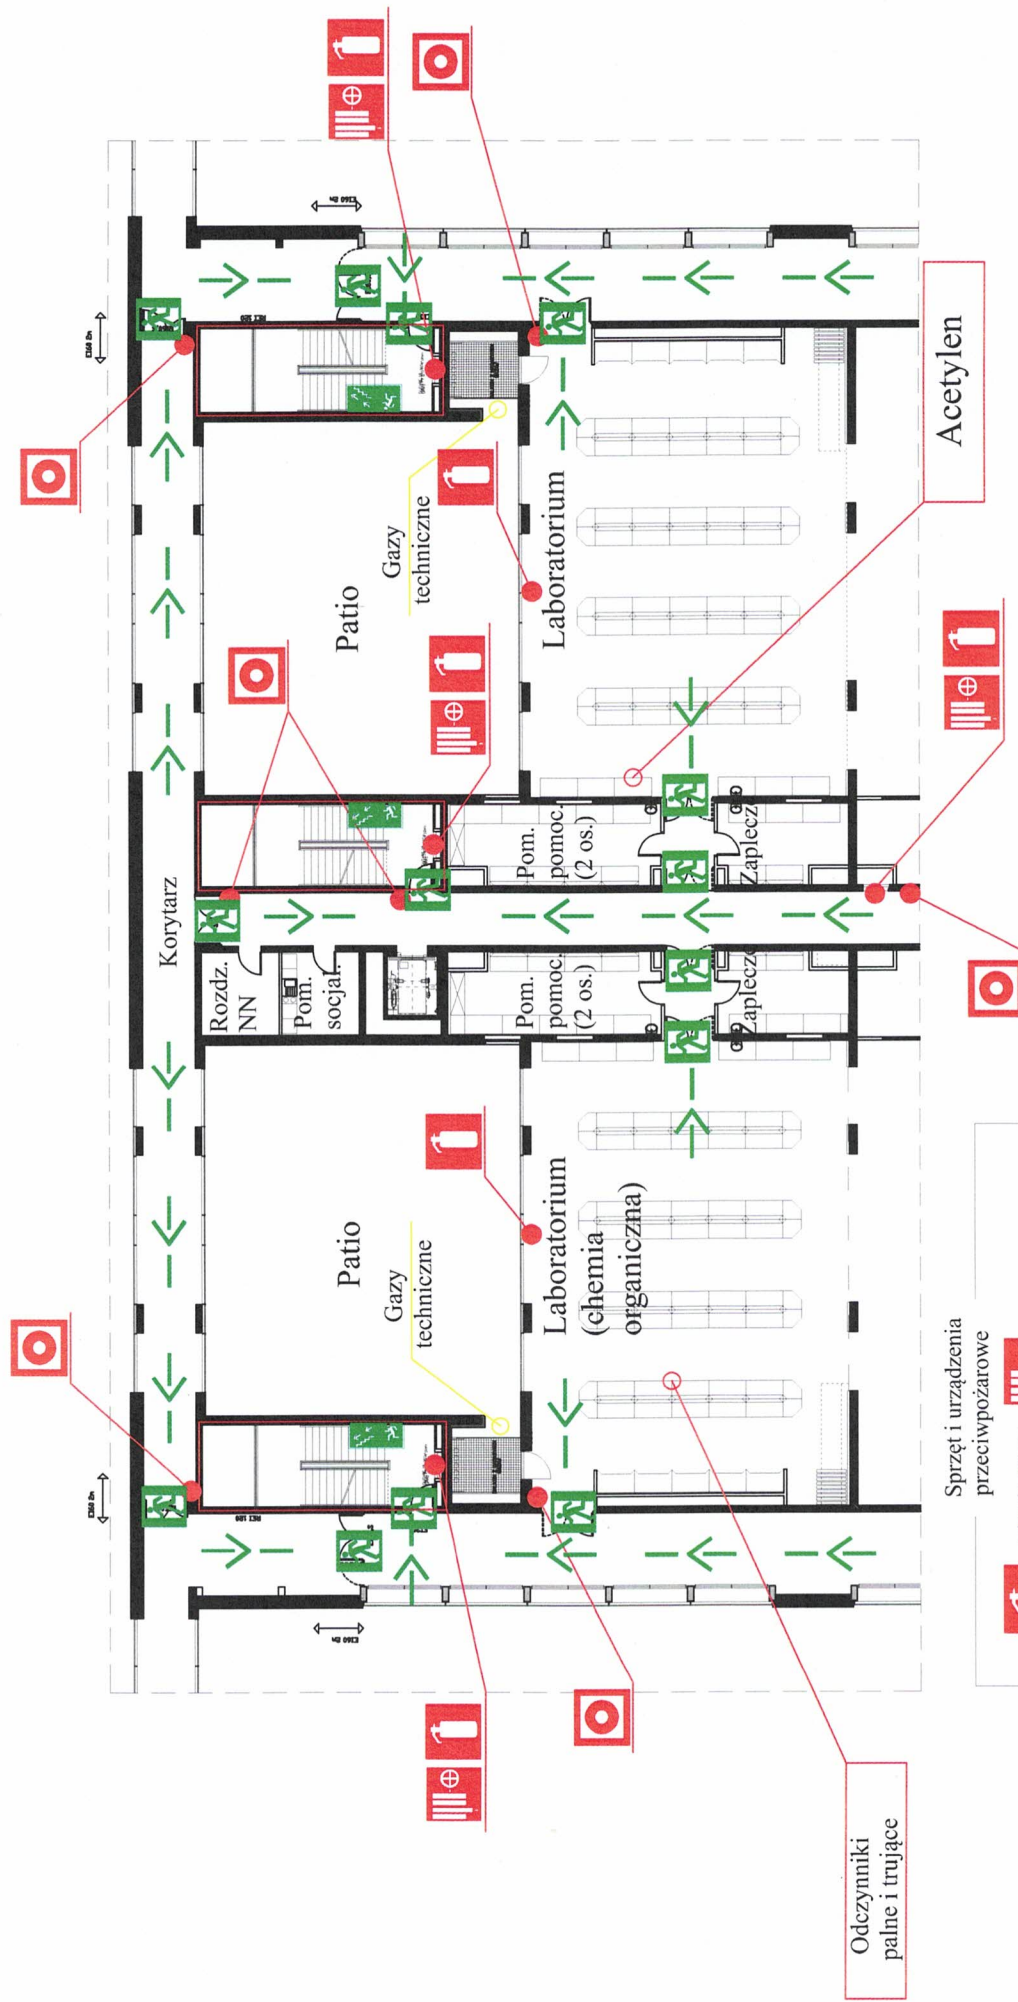

Powierzchnia: 957,9 m²
Ilość osób na kondygnacji: 60
Kondygnacja ZL III

Sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe

	Jednostka sprzętu gaśniczego		Hydrant wewnętrzny
	Ręczny ostrzegacz przeciwpożarowy		Przeciwpożarowy wyłącznik prądu
	Wydzielenie ppoż.		Centrala Sygnalizacji Pożaru

Oznakowanie ewakuacyjne

	Wyjście ewakuacyjne		Drzwi ewakuacyjne
	Kierunek ewakuacji schodami w dół		Kierunek ewakuacji



Tytuł rysunku	Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego Segment "E"- Piętro I	data	08.2014 r.
OBIEKT	Collegium Chemicum Novum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	rys. nr	20



Sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe



Tytuł rysunku	Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego Segment "E" - Piętro II	data 08.2014 r.
OBIEKT	Collegium Chemicum Novum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	rys. nr 21

Zbiorniki z substancjami
palnymi (aceton-400l,
metanol-200l, etanol-200l)

Magazyn zlewek
przeznaczonych do utylizacji

Ciepley
azot

Pomieszczenie
magazynowe

Pom.
tech.

Warsztat
+ mag.
pomocniczy

Rozdz. NN

Warsztat

Chłodnia

Pom.
biuro.
(2 os.)

Szatnia

WC

WC

Wiata magazynowa

Magazyn odczynników

Odczynniki
chemiczne

W magazynie odczynników znajduje
się wiele różnych substancji palnych,
niebezpiecznych dla zdrowia i życia.
Karty charakterystyk powinny być
dostępne u kierownika obiektu oraz
w pomieszczeniu osoby obsługującej
magazyn.

Sprzęt i urządzenia
przeciwpożarowe

- 
- Jednostka sprzętu
gaśniczego

Hydrant
wewnętrzny

Przeciwpowarowy
wyłącznik prądu

Centrala
Sygnalizacji
Pożaru
- 
- Ręczny ostrzegacz
przeciwpożarowy

Wydzielenie
ppoz.

CSP


Oznakowanie ewakuacyjne

- 
- Wyjście
ewakuacyjne


Drzwi
ewakuacyjne
- 
- Kierunek ewakuacji
schodami w dół

Kierunek
ewakuacji


Powierzchnia: 570,35 m²
Ilość osób na kondygnacji: 5
Kondygnacja ZL III



Tytuł rysunku	Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego		data
	Segment "F"- Przyziemie		08.2014 r.
OBIEKT	Collegium Chemicum Novum		rys. nr
	Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu		22

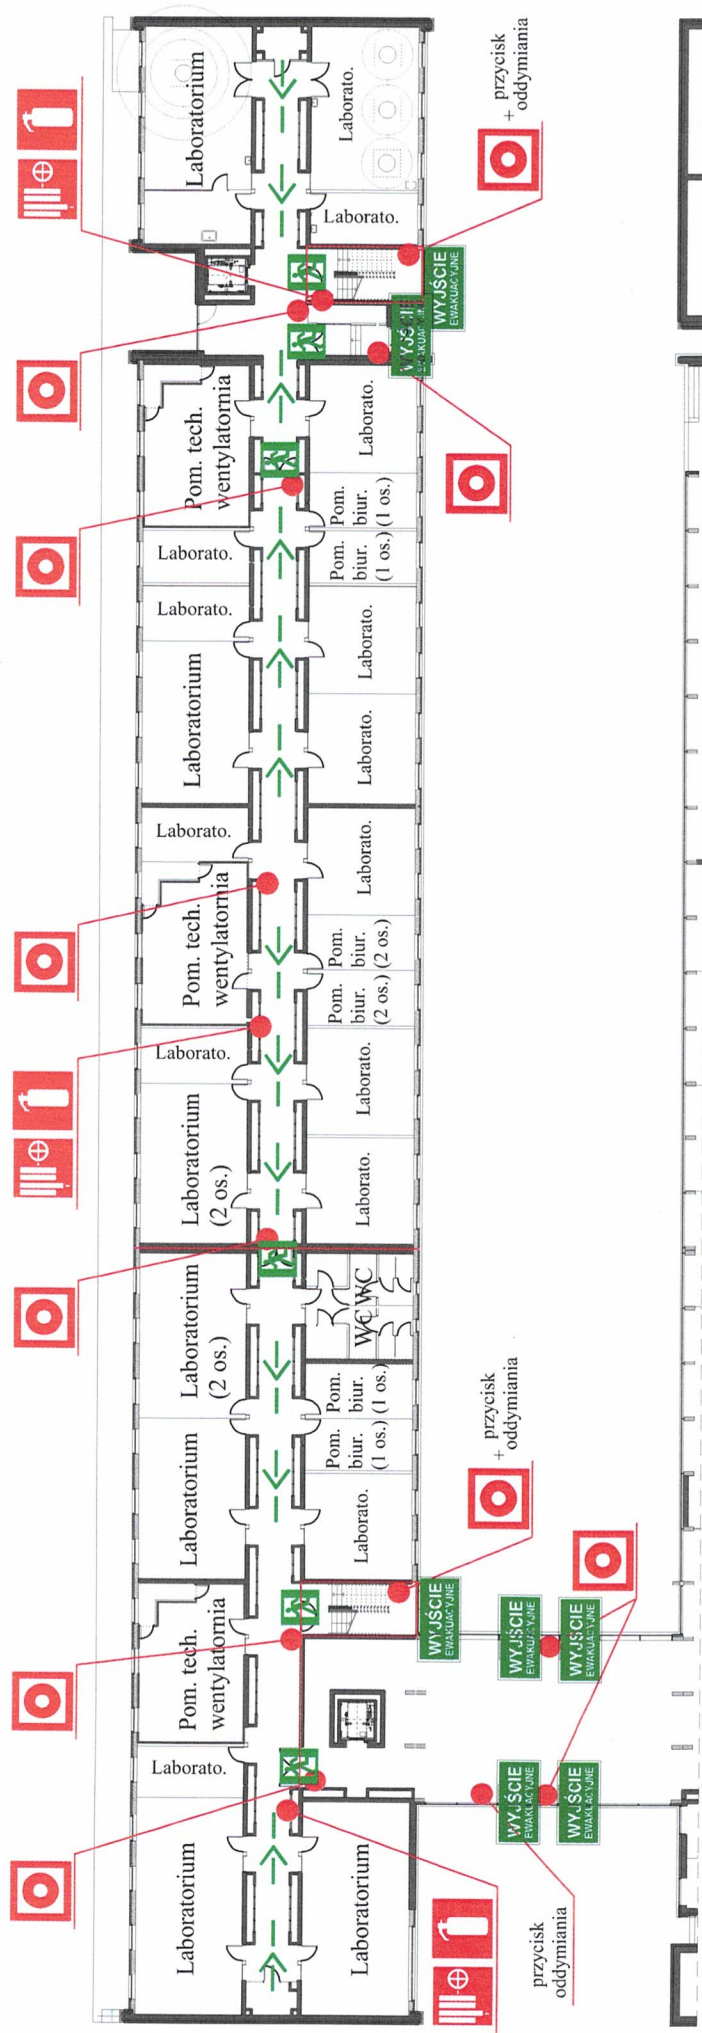

Powierzchnia: 1809,9 m²
Ilość osób na kondygnacji: 20
Kondygnacja ZL III




Sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe



Oznakowanie ewakuacyjne



Tytuł rysunku	Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego Segment "G" - Przyziemie	data	08.2014 r.
OBIEKT	Collegium Chemicum Novum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	rys. nr	23

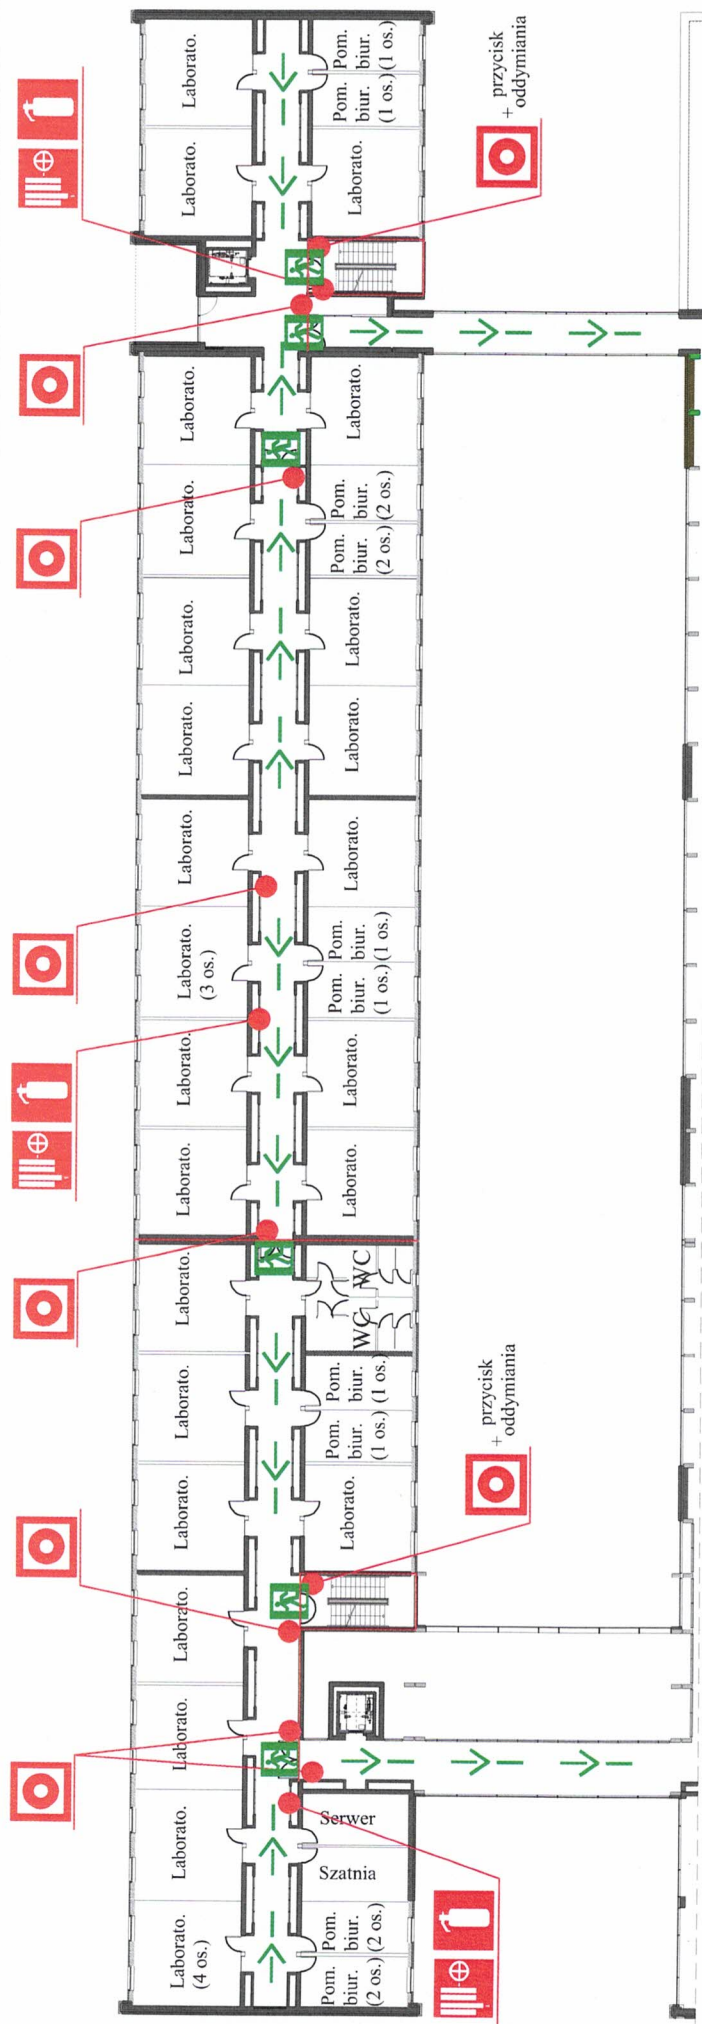

Powierzchnia: 1714,1 m²
Ilość osób na kondygnacji: 30
Kondygnacja ZL III

Sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe

Jednostka sprzętu gaśniczego

Hydrant wewnętrzny

Ręczny ostrzegacz przeciwpożarowy

Przeciwpowietrzny

Wydziałenie ppoż.

Ręczny ostrzegacz przeciwpożarowy

Przeciwpowietrzny

Wydziałenie ppoż.

Centrala Sygnalizacji Pożaru


Oznakowanie ewakuacyjne

Wyjście ewakuacyjne


Drzwi ewakuacyjne

Kierunek ewakuacji schodami w dół

Kierunek ewakuacji



Tytuł rysunku	Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego Segment "G"- Parter	data
		08.2014 r.
OBIEKT	Collegium Chemicum Novum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	rys. nr
		24

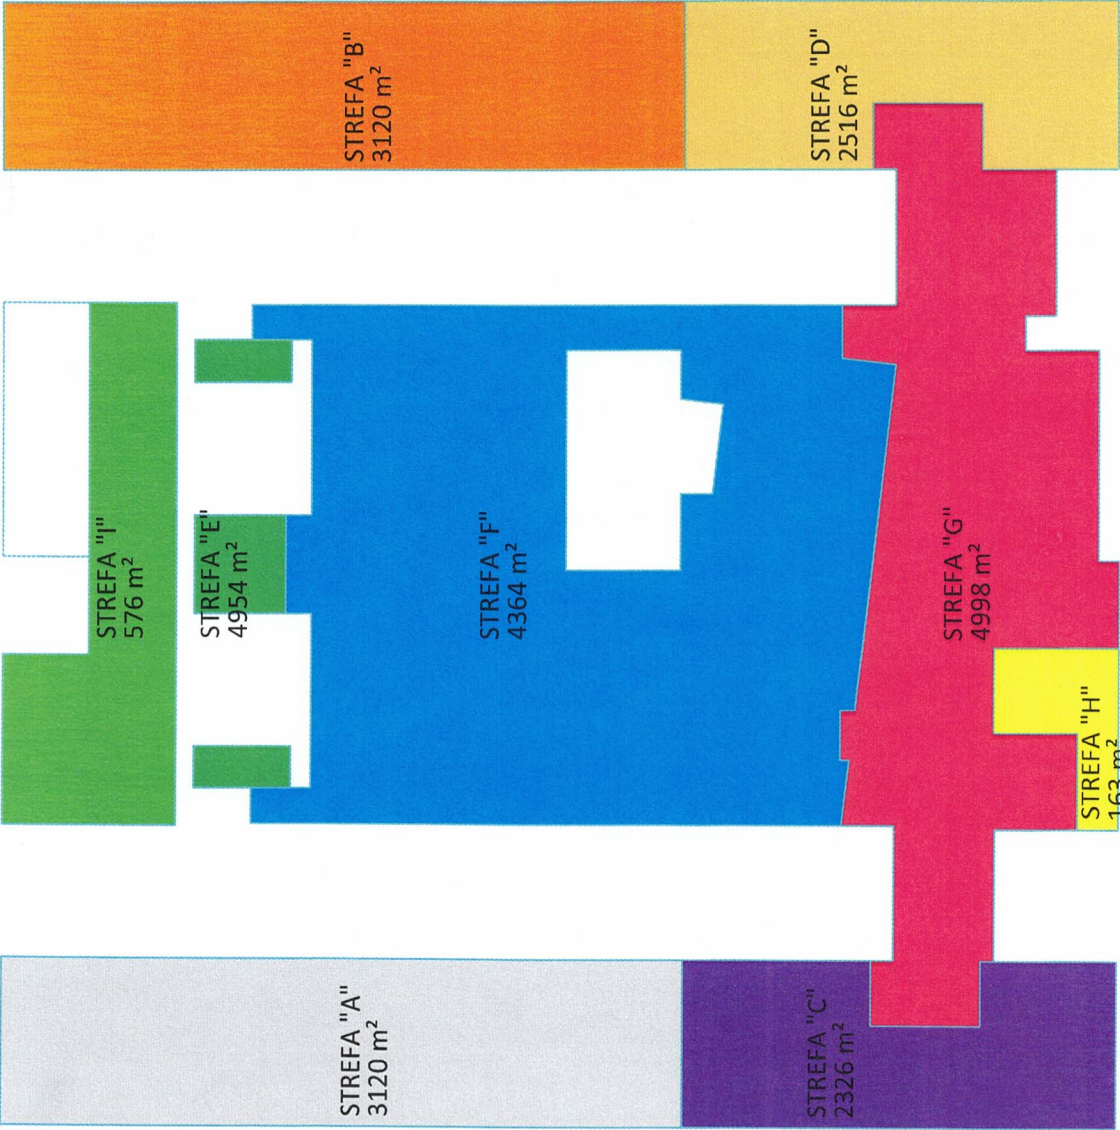

Tytuł rysunku	Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego		data
	Podział obiektu na strefy pożarowe		08.2014 r.
OBIEKT	Collegium Chemicum Novum		rys. nr
	Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu		27