


PRZEKRÓJ 5-5

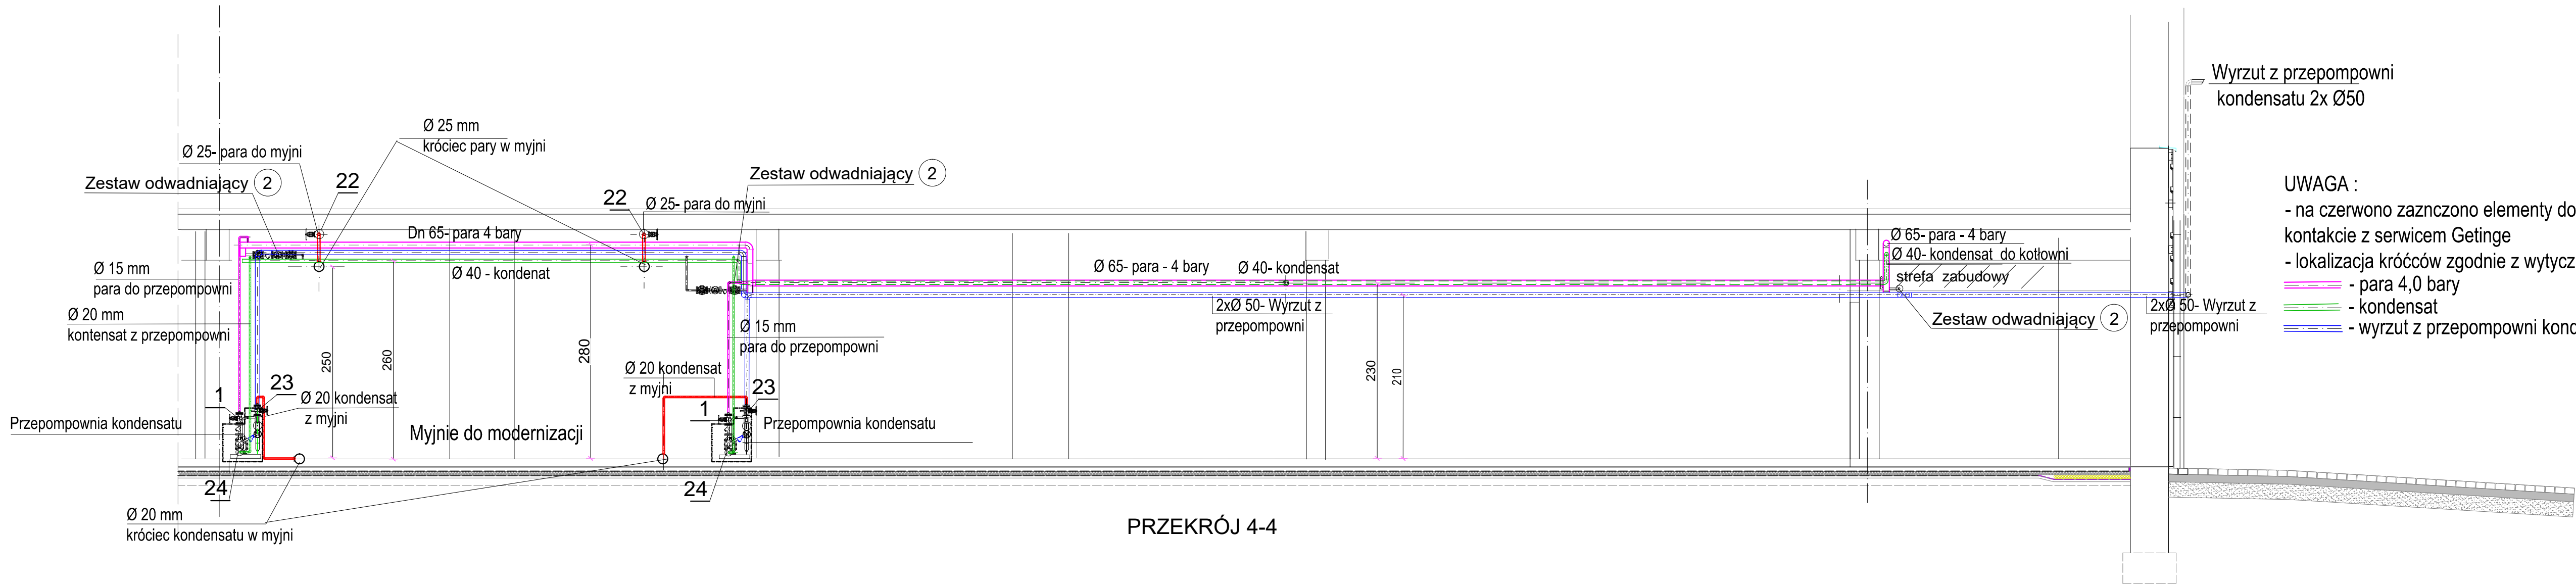

PRZEKRÓJ 4-4

- UWAGA :
- na czerwono zaznaczono elementy do montażu w ścisłym kontakcie z serwisem Getinge
 - lokalizacja króćców zgodnie z wytycznymi Getinge
- para 4,0 bary
— kondensat
— wyrzut z przepompowni kondensatu

| | | | |
|------------------------|---|-------------|--|
| Proj. | K. Teclaw ABIT- II-7342-44/99 | Inwestor: | Centrum Onkologii w Bydgoszczy ul. Romanowskiego 2; 85-796 Bydgoszcz |
| Spr. | mgr inż. M. Kowalczyk UAN-KZ-7210/105/87 | Temat : | Budowa sieci parociągu na potrzeby dwóch myjni do łózek w budynku Centrum Onkologii w Bydgoszczy ul. Romanowskiego 2 |
| Bydgoszcz, 01. 2019 r. | Skala 1:50 | Rys.nr | 6 |
| | | Obiekt: | Zespół główny Centrum Onkologii w Bydgoszczy |
| | | Treść rys.: | Przekrój 4-4,5-5 Trasa parociągu i kondensatu - Budynek łóżkowy - stacja dezynfekcji |