


Poziom porównawczy

Rzędna	terenu	53.44	53.36	53.40	53.55	53.55
	osi ruociągu	52.70	52.77	52.81	52.87	52.90
	dna wykopu	52.60	52.67	52.71	52.77	52.8
Zagłębienie osi ruociągu		0.74	0.59	0.59	0.68	0.65
Spadek ruociągu		5‰				
Odległość		0.00	15.0	15.0	7.0	22.0
Średnica ruociągu		Rura preizolowana do pary 1xDn50/200				
Długość trasy		0.00	15.0	15.0	7.0	22.0
Rodzaj nawierzchni		kostka polbruk				
Sytuacja w terenie		Sytuacja w terenie				

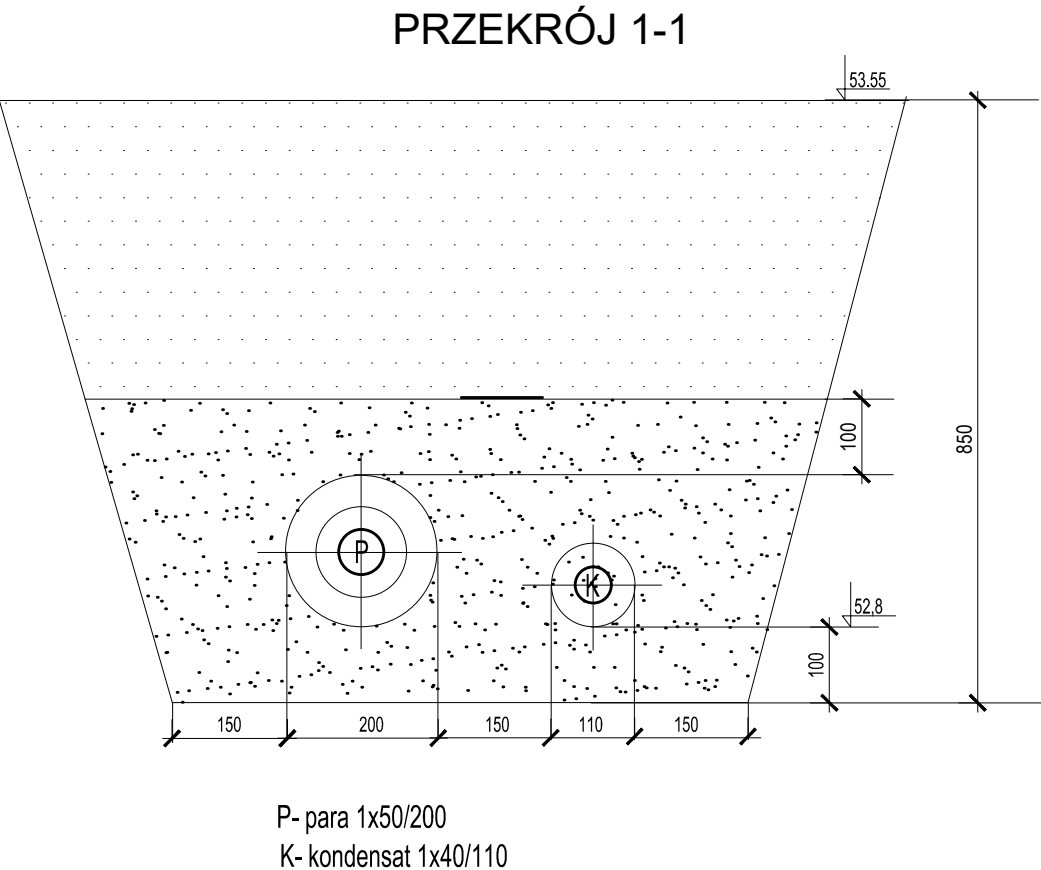

Proj.	K. Teclaw ABIT- II-7342-44/99	Investor:	Centrum Onkologii w Bydgoszczy ul. Romanowskiego 2; 85-796 Bydgoszcz
Spr	mgr inż. M. Kowalczyk UAN-KZ-7210/105/87	Temat :	Budowa sieci parociągu na potrzeby dwóch myjni do łózek w budynku Centrum Onkologii w Bydgoszczy ul. Romanowskiego 2
Bydgoszcz, 01. 2019 r.		Obiekt:	Zespół główny Centrum Onkologii w Bydgoszczy
Skala	1:100	Rys.nr	7
Treść rys.: Profil podłużny parociągu			