


- pwnice -



LEGENDA:

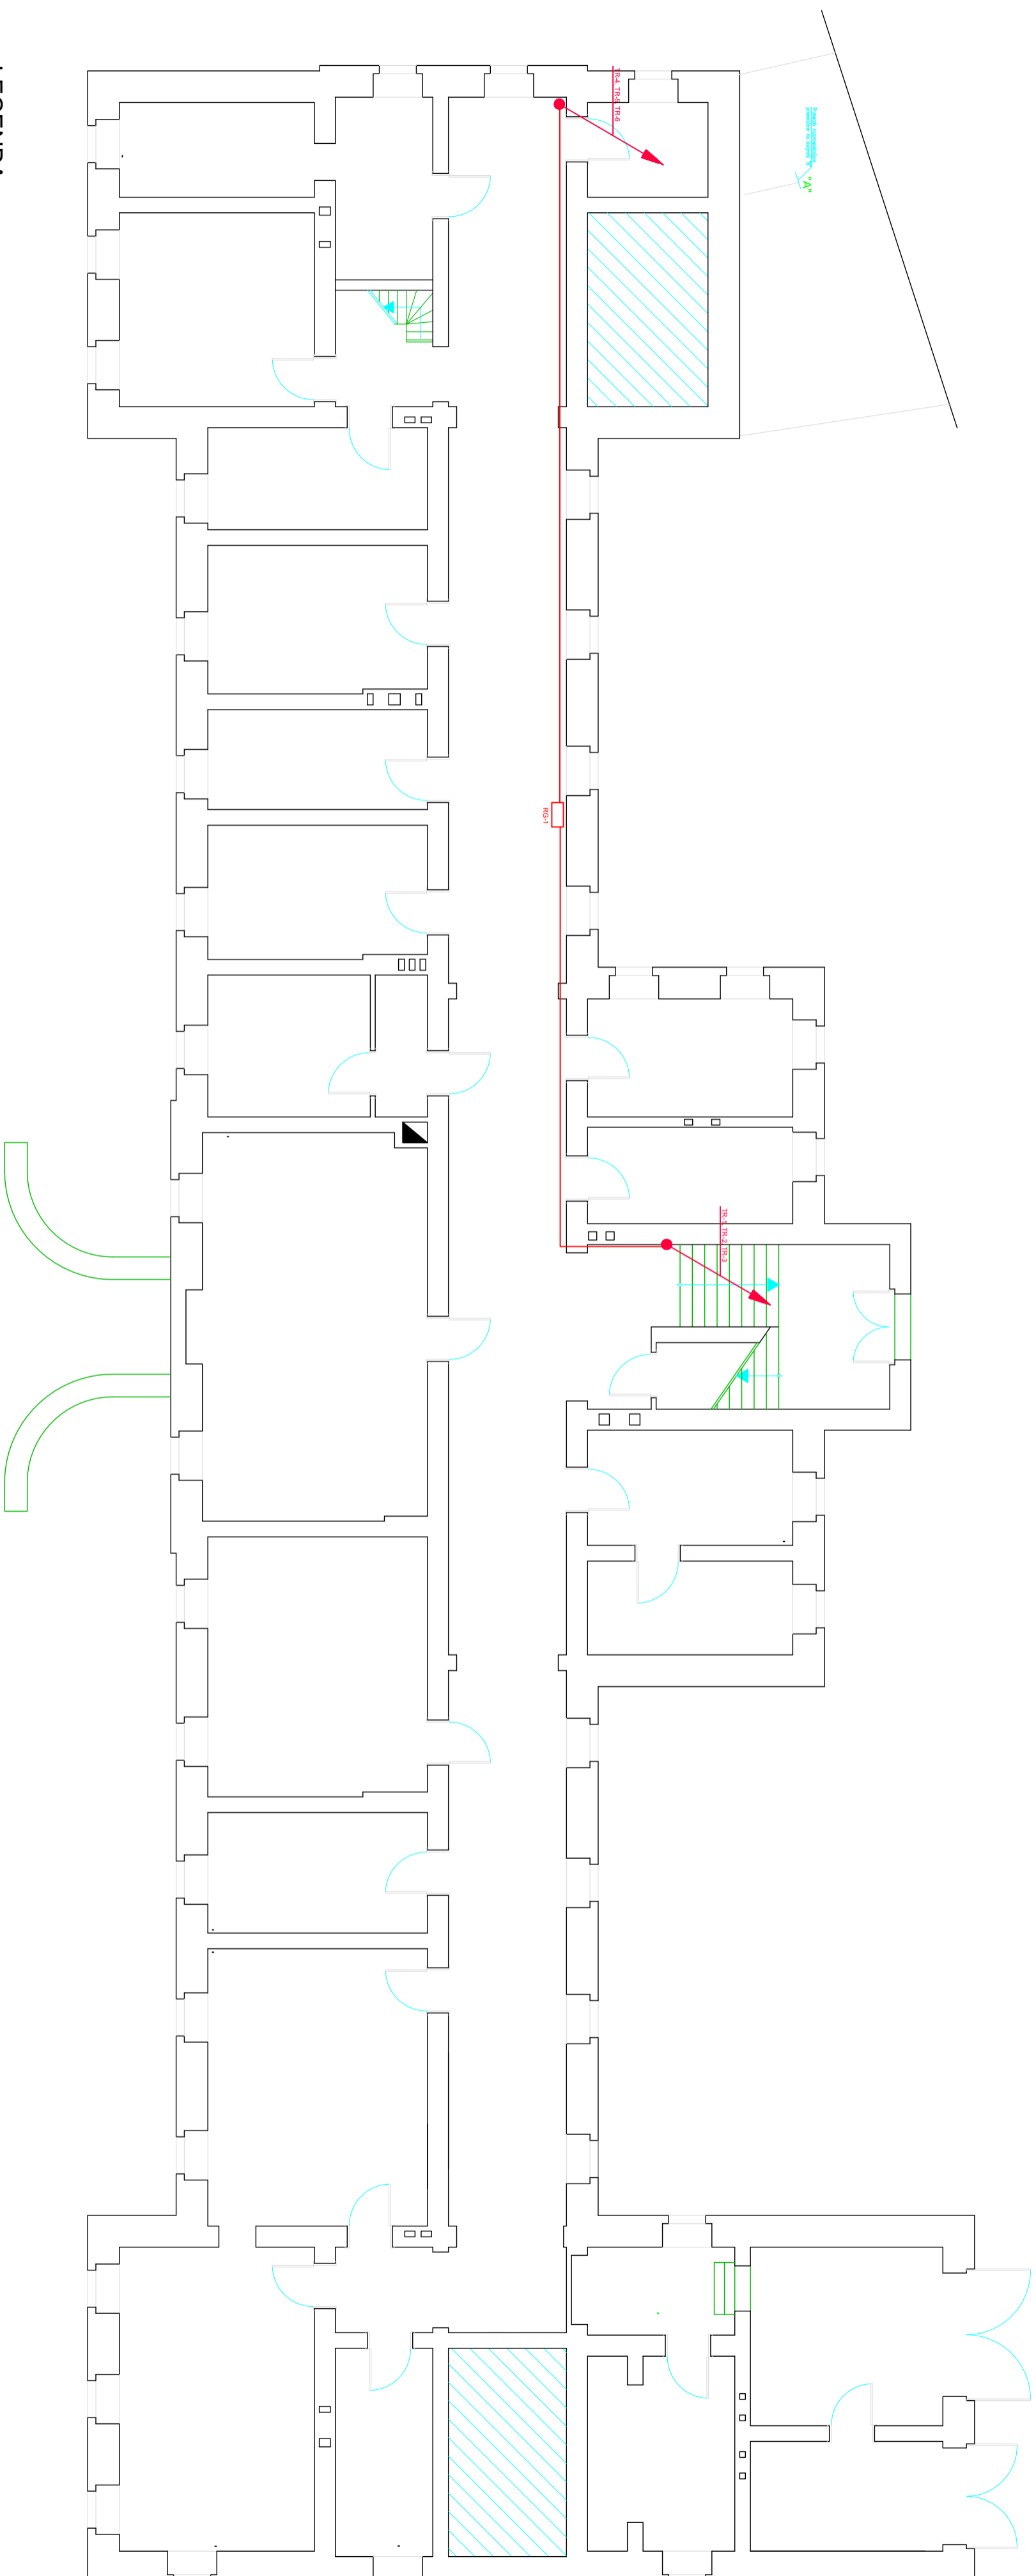

UWAGA:

1. Kable i przewody w klasie Bca - s1b,d1,a1 - w drogach ewakuacyjnych
2. Przewody i kable w klasie Dca - s2,d1,a3 - w pomieszczeniach
3. Instalacja oświetlenia, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego poza zakres opracowania.

[illegible]