


56x PEL

URZĄD MIASTA budynek "A"
- parter -

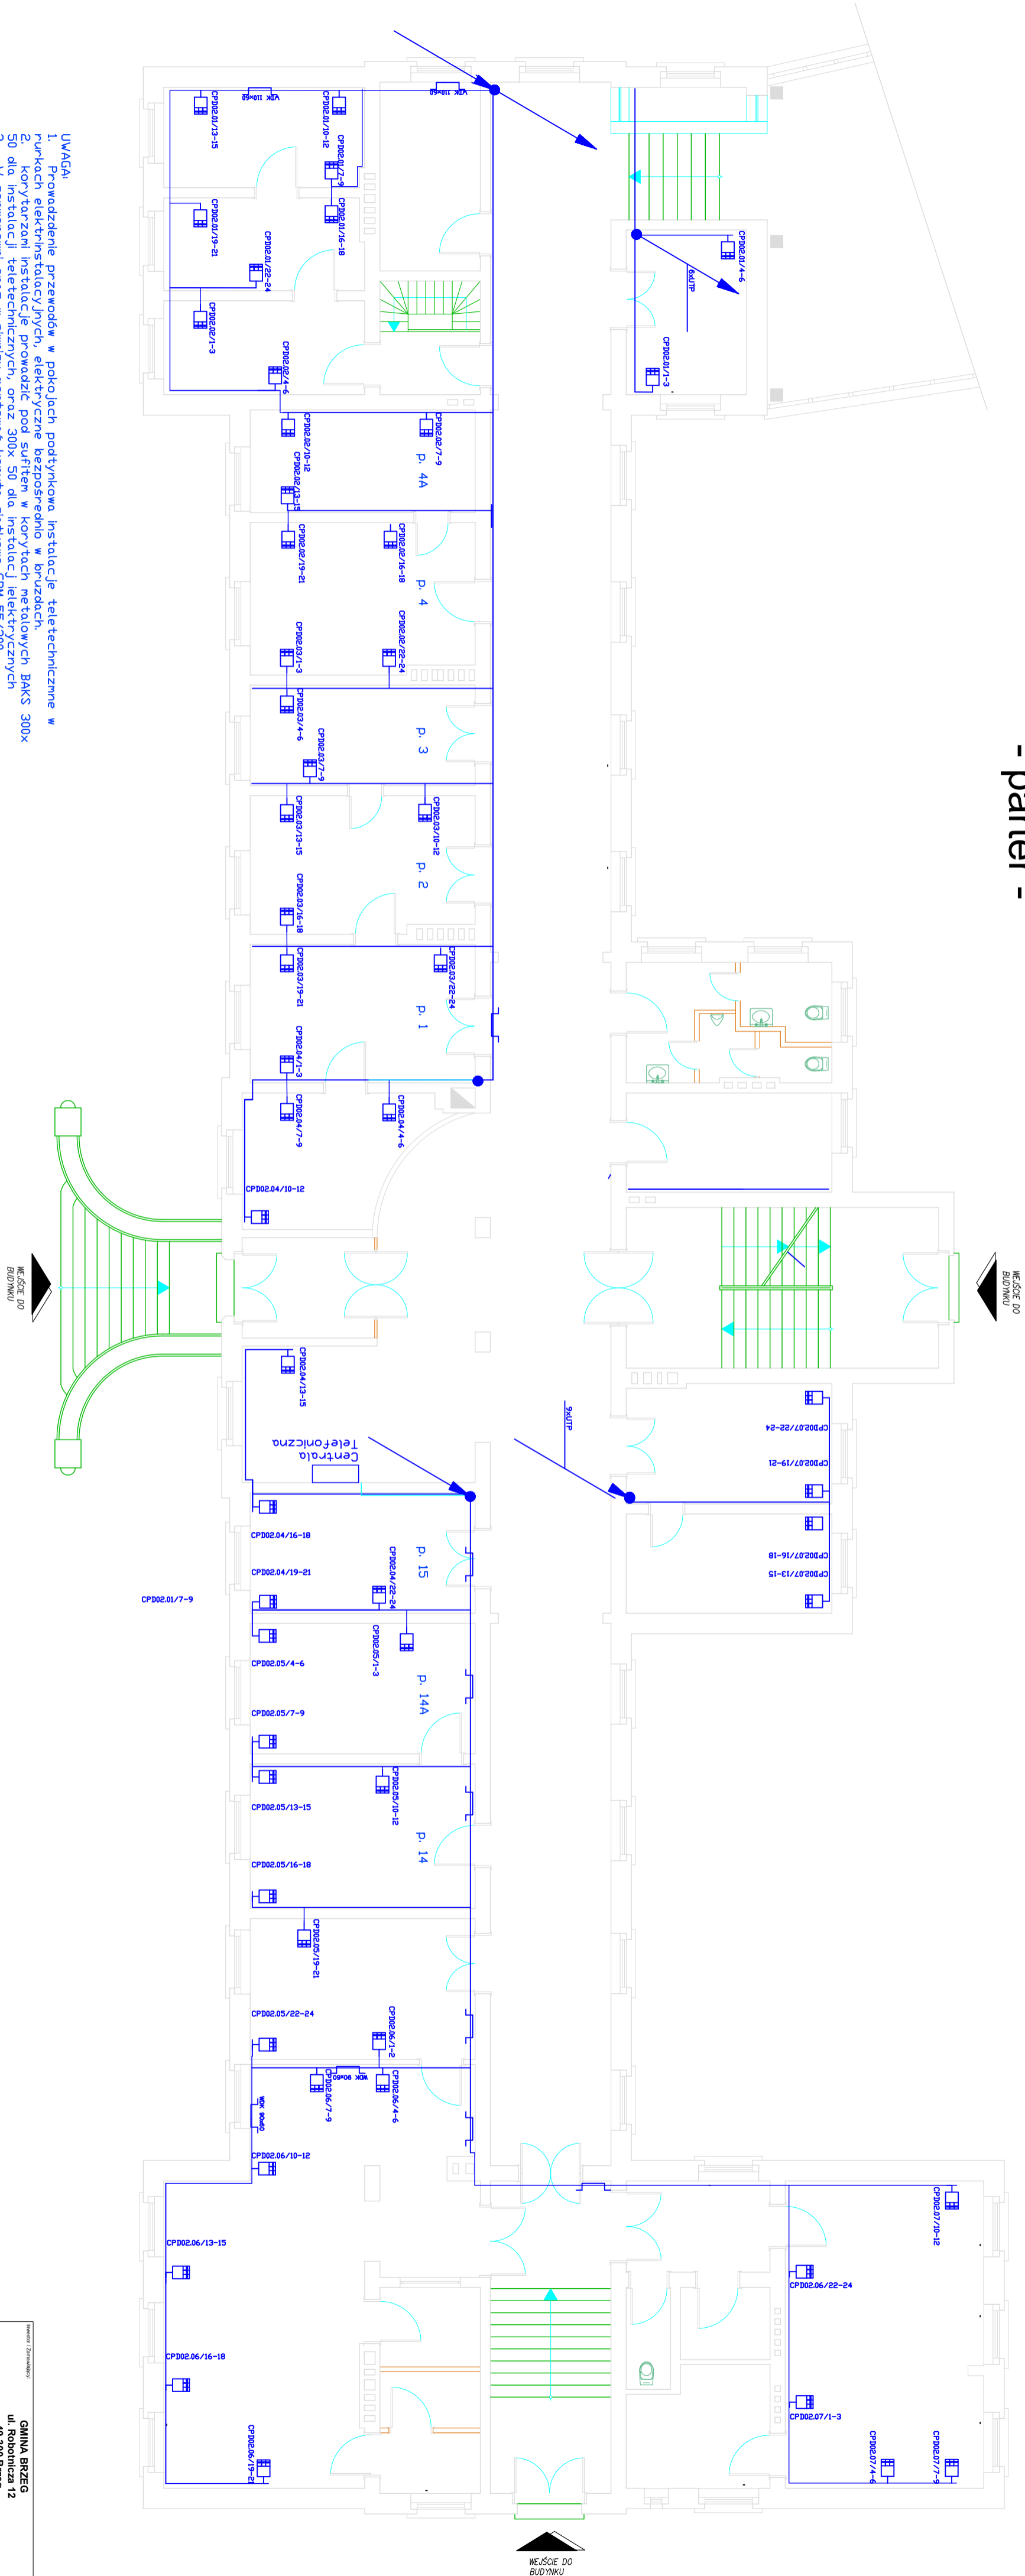

1. UWAGA:
2. Prowadzenie przewodów w pokłach podłogowych, instalacje teletechniczne w rurkach elektrycznych, elektryczne zaopatrzenie w brzdach.
3. Korytarze instalacje prowadzić pod sufitem w korytarzach metlowych BAKS 300x50 dla instalacji teletechnicznych, oraz 300x50 dla instalacji elektrycznych
4. w serverowni oraz w plimcy korytarzy dla siłowni GRM 553/300
5. w korytarzach po wykonanych pracach instalacje obudować płytami karton gipsu, nawisając co 4 m

- gniazdo komputerowe potrójne MDLEX standard MD5AIC

PD	Centralny Punkt Dystribucyjny
----	-------------------------------

Rozmiar koryta kablowego

[illegible]