


38xPEL

URZĄD MIASTA budynek "A"
- poddasze -

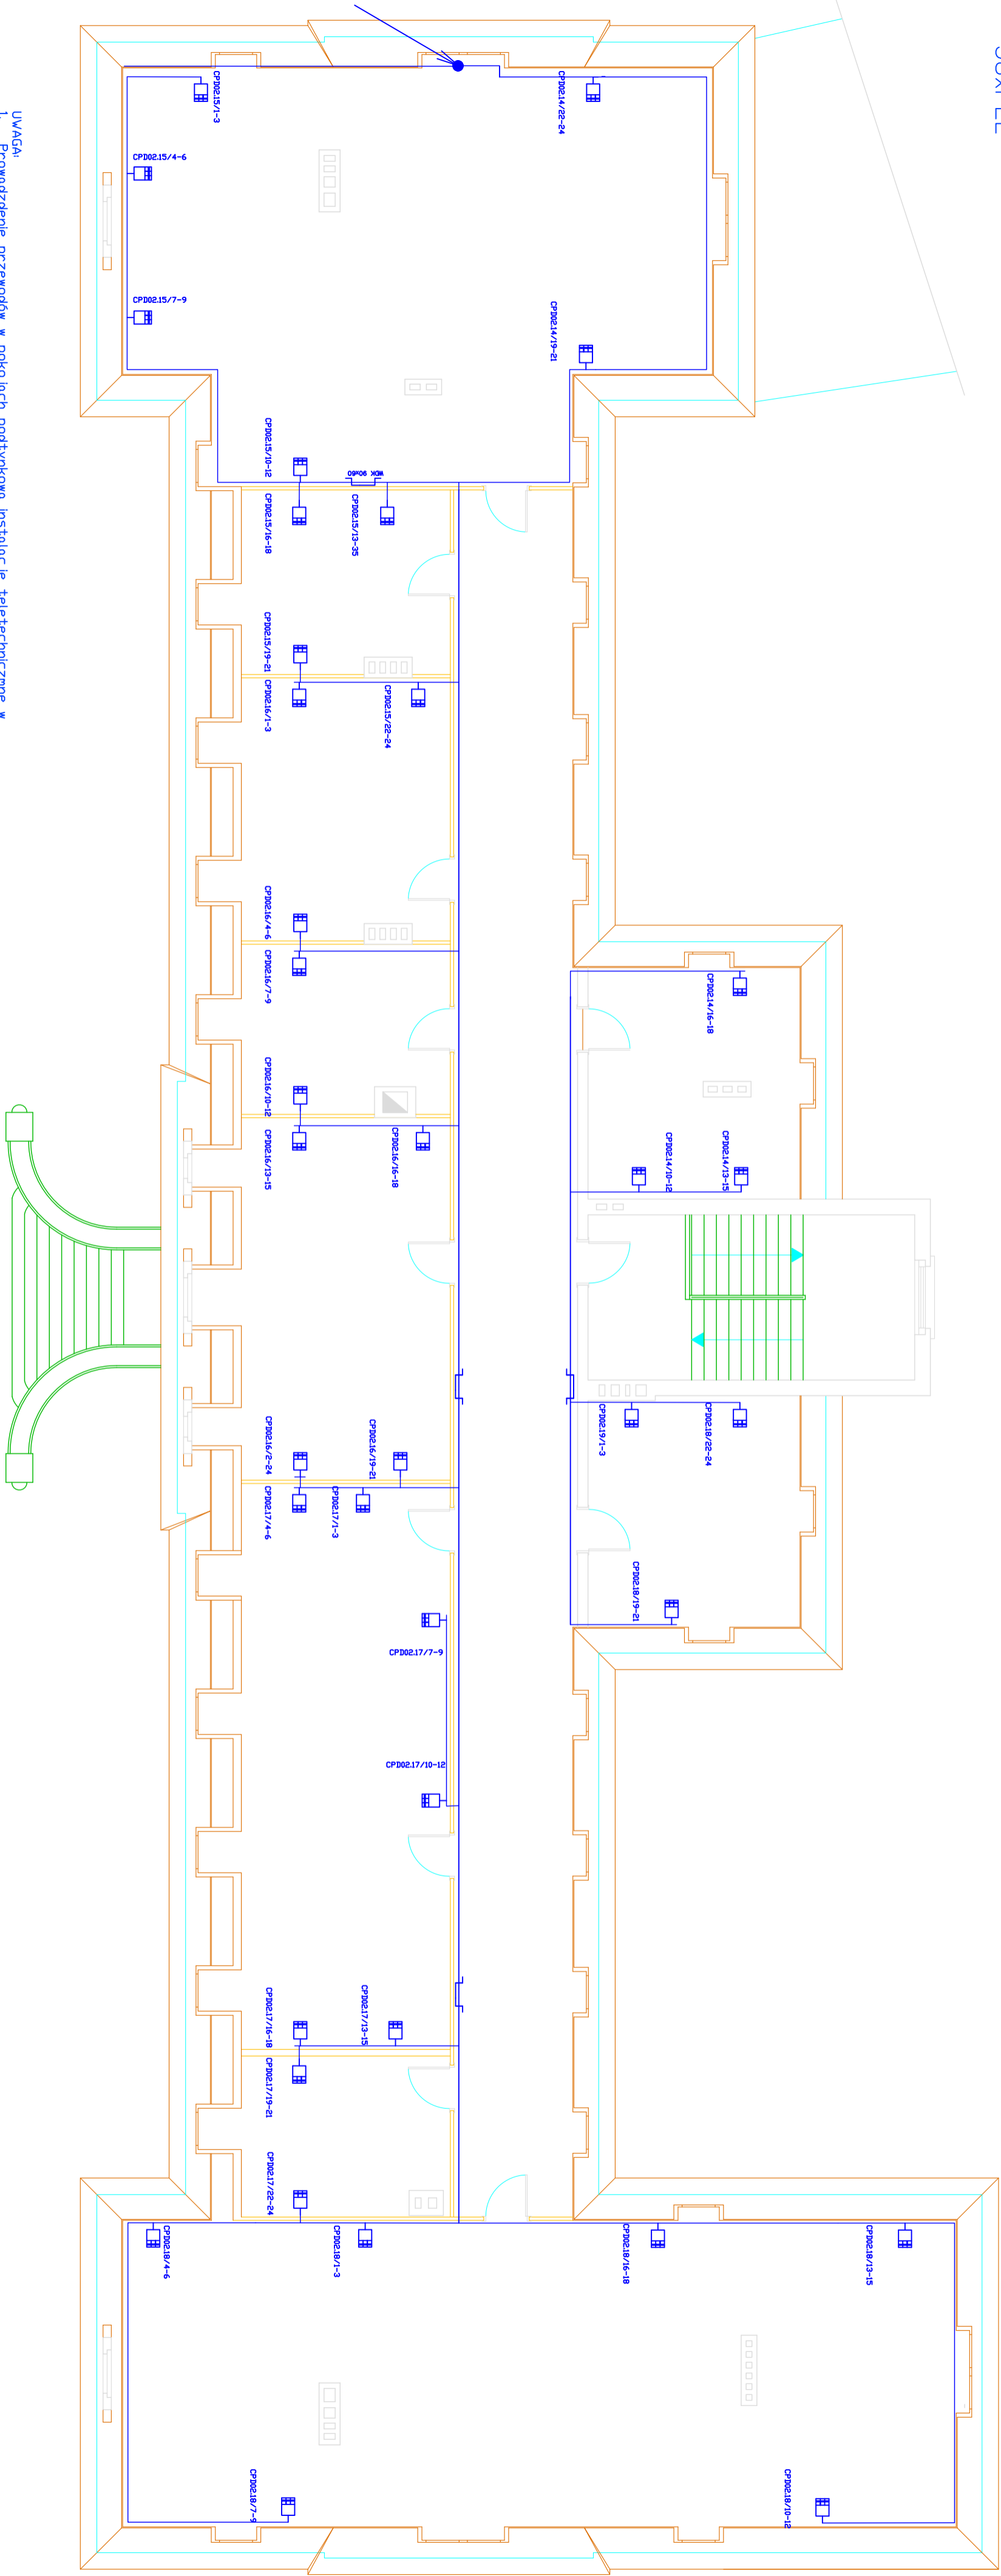

- UWAGA:
1. Prowadzenie przewodów w pokojach podłokowa instalacje teletechniczne w punktach elektrycznych, elektryczne bezpośrednio w bruzdach.
 2. Korytarzami instalacje teletechniczne prowadzić pod sufitem w korytarzach metalowych BAKS 300x 50 dla instalacji teletechnicznych, oraz 300x 50 dla instalacji elektrycznych
 3. W serwerowni oraz w plimicy montować koryta siatkowe GRM 55/300
 4. W korytarzach po wykonanych pracach instalacje obudować płytami karton gips z rewizjami co 4 m

głazdo komputerowe potrójne MILEX standard MDSATC

Centralny Punkt Dystrybucyjny

Rozmiar koryta kablowego

Miejscowość / Zastępcy		GMINA BRZEG	
Miejscowość / Zastępcy		ul. Robotnicza 12	
Miejscowość / Zastępcy		49-300 Brzeg	
Miejscowość / Zastępcy		ul. Maszewska 6	
Miejscowość / Zastępcy		45-320 Opole	
Miejscowość / Zastępcy		NIP: 7542686778	
Miejscowość / Zastępcy		WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU	
Miejscowość / Zastępcy		URZĘD MIASTA	
Miejscowość / Zastępcy		BUDYNEK A - PODDASZE	
Miejscowość / Zastępcy		01 SEKCJA ELEKTRYCZNA	
Miejscowość / Zastępcy		Złote	
Miejscowość / Zastępcy		08.02.2022	
Miejscowość / Zastępcy		mgr inż. Marek Kowalczyk	
Miejscowość / Zastępcy		mgr inż. Jacek Winiarski	
Miejscowość / Zastępcy		mgr inż. Paweł Piotrowski	