


SCHEMAT TABLICY ROZDZIELCZEJ TK-4 WRAZ Z WYPOSAŻENIEM

4x12 (POD TYNKOWA 750x330x87mm)

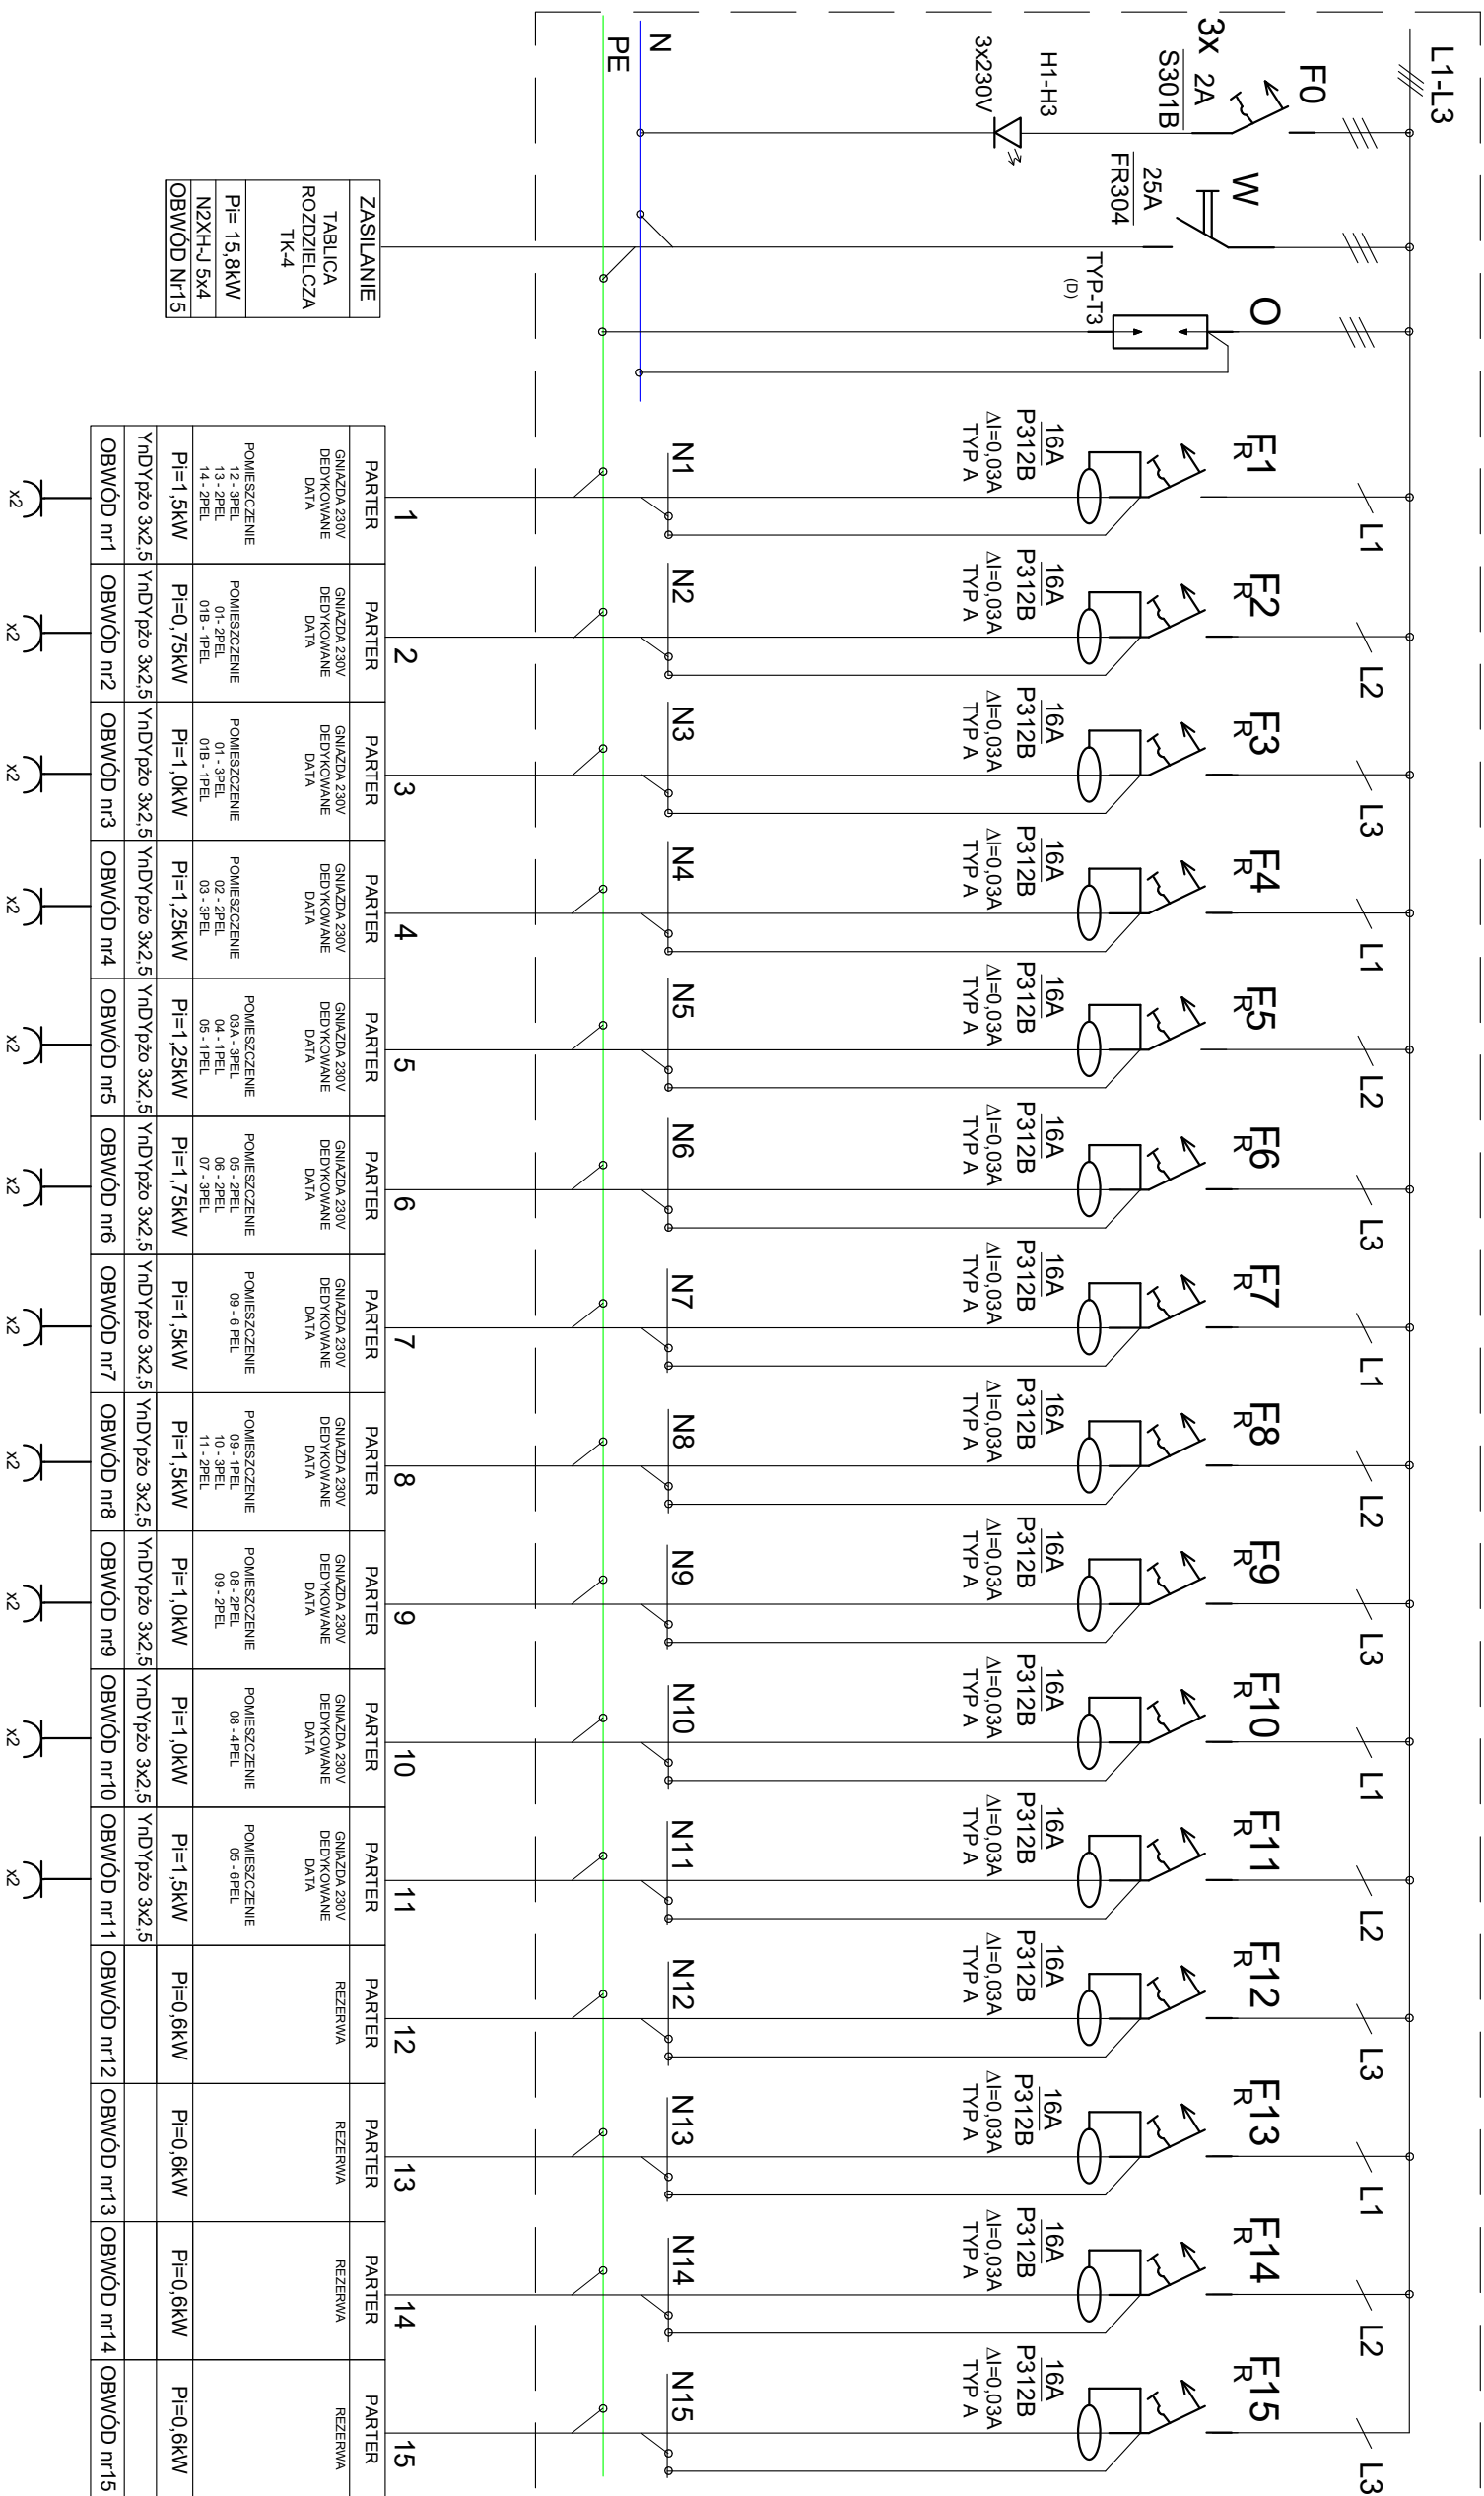

UWAGA:

1. Kable i przewody w klasie Bca - s1b,d1,a1 - w drogach ewakuacyjnych
2. Przewody i kable w klasie Dca - s2,d1,a3 - w pomieszczeniach

TN-S
SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE

$P_i = 15,8 \text{ kW}$
 $P_s = 11,0 \text{ kW}$
 $I_s = 16,9 \text{ A}$

[illegible]