


61xPEL

URZĄD MIASTA budynek "A"
- I piętro -

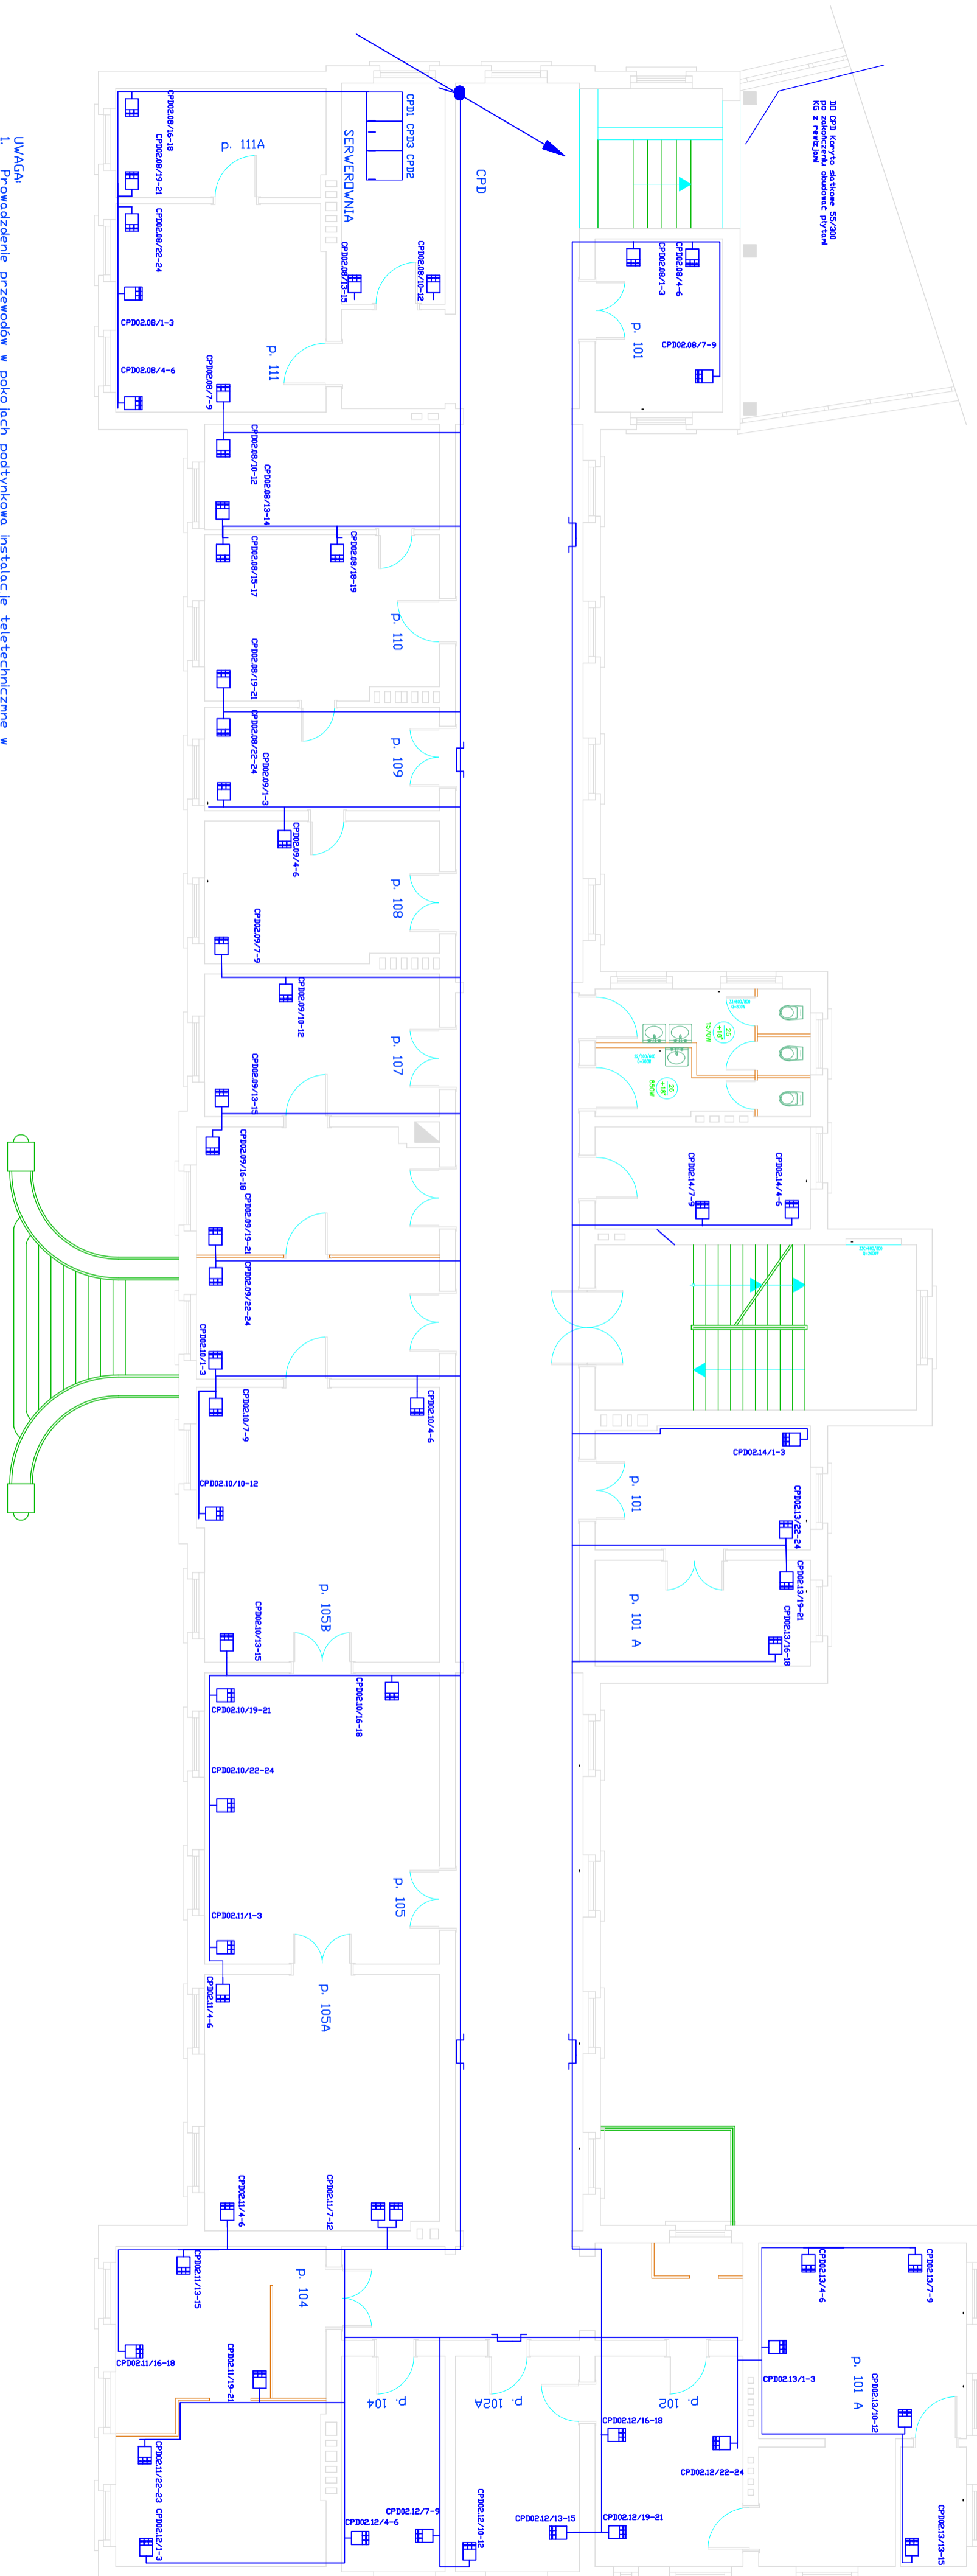

1. Prowadzenie przewodów w podłożach podtynkowa, instalacje teletechniczne w rurkach elektronicznych, elektryczne bezspoinowe w bruzdach.
2. Korytarze instalacje elektryczne pod sufitem w korytarzach melowych BAKS 300x 50 dla instalacji teletechnicznych, oraz 300x 50 dla instalacji elektrycznych
3. W serwisowni oraz w plimby montować kable słabowe GSM 55/300
4. W korytarzach po wykonanych pracach instalacje obwodów pytani karton gips z rewizjami co 4 m

- gniazdo komputerowe potrójne MDALEX standard MDSALC

CPD Centralny Punkt Dystribucyjny

Rozmiar koryta kablowego

[illegible]