


URZĄD MIASTA budynek "B"  
- II piętro -

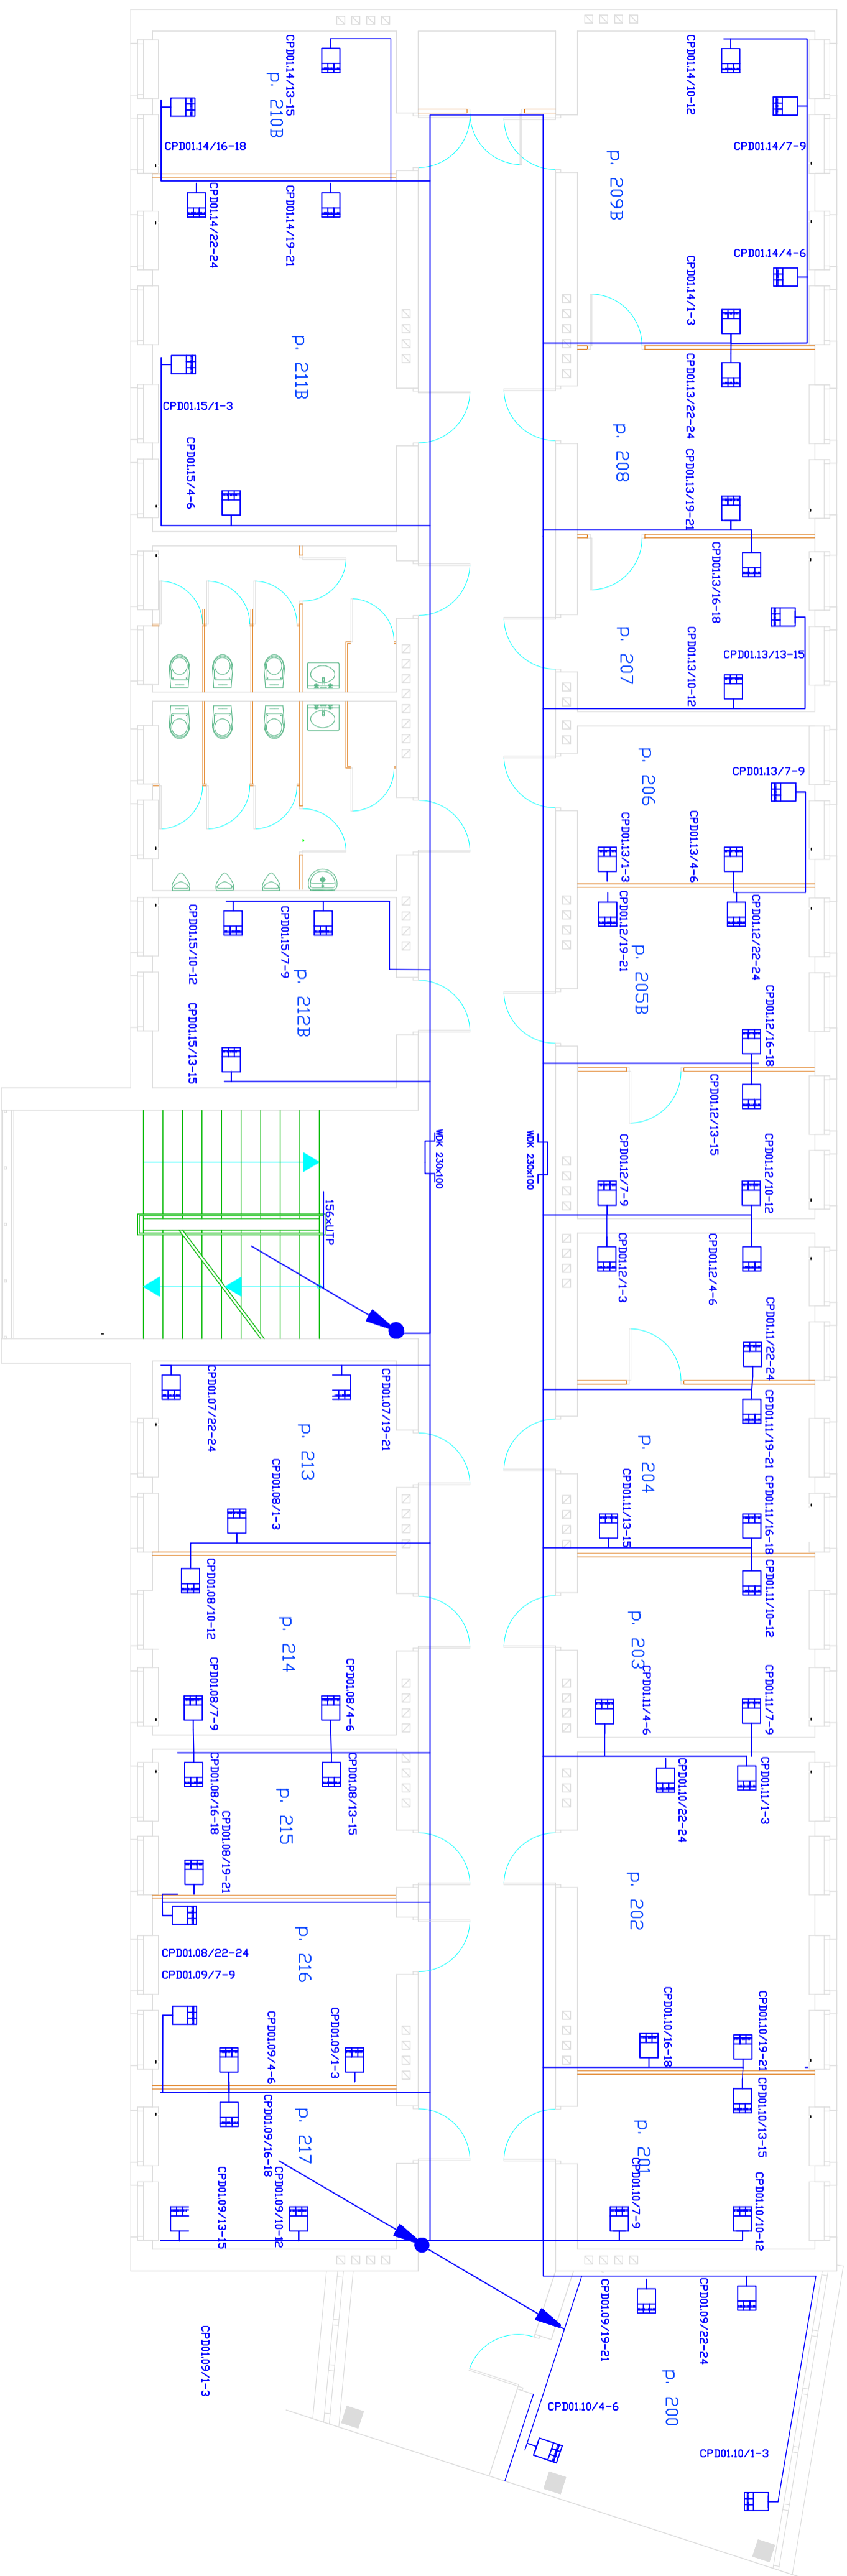

UWAGA:

1. W miejscach nie wskazanych montować koryta kablowe WDK 90x40.
2. Stosować fabryczne elementy wykonawcze.
3. Zdemontować istniejące koryta kablowe na korytarzu, a instalacje przenieść do projektowanych koryt.
4. Montaż gniazd w korytach RAPID 45 GEK 53/100 o długości 65 cm.
5. W serverowni oraz w piwnicy montować koryta siatkowe GRM 55/300

głazdo komputerowe potrzebne MILEX standard MDSAC

Centralny Punkt Dystribucyjny

### Rozmiar koryta kablowego

[illegible]