


URZĄD MIASTA budynek "A"

- parter -

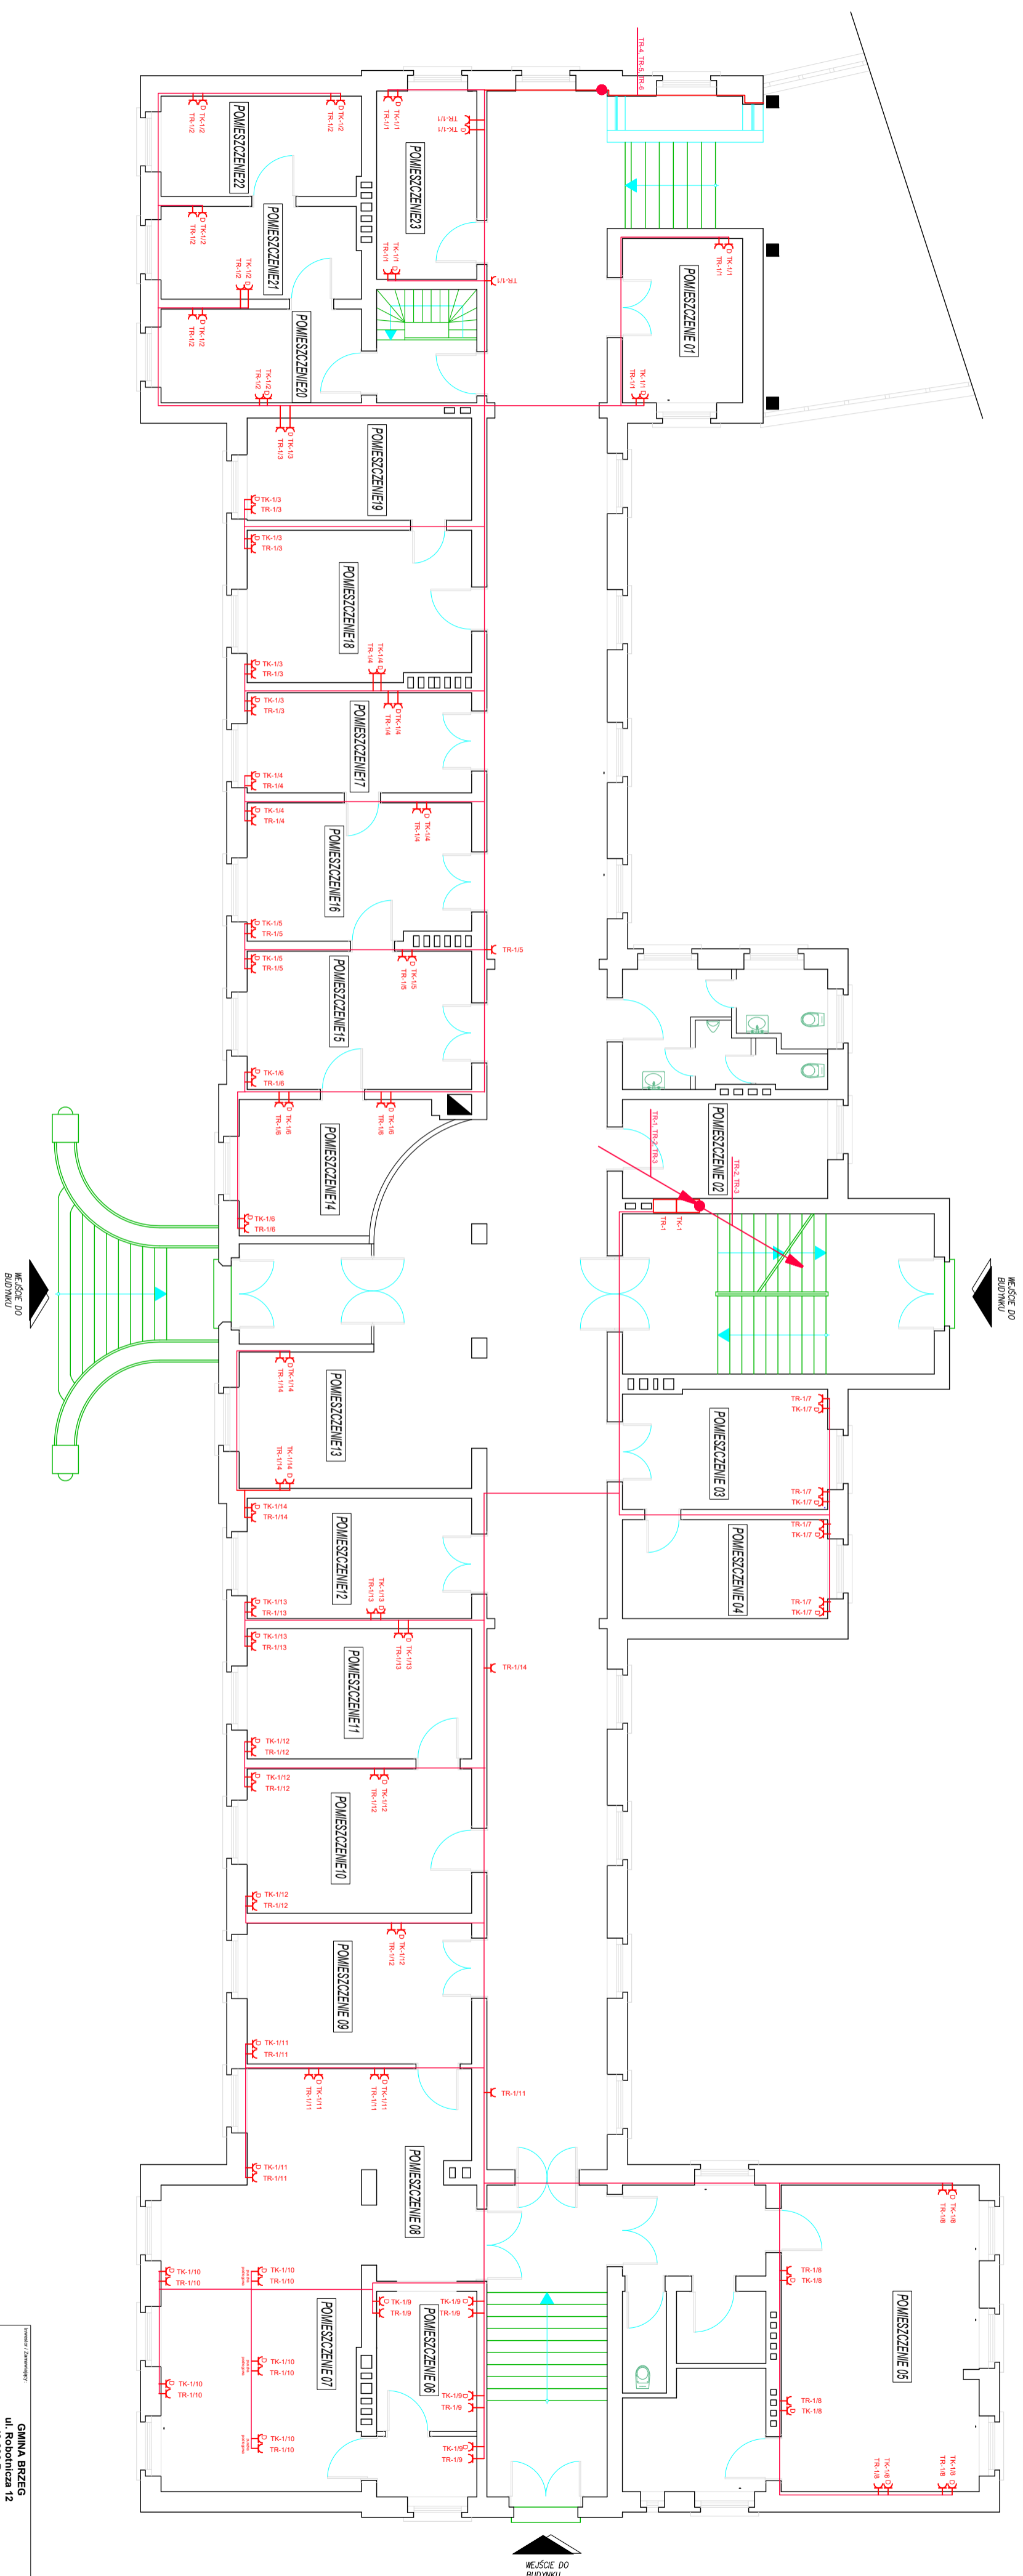

LEGENDA:

TP-3	<input type="checkbox"/>	Rozdzielnia elektryczna dla zasilania obwodów komputerowych
TP-3	<input type="checkbox"/>	Rozdzielnia elektryczna dla zasilania obwodów podslawowych
TP-3	<input type="checkbox"/>	Gniazdo 230V podkorynne z blokadą dla urzqdzeñ biurowych
TP-3	<input type="checkbox"/>	Gniazdo 230V podkorynne zasilania podstawowego

UWAGA:

1. Kable i przewody w klasie Bca - s1b,d1,a1 - w drogach ewakuacyjnych
2. Przewody i kable w klasie Bca - s2,d1,a3 - w pomieszczeniach
3. Instalacja oświetlenia, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego poza zakresem opracowania.

[illegible]