


WIDOK ROZDZIELNICY WRAZ Z ROZMIESZCZENIEM APARATÓW

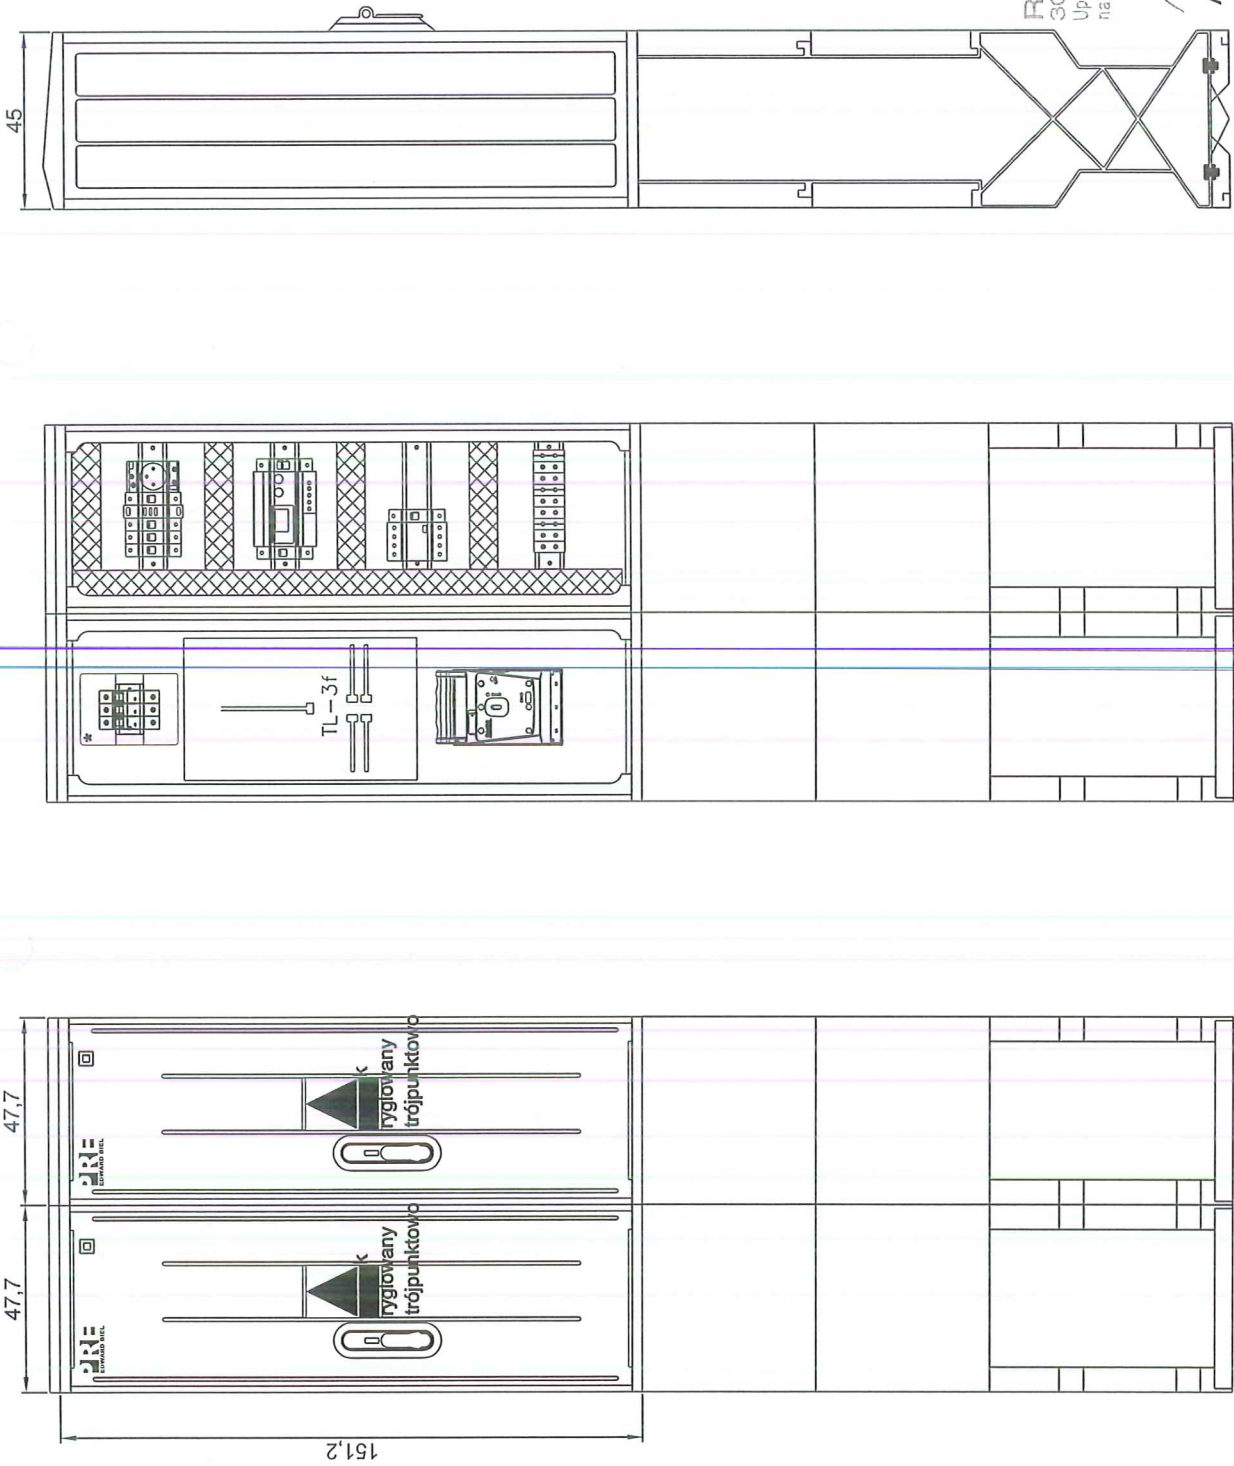

RYSZARD BYKOWSKI
30-611 Kraków, ul. Bojki 8/15
Upraw budowlanych do projektowania, wykonawstwa,
nadzoru i eksploatacji urządzeń elektrycznych
PREDAJA - Upr. 377/99
tel. 12 654 37 55

ADAPTACJA PRE EDWARD BIEL

PARAMETRY TECHNICZNE

Piekary 363 koło Krakowa 32-060 Liszki tel. +48 122807192 fax: +48 124297343 www.prebiel.pl biuro@prebiel.pl		 EDWARD BIEL 	
PARAMETRY TECHNICZNE			
Prąd znamionowy: Częstotliwość znamionowa: Znamionowe napięcie izolacji: Znamionowe napięcie łączeniowe:	160A 50 Hz 500 V 400/230 V	Prąd zham. 3-war. krótkotrwały/szczegółowy wyznaczany w szyn głównych: Napięcie znamionowe udarowe wyznaczane:	Klasa ochrony izolacji: Stopień ochrony obudowy zestawu: Stopień ochrony obudowy zestawu przed uderzeniami mechanicznymi:
		20 kA/40 kA	II
		8 kV	IP 44 IK 10

