



ZABEZPIECZENIE SKRZYŻOWANIA RUROCIĄGU
Z KABLEM ELEKTROENERGETYCZNYM/TELETECHNICZNYM

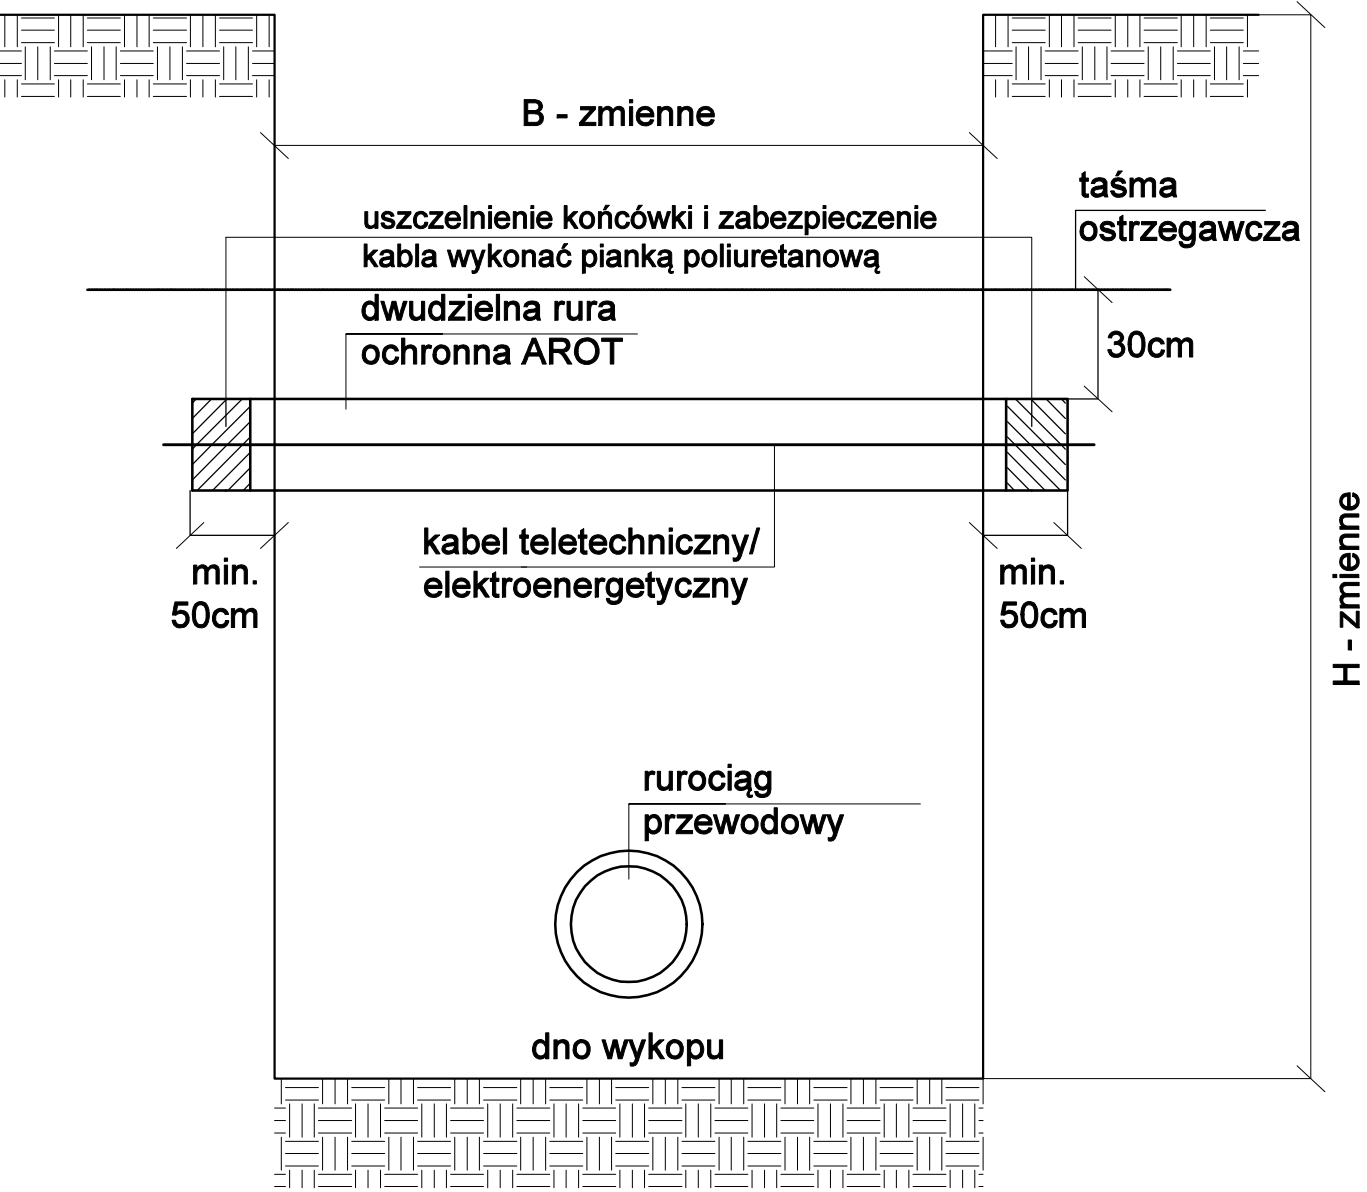

UWAGA!
- wykopy w zakresie odkrywania i zabezpieczania kabli wykonywać sposobem ręcznym,
- taśma ostrzegawcza - kolory: niebieski dla kabli niskiego napięcia, czerwony dla kabli powyżej 1kV, żółty dla kabli teletechnicznych,
- na czas prowadzenia robót rurę osłonową z kablem umocować w wykopie, a po zakończeniu prac ułożyć na podsypce piaskowej grubości 10cm, obsypkę wykonać także po bokach rury osłonowej. Górną warstwę piasku wykonać o grubości 20cm po zagęszczeniu.

SPOSÓB OZNACZANIA TAŚMĄ OSTRZEGAWCZĄ
PRZEWODÓW WODOCIĄGOWYCH ORAZ ZASUWY

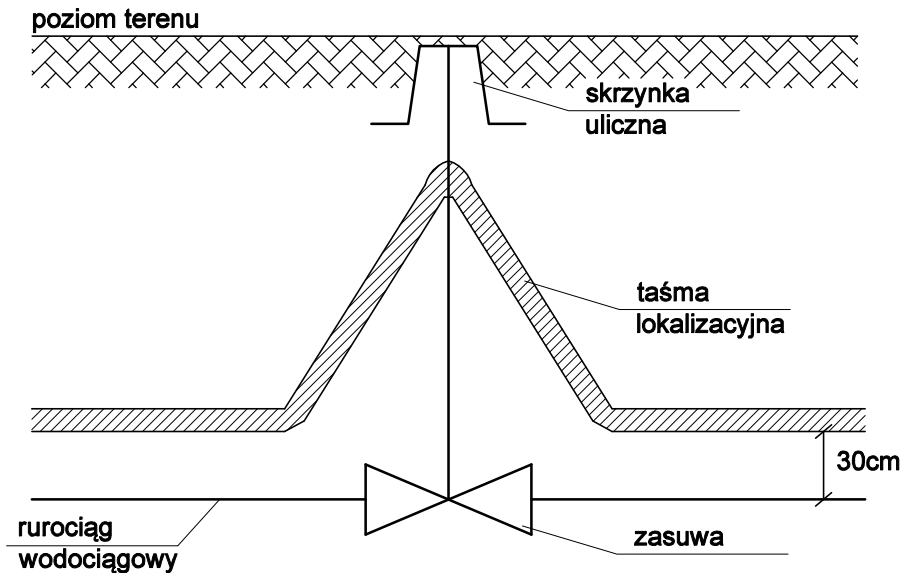

ŁĄCZENIE TAŚM OSTRZEGAWCZYCH



TG PROJEKT TOMASZ GASIAK 42-287 Lubrza, ul.Lompy 25, NIP 575-173-07-24, e - m a i l : tgprojekt@op.pl, tel . 600047882			
TEMAT PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W WOŹNIKACH UL. MONIUSZKI			
ADRES INWESTYCJI 42-289 Woźniki, ulica Moniuszki, Lompy, Górna, Krzyżowa dz. nr 669/89, 670/89, 536/120, 404, 403			
INWESTOR GMINA WOŹNIKI ul. Rynek 11 42-289 Woźniki			
TYTUŁ RYSUNKU SCHEMATY SZCZEGÓŁOWE			
ZESPÓŁ AUTORSKI	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN NR EWIDENCYJNY	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Rafał Golaś	SLK/6594/ PWBS/17	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Kamil Woszczyk	LOD/3907/ PWBS/19	
BRANŻA	SANITARNA	SKALA / PODZIAŁKA	FAZA PBW
DATA 2023	PAŹDZIERNIK	NR RYS.	3