
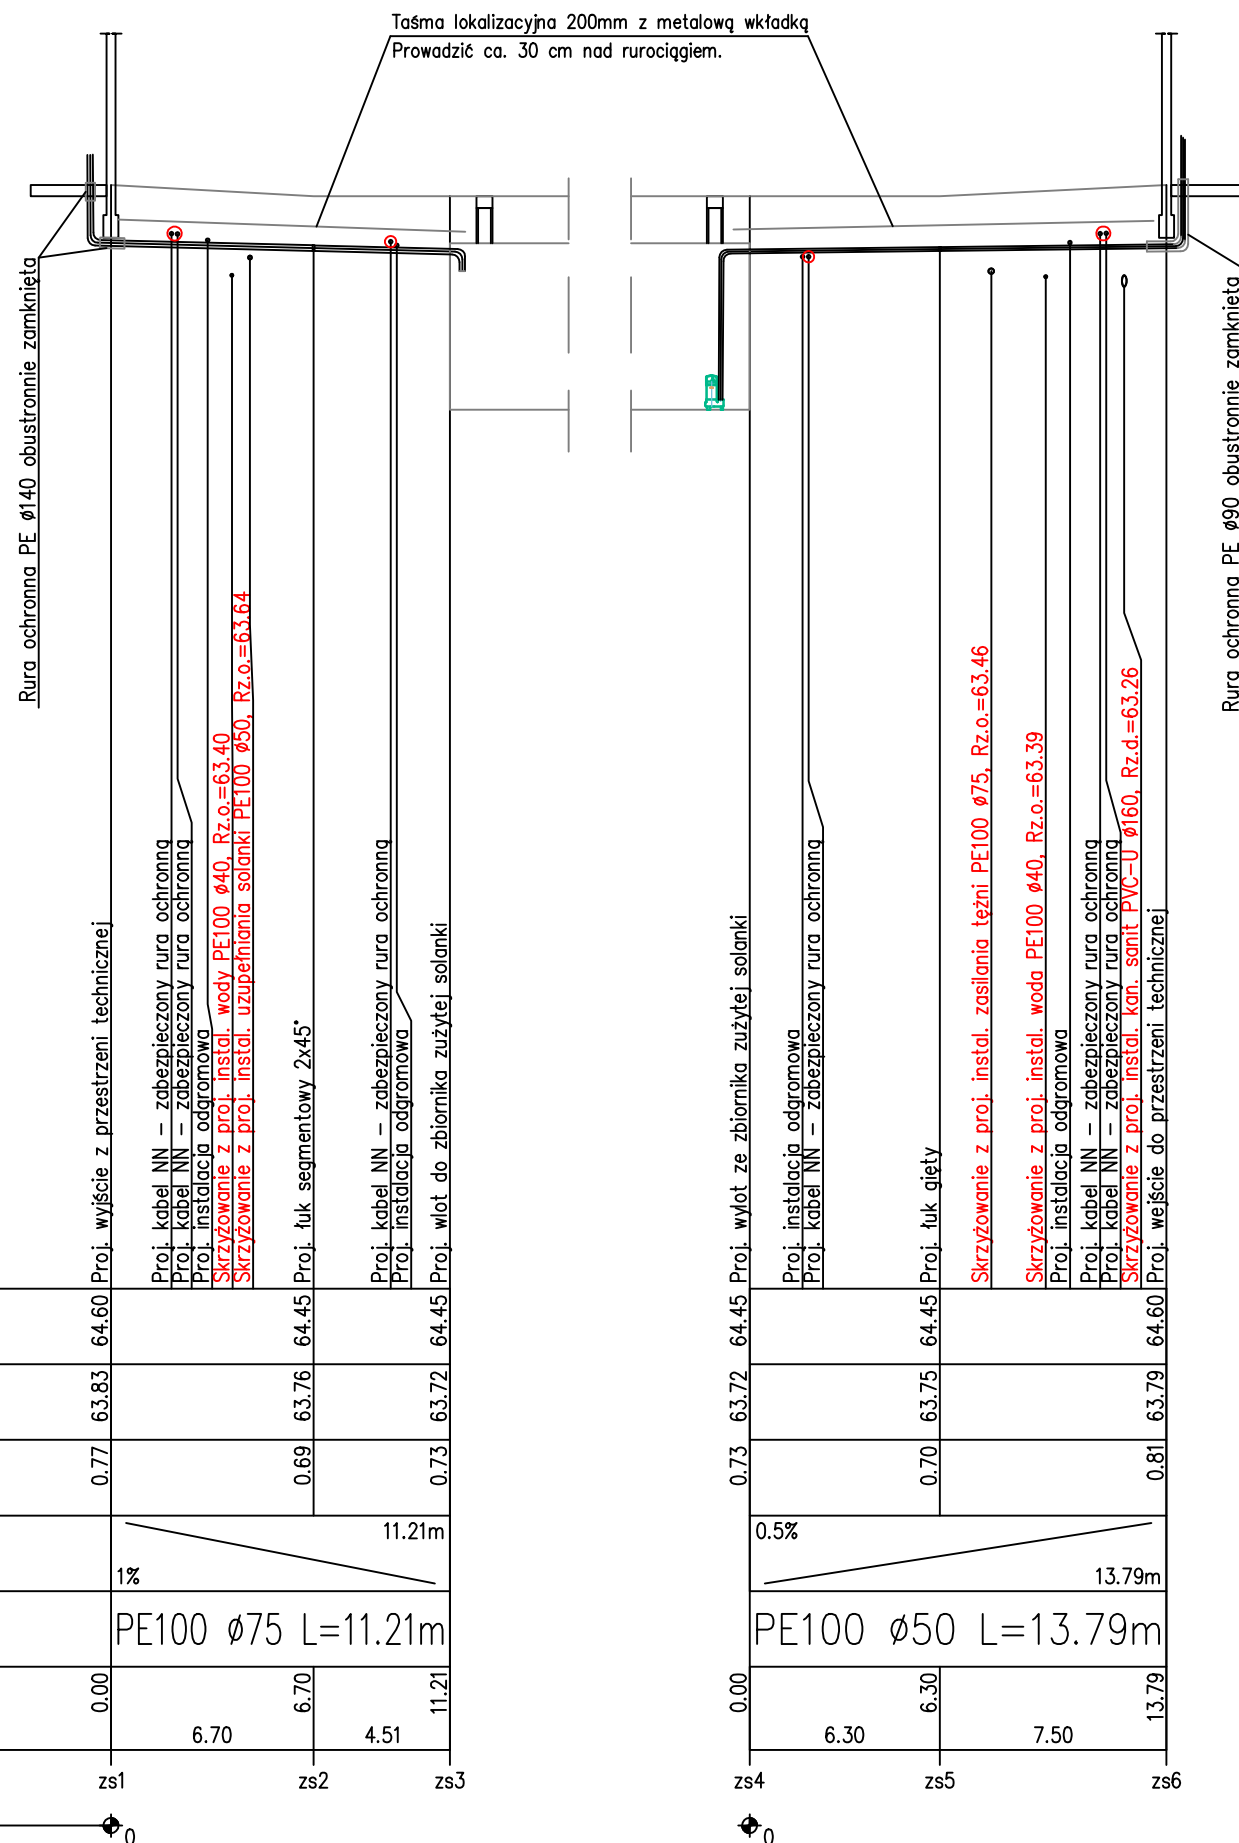


Rura wodociągowa PE100 PN10 SDR17 $\varnothing 75/4.5$


Rura wodociągowa PE100 PN10 SDR17 $\varnothing 50/3.0$
--

Przy skrzyżowaniach z przewodami energetycznymi stosować rury dwudzielne 1,0m przed i za skrzyżowaniem

Instalację opróżniać na zimę



MOŻLIWOŚĆ ISTNIENIA NIEZINWENTARYZOWANYCH INSTALACJI ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ



DOBOTA WACHOWSKA - DYSZKIEWICZ

INWESTYCJA

**Budowa tężni solankowej wraz z przebudową ul. Zdrojowej na terenie Uzdrowiska Wieniec - Zdrój.
dz. nr ew. 232/2; 277; 333 obr. ew. 0003 Wieniec Zalesie, ul. Zdrojowa, 87-800 Wieniec-Zdrój, gm. Brześć Kujawski, pow. włocławski, woj. kujawsko - pomorskie.**

INWESTOR

Gmina Brześć Kujawski, pl. Władysława Łokietka 1,

NAZWA OPRACOWANIA	SKALA	DATA
PROJEKT WYKONAWCZY	1:100/ 1:250	28.04.2023

SPECJALNOŚĆ

INSTALACJE SANITARNE

PROJEKTANT	NR UPR.	PODPIS
mgr inż. Bartosz Dyszkiewicz	LOD/3809/ /PBS/18	
SPRAWDZAJĄCY	NR UPR.	PODPIS

RYSUNEK	NR RYSUNKU
PROFIL ZEW. INST. ZUŻYTEJ SOLANKI	PB.PT.07.