



Miejskie Wodociągi i Kanalizacja

w Kędzierzynie-Koźlu Spółka z o.o.

Ldz. TT.486.AR.120-220/21-1/...../KW/2021

*P. Wilmer
do real.*

*wiekszy przek.
+ urz. reg. przepływ
+ zbior. met. zamknięty
lub
rozłączenie*

URZĄD MIASTA

Kędzierzyn-Koźle

Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji

10-12-2021

3546

Kędzierzyn – Koźle, dnia 6 grudnia 2021

13.12.2021

Bienkowski

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	
KANCELARIA OGÓLNA	
Wpł. dn.	09-12-2021
Złożono osobiście	<i>[initials]</i>
Podpis	<i>[initials]</i>
Nr ewidencyjny	IRE 39192

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle
Wydział Inwestycji
Remontów i Eksploatacji
ul. Grzegorza Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn – Koźle

Dotyczy: Zadania: „PT i przebudowa ul. Kościuszki” w Kędzierzynie-Koźlu na odcinku od ul. Józefa Bema/Mikołaja Reja do ul. Jana Sobieskiego.

W odniesieniu do wniosku - pisma znak IRE-DS.7011.31.2020.MW z dnia 3 listopada 2021r. (wpływ w dn. 18 listopada br.) w sprawie jw. – Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie – Koźlu Sp. z o.o. informuję j.n.:

1. W zakresie urządzeń wodociągowych:

- Należy przewidzieć wymianę istniejącej sieci wodociągowej A-C Ø 100 mm w pasie drogowym ul. Tadeusza Kościuszki na odcinku od ul. Józefa Bema/Mikołaja Reja do ul. Jana Sobieskiego na rury PEHD SDR17 PN 10 o średnicy Ø 160 mm.
- Należy przewidzieć również wymianę istniejących przyłączy wodociągowych w obrębie działek na których zlokalizowany jest pas drogowy. Przyłącza wodociągowe należy wykonać z rur PE SDR17 PN 10 z zachowaniem dotychczasowych średnic.
- Dokumentację na powyższe należy wykonać zgodnie z „Wytocznymi do projektowania sieci i przyłączy wodociągowych dla MWiK Kędzierzyn-Koźle”, które dostępne są na stronie internetowej www.mwik.com.pl.

2. W zakresie urządzeń kanalizacji sanitarnej:

- Urządzenia kanalizacji sanitarnej zlokalizowane w pasie drogowym ul. Tadeusza Kościuszki na odcinku od ul. Józefa Bema/Mikołaja Reja do ul. Jana Sobieskiego zostały poddane renowacji z użyciem rękawa termoutwardzalnego. W związku z powyższym nie wymagają remontu.

3. W zakresie urządzeń kanalizacji deszczowej:

- Zapewnia się odbiór wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego ulicy Tadeusza Kościuszki na odcinku od ul. Józefa Bema/Mikołaja Reja do ul. Jana Sobieskiego.
- W pasie drogowym ulicy Tadeusza Kościuszki na odcinku od istniejącego budynku nr 17 do skrzyżowania z ul. Józefa Bema/Mikołaja Reja nie występują urządzenia kanalizacji deszczowej. W związku z powyższym zachodzi konieczność zaprojektowania na tym obszarze urządzeń kanalizacji deszczowej.

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja
w Kędzierzynie-Koźlu Spółka z o.o.
ul. Filtrowa 14
47-200 Kędzierzyn-Koźle

NIP: 749-000-52-08
Regon: 530553361
KRS: 0000052765
Kapitał Zakładowy: 159.633.000 zł

BGŻ S.A.
O/O Kędzierzyn-Koźle
92 2030 0045 1110 0000 0092 1210

ING Bank Śląski S.A.
1/O w Kędzierzynie-Koźlu
77 1050 1517 1000 0005 0372 5962

PKO BP S.A.
1/O w Kędzierzynie-Koźlu
12 1020 3714 0000 4602 0007 7511

Telefony: 77 480 13 00
BOK: 77 480 13 08, 77 480 13 09
Pogotowie wod.-kan. 994
czynne całą dobę
Fax: 77 544 96 36
www: mwik.com.pl
bip.mwik.com.pl
E-mail: mwik@mwik.com.pl
sekretariat@mwik.com.pl

- c. Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego ulicy Tadeusza Kościuszki na wyżej wymienionym odcinku należy przewidzieć do istniejących urządzeń kanalizacji deszczowej Ø 300 mm zlokalizowanych w pasie drogowym ul. Tadeusza Kościuszki (zaznaczonych na załączonym planie sytuacyjno – wysokościowym kolorem zielonym) za pośrednictwem istniejącej studni kanalizacyjnej o rzędnych 175,23/173,36 oznaczonej na załączonym planie sytuacyjno-wysokościowym symbolem „A”.
 - d. Należy przewidzieć możliwość odprowadzania wód opadowych i roztopowych z nieruchomości przyległych do pasa drogowego ulicy Tadeusza Kościuszki na wyżej wymienionym odcinku do nowych urządzeń kanalizacji deszczowej.
 - e. Studzienki z wpustem kanalizacji deszczowej nie podlegają kompetencji tut. Spółki, jednakże nie zezwala się na wprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych do systemu kanalizacji deszczowej poprzez studzienki z wpustem, nie wyposażonych w część osadnikową o głębokości min. 0,5 m.
 - f. Dokumentację projektową na powyższe należy wykonać zgodnie z „Ogólnymi wytycznymi Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Kędzierzynie – Koźlu Sp. z o.o. mającymi zastosowanie przy projektowaniu i budowie systemów kanalizacyjnych na terenie miasta Kędzierzynie – Koźlu”, które dostępne są na stronie internetowej www.mwik.com.pl w zakładce „Dla projektanta”.
4. Wydane warunki przyłączenia do urządzeń kanalizacji deszczowej oraz warunki przebudowy istniejących urządzeń wodociągowych ważne są przez 2 lata.

Informacja niniejsza nie zwalnia Inwestora z obowiązku dokonania uzgodnienia z naszym Przedsiębiorstwem ostatecznie przyjętych rozwiązań projektowych w omawianym zakresie.

Załączniki:

1. Plan sytuacyjno – wysokościowy z zaznaczonymi urządzeniami kanalizacji deszczowej w ul. Tadeusza Kościuszki – 1 egz.


Otrzymują:

1. Adresat
2. TK w miejscu
3. DT.TT. a/a.

WZ.PR.KB./AR – 486 -2021

PREZES-ZARZĄDU

Barbara Ermisch-Lipniacka

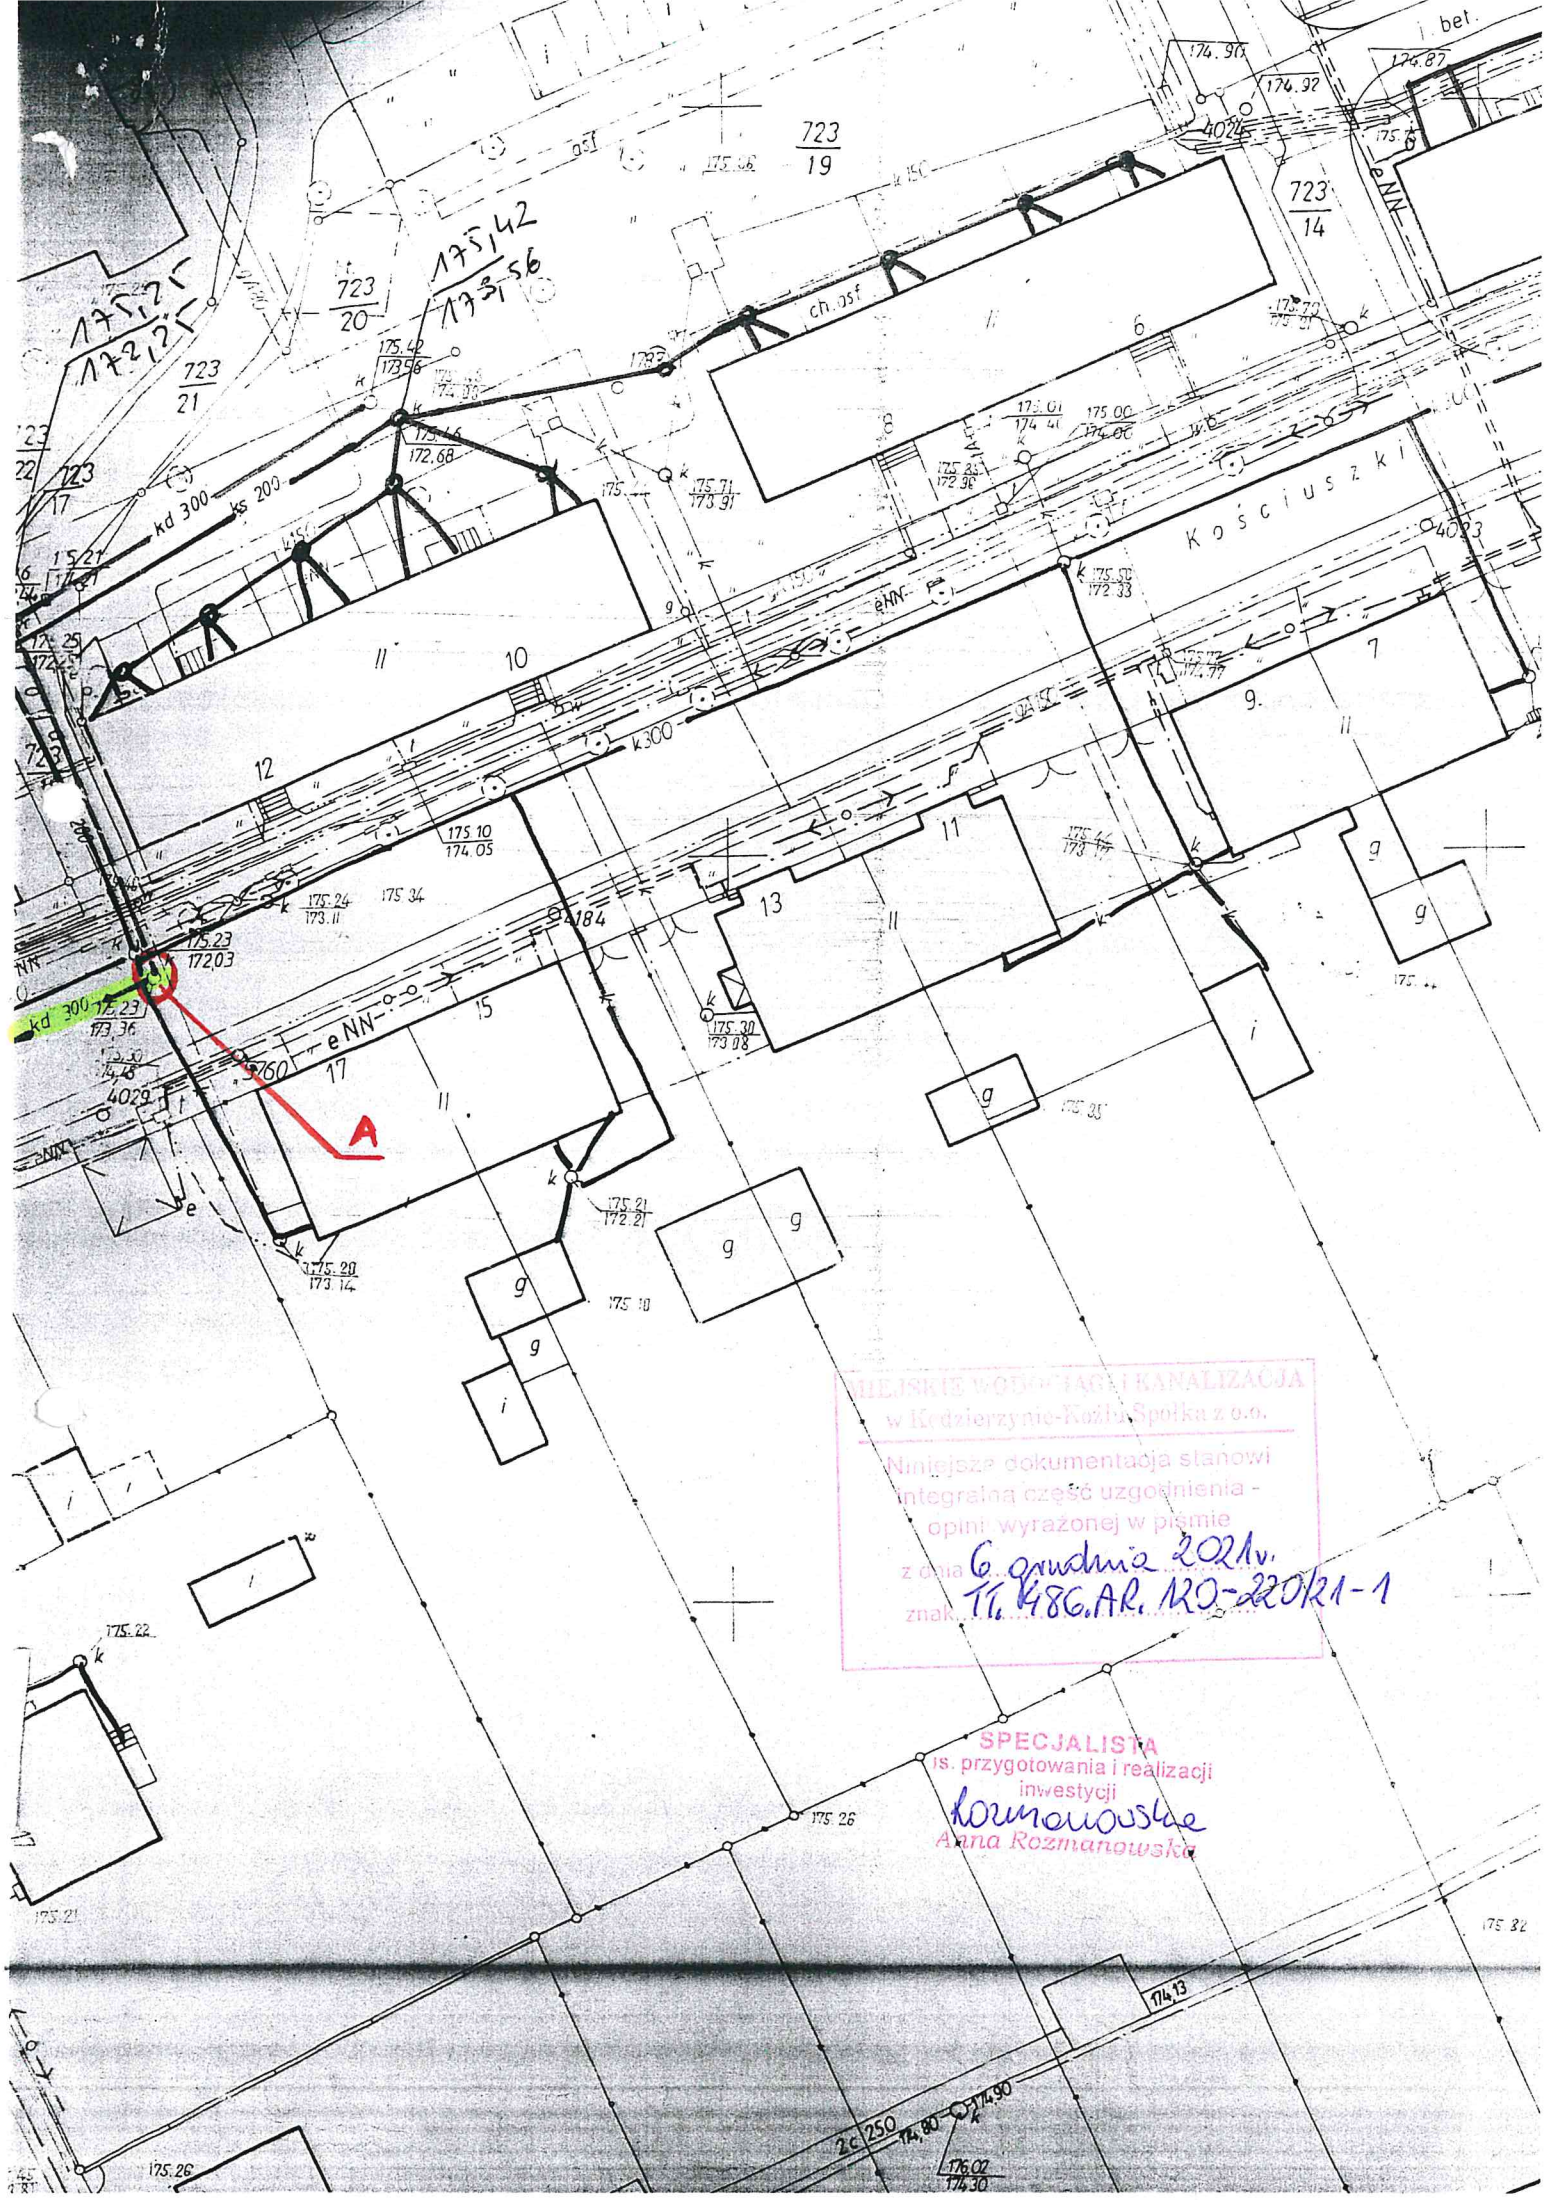

MIEJSKIE WODOWNIA I KANALIZACJA
w Kędzierzynie-Koźlu Spółka z o.o.

Niniejsze dokumentacja stanowi
integralną część uzgodnienia -
opini wyrażonej w piśmie
z dnia 6 grudnia 2021r.
znak TT.486.AR.120-220R1-1

SPECJALISTA
inż. przygotowania i realizacji
inwestycji
Korzeniowski
Anna Rozmanowska