




PODŁĄCZENIE PRZEWODU SPALINOWEGO DO KANAŁU KOMINOWEGO

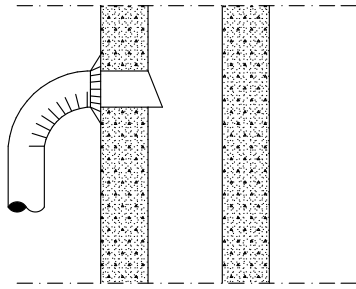


BŁĘDNE

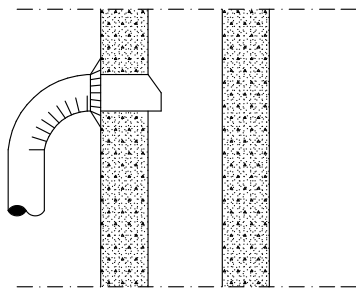

BŁĘDNE

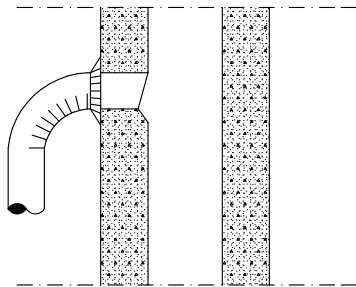


DOPUSZCZALNE

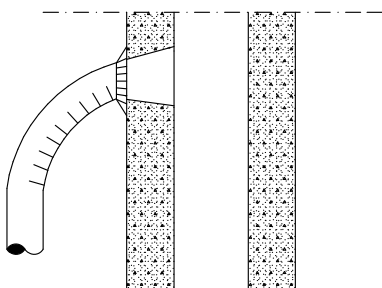


WŁAŚCIWE


WYKONANIE KOLAN NA PRZEWODZIE SPALINOWYM

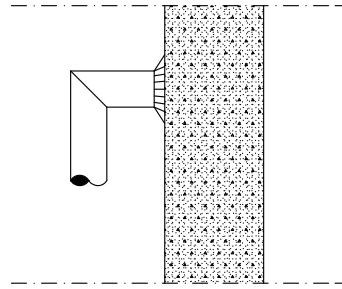


NIEWŁAŚCIWE

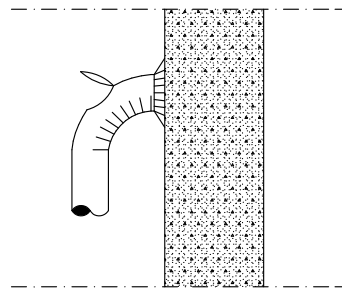

NIEWŁAŚCIWE

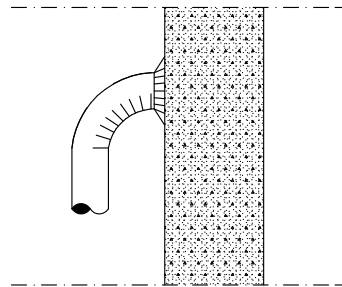

KORZYSTNE

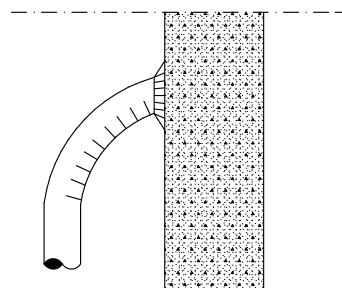

BARDZO DOBRE



NR RYS.:

S07

SKALA:

1:20

NAZWA OBIEKTU:

Budynek Remizy Ochotniczej Straży
Pożarnej w Olpinach

LOKALIZACJA:

Olpiń, gmina Szerzyny, dz. nr ewid.: 1404 i
1405

TYTUŁ RYSUNKU:

Podłączenie przewodu
spalinowego

DATA:

grudzień 2021 r.

PROJEKTANT:

67 / 12 / 2021