


SCHEMAT IDEOWY PRZYŁĄCZENIA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ  
MOC INSTALACJI - 30,96kW

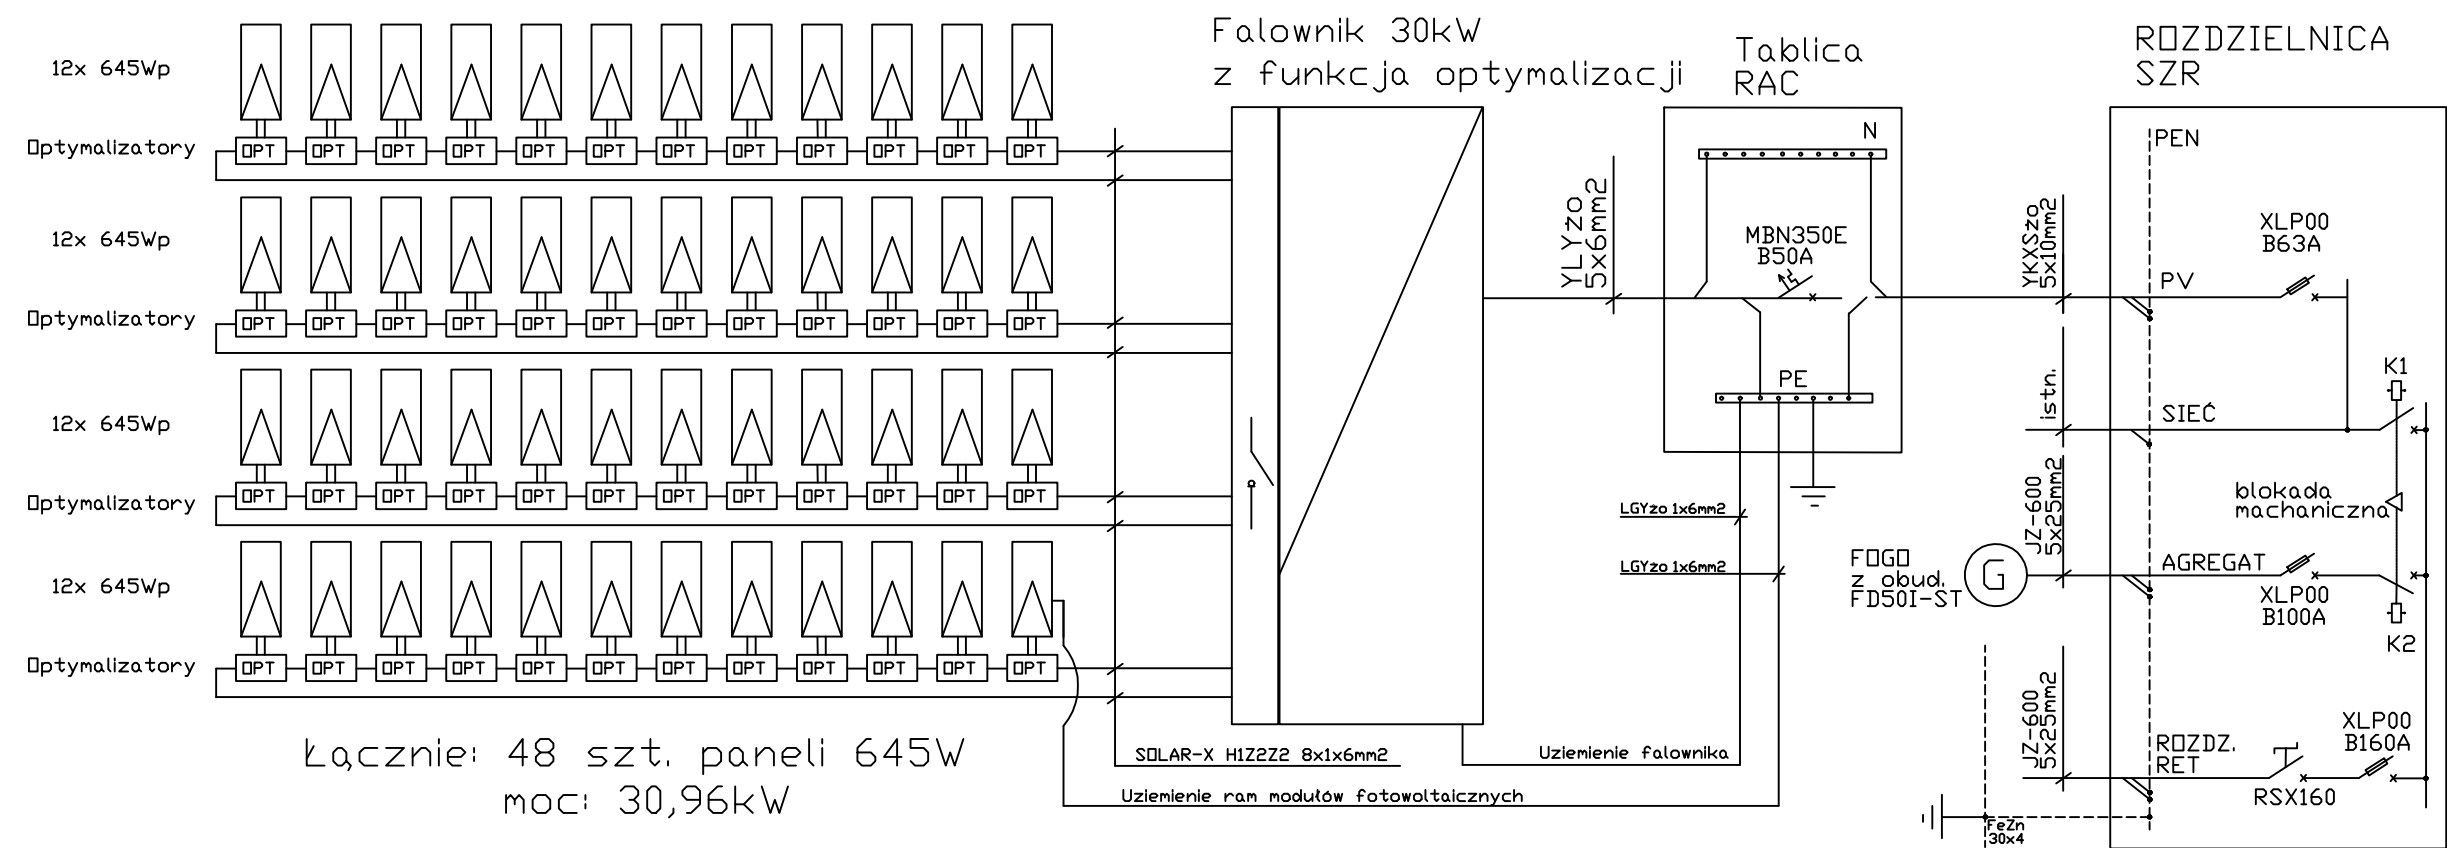

UKŁAD SIECI TN-S

tytuł	SCHEMAT IDEOWY PRZYŁĄCZENIA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ			
obiekt	Stacja Uzdatniania Wody			
adres	ul. Marii Konopnickiej 21, 62-840 Koźminek	Data:		styczeń 2022
inwestor	GMINA KOŹMINEK			
opracował	Firma Projektowo-Usługowa Konrad Winnicki Upr. SEP D/28/287/19 E/30/287/19			Nr zlec: Nr rys: 2