


C-C

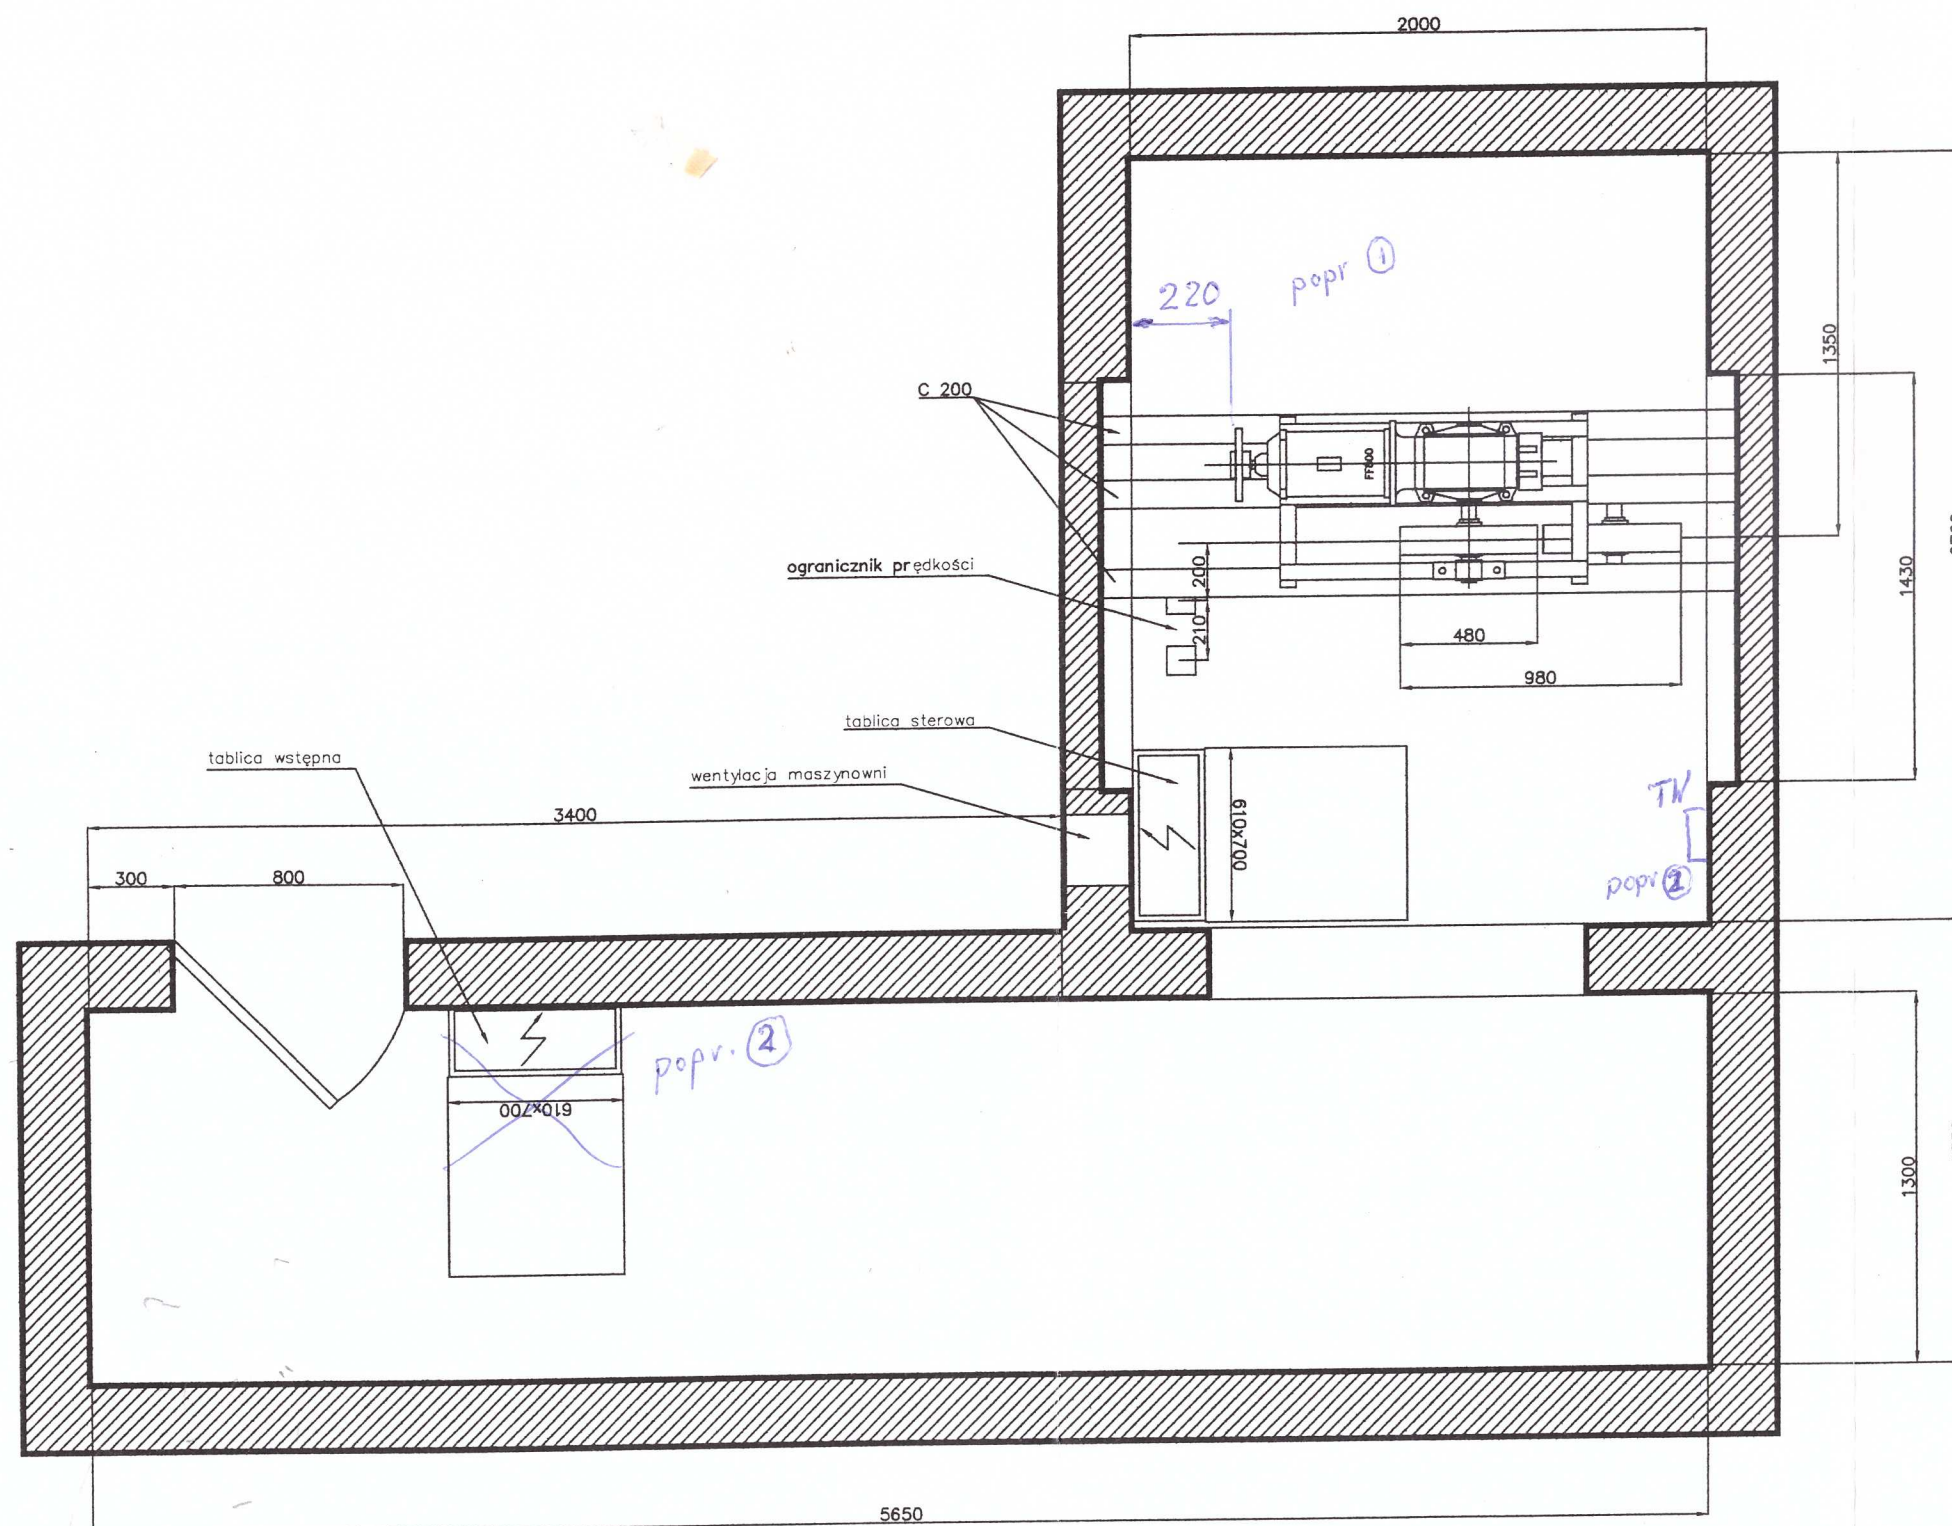


popr. 1
KONTROLER JAKOŚCI
Inż. Józef Dawidziątek
KJ 4

popr. 2
KONTROLER JAKOŚCI
Inż. Józef Dawidziątek
KJ 4

popr. 1 wymiar 220mm
nie spełnia wymagań
normy PN/EN 81.1.
stan istniejący po
poprzednim dźwigu.

KONTROLER JAKOŚCI
Inż. Józef Dawidziątek
KJ 4

P.T. WYMIANY DŹWIGU OSOBOWEGO SPZOZ przy ul. Kleszczelowskiej 1 w Bielsku Podlaskim			Zatwierdził do produkcji  WŁAŚCICIEL Eugeniusz Pilawa
podziałka	rys.: RZUT MASZYNOWNI		
rys. nr 3/3	Q= 1000 kg v= 0,63 m/s	nr fabr. P01E0184	
PILAWA	Projektował: mgr S. Michalak Sprawdził: mgr inż. F.Cieślak		