



Elenent w pasie Drogi Wajewódkkiej nr 471

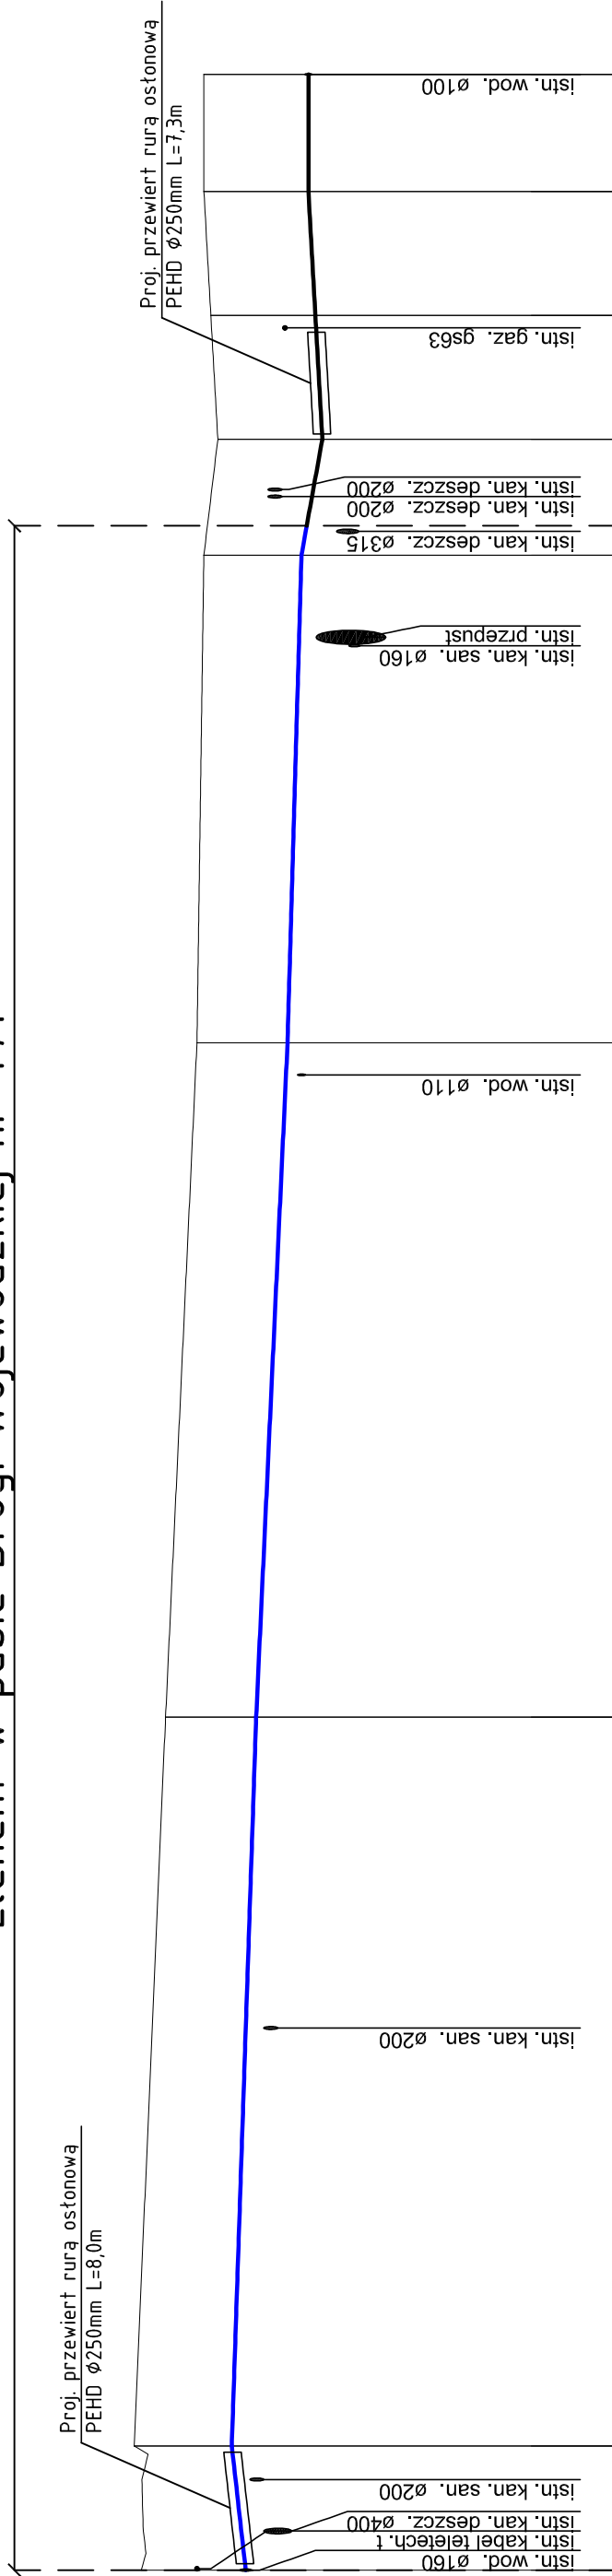

Poziom porównawczy 128,00 m n.p.m.

Rzędna terenu istniejącego	134,80	134,90	134,45	134,00	133,90	133,70	133,80	133,90	133,90	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W
Rzędna osi rurociągu [m]	133,30	133,50	133,15	132,70	132,50	132,20	132,30	132,40	132,40							
Zagłębienie osi rurociągu	1,50	1,40	1,30	1,30	1,40	1,50	1,50	1,50	1,50							
Odległości [m]		8,90	52,30	48,40	35,00											
Średnice, materiał	Spadek	PEHDØ160 22,5 ‰	PEHDØ160 6,7 ‰	PEHDØ160 9,3 ‰	PEHDØ160 5,7 ‰	PEHDØ160 36,1 ‰	PEHDØ160 8,90	PEHDØ160 8,90	PEHDØ160 8,90	PEHDØ160 8,40						
Długość trasy [m]	0,00	8,90	61,20	109,60	144,60	152,90	161,80	170,70	179,10							

Inwestor			Jednostka projektowa <b>Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska</b> <b>"PRIMEKO"</b> 62-800 Kalisz, ul.Łódzka 210 tel/fax 62 767 02 63 www.primeko.com.pl e-mail: primeko@o2.pl	Stadium Projekt budowlany 1:100/500 Kwiecień 2022r.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Rzgowskiej w Liskowie m. Lisków, ul. Ks. W. Bliźnińskiego, ul. Rzgowska, ul. Leśna ul. Rzemieśnicza	Adres	Nazwa rysunku	Projektant spec. sanitarna Sprawdzający spec. sanitarna	Rys nr. <b>2</b>
	Inżynier mgr inż. Rafał Olejniczak	Opracowujący							