



Rodzielacz typu Y

INDEX	Rozdzielacz
Y1	ARBLN01621
Y2	ARBLN03321
Y3	ARBLN07121
Y4	ARBLN14521
Y5	ARBLN23220
Y6	ARBLB01621
Y7	ARBLB03321
Y8	ARBLB07121
Y9	ARBLB14521
Y10	ARBLB23220

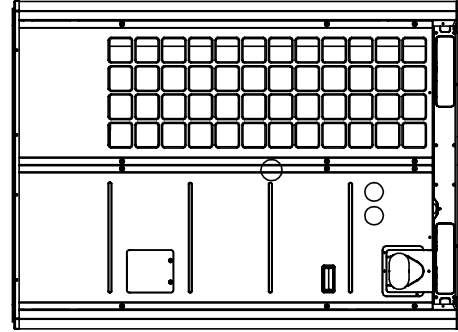

ID Obiektu : OAC-1-1
Model : ARUM140LTE5
Wydajność jed. zew.(kW) : 46,19/ 34,63
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego(kg) : 12,27
Miejsce montażu : B1F

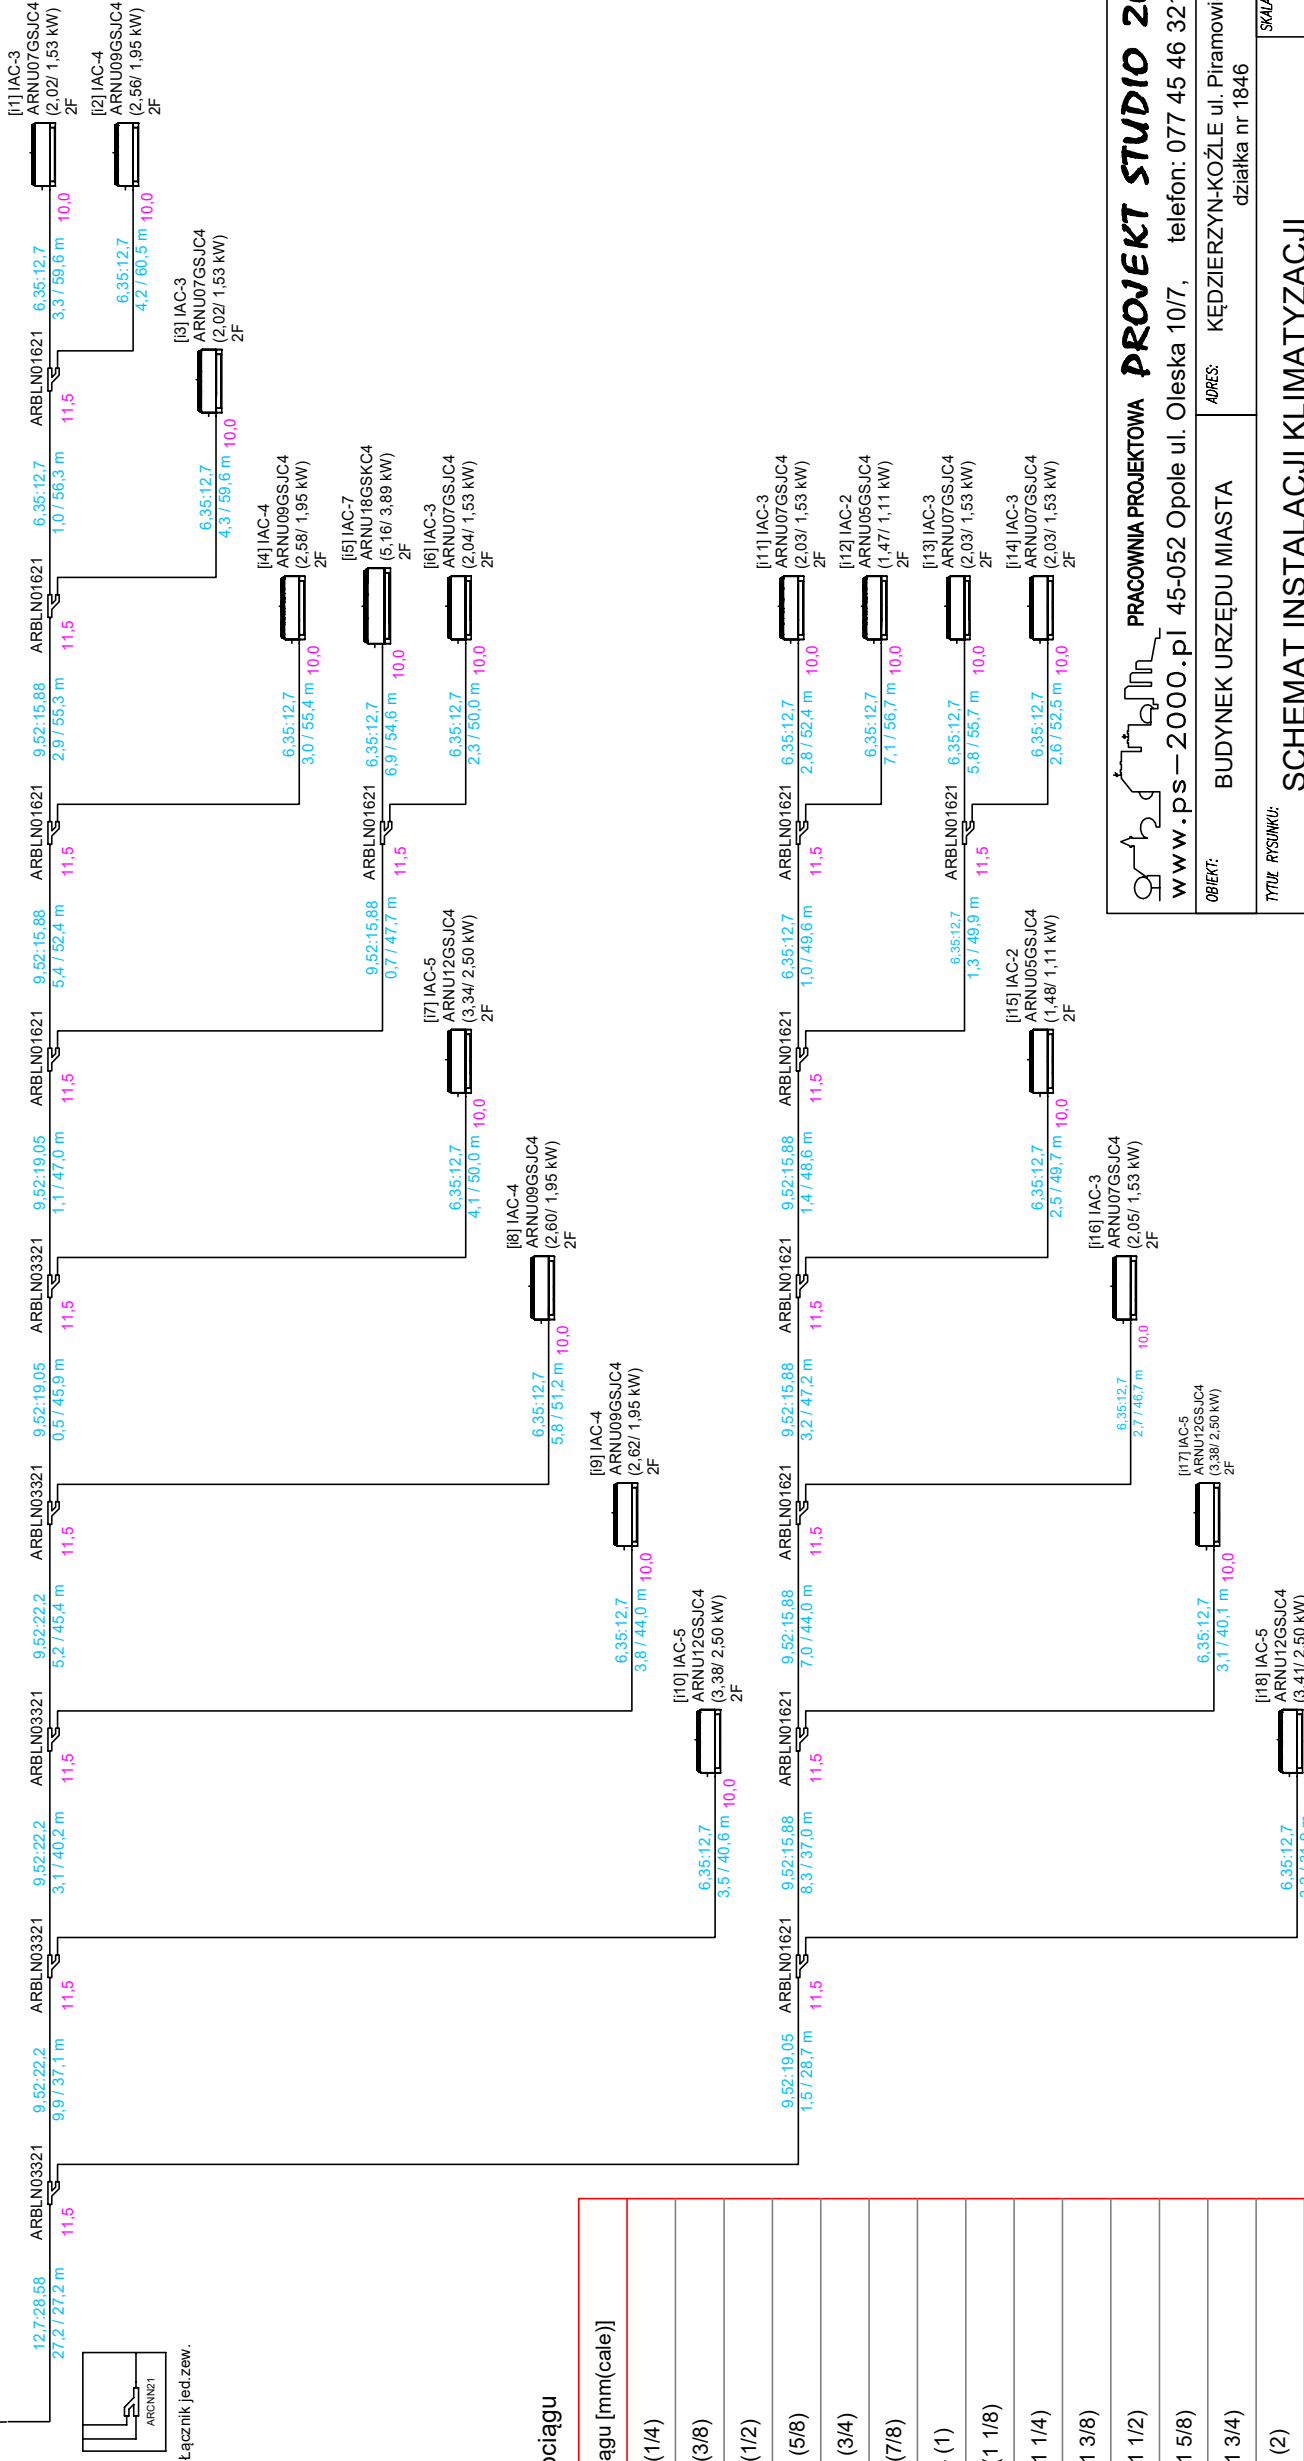

Średnica rurociągu

INDEX	Średnica rurociągu [mm(cale)]
1	6.35 (1/4)
2	9.52 (3/8)
3	12.7 (1/2)
4	15.88 (5/8)
5	19.05 (3/4)
6	22.2 (7/8)
7	25.4 (1)
8	28.58 (1 1/8)
9	31.8 (1 1/4)
10	34.9 (1 3/8)
11	38.1 (1 1/2)
12	41.3 (1 5/8)
13	44.5 (1 3/4)
14	50.8 (2)
15	53.98 (2 1/8)

Blue : Liquid pipe,
Red : Gas pipe,
Yellow : Low Gas pipe

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKT STUDIO 2000
www.ps-2000.pl 45-052 Opole ul. Oleska 10/7, telefon: 077 45 46 321

OBJEKT: BUDYNEK URZĘDU MIASTA
ADRES: KĘDZIERZYN-KOŹŁE ul. Piłanowicza 32
działka nr 1846

TYTUŁ RYSUNKU: SCHEMAT INSTALACJI KLIMATYZACJI
PROJEKT WYKONAWCZY KLIMATYZACJI

ZAKRES PRAC:	IMIE i NAZWISKO PROJEKTANTA	SPECJALNOŚĆ:	NR UPRAWNIENI:	DATA:
PROJEKT	mgr inż. WALDEMAR ROKOSZ	SANITARNA	OPL0188/PWOS/05	31 STYCZEŃ 2020 R.
OPRACOWANIE				
SPRAWDZENIE	mgr inż. JOANNA ROKOSZ	SANITARNA	OPL0187/PWOS/05	

SKALA: b/s
NR RYS.: S-4
PODPIS: