


istn. TP-O



Dla sieci zasilającej układ TN-S
Ochrona uzupełniająca od porażeń prądem :
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY

istn.-YKY 5*35
z tabl. TG

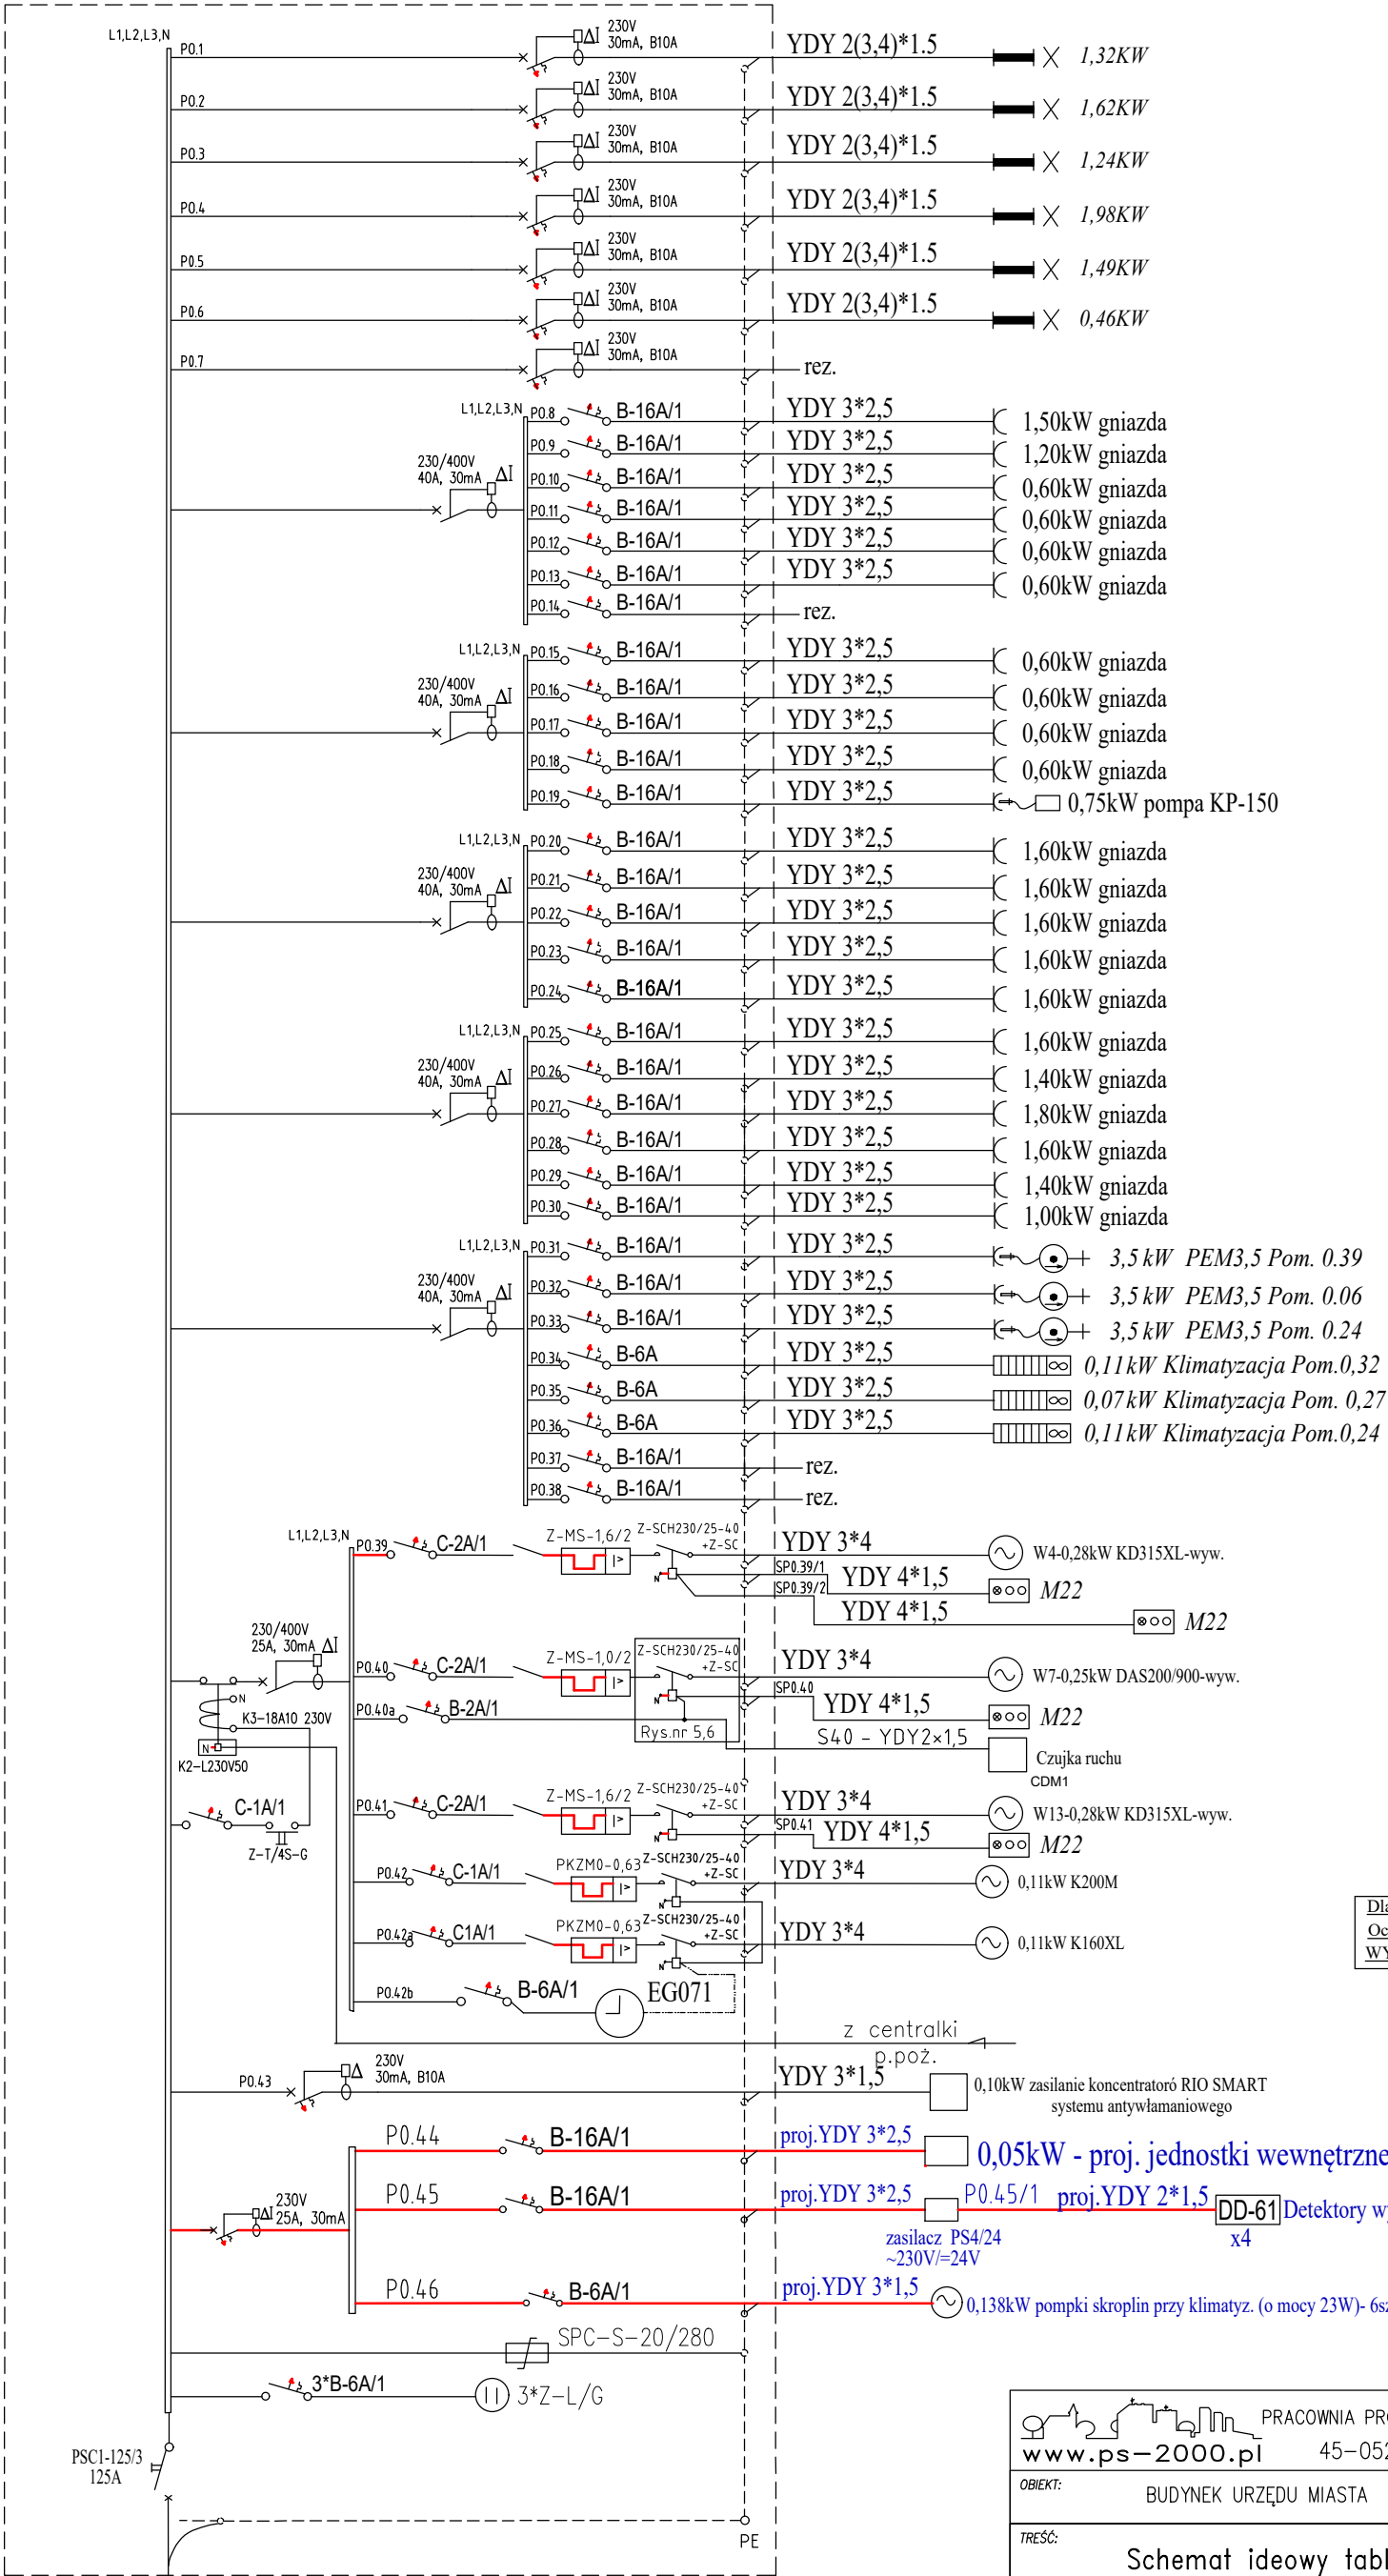

PRACOWNIA PROJEKTOWA

”PROJEKT STUDIO 2000”

www.ps-2000.pl

45-052 Opole

ul. Oleska 10,

telefon: 45 46 321

OBIEKT:

BUDYNEK URZĘDU MIASTA

ADRES:

KĘDZIERZYN-KOŹŁE ul. Piramowicza 32
nr działki 1846

TREŚĆ:

Schemat ideowy tablicy piętrowej piwnicy ”TP-0”

PROJEKT:	mgr inż. Krzysztof Giesa	NR UPR. 195/91/OP	PODPIS:	DATA OPRACOWANIA:	SKALA: —
OPRACOWANIE:	mgr inż. Krzysztof Giesa			STYCZEŃ 2020 R.	NR RYS.: IE-05
SPRAWDZENIE:	mgr inż. Ewald Mrugała	NR UPR. 205/91/OP			