


ID Obiektu : OAC-2-1
Model : ARUM220L TE5
Wydajność jed. zew.(kW) : 70.52/ 54,60
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego(kg) : 18,19
Miejsce montażu : B1F




Rodzzielacz typu Y

INDEX	Rodzzielacz
Y1	ARBLN01621
Y2	ARBLN03321
Y3	ARBLN07121
Y4	ARBLN14521
Y5	ARBLN23220
Y6	ARBLB01621
Y7	ARBLB03321
Y8	ARBLB07121
Y9	ARBLB14521
Y10	ARBLB23220

Średnica rurociągu

INDEX	Średnica rurociągu [mm(cale)]
1	6.35 (1/4)
2	9.52 (3/8)
3	12.7 (1/2)
4	15.88 (5/8)
5	19.05 (3/4)
6	22.2 (7/8)
7	25.4 (1)
8	28.58 (1 1/8)
9	31.8 (1 1/4)
10	34.9 (1 3/8)
11	38.1 (1 1/2)
12	41.3 (1 5/8)
13	44.5 (1 3/4)
14	50.8 (2)
15	53.98 (2 1/8)

Blue : Liquid pipe,
Red : Gas pipe,
Yellow : Low Gas pipe

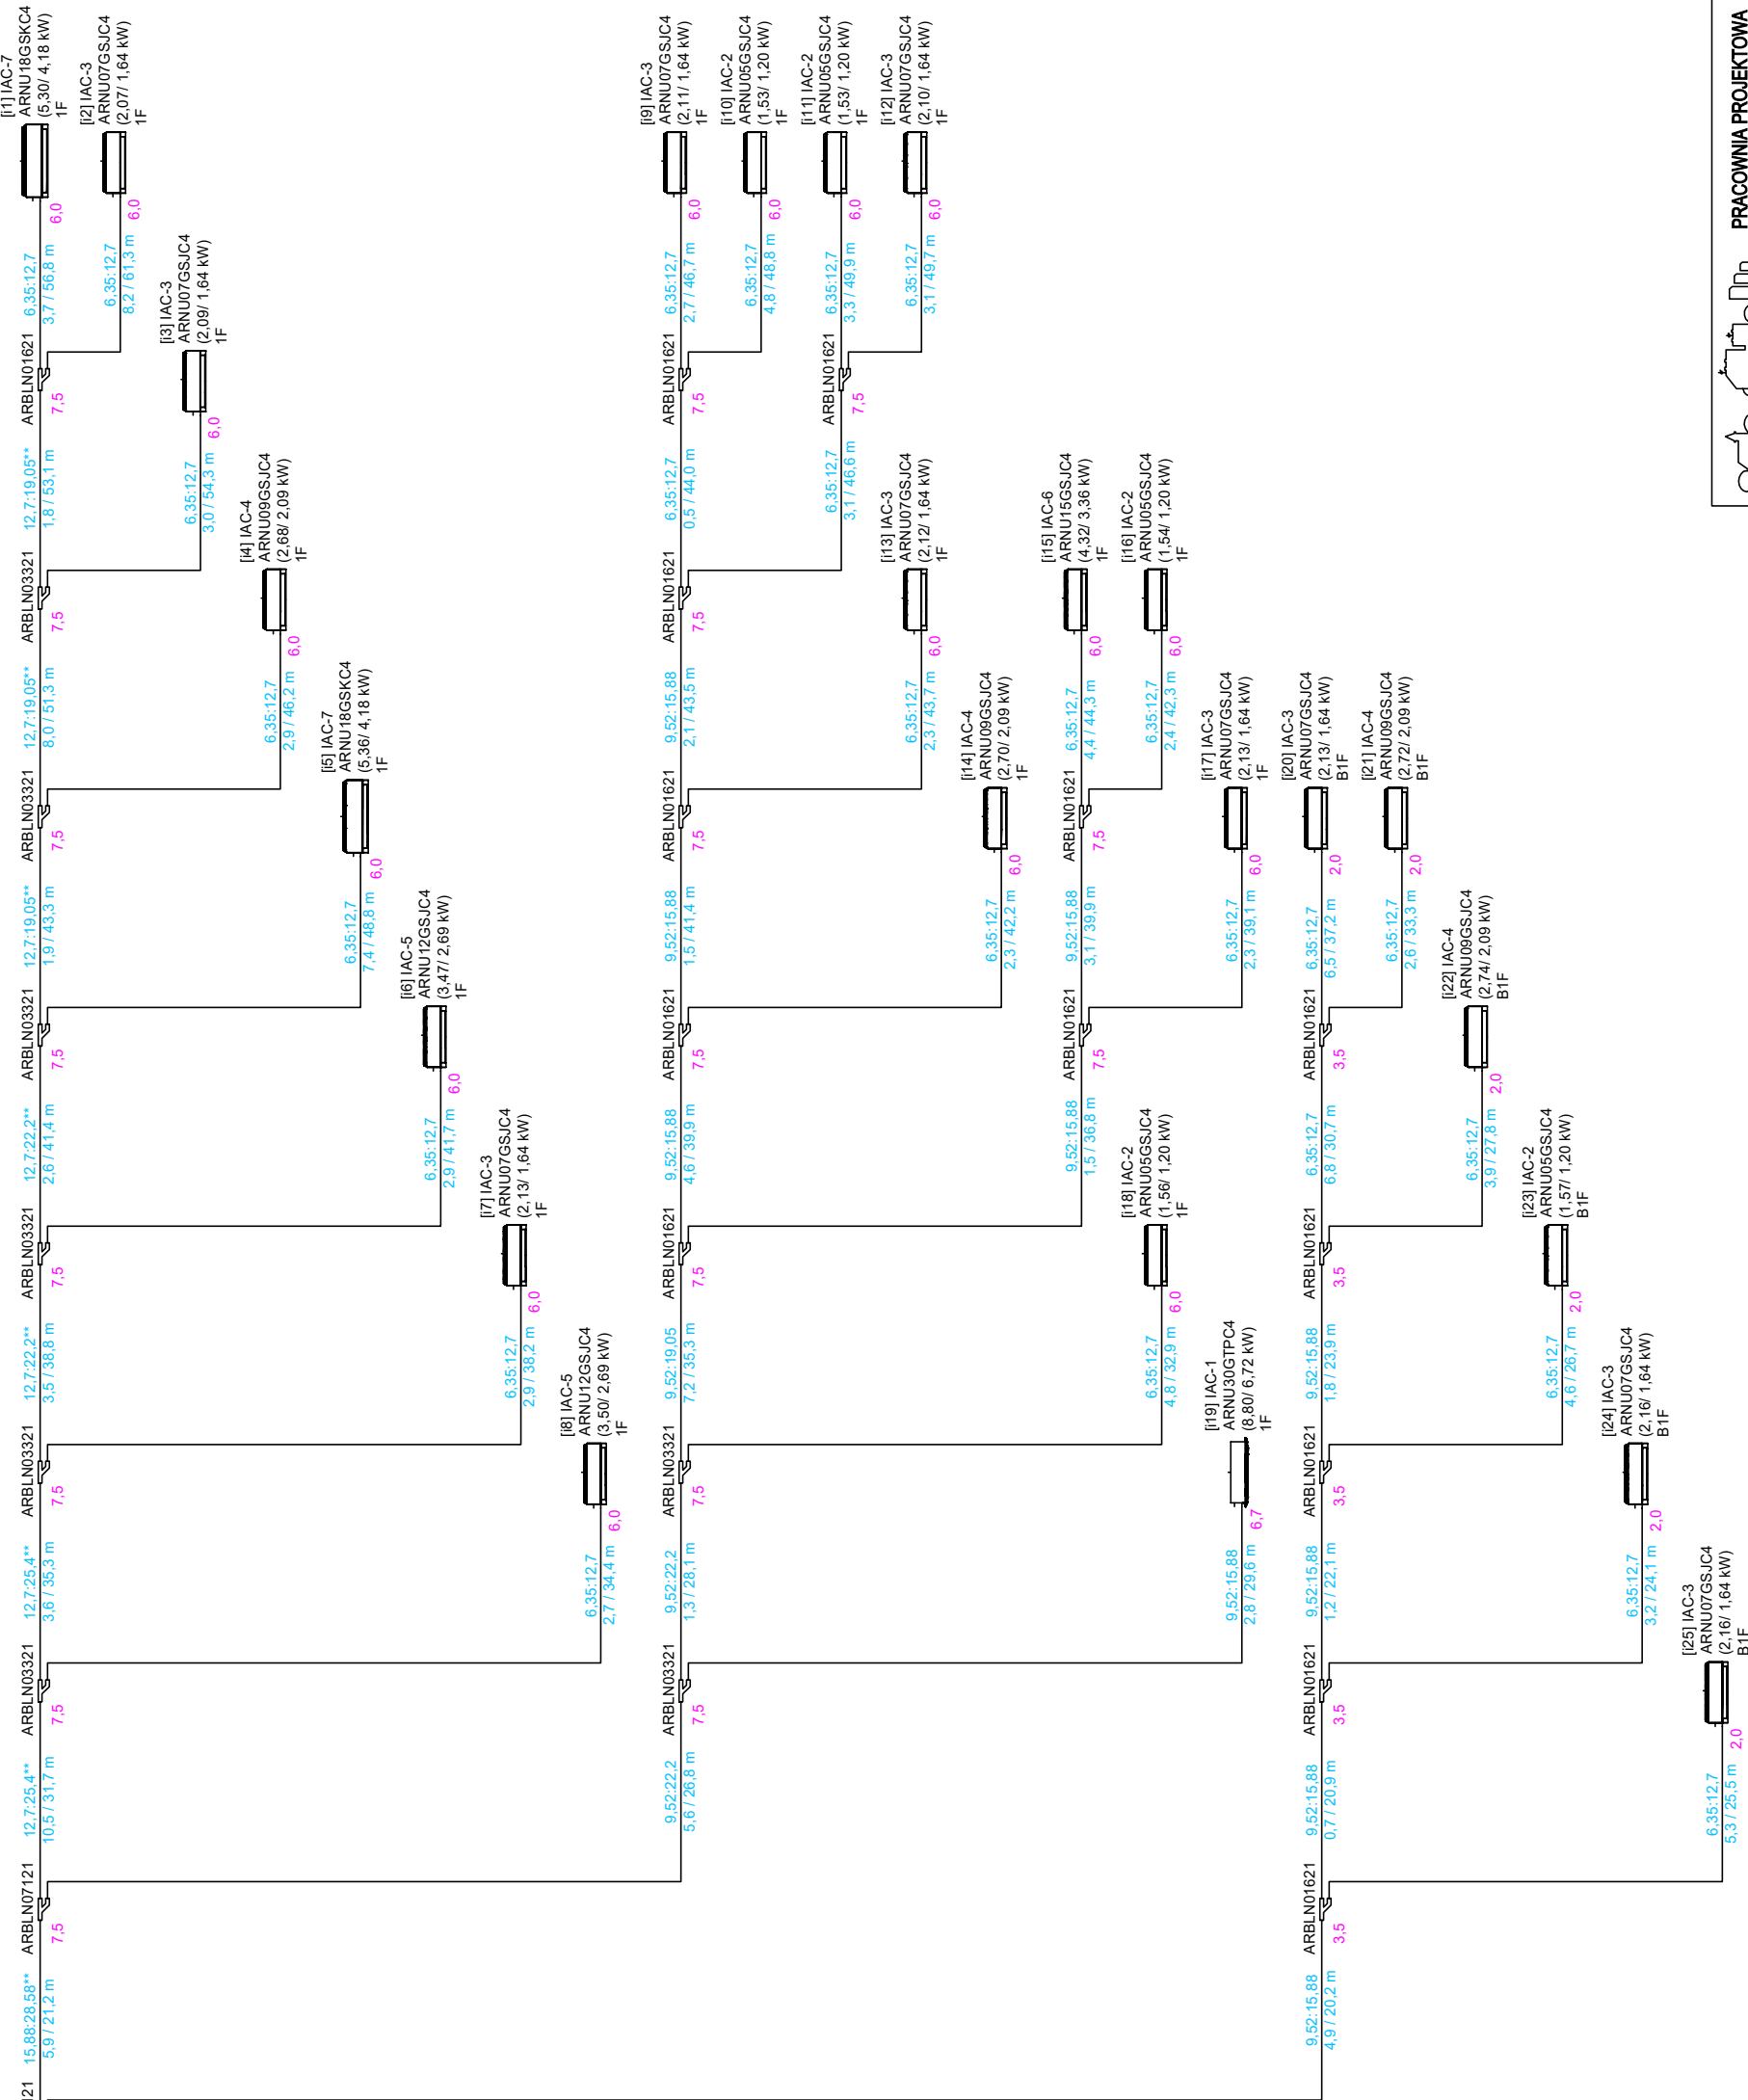



PRACOWNIA PROJEKTOWA

PROJEKT STUDIO 2000

www.ps-2000.pl 45-052 Opole ul. Oleśka 10/7, telefon: 077 45 46 321

OPRZĘT:

BUDYNEK URZĘDU MIASTA

ADRES:

KĘDZIERZYN-KOŹŁE ul. Piromowicza 32
działka nr 1846

TYTUŁ PRACY:

SCHEMAT INSTALACJI KLIMATYZACJI

PR. PYS:

b/s

ZAKRES PRAC:

PROJEKT WYKONAWCZY KLIMATYZACJI

PROJEKT:

mgr inż. WALDEMAR ROKOSZ

OPRACOWANIE:

mgr inż. JOANNA ROKOSZ

SPRAWDZENIE:

mgr inż. JOANNA ROKOSZ

SPECJALNOŚĆ:

MECHANIZM PRACOWNIA

DATA:

31 STYCZEŃ 2020 R.

PRACOWNIA:

OPJ188/PW0505

PRACOWNIA:

OPJ187/PW0505