


Budynek H · Piwnica (Scena oświetlenia awaryjnego)

Obiekty obliczeniowe

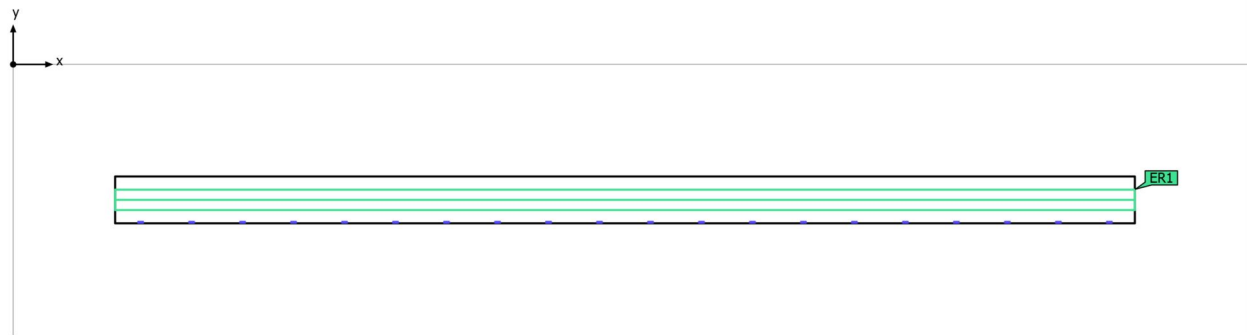

Budynek H · Piwnica (Scena oświetlenia awaryjnego)

Obiekty obliczeniowe


Drogi ewakuacyjne

Właściwości	E _{min.} Powierzchnia środkowa (Zad.)	E _{maks} Powierzchnia środkowa	E _{min.} Linia środkowa (Zad.)	E _{maks} Linia środkowa	U _d (Zad.)	Indeks
Droga ewakuacyjna 3lx Prostopadłe natężenia oświetlenia (adaptacyjne) Wysokość: 0.000 m	7.79 lx (≥ 1.50 lx) ✓	18.1 lx	9.33 lx (≥ 3.00 lx) ✓	17.1 lx	0.54 (≥ 0.025) ✓	ER1

Wskazówki dotyczące planowania:

Obliczenie sceny oświetlenia awaryjnego zostało wykonane bez odbicia i bez uwzględnienia umieszczonego meblowania.

Budynek H · Piwnica (Scena oświetlenia awaryjnego)

Droga ewakuacyjna 3lx


Właściwości	E _{min.} Powierzchnia środkowa (Zad.)	E _{maks} Powierzchnia środkowa	E _{min.} Linia środkowa (Zad.)	E _{maks} Linia środkowa	U _d (Zad.)	Indeks
Droga ewakuacyjna 3lx Prostopadłe natężenia oświetlenia (adaptacyjne) Wysokość: 0.000 m	7.79 lx (≥ 1.50 lx) ✓	18.1 lx	9.33 lx (≥ 3.00 lx) ✓	17.1 lx	0.54 (≥ 0.025) ✓	ER1

Wskazówki dotyczące planowania:


Obliczenie sceny oświetlenia awaryjnego zostało wykonane bez odbicia i bez uwzględnienia umieszczonego meblowania.

Budynek H · Piwnica · Pomieszczenie 1

Plan sytuacyjny opraw



Budynek H · Piwnica · Pomieszczenie 1

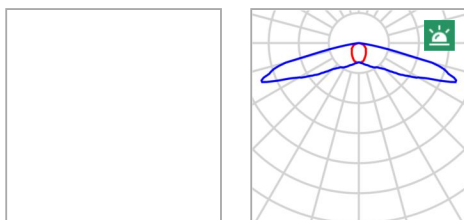Plan sytuacyjny opraw

Producent		P	9.0 W
Numer artykułu		P Oświetlenie awaryjne	9.0 W
Nazwa artykułu		Φ _{Oprawa}	630 lm
Wyposażenie	1x LED	Φ _{Oświetlenie awaryjne}	630 lm
		ELF	100 %

20 x

Typ	Rozmieszczenie w linii	X	Y	Wysokość montażu	Oprawa
1. oprawa (X/Y/Z)	1.250 m / 0.035 m / 2.100 m	1.250 m	0.035 m	2.100 m	1
		3.750 m	0.035 m	2.100 m	2
Kierunek X	20 Szt., Środek - środek, 2.500 m	6.250 m	0.035 m	2.100 m	3
		8.750 m	0.035 m	2.100 m	4
		11.250 m	0.035 m	2.100 m	5
		13.750 m	0.035 m	2.100 m	6
		16.250 m	0.035 m	2.100 m	7
		18.750 m	0.035 m	2.100 m	8
		21.250 m	0.035 m	2.100 m	9
		23.750 m	0.035 m	2.100 m	10
		26.250 m	0.035 m	2.100 m	11
		28.750 m	0.035 m	2.100 m	12
		31.250 m	0.035 m	2.100 m	13

Budynek H · Piwnica · Pomieszczenie 1

Plan sytuacyjny opraw

X	Y	Wysokość montażu	Oprawa
33.750 m	0.035 m	2.100 m	14
36.250 m	0.035 m	2.100 m	15
38.750 m	0.035 m	2.100 m	16
41.250 m	0.035 m	2.100 m	17
43.750 m	0.035 m	2.100 m	18
46.250 m	0.035 m	2.100 m	19
48.750 m	0.035 m	2.100 m	20