

Brzeg, dnia 13 listopada 2023 r.

mgr inż. Paweł Młot
Rzecznik do spraw
zabezpieczeń przeciwpożarowych
nr upr. 752/2022


OPINIA

dot. sprostowania oczywistej omyłki występującej w Ekspertyzie Technicznej sporządzonej dla obiektu Publicznego Przedszkola nr 5 w Brzegu, ul. Bohaterów Monte Cassino 1, 49 – 300 Brzeg zatwierdzonej Postanowieniem Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nr WPZ.52840.70.2023 z dnia 20 października 2023 r.

W punkcie 7.3 Ekspertyzy Technicznej „Zestawienie niezgodności, które nie zostaną doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami” omyłkowo nie zamieszczono wymienionej w pozostałej części ekspertyzy nieprawidłowości dot. szerokość użytkowej schodów zewnętrznych wynoszącej 0,97 m - co jest niezgodne z § 68 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1225). Nieprawidłowość ta została wskazana w pkt. 5.9 – warunki ewakuacji, w pkt. 7.1 - wykaz niezgodności z przepisami warunków technicznych i ochrony przeciwpożarowej występujących w budynku oraz w części rysunkowej na rzucie kondygnacji parteru (nr rys. 3), natomiast omyłkowo nie umieszczona w punkcie dot. zestawienia niezgodności, które nie zostaną doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami, co spowodowało brak jej umieszczenia w Postanowieniu Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nr WPZ.52840.70.2023 z dnia 20 października 2023 r.



Stwierdza się, że występująca nieprawidłowość dotycząca szerokości użytkowej schodów zewnętrznych wynoszących 0,97 m, przy wymaganych 1,20 m - § 68 ust. 3 rozp. MI jw. co prawda nie spełnia obowiązujących przepisów, natomiast nie wpływa negatywnie na konieczność zmiany zaproponowanych już rozwiązań zastępczych, zatwierdzonych Postanowieniem jw. Zaproponowane rozwiązania zastępcze zapewniają akceptowalny poziom bezpieczeństwa pożarowego obiektu, tym samym możliwość ewakuacji ludzi z obiektu, biorąc pod uwagę nieprawidłowość dot. zawężenia szerokość użytkowej schodów zewnętrznych do wartości 0,97 m.

W załączeniu rysunek poglądowy - rzut parteru (rys. nr 3) obrazujący występującą omyłkę (skala skażona).

RZECZCOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ
PRZECIWPOŻAROWYCH

mgr inż. Paweł Młot Nr upr. 752/2022


KOMENDA WOJEWÓDZKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Opolu
Strona 1 z 1
województwo opolskie

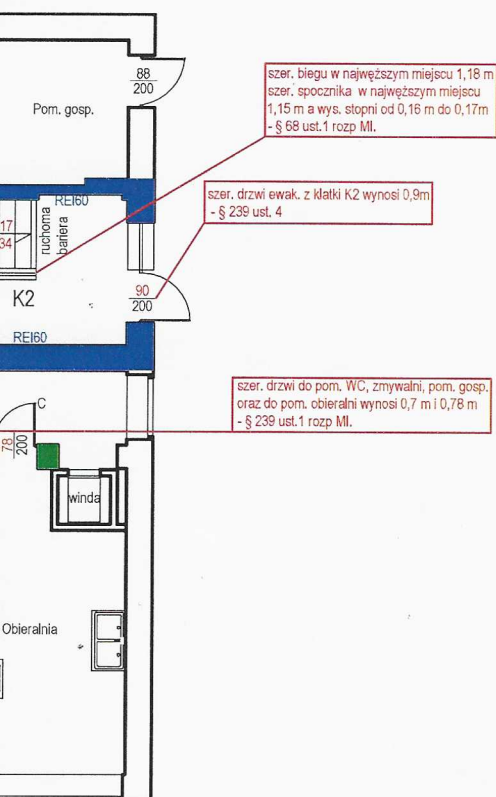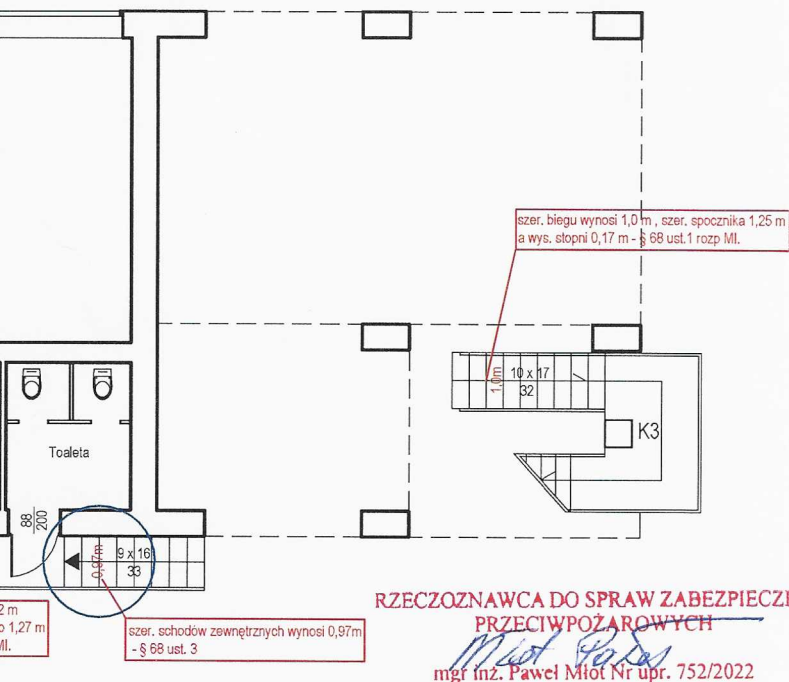




**KOMENDA WOJEWÓDZKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**
 w Opolu
 województwo opolskie

- REI 120** przegroda o klasie odporności ogniowej REI120
- REI 60** przegroda o klasie odporności ogniowej REI60
- EI 30** przegroda o klasie odporności ogniowej EI30
- EI 60S₂₀₀** drzwi dymoszczelne o klasie odporności ogniowej EI 60
- EI 30S₂₀₀** drzwi dymoszczelne o klasie odporności ogniowej EI 30
- C** samozamykacz

OBIEKT:	Budynek Przedszkola Publicznego nr 5 w Brzegu ul. Bohaterów Monte Cassino 1, 49 - 300 Brzeg		
TEMAT:	EKSPERTYZA TECHNICZNA w trybie § 2 ust. 3a rozporządzenia MI. z 12 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 poz. 1225 ze zm.) oraz w trybie § 8 ust. 3 i § 13 ust. 4 MSWiA w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 Nr 124 poz. 1225 ze zm.)		
NAZWA RYS.:	RZUT PARTERU - skala 1 :100		Nr rys. 3
OPRACOWALI:	mgr inż. Paweł Młot Rzecznik do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 752/2022		
	inż. Joachim Wala Rzecznik do spraw zabezpieczeń budowlanych nr upr. 266/02/R/C		