
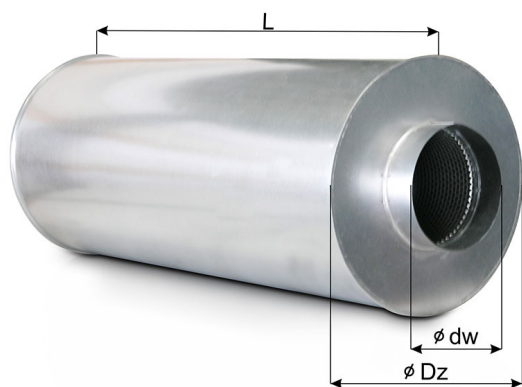


**Producent urządzeń wentylacyjnych**

**TAR-200-1000-N**

Dobór tłumika:


Średnica wewnętrzna	dw=	200 mm
Średnica zewnętrzna	Dz=	400 mm
Długość tłumika	L=	1000 mm
Przylącze	J=	N
Ciężar	m=	21 kg

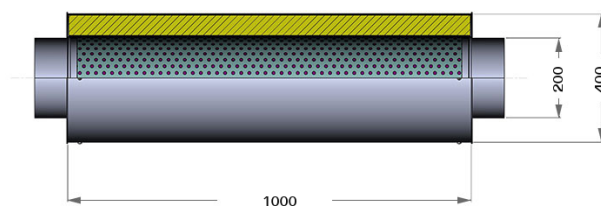

Parametry przepływu:

Przepływ objętościowy powietrza	V=	400 m <sup>3</sup> /h
Prędkość powietrza	w=	3.5 m/s
Strata ciśnienia	dp=	<10 Pa

Skuteczność tłumienia:

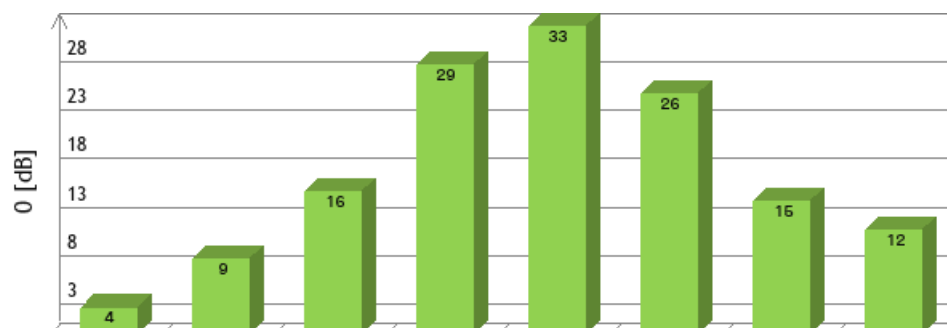

Częstotliwość:

Skuteczność tłumienia:

f=	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	[Hz]
Dt=	4	9	16	29	33	26	15	12	[dB]