
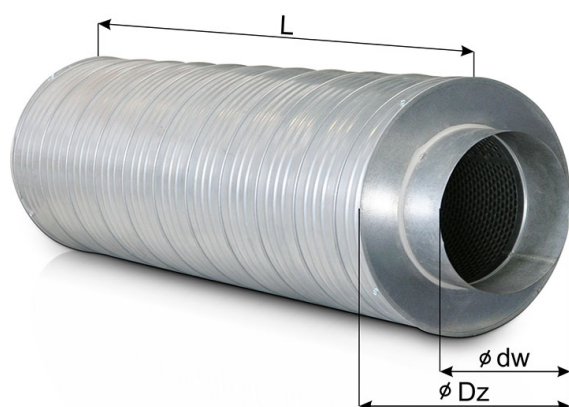


Producent urządzeń wentylacyjnych

TAS-125-1000-N

Dobór tłumika:


Średnica wewnętrzna	dw=	125 mm
Średnica zewnętrzna	Dz=	224 mm
Długość tłumika	L=	1000 mm
Przyłącze	J=	N
Ciężar	m=	9 kg

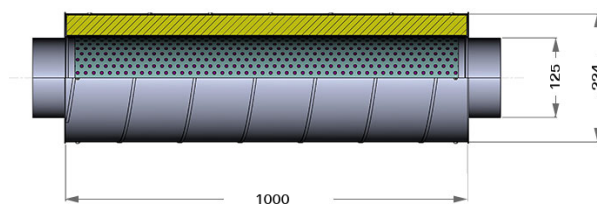

Parametry przepływu:

Przepływ objętościowy powietrza	V=	130 m ³ /h
Prędkość powietrza	w=	2.9 m/s
Strata ciśnienia	dp=	<10 Pa

Skuteczność tłumienia:

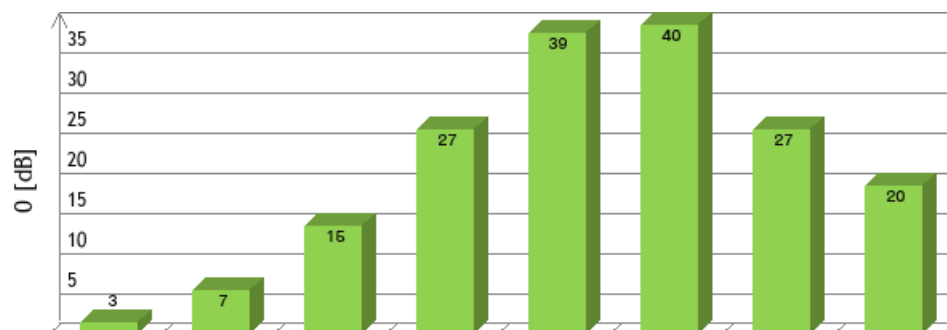

Częstotliwość:

Skuteczność tłumienia:

f=	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	[Hz]
Dt=	3	7	15	27	39	40	27	20	[dB]