


Projektowane aparaty modułowe zainstalować w istniejącej tablicy elektrycznej IV piętra (T-4) na szynach montażowych standardu DIN 35mm (TS-35).

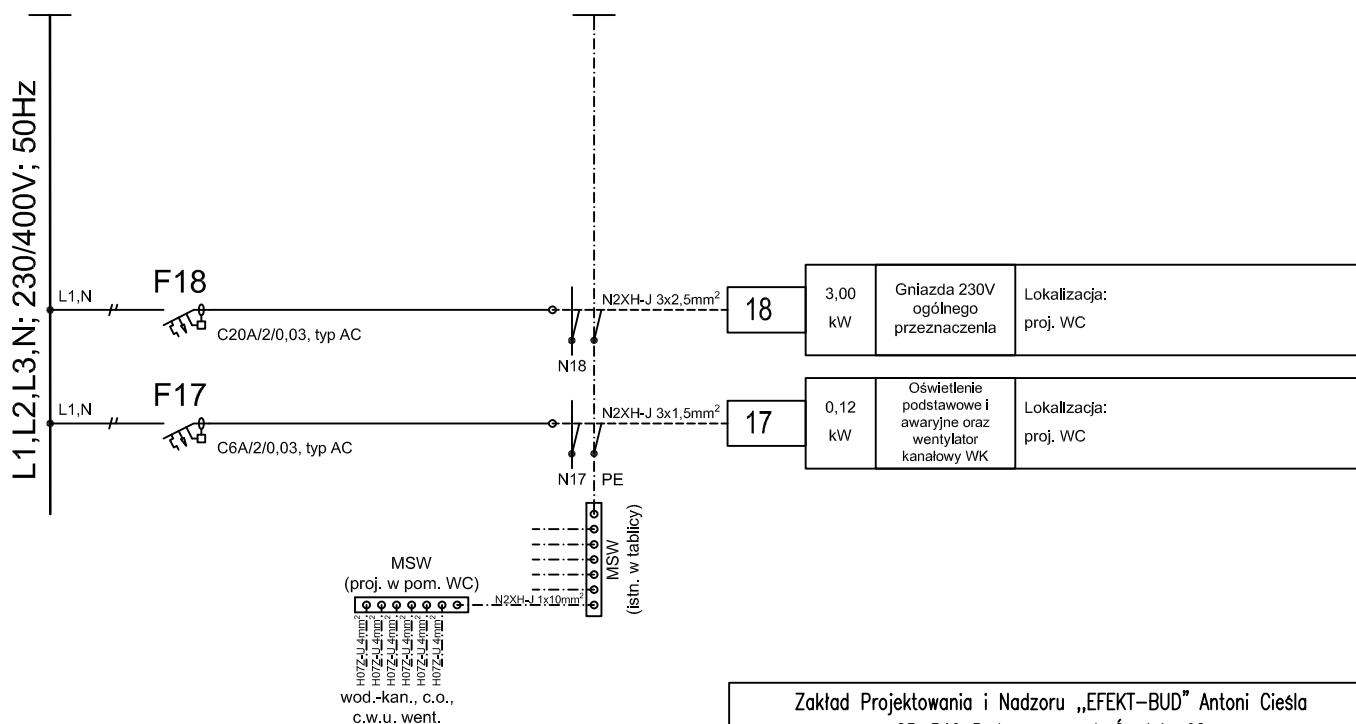

SYSTEM OCHRONY OD PORAŻEŃ:
SAMOCZYNNE SZYBKIE WYŁĄCZANIE
ZASILANIA W UKŁADZIE SIECI TN-S

$P_i = 3,12 \text{ kW}$
 $k_f = 0,50$
 $P_s = 1,56 \text{ kW}$
 $U_N = 230 \text{ V}$
 $I_s = 7,14 \text{ A}$

Projektowane obwody odbiorcze zasilone zostaną w ramach istniejącej mocy przyłączeniowej Inwestora.

Zakład Projektowania i Nadzoru „EFEKT-BUD” Antoni Cieśla 85-540 Bydgoszcz , ul. Średnia 62			
Nazwa projektu	Przebudowa sanitariatu na IV piętrze , w Budyńku Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego		
Stadium	Projekt Wykonawczy		
Adres	85-066 Bydgoszcz , ul. ks.St. Konarskiego 1		
Inwestor	Skarb Państwa 85-950 Bydgoszcz , ul. Jagiellońska 3		
Projektant specjalności elektrycznej	inż. Grzegorz Chrapkowski upr. 285/72Bg		
Opracował	inż. Jacek Jakubowski		
Nr rys. E-3	Schemat ideowy doposażenia tablicy elektrycznej T-4	Skala: ---	Data : 24.06.2021r.