




B - SPOSÓB WYKONANIA STREFY KANAŁOWEJ

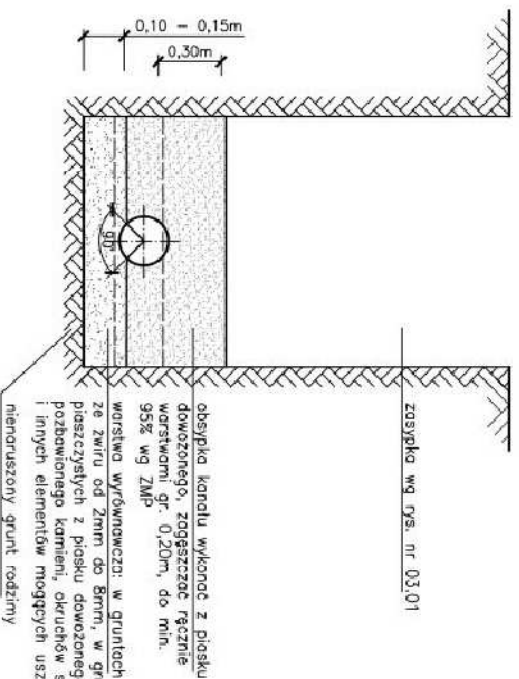

A – SPOSÓB ZABEZPIECZENIA WYKOPU I WYKONANIA ZASTYPKI

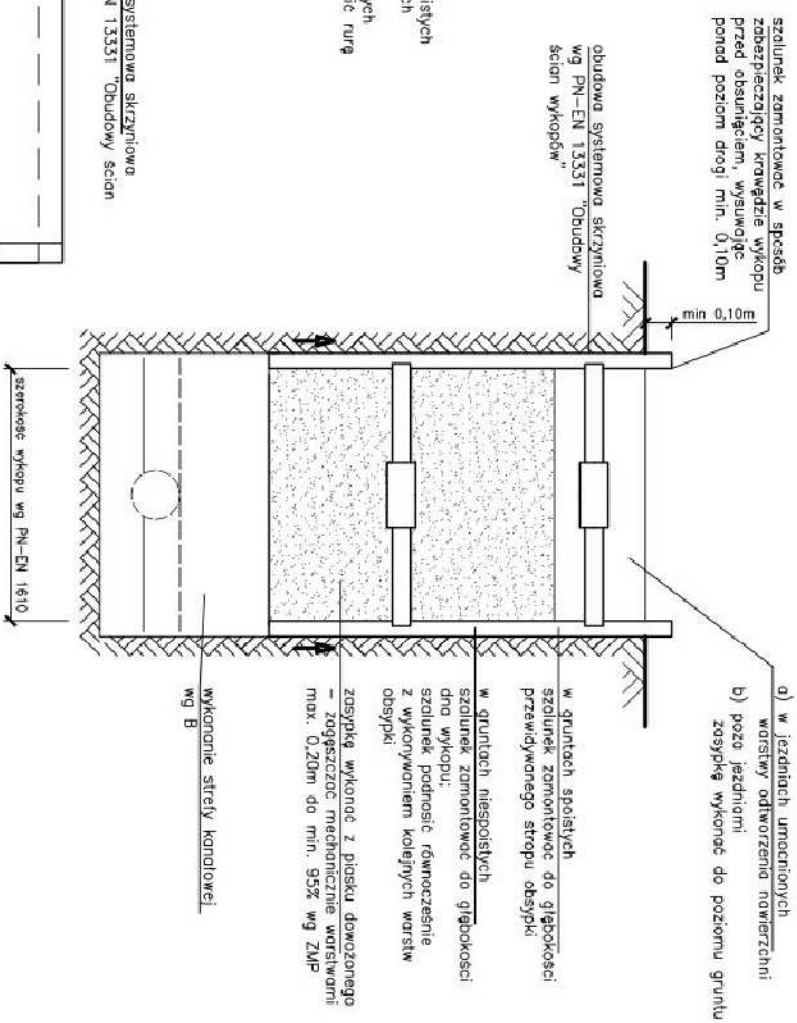

C – SPOŚÓB ZABEZPIECZENIA WYKOPU

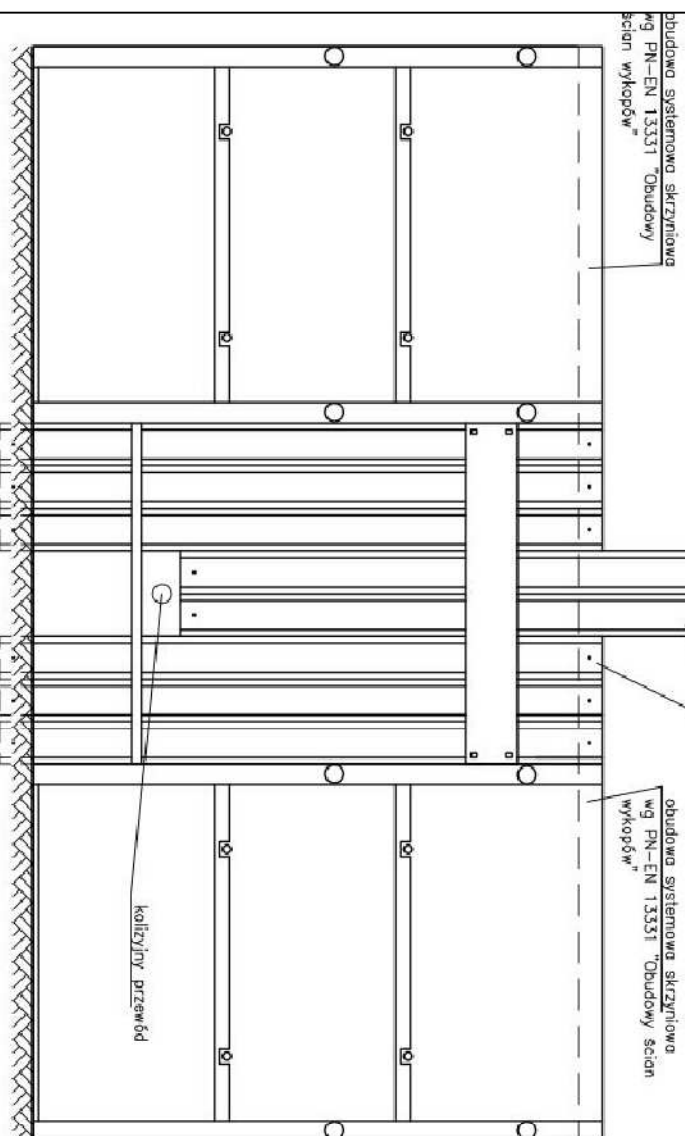

UNWAGI=

1. Zagęszczenie w obrębie pachwin rur wykonane musi być ze szczególną starannością

INWESTOR: Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. ul. B. Prusa 66, 07-300 Ostrow Mazowiecka	Rysunek nr 5
OBIEKT: Sieć wodociągowa	SKALA -----
ADRES: 07-300 Ostrow Mazowiecka, ul. Matkowska dz. geod. nr 44/13, 3865/1,	
MAZWA RYSUNKU: Profil wykopu	
OPRACOWAŁ:	NR UPRAWNIENI:
mgr inż. Tomasz Tyminiński - proj.	MAZ/0266/PWOS/10
mgr inż. Adam Łępicki - spr.	MAZ/0424/PWBS/15
Data opracowania	Październik 2017 rok