


# -T0 U51

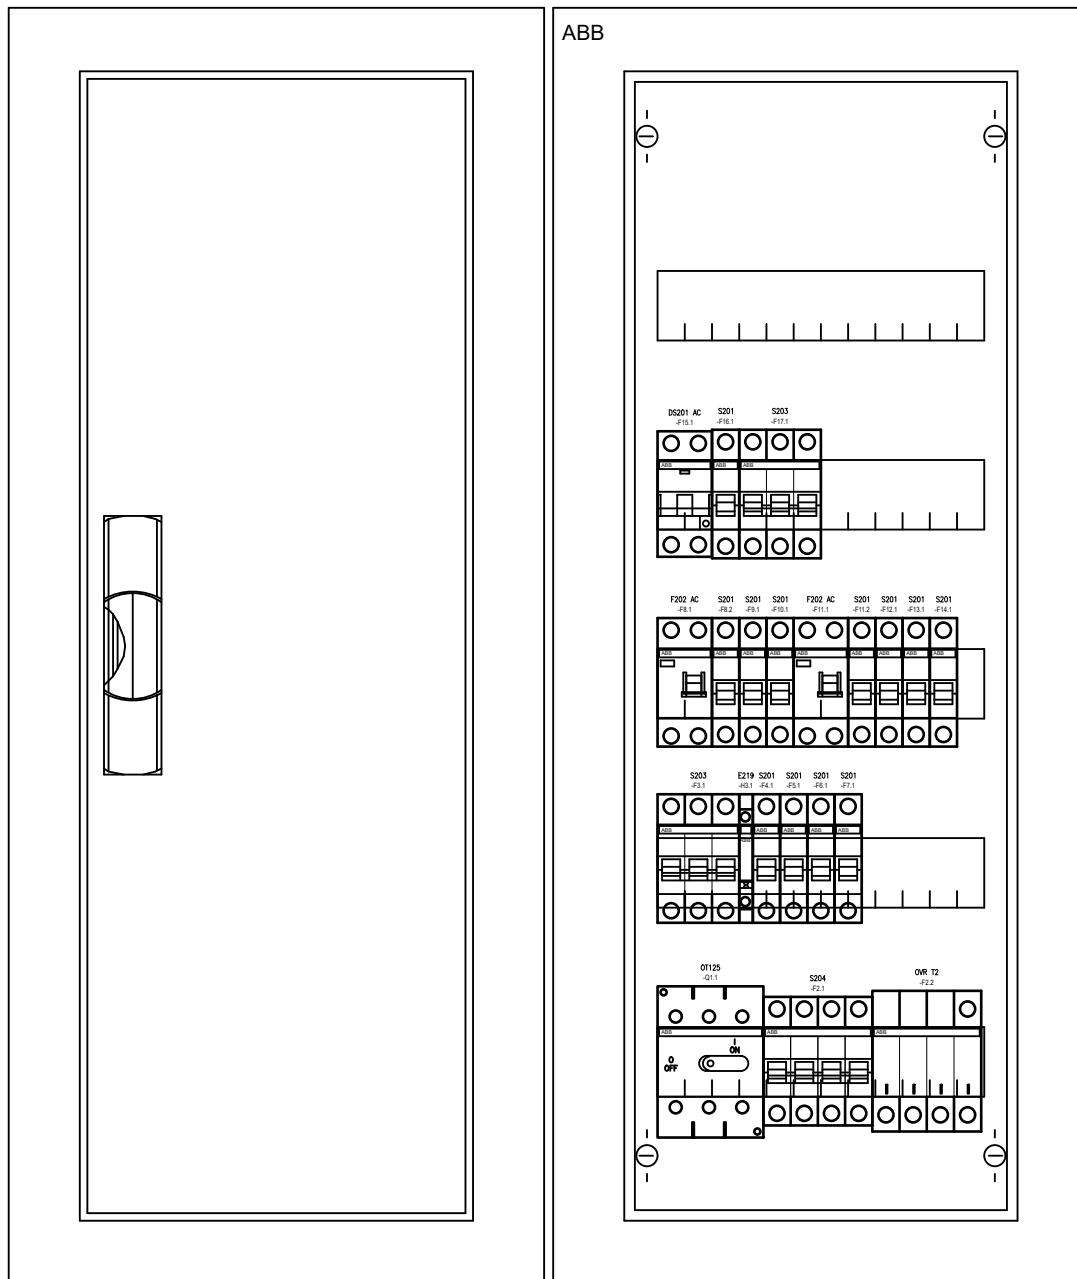

Klasa izolacji: II

Stopień ochrony: IP31

Stopień ochrony: IK08

Prąd znamionowy: 125 A

Rodzaj: Podtynkowa

Ilość modułów: 60

Szerokość: 310 mm

Wysokość: 834 mm

Głębokość: 120 mm



PROJEKTOWANIE, PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE  
INWESTYCJI BUDOWLANYCH  
ul. Gawrysia 6; 39-200 Dębica; tel/fax. 014 676 30 95; e-mail: [biuro@sowaprojekt.pl](mailto:biuro@sowaprojekt.pl)

Projekt: REMONT BUDYNKU OFICyny DWORSKIEJ  
W SZERZYNACH

Inwestor: Gmina Szerzyny, 38-246 Szerzyny 521

Lokalizacja: SZERZYNy, dz. nr ewid. 1212/11, obręb 0001 SZERZYNy

Przedmiot  
rysunku: **WIDOK TABLICY T0**

Skala: **1:5**

Projektował  
Nr uprawnień inż. Paweł Piwowar  
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń  
w specjalności instalacyjnej elektrycznej nr E-117/02

branża  
ELEKTRYCZNA

data: 09.2024r.

Sprawdził  
Nr uprawnień

branża  
ELEKTRYCZNA

Nr rys. ES-2