

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska

PRIMEKO

62-800 Kalisz; ul. Łódzka 210

tel/fax 62 767 02 63

e-mail: primeko@o2.pl, www.primeko.com.pl

NIP 618-106-29-00 REGON 250604827

ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia budowlanego	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zakrzyn-Kolonia i Annapol
Kategoria obektu	Kategoria: XXVI
Dane adresowe	Adres: miejscowość Zakrzyn-Kolonia i Annapol Jednostka ewidencyjna: 300706_2 Lisków Obręb ewidencyjny: 0001 Annapol Działki ewidencyjne nr: 278, Obręb ewidencyjny: 0018 Zakrzyn Kolonia Działki ewidencyjne nr: 39/1, 40, 41/3, 41/4, 43/1, 47, 51, 52, 93, 143
Inwestor	Gmina Lisków ul. Ks. W. Bliżynskiego 56 62-850 Lisków

Projektant	inż. Jarosław Grzelak upr. nr 7131-7132/37/PW/2002 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	
Opracował	mgr inż. Rafał Olejniczak	
Sprawdzający	mgr inż. Monika Żurawska upr. nr WKP/0273/PWOS/06 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	
	(tytuł, imię i nazwisko)	(podpis)

Umowa – zlecenie:	Kalisz, Maj 2021 r.
--------------------------	----------------------------

SKŁAD OPRACOWANIA

Strona tytułowa	1
Skład załączników	2
Informacja BIOZ	3-5
Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty	
Decyzja Wójta Gminy Lisków o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ROI.6733.8.2021 z dnia 11.01.2022	6-11
Decyzja Wójta Gminy Lisków ROI.7230.11.2022 z dnia 26.04.2022r.	12-14
Uzgodnienie Gminna Spółka Wodna	15-17
Opinia Sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu ON-NS.9011.1.29.2022 z dnia 27.04.2022	18-21
Uzgodnienie wydane przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Kaliszu Ka.5183.1926.2.2021 z dnia 22.04.2022r	22
Decyzja Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni Wód Polskich w Kaliszu PO.ZUZ.2.4210.137.2022.MS z dnia 09.06.2022	23-24
Uzgodnienie Rzecznika do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych	25-27
Protokół z narady koordynacyjnej GK.6630.275.2022 z dnia 21.06.2022	28-33

Informacja BIOZ

Obiekt: *„Budowa sieci wodociągowej
w miejscowości Zakrzyn-Kolonia i Annapol”*

Inwestor: *Gmina Lisków
ul. Ks. W. Blizińskiego 56
62-850 Lisków*

Opracował: *inż. Jarosław Grzelak
ul. Łódzka 210, 62-800 Kalisz*

Informacja BIOZ

„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zakrzyn-Kolonia i Annapol”

1. Podstawa prawna

Podstawę prawną opracowania niniejszego planu są wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy określone w następujących przepisach:

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169 poz.1650 z 2003r.)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i polityki Społecznej z dnia 14.03.2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych robotach transportowych (Dz. U. nr 26 poz. 313 z 2000r. z późniejszymi zmianami)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz. U. nr 47 poz. 401 z 2003r.)
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118 poz. 118 z 2001r.)

2. Ogólne założenia organizacji robót

Po zatwierdzeniu projektu budowlanego i przekazaniu go do realizacji, Inwestor dokona przekazania terenu budowy wykonawcy robót.

Termin rozpoczęcia prac - określony protokołem przekazanie terenu budowy

Termin zakończenia prac - data pozytywnego odbioru końcowego

Roboty budowlane przewiduje się wykonywać w systemie jednozmianowym.

3. Zakres robót oraz kolejność realizacji

Zakres robót obejmuje:

- wykopy liniowe pod rurociągi wodociągowe o głębokości do 2,30m ppt.
- wykonywanie przewiertów
- montaż rurociągów wodociągowych z rur PEHD
- zasypkę i zagęszczenie wykopów

4. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Sieć energetyczna, sieć gazowa, sieć kanalizacyjna, sieć wodociągowa, sieć telekomunikacyjna, drogi o nawierzchni asfaltowej

5. Wskazania elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

- nie występują

6. Wskazania przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót

W czasie prowadzenia robót budowlanych należy uwzględnić:

- zagrożenia wynikające z pracy w wykopach ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczeń przed przysypaniem ziemią

- zagrożenia wynikające z pracy maszyn i środków transportu
- zagrożenia wynikające z pracy przy bezpośrednim ruchu pojazdów na drodze

7. Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót

Przed przystąpieniem do prac budowlanych pracownicy wykonawcy robót powinni zostać przeszkoleni w zakresie bhp przez uprawnione do tego celu służby, oraz przez kierownika budowy w zakresie szkolenia stanowiskowego, poszczególnych pracowników biorących udział w realizacji zadania.

Szczególne uwagi należy zwrócić na zaświadczenia lekarskie dopuszczające pracowników do prac budowlanych, wyposażenia pracowników w odpowiednie środki ochrony indywidualnej, oraz metody pracy robotników ze zwróceniem uwagi na przestrzeganie wymogów dotyczących ochrony zdrowia i życia ludzkiego.

Przeprowadzenie instruktaży odnotowane powinno być w książce bhp znajdującej się na budowie z potwierdzeniem szkolenia pracowników ich własnoręcznym podpisem.

8. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót

- oznakować roboty zgodnie z projektem zabezpieczenia robót i projektem organizacji ruchu na czas budowy

Opracował:

inż. Jarosław Grzelak

WÓJT GMINY LISKÓW
62 - 850 LISKÓW
ul. Ks. W. Błazińskiego 56

ROI.6733.8.2021

Lisków, dnia 11.01.2022 r.

DECYZJA

O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 51 ust. 1 pkt 2 oraz art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 104 i art. 107 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.),

na wniosek

Gminy Lisków,

z dnia **25.11.2021r.**,

USTALAM LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

polegającej na

budowie sieci wodociągowej z uzbrojeniem technicznym,

na terenie położonym

**w miejscowości Zakrzyn Kolonia i Annapol, w gm. Lisków,
oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako
działki nr 39/1, 40, 41/3, 41/4, 43/1, 47, 51, 52, 93, 143 (obręb Zakrzyn Kolonia) i nr 271,
274, 275, 276/1, 278 i 361 (obręb Annapol).**

I. Rodzaj inwestycji:

- a) rodzaj inwestycji - budowa sieci wodociągowej z uzbrojeniem technicznym,
- b) rodzaj zabudowy - obiekt infrastruktury technicznej,
- c) funkcja planowanej zabudowy i zagospodarowania terenu - sieć wodociągowa z uzbrojeniem technicznym.

II. Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:

1. warunki i wymagania ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- a) przebieg projektowanej inwestycji - w obrębie terenu inwestycji, zgodnie z dyspozycjami graficznymi na załączniku nr 1 do decyzji,
- b) należy chronić przed zniszczeniem znaki geodezyjne oraz urządzenia zabezpieczające te znaki.

2. ochrona środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

- a) realizacja projektowanej inwestycji nie może powodować zalewania lub podsiąkania terenów sąsiednich,
- b) na ewentualne usunięcie drzew lub krzewów, kolidujących z projektowaną inwestycją, należy uzyskać stosowne zezwolenie, w przypadkach określonych w przepisach odrębnych,



- c) grunt z wykopów – należy wywieźć przez wyspecjalizowaną jednostkę,
- d) każdy przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem archeologicznym, odnaleziony przy prowadzeniu prac ziemnych w trakcie budowy należy – przy użyciu dostępnych środków – zabezpieczyć i oznakować miejsce jego znalezienia oraz bezzwłocznie zawiadomić o zaistniałym fakcie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

3. obsługa w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

- a) rozwiązanie istniejących kolizji z sieciami infrastruktury technicznej należy uzgodnić z zarządcami tych sieci oraz wykonać zgodnie z ustaleniami Narady Koordynacyjnej dotyczącej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
- b) warunki realizacji inwestycji w pasie drogowym drogi gminnej należy uzgodnić z zarządcą tej drogi,
- c) zaopatrzenie w energię elektryczną – nie dotyczy,
- d) teren planowanej inwestycji graniczy z ciekami naturalnym – Żabianka. Dodatkowo w obrębie inwestycji znajduje się rów R-20,
- e) teren działek nr 271, 274, 275, 276/1, 278, 361 (obwód Annapol) znajduje się częściowo w zasięgu działania systemów drenarskich,
- f) rozwiązanie kolizji z takimi urządzeniami powinno być dokonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne,
- g) zgodnie z art. 232 ust. 1 i art. 233 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz.U. z 2021r, poz. 624) zakazuje się grodzenia nieruchomości przyległych do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu, a także zakazywania lub uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar oraz zobowiązuje się właściciela nieruchomości przyległej do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych do umożliwienia dostępu do wód na potrzeby wykonywania robót związanych z ich utrzymaniem,
- h) inwestor zobowiązany jest wykonać inwestycję w sposób zapewniający zachowanie sprawności użytkowej urządzeń melioracji wodnych, a w przypadku ich uszkodzenia przebudować, celem zapewnienia swobodnego przepływu wód, pod nadzorem administratora tego urządzenia,

4. wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich:

- a) zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska należy podjąć działania mające na celu zapobieganie ewentualnym negatywnym oddziaływaniom na środowisko,
- b) należy uwzględnić wymagania w zakresie ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich, w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku – Prawo budowlane,

5. ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych:

- a) nie dotyczy.

III. Linie rozgraniczające teren inwestycji:

Linie rozgraniczające teren inwestycji zostały wyznaczone na załączniku graficznym nr 1, stanowiącym integralną część niniejszej decyzji.

Integralną część decyzji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji, składający się z 4 map w skali 1 : 1000.

UZASADNIENIE

Obszar objęty wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stąd też organ w

5

postępowaniu administracyjnym przeprowadził analizę warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy a także analizę stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji.

Organ I instancji zawiadomił strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji ww. inwestycji celu publicznego, podając tę informację do publicznej wiadomości poprzez obwieszczenie i zawiadomienia.

W wyniku zawiadomień i obwieszczeń do Urzędu Gminy w Liskowie nie wpłynęły zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji.

W trakcie prowadzonej procedury administracyjnej uzyskano niezbędne uzgodnienia.

Orzeczono zatem jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Wójt Gminy Lisków stwierdza wygaśnięcie niniejszej decyzji jeżeli inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowę lub dla terenu tego zostanie uchwalony plan miejscowy, którego ustalenia będą inne niż w wydanej decyzji.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, ul. Częstochowska 12, za pośrednictwem organu wydającego niniejszą decyzję w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.






Otrzymują:
strony wg odrębnego rozdzielnika.

WÓJT
Maria Krawiec

Decyzja stała się
ostateczna i prawomocna
w dniu 01.02.2022r.

WÓJT
Maria Krawiec

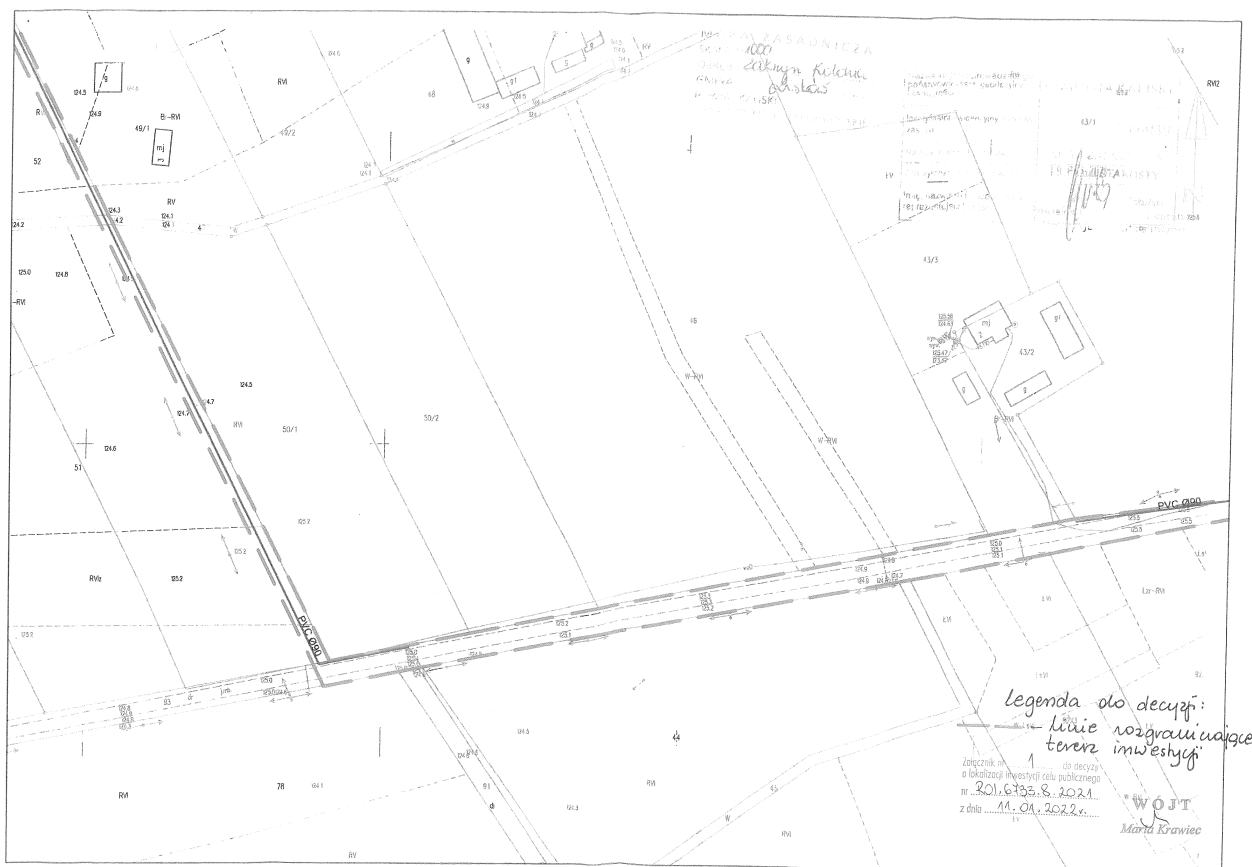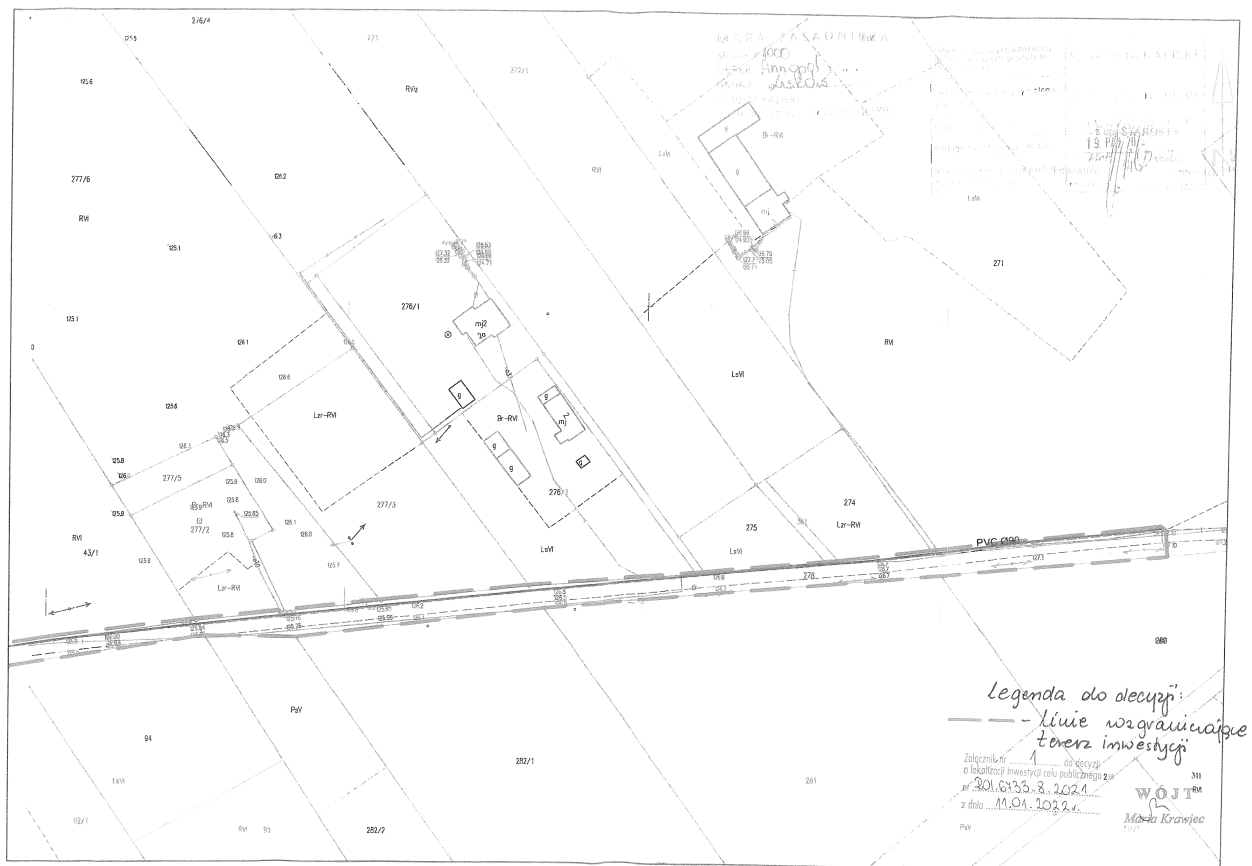

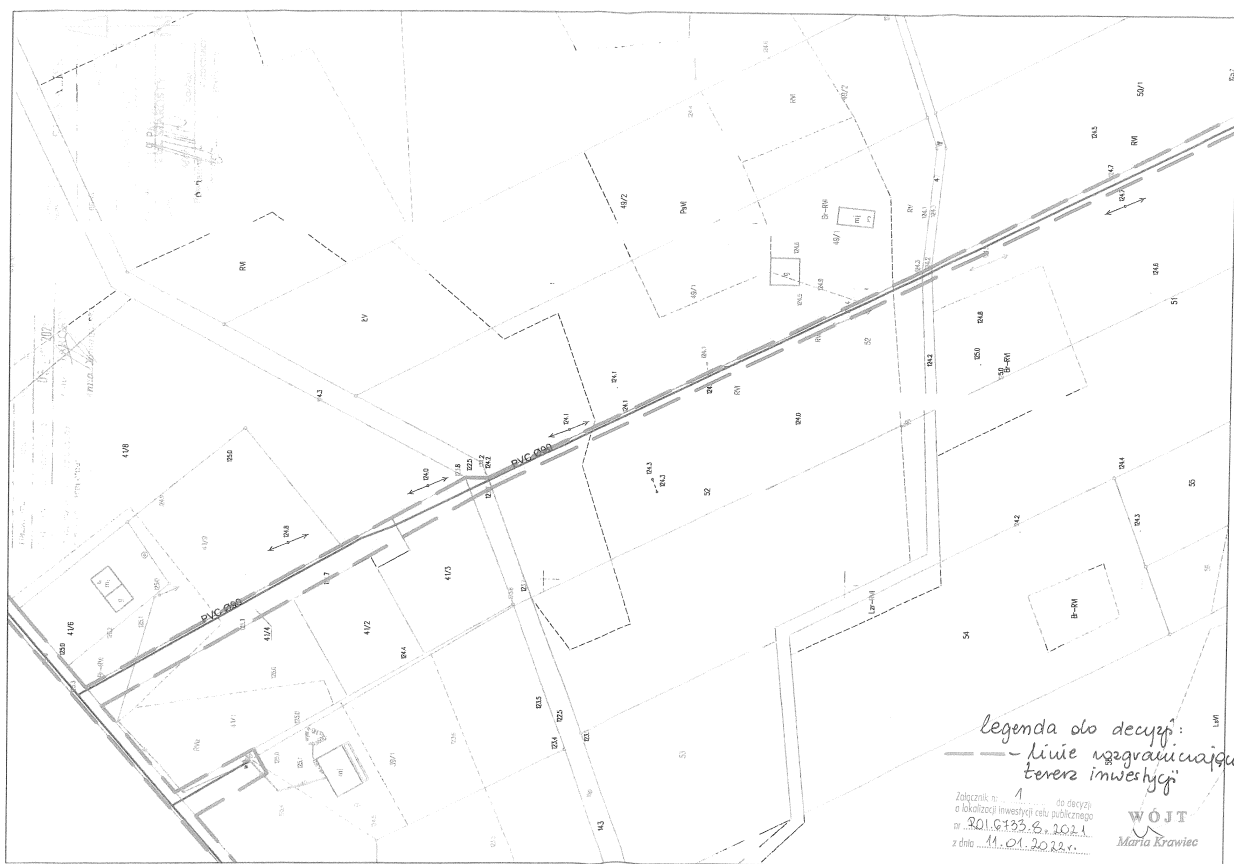

WÓJT GMINY LISKÓW

62 - 850 LISKÓW

ul. Ks. W. Błazińskiego 56

Lisków, dnia 26.04.2022 r.

ROI.7230.11.2022

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 §1 i §3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.04.2022 r. (wpłynął do tut. Urzędu Gminy w dniu 25.04.2022 r.) złożonego przez pełnomocnika Pana Jarosława Grzelaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Zakład Projektowo – Usługowy Inżynierii Środowiska „PRIMEKO”, ul. Łódzka 210, 62-800 Kalisz działającego na zlecenie Inwestora, którym jest Gmina Lisków, ul. ks. W. Błazińskiego 56, 62-850 Lisków w sprawie uzgodnienia projektu budowy sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi gminnej na działce nr 278 obręb Annapol oraz na działce nr 93 obręb Zakrzyn Kolonia

UZGADNIAM

1. Lokalizację projektowanej budowy sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi gminnej na działce nr 278 obręb Annapol oraz na działce nr 93 obręb Zakrzyn Kolonia zgodnie z załączonymi mapami.

2. Niniejsza decyzja stanowi prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) w zakresie nieruchomości stanowiącej pas drogowy drogi gminnej dz. nr 278 obręb Annapol, w m. Annapol.

UZASADNIENIE

Stosownie do art. 107 § 4 Kpa odstępuje się od sporządzenia uzasadnienia, gdyż rozstrzygnięcie uwzględnia w całości żądanie strony.

POUCZENIE

Od powyższej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, ul. Częstochowska 12, złożone za pośrednictwem Wójty Gminy Lisków w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



Otrzymują:

1. Wnioskodawca – pełnomocnik,

2. aa.

Załączniki:

1. Mapa z zaznaczonym przebiegiem sieci.


WÓJT


Maria Krawiec

Decyzja stała się
ostateczna i prawomocna

w dniu 24.05.2022 r.

Z upr.
Tomasz Brodziak
KIEROWNIK KATU
WYKONAWCZYSTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

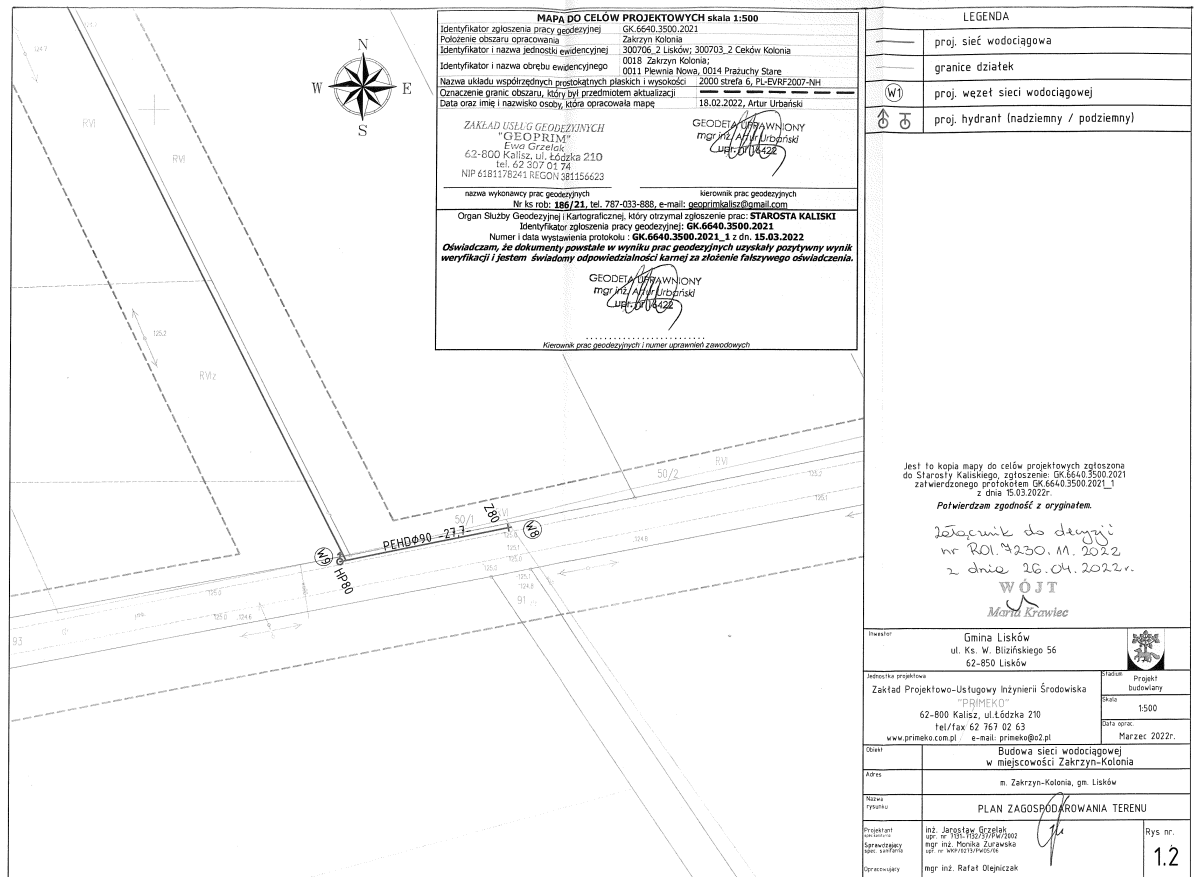

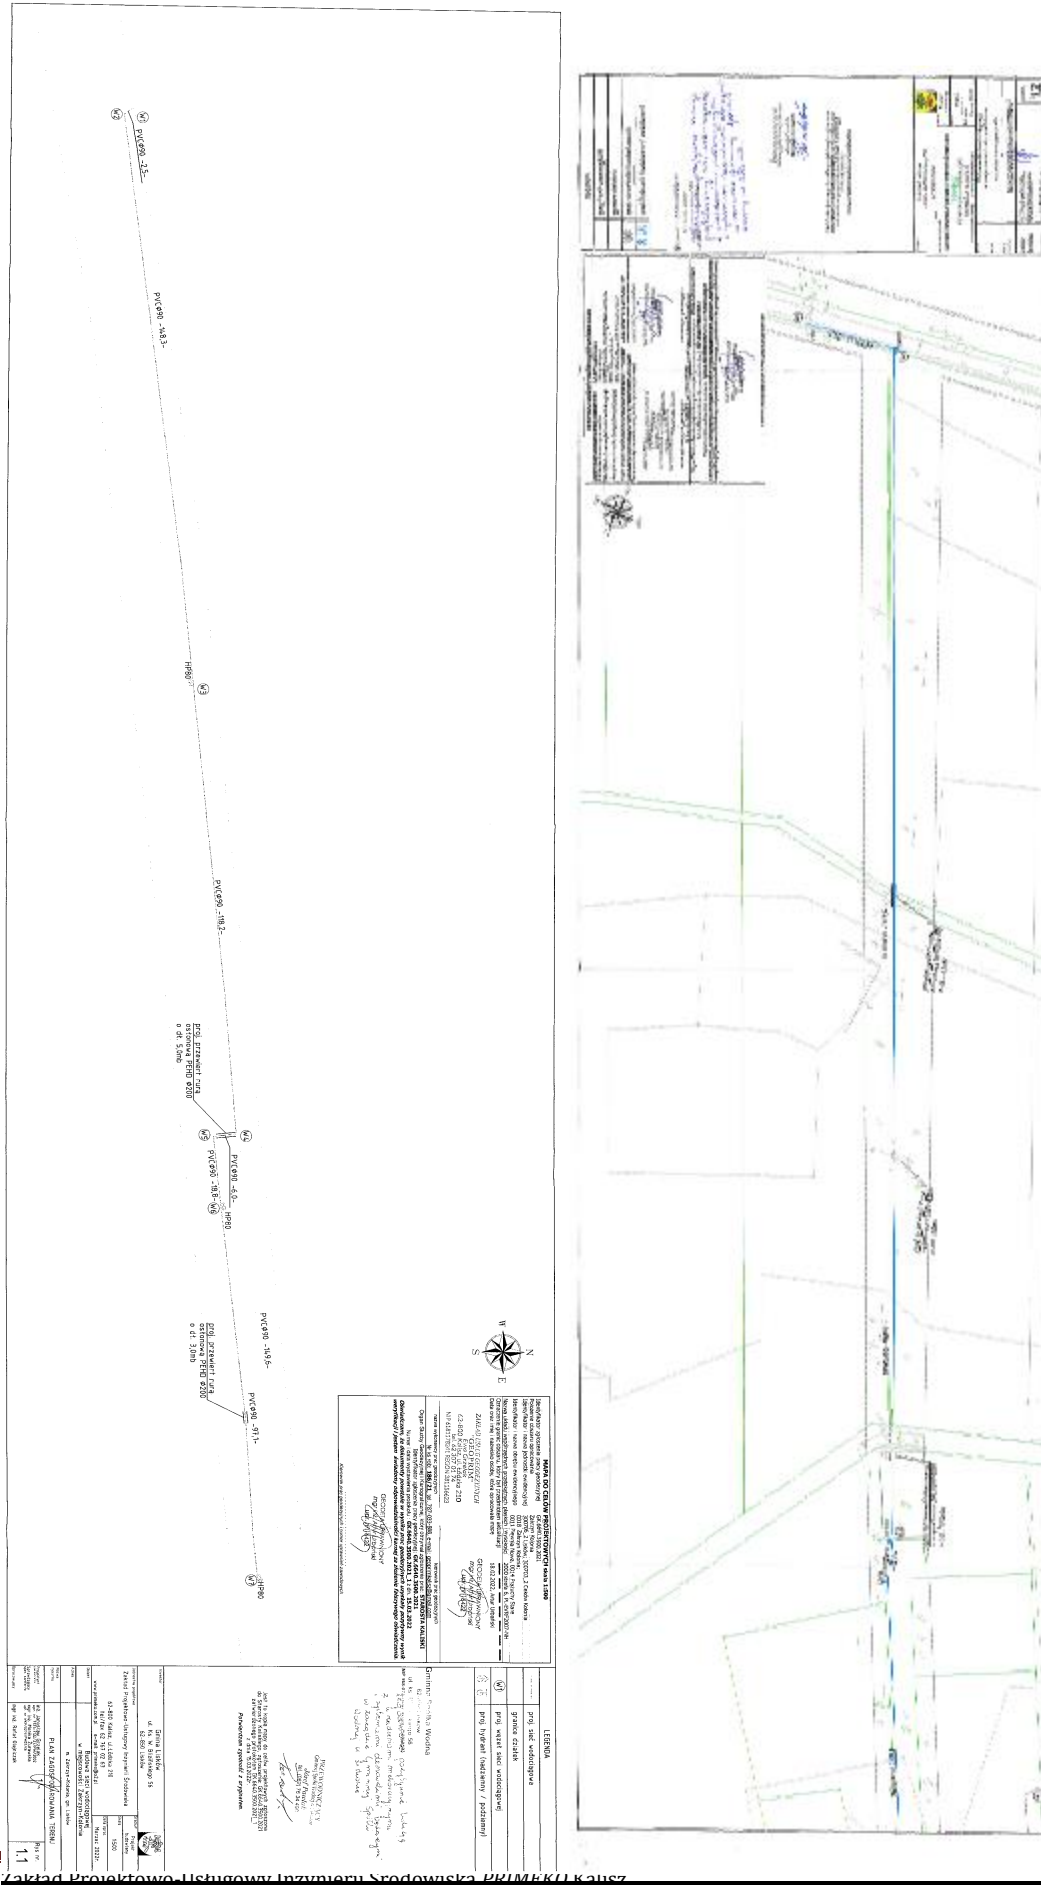



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KALISZU**

www.gov.pl/web/psse-kalisz
sekretariat@psse-kalisz.pl
/pssekalisz/SkrytkaESP
nadzor.zapobiegawczy@psse-kalisz.pl

ul. Kościuszki 6
62-800 Kalisz
NIP 618-10-44-546
REGON 000677079
BDO: 000099028

oryginal/kopia

ON-NS.9011.1.29.2022

Kalisz, 27.04.2022 r.

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z późn.zm.), art. 32 ust 1 pkt 2 i art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn.zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.)

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu
POSTANAWIA**

uzgodnić dokumentację projektową pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych:
projekt budowlany budowy sieci wodociągowej w miejscowości Zakrzyn-Kolonia

z uwagami:

1. należy uzyskać ocenę higieniczną PPIS wydaną na podstawie dokumentacji projektowej zawierającej aktualne atesty higieniczne na materiały, wyroby i mieszaniny, w tym dezynfekcyjne użyte przy budowie stacji uzdatniania wody (§ 25 ust. 1 - 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi);
2. ocena powinna być poparta wynikami badań jakości wody przeprowadzonymi przez wnioskodawcę, w laboratorium Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a w przypadku braku takiej możliwości – w laboratorium o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań jakości wody, zatwierdzonym przez właściwego państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego, w zakresie uzgodnionym z właściwym państwowym powiatowym lub państwowym granicznym inspektorem sanitarnym;
3. obiekt należy zgłosić do eksploatacji.

Inwestor:

Gmina Lisków, ul. Ks. Błazińskiego 56, 62-850 Lisków

Pełnomocnik:

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO Jarosław Grzelak, ul. Łódzka 210, 62-800 Kalisz

UZASADNIENIE

Do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu w dniu 13.04.2022 r. wpłynął wniosek oraz projekt budowlany budowy sieci wodociągowej w miejscowości Zakrzyn-Kolonia.

Strona 1 z 2

Zakres projektu dotyczy budowy sieci wodociągowej z rur PEHD \varnothing 90 mm o długości 827,9 m, PEHD \varnothing 63 mm o długości 27,1 m oraz PVC \varnothing 90 mm o długości 390,9 m. Projektowana sieć wodociągowa połączona zostanie z istniejącą siecią wodociągową \varnothing 90 mm.

W ramach budowy sieci wodociągowej planuje się następujące założenia projektowe:

- sieć wodociągową z uzbrojeniem PEHD \varnothing 90 mm o długości 827,9 mb,
- sieć wodociągową z uzbrojeniem PEHD \varnothing 63 mm o długości 27,1 mb,
- sieć wodociągową z uzbrojeniem PVC \varnothing 90 mm o długości 390,9 mb,
- zasuwy odcinające 80 - 4 szt.,
- zasuwy odcinające 50 - 1 szt.,
- hydrant p.poż.HP 80 z zasuwą - 8 kpl.

Projektowana inwestycja zostanie zlokalizowana na działkach stanowiących pasy dróg gminnych, na działkach Skarbu Państwa oraz na działkach prywatnych.

Przejęcie sieci wodociągowej pod jezdnią o nawierzchni asfaltowej zostanie wykonane w sposób bezwykopowy metodą przewiertu w rurze osłonowej. Przejęcie pod ciekim Żabianka z Madalina wykonane zostanie metodą przewiertu sterowanego w rurze osłonowej.

Planuje się głębokość posadowienia wodociągu nie mniejszą niż 1,20 metra. Projektowane rurociągi sieci zostaną posadowione na głębokości 1,5 m ppt. Rurociąg wodociągowy przed włączeniem do sieci istniejącej zostanie poddany próbie szczelności oraz dezynfekcji.

Projektowana sieć wodociągowa przeznaczona zostanie do zapewnienia wody na cele p.poż. i bytowo-gospodarcze obszaru inwestycji tj.: budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego.

Z przedstawionej do zaopiniowania dokumentacji i ww. uwag wynika, że spełnione zostaną podstawowe wymagania sanitarne określone dla tego typu obiektów i instalacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Integralną częścią opinii sanitarnej jest projekt budowlany, na którym znajduje się klauzula stwierdzająca zaopiniowanie projektu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu.

Opinia sanitarna nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. g ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn.zm.).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Kaliszu
dr hab. med. Modułiny

Otrzymują:

1. Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO Jarosław Grzelak, ul. Łódzka 210, 62-800 Kalisz

Do wiadomości:

1. a/a.

A.S.

Strona 2 z 2







WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW
W POZNANIU
DELEGATURA W KALISZU

62-800 Kalisz
ul. Juliana Tuwima 10
tel. (62) 767 23 21
tel./fax (62) 757 64 21
<http://poznan.wuoz.gov.pl/>
e-mail: kalisz.sekretariat@poznan.wuoz.gov.pl

Ka.5183.1926.2.2022

Kalisz, dn. 22.04.2022 r.

**Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska
PRIMEKO
ul. Łódzka 210
62-800 Kalisz**

Dot. wniosku z dnia: 08.04.2022 r.
data wpływu 19.04.2022 r.

Dotyczy: **budowy sieci wodociągowej w m. Zakrzyn Kolonia, gm. Lisków.**

W odpowiedzi na pismo w sprawie jak wyżej Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Kaliszu informuje, iż pozytywnie opiniuje przedmiotową inwestycję.

Jeżeli w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych zostanie odkryty przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem archeologicznym, Inwestor zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu – Delegatury w Kaliszu.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
w Poznaniu
Kierownik Delegatury w Kaliszu
Ewa Maria Katusiak

~~aa~~

Sprawę prowadzi dr Janusz Tomala, tel. 62 757 64 21 w. 34



**Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni Wód Polskich
w Kaliszu**

Kalisz, dnia 09 czerwca 2022 r.

PO.ZUZ.2.4210.137.2022.MS

DECYZJA

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 5, art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. b, art. 389 pkt 9, art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. a, art. 400 ust. 6, art. 403 ust. 1, art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2233 z późn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) oraz po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12 kwietnia 2022 r. Gmina Lisków, ul. Ks. W. Bliźnińskiego 56, 62-850 Lisków reprezentowane przez Pełnomocnika Jarosława Grzelaka prowadzącego Zakład Projektowo Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO, ul. Łódzka 210, 62-800 Kalisz - Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu;

orzeka

- I. udzielić** Gminie Lisków, ul. Ks. W. Bliźnińskiego 56, 62-850 Lisków - pozwolenia wodnoprawnego na:
1. prowadzenie przez śródlądowe wody powierzchniowe płynące, tj. ciek Żabianka z Madalina, zlokalizowanego na działce o nr ew. 143, obręb 0018 Zakrzyn Kolonia, gmina Lisków, powiat kaliski – rurociągu sieci wodociągowej PEHD Ø 90 w rurze osłonowej PEHD Ø 200 o całkowitej długości 18,2 m, przy zachowaniu głębokości min 1,5 m licząc od górnej krawędzi rury ochronnej do dna cieku, zgodnie z poniższym opisem:
 - współrzędne geodezyjne w układzie odniesienia PL-ETRF2000 lokalizacji przekopu:
X: 5748222.54, Y: 6523431.05,
 - lokalizacja przekopu wg. ewidencji gruntów – działki nr 41/3, 143, 52, obręb 0018 Zakrzyn Kolonia, gmina Lisków, powiat kaliski, województwo wielkopolskie,
 - długość przewiertu [mb] – 25 m,
 - długość rury osłonowej – 18,2 m,
 - długość przewiertu w granicach działki rzecznej – 7,0 m,
 - średnica rury osłonowej Ø 200
 - metoda przekroczenia – przewiert sterowany,
 - rzędna terenu (początek przewiertu) – 124,20 m n.p.m.,
 - rzędna terenu (koniec przewiertu) – 124,10 m n.p.m.,
 - rzędna dna cieku – 122,50 m n.p.m.
 - rzędna góry rury osłonowej – 121,00 m n.p.m.,
 - głębokość przykrycia rury osłonowej – min 1,5 m,
- II. przyjąć** za podstawę udzielenia niniejszego pozwolenia wodnoprawnego - operat wodnoprawny opracowany w kwietniu 2022 r. przez inż. Jarosława Grzelaka oraz mgr inż. Rafała Olejniczaka (Zakład Projektowo Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO, ul. Łódzka 210, 62-800 Kalisz).

III. zobowiązać uzyskującego niniejsze pozwolenie do:

1. uzyskania praw do gruntów pokrytych wodami, niezbędnych do realizacji niniejszego pozwolenia wodnoprawnego od Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu (Wydziału Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa i Współpracy z Użytkownikami Wód – RUM), ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań,
2. powiadomienia Nadzoru Wodnego w Kaliszu z 7 dniowym wyprzedzeniem o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót, związanych z realizacją niniejszego pozwolenia wodnoprawnego,
3. monitorowania w okresie prowadzenia robót, związanych z realizacją niniejszego pozwolenia wodnoprawnego, sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej, a w szczególności stanów wód cieku Żabianka z Madalina,
4. prowadzenia robót, związanych z realizacją niniejszego pozwolenia wodnoprawnego, wyłącznie w okresie niskich lub średnich stanów wód cieku Żabianka z Madalina,
5. prowadzenia robót pod nadzorem osób uprawnionych,
6. prowadzenia robót, związanych z realizacją niniejszego pozwolenia wodnoprawnego, w sposób eliminujący możliwość zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych substancjami, ściekami i odpadami, stosowanymi i wytwarzanymi podczas ich trwania,
7. po zakończeniu robót związanych z realizacją niniejszego pozwolenia wodnoprawnego, uporządkowania miejsc, które były wykorzystywane podczas ich wykonywania i pozostawienia ich w stanie odpowiadającym stanowi przed ich rozpoczęciem,
8. w przypadku uszkodzenia skarp lub koryta cieku w trakcie wykonywania prac - doprowadzenia ich do właściwego stanu technicznego,
9. wykonania trwałego oznakowania przekroczeń (prześć pod wodami powierzchniowymi płynącymi),
10. po zakończeniu robót budowlanych, związanych z realizacją niniejszego pozwolenia wodnoprawnego, dostarczenia dokumentacji powykonawczej (inventaryzacji) infrastruktury wodociągowej w miejscu przekroczeń (prześć pod wodami powierzchniowymi płynącymi) Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Chlebowa 4, 61-003 Poznań,
11. ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w wyniku realizacji niniejszego pozwolenia wodnoprawnego,

IV. zastrzec, że:

1. niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń (art. 393 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne),
2. wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji niniejszego pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymanym pozwoleniem (art. 393 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne),
3. w przypadku stwierdzenia faktów i sytuacji określonych w art. 415 i art. 417 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, może nastąpić cofnięcie lub ograniczenie tego pozwolenia na zasadach przyjętych w ww. przepisach,
4. nie rozpoczęcie wykonywania inwestycji, o której mowa w pkt I., oraz obiektu budowlanego, o którym mowa w pkt II. sentencji decyzji, w terminie 6 lat od dnia, w którym niniejsze pozwolenie wodnoprawne stało się ostateczne, spowoduje jego wygaśnięcie (art. 414 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne),
5. za rozwiązania konstrukcyjne odpowiedzialność ponosi projektant inwestycji.

Uzasadnienie

W dniu 12 kwietnia 2022 r. do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu wpłynął wniosek - w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez śródlądowe wody powierzchniowe płynące, tj. ciek Żabianka z Madalina, zlokalizowanego na działce o nr ew. 143, obręb 0018 Zakrzyn Kolonia, gmina Lisków, powiat kaliski – rurociągu sieci wodociągowej PEHD Ø 90 w rurze osłonowej PEHD Ø 200 o całkowitej długości 18,2 m, przy zachowaniu głębokości min 1,5 m licząc od górnej krawędzi rury ochronnej do dna cieku.

Do wniosku w sprawie wydania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego dołączono wymagane dokumenty, w tym m.in. operat wodnoprawny (sporządzony pisemnie w formie opisowej i graficznej, a także na elektronicznym nośniku danych - płycie CD), który został wykonany w kwietniu 2022 r. przez inż. Jarosława Grzelaka oraz mgr inż. Rafała Olejniczaka (Zakład Projektowo Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO, ul. Łódzka 210, 62-800 Kalisz).

Zgodnie z treścią wniosku, zamierzeniem Wnioskodawcy jest poprowadzenie przez wody powierzchniowe płynące, tj. ciek Żabianka z Madalina, zlokalizowanego na działce o nr ew. 143, obręb 0018 Zakrzyn Kolonia, gmina Lisków, powiat kaliski – rurociągu sieci wodociągowej PEHD Ø 90 w rurze osłonowej PEHD Ø 200 o całkowitej długości 18,2 m, przy zachowaniu głębokości min 1,5 m licząc od górnej krawędzi rury ochronnej do dna cieku.

Po weryfikacji treści wniosku w zakresie zgodności z wymaganiami, określonymi w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne - Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu, pisami z dnia 16 maja 2022 r., zawiadomił Wnioskodawcę o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie oraz jednocześnie przekazał informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na ten temat do Urzędu Gminy Lisków w celu podania ich do publicznej wiadomości.

Informacja o wszczęciu postępowania została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Wód Polskich a także na stronie podmiotowej Gminy Lisków w terminie od 17 maja do 24 maja 2022 r.

Przed wydaniem decyzji przez tut. Organ żadna ze stron postępowania nie skorzystała z przysługującego jej prawa do wypowiedzenia się co do zebranych dowód i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Po przeanalizowaniu zebranych dowodów i materiałów w sprawie tut. Organ stwierdził, że wnioskowany zakres pozwolenia wodnoprawnego nie narusza przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, a tym samym, że nie znajduje przeciwwskazań do jego udzielenia. Z analizy materiałów zgromadzonych w sprawie wynika ponadto, że planowane poprowadzenie rurociągu kanalizacji sanitarnej przez wody powierzchniowe płynące nie będą oddziaływać negatywnie na stan ilościowy i jakościowy wód powierzchniowych.

Wobec powyższego na podstawie złożonego wniosku w niniejszym pozwoleniu ustalono cel planowanego poprowadzenia rurociągu przez śródlądowe wody powierzchniowe płynące, wskazano wymagania dla tego obiektu budowlanego w związku z ustaloną lokalizacją, a ponadto określono warunki wykonywania obu uprawnień, jak również obowiązki niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód.

W pozwoleniu wodnoprawnym nie ustalono okresu jego obowiązywania, zastrzegając jednocześnie, że niewykonanie obiektu budowlanego w terminie 6 lat od dnia, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna, spowoduje jego wygaśnięcie.

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne wydano na podstawie następujących przepisów:

1. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, tj.;
 - art. 14 ust. 1 pkt 5 - ustalającego, że organami właściwymi w sprawach gospodarowania wodami jest dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich,

- art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. b - mówiącego, że przepisy ustawy dotyczące urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do obiektów mostowych, rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, prowadzonych przez wody powierzchniowe oraz przez wały przeciwpowodziowe,
 - art. 389 pkt 9 - określającego, że prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągów wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego,
 - art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. a - informującego, że właściwym organem w sprawie pozwoleń wodnoprawnych, o których mowa w art. 388 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, niewymienionych w pkt 1 lit. a, c i d tegoż artykułu,
 - art. 400 ust. 6 - mówiącego, że obowiązek ustalenia okresu, na jaki wydaje się pozwolenie wodnoprawne, nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych,
 - art. 403 ust. 1, ust. 2 – precyzujących informacje i ustalenia, które powinny się znaleźć w treści pozwolenia wodnoprawnego, w tym m. in. cel projektowanych do wykonania urządzeń wodnych i innych robót, cel i zakres korzystania z wód, warunki wykonywania uprawnienia oraz obowiązki niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki, w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, w dostosowaniu do rodzaju działalności, której dotyczy pozwolenie,
2. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, tj. art. 104 - stanowiącego, że organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, która rozstrzyga sprawę co do jej istoty w całości, kończąc jej bieg w danej instancji,

Mając na uwadze żądanie Wnioskodawcy oraz zebrane materiały i dowody w sprawie, a także działając zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.


Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Zgodnie z art. 398 ust. 1, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne - pobrano opłatę za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w wysokości 238,87 zł (słownie: dwieście trzydzieści osiem złotych 87/100) na konto Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.



DYREKTOR
Anna Marecka

Otrzymują:

1. Jarosław Grzelak, ul. Łódzka 210, 62-800 Kalisz (pełnomocnik),
2. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu (RUM)
PGW Wody Polskie, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań
(ePUAP: /pgwwp-po/SkrytkaESP),
3. Zarząd Zlewni w Kaliszu, ZUZ, a/a.

Do wiadomości:

1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu (RZI)
PGW Wody Polskie, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań,
2. Zarząd Zlewni w Kaliszu, ZZI,
3. Nadzór Wodny w Kaliszu.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Kaliszu, ul. Skarszewska 42A, 62-800 Kalisz
tel. +48 (62) 600-60-00 | e-mail: zz-kalisz@wody.gov.pl

Strona 4 z 4





Znak sprawy: GK.6630.275.2022

PROTOKÓŁ

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Kaliszu, Plac św. Józefa 5, 62-800 Kalisz

Data zakończenia narady: 2022-06-21

Sposób przeprowadzenia narady: za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Wnioskodawca: Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO

Łódzka 210

62-800 KALISZ

Opis przedmiotu narady:

sieć wodociągowa

Annapol, Zakrzyn Kolonia, gm. Lisków

Przewodniczący narady: Bartłomiej Niewiadomski - Kierownik Oddziału w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru

Lp	Nazwa Instytucji	Stanowisko uczestnika	Imię, nazwisko uczestnika Data
1	Energa - Operator S.A. Oddział w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Kaliszu	<p>Przy wykonywaniu robót budowlanych w pobliżu linii kablowych i napowietrznych średniego oraz linii napowietrznych i kablowych niskiego napięcia należy spełnić następujące warunki:</p> <p>1. Podczas prac należy zachować wymagania zgodnie z obowiązującymi normami (m.in. PN-E-05100-1:1998 PN-EN 50423-1, SEP-E-003, SEP-E-004) i przepisami, między innymi w zakresie obostrzeń, uziemień oraz ochrony przeciwporażeniowej. Należy również uwzględnić przepisy w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych (Dz. U. Nr 192 poz. 1883 z 2003 r.).</p> <p>2. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nieprzekraczającym 15 kV, • 3 m dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV, <p>3. W czasie wykonywania robót budowlanych z zastosowaniem żurawi lub urządzeń załadowniczo-wyładowczych zachowuje się odległości, o których mowa wyżej, mierzone do najdalej wysuniętego punktu urządzenia wraz z ładunkiem.</p> <p>4. Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na niebezpieczną odległość od napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, o których mowa wyżej, powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia.</p> <p>5. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.09.1997 roku, z późniejszymi zmianami, w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, po zakończeniu budowy niedopuszczalne jest składowanie materiałów bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości licząc w poziomie od skrajnych</p>	<p>Marek Tomczak</p> <p>2022-06-15 09:27:12</p>

przewodów, mniejszej niż:

- 5 m dla linii o napięciu znamionowym 15 kV,
- 2 m dla linii o napięciu znamionowym do 1 kV.

6. Zgodnie z przepisami wymienionymi w pkt. 1 prowadzenie prac bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległościach, licząc w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszych niż określone w pkt. 5, może być wykonywane tylko przy wyłączonych spod napięcia urządzeniach elektroenergetycznych.

7. W tym celu Inwestor planowanej inwestycji winien wystąpić o zgodę i ustalenie warunków czasowego wyłączenia linii elektroenergetycznej na okres budowy. W sprawie wyłączenia linii o napięciu znamionowym do 15 kV wniosek należy przesłać do Rejonu Dystrybucji w Kaliszu. Inwestor winien liczyć się z poniesieniem kosztów wyłączeń istniejących urządzeń elektroenergetycznych.

8. Kolizje w miejscu skrzyżowania i zbliżenia projektowanej infrastruktury telekomunikacyjnej z istniejącymi elementami sieci elektroenergetycznej należy rozwiązać zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami oraz normami SEP.

9. Nie naruszać istniejących elementów sieci elektroenergetycznej m.in. słupów, kabli, złącz, przepustów, uziemień itp. Prace w pobliżu tych elementów prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności, w pobliżu kabli zaleca się wykonywanie przekopów próbnych, dodatkowo zaleca się także zabezpieczenie elementów sieci elektroenergetycznej przed kradzieżą lub uszkodzeniem w trakcie prowadzenia prac (np. wykopów).

10. W przedmiotowym obszarze mogą znajdować się sieci elektroenergetyczne niebędące na majątku i w eksploatacji Energa-Operator SA Oddział w Kaliszu np. sieć oświetleniowa spółki OUID Sp. z o.o. i w związku z tym niniejszy projekt, należy dodatkowo uzgodnić z właścicielami tych urządzeń.

11. Powyższe punkty dotyczą także prac w pobliżu elementów sieci elektroenergetycznej niewidocznych na mapie.

12. Nie wyklucza się istnienia innych elementów sieci, niż widoczne na planie. Ewentualne dodatkowe kolizje z urządzeniami elektroenergetycznymi należy zgłaszać w RD w celu uzgodnienia szczegółów i sposobu ich usunięcia.

13. Całość prac wykonać kosztem i staraniem Inwestora, a roboty ulegające zakryciu, należy zgłosić w RD w Kaliszu, do odbioru przed zasypaniem.

14. Dla prac w pobliżu kabli i linii SN, prowadzonych metodą wykopu otwartego, Inwestor planowanej inwestycji winien wystąpić o zgodę i ustalenie warunków czasowego wyłączenia kabli i linii elektroenergetycznej na okres budowy. W sprawie wyłączenia linii o napięciu znamionowym do 15 kV wniosek należy przesłać do Rejonu Dystrybucji w Kaliszu. Inwestor winien liczyć się z poniesieniem kosztów wyłączeń istniejących urządzeń elektroenergetycznych (analogicznie jak w pkt. 7).

15. Spełnienie wyżej podanych wymagań ogranicza, ale nie eliminuje całkowicie zagrożenia wynikającego z lokalizacji i budowy obiektu w pobliżu napowietrznych oraz kablowych linii SN-15kV i nN-0,4kV, a Energa-Operator SA Oddział w Kaliszu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na projektowanym obiekcie spowodowane uszkodzeniami linii. Ewentualne szkody spowodowane uszkodzeniami linii elektroenergetycznych będą w całości obciążać

<p>Wykonawcę lub Inwestora przedmiotowego zadania. 16. W przypadku braku możliwości spełnienia ww. wymagań lub wystąpienia innych kolizji, należy przerwać prowadzone prace, a Inwestor planowanej inwestycji winien wystąpić do Energa-Operator SA Oddział w Kaliszu o ustalenie warunków przebudowy sieci elektroenergetycznej na odcinku, na którym koliduje z nią projektowany obiekt. Inwestor winien liczyć się z poniesieniem kosztów przebudowy istniejących elementów sieci elektroenergetycznej, z którymi kolidowałaby planowana przez niego inwestycja. 17. Powiadomić RD w Kaliszu o terminie rozpoczęcia robót.</p>			
2	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu	brak uwag	Karol Skonieczny 2022-06-14 12:37:09
3	Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A Oddział w Poznaniu	brak uwag	Janusz Wesołowski 2022-06-14 12:16:05
4	Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A.	WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo, informuje, iż na dzień 21.06.2022, we wskazanej lokalizacji nie występuje infrastruktura WSS S.A. będąca w kolizji z opracowywanym projektem. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robót ziemnych, na urządzenia WSS S.A. nie naniesione na podkład mapowy, należy je zabezpieczyć i powiadomić WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu dalszego postępowania.	Aleksandra Michalek WSS 2022-06-21 09:11:59
5	NETIA S.A. Dział Utrzymania Infrastruktury Sieciowej w Ostrowie Wielkopolskim	brak uwag	Jerzy Urbański 2022-06-15 05:55:02
6	Orange Polska Hurt Zarządzanie Zasobami Sieci i IT Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta Łódź		
7	PKP TELKOL sp. z o. o. Region Poznań	brak uwag	Tomasz Grupa 2022-06-15 09:34:43
8	Multimedia Polska S.A	brak uwag	Tomasz Czapliński 2022-06-14 12:49:53

9	Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp z o.o	brak uwag	Grzegorz Wiemy 2022-06-14 20:18:51
10	PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim		
11	PKP Energetyka - Obsługa Sp. z o. o.	brak uwag	Przemysław Domagała 2022-06-15 09:27:07
12	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, Rejon w Kaliszu		
13	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Kaliszu		
14	Burmistrz Gminy Koźminek		
15	Burmistrz Miasta i Gminy Opatówek		
16	Burmistrz Stawiszyna		
17	Wójt Gminy Blizanów		
18	Wójt Gminy Brzeziny		

19	Wójt Gminy Ceków Kolonia		
20	Wójt Gminy Godziesze Wielkie		
21	Wójt Gminy Lisków		
22	Wójt Gminy Mycielin		
23	Wójt Gminy Szczytniki		
24	Wójt Gminy Żelazków		
25	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kaliszu	brak uwag	Grzegorz Figiel 2022-06-14 13:03:19
26	Starostwo Powiatowe w Kaliszu Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej		
27	Starostwo Powiatowe w Kaliszu Wydział Dróg Powiatowych	brak uwag	Weronika Chabierska 2022-06-15 14:13:19
28	Starostwo Powiatowe w Kaliszu Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa		

29	Starostwo Powiatowe w Kaliszu Wydział Gospodarowania Mieniem		
30	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Pleszewie		
31	TK Telekom spółka z o. o.	brak uwag	Roman Wolniak 2022-06-14 12:24:37
32	NETCOM Computers - Robert Opiełński		
33	Fiberhost S.A.	Fiberhost S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo, informuje, iż na dzień 21.06.2022, we wskazanej lokalizacji nie występuje infrastruktura Fiberhost S.A. będąca w kolizji z opracowywanym projektem. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robót ziemnych, na urządzenia Fiberhost S.A. nie naniesione na podkład mapowy, należy je zabezpieczyć i powiadomić Fiberhost S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postępowania.	Aleksandra Michalek Fiberhost S.A. 2022-06-21 07:57:45

Uzgodniono treść niniejszego protokołu z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Bartłomiej
Niewiadomski

Elektronicznie
podpisany przez
Bartłomiej
Niewiadomski
Data: 2022.06.21
12:18:24 +02'00'

