



PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - REALIZACYJNE BUDOWNICTWA "PION" SP. z o.o., ul. PADEREWSKIEGO 102, 85-075 BYDGOSZCZ

TN-C-S SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE

NAZWA TABLICZY:	RKN
P [kW]	12,20
I _Σ [A]	0,82
P _s [kW]	10,00
I _b [A]	50


SYMBOL	OZN. OBWODU	16A GS	JEDN. 2	JEDN. 3
NAZWA OBŁOŻENIA		Gniazda serwisowe pod rozdzielnicą	Jednostka klimatyzacyjna zewn. nr 2 - pom. biurowe PARTER	Jednostka klimatyzacyjna zewn. nr 3 - sala konferencyjna pom. 1.05/1.06-1 PIĘTRO
IL.OŚĆ [szk]		1	1	1
MOC [kW]		3,00	4,58	4,58
LOKALIZACJA (nr pomieszczenia)		BOKS TECHNICZNY		

YKYžo 5x16 mm2
zasilanie z RG

OBWÓD - - 01
YKYžo 5x4 mm2

OBWÓD - - 02
YKYžo 5x10 mm2

OBWÓD - - 03
YKYžo 5x10 mm2

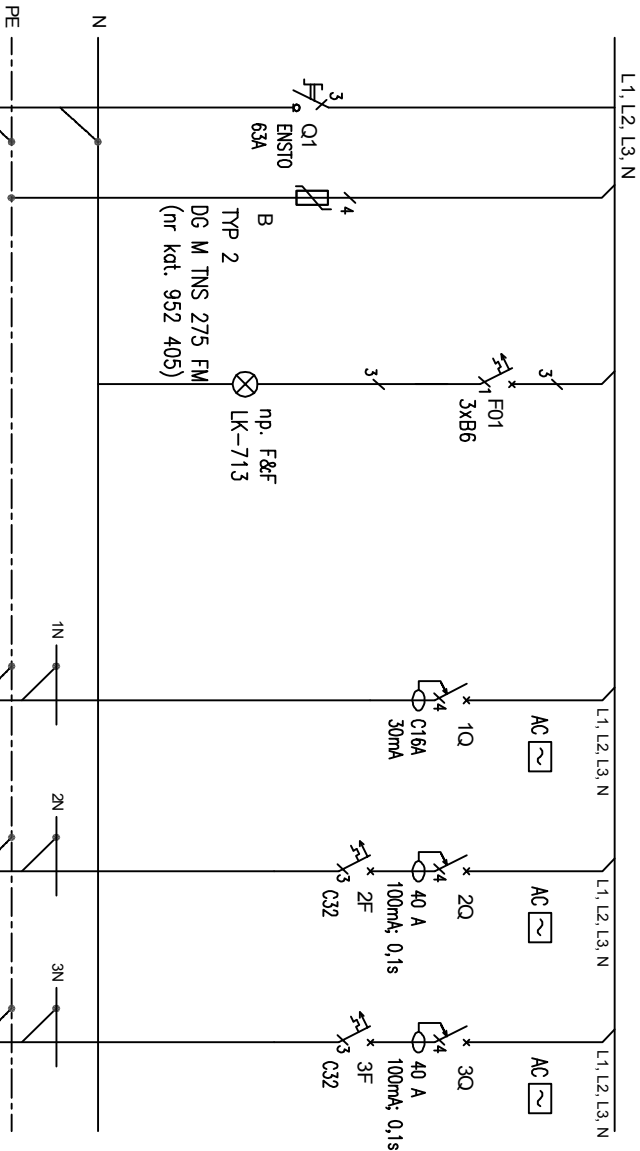

REWIZJA: ZMIANY: PODPIS:

INWESTOR:
Kujawsko - Pomorski
Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellońska 3, Bydgoszcz

TREŚĆ:
Przebudowa budynku
Centrum Powiadamiania Ratunkowego
przy ul. Szubińskiej 4 w Bydgoszczy

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Renata Filipiak
OPRACOWAŁ: mgr inż. Renata Filipiak
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Jerzy Grzesiek

PODPIS:

SKALA: -
STADIUM: PBW

ROZDZIELNICA RKN
NR RYSUNKU: E-21
1 z 2