


Szafa RACK 6 – CCTV

Zam. w pom. 1.09 – serwerownia

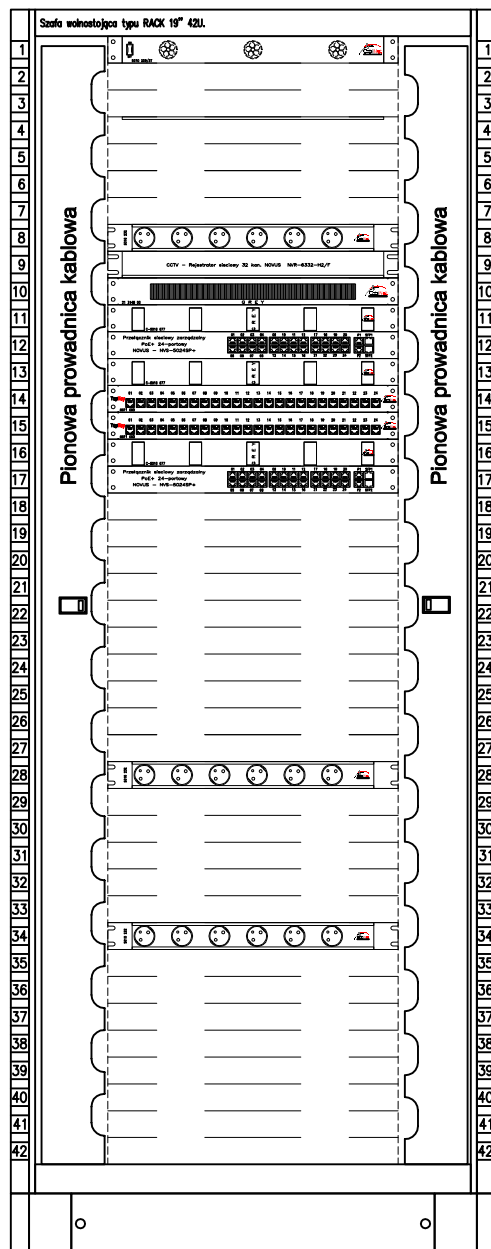

Dopuszcza się montaż listew zasilających w innych lokalizacjach, w celu dopasowania punktów zasilających do urządzeń montowanych przez Inwestora.

 <p>PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-REALIZACYJNE BUDOWNICTWA „PION” SP. Z O.O. ul. Paderewskiego 10/2, 85-075 Bydgoszcz</p>			
Inwestor:	Kujawsko- Pomorski Urząd Wojewódzki ul. Jagiellońska 3, Bydgoszcz		Branża: TELEKOMUNIKACYJNA
Temat:	Przebudowa budynku Centrum Powiadamiania Ratunkowego przy ul. Szubińskiej 4 w Bydgoszczy.		Data: 10.09.2019
Rysunek:	Rozmieszczenie urządzeń w szafach RACK		Faza: PBW
Projektował:	inż. Jerzy Uhlenberg upr. nr DTT-TU/2131/01/U		Nr zlecenia: 05/2019
Sprawdził:	inż. Jacek Jelitto upr. nr 0868/97/U		Skala: -
Opracował:	mgr inż. Michał Wachowicz		Nr. rys. 8.4