

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ		
L.P.	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA
1/1	SALA DYDAKTYCZNA	46.87 m ²
1/2	SALA DYDAKTYCZNA	32.08 m ²
1/3	POM. POMOCNICZE	15.42 m ²
1/4	SZATNIA	25.35 m ²
1/5	POM. WIELOFUNKCYJNE / KOMUNIKACJA	69.80 m ²
1/6	KORYTARZ	8.70 m ²
1/7	WIATROŁAP	3.56 m ²
1/8	WC	2.65 m ²
1/9	WC	7.81 m ²
1/10	ŁAZIENKA	16.26 m ²
RAZEM		228.50

LEGENDA


- TB OPRAWA LED 20W IP54+CZUJNIK RUCHU
B2 OPRAWA LED 24W 4320
AW1 LED 1W, AW, AT, SE, 1H 6000K, IP 20
AW2 LED 1W, AW, AT, SE, 1H 6000K, IP 20
AW3 LED 2W, AW, AT, SE, 1H 6000K, IP65+TERMOSTAT
EW LED 1W, AW, AT, SE, 1H 6000K
 łącznik schodowy 10A/250 IP20

- Przycisk pociągowy
 Sygnalizator optyczno-akustyczny
 Transformator
 Kasownik
 gniazdo 230V 16A 250V IP44

RZECZOZNAWCA ds. ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH

inż. Marian Sweeklej
Nr upr. 415/2000
15.11.2024 (data, podpis)
Zgodność projektu z wymaganiami
ochrony przeciwpożarowej
stwierdzam
bez uwag z uwagami:

Temat:	PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ -ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA ŻŁOBEK	
Branża:	ELEKTRYCZNA	
Nazwa opracowania:	PROJEKT TECHNICZNY	
Adres:	dz nr 542/3 obr. 0004 MEDYKA, GMINA MEDYKA	
Inwestor:	GMINA MEDYKA, MEDYKA 288, 37-732 MEDYKA	
Projektant: nr upr.:	inż. Damian Storek PDK/0046/ZOOE/19	podpis:
Sprawdzający: nr upr.:		podpis:
Skala 1:100	Data opracowania: IX 2024r.	Nr rys.: E-1
Nazwa rys.:	Instalacja ośw podst AW EW GN 230V przyzyw	

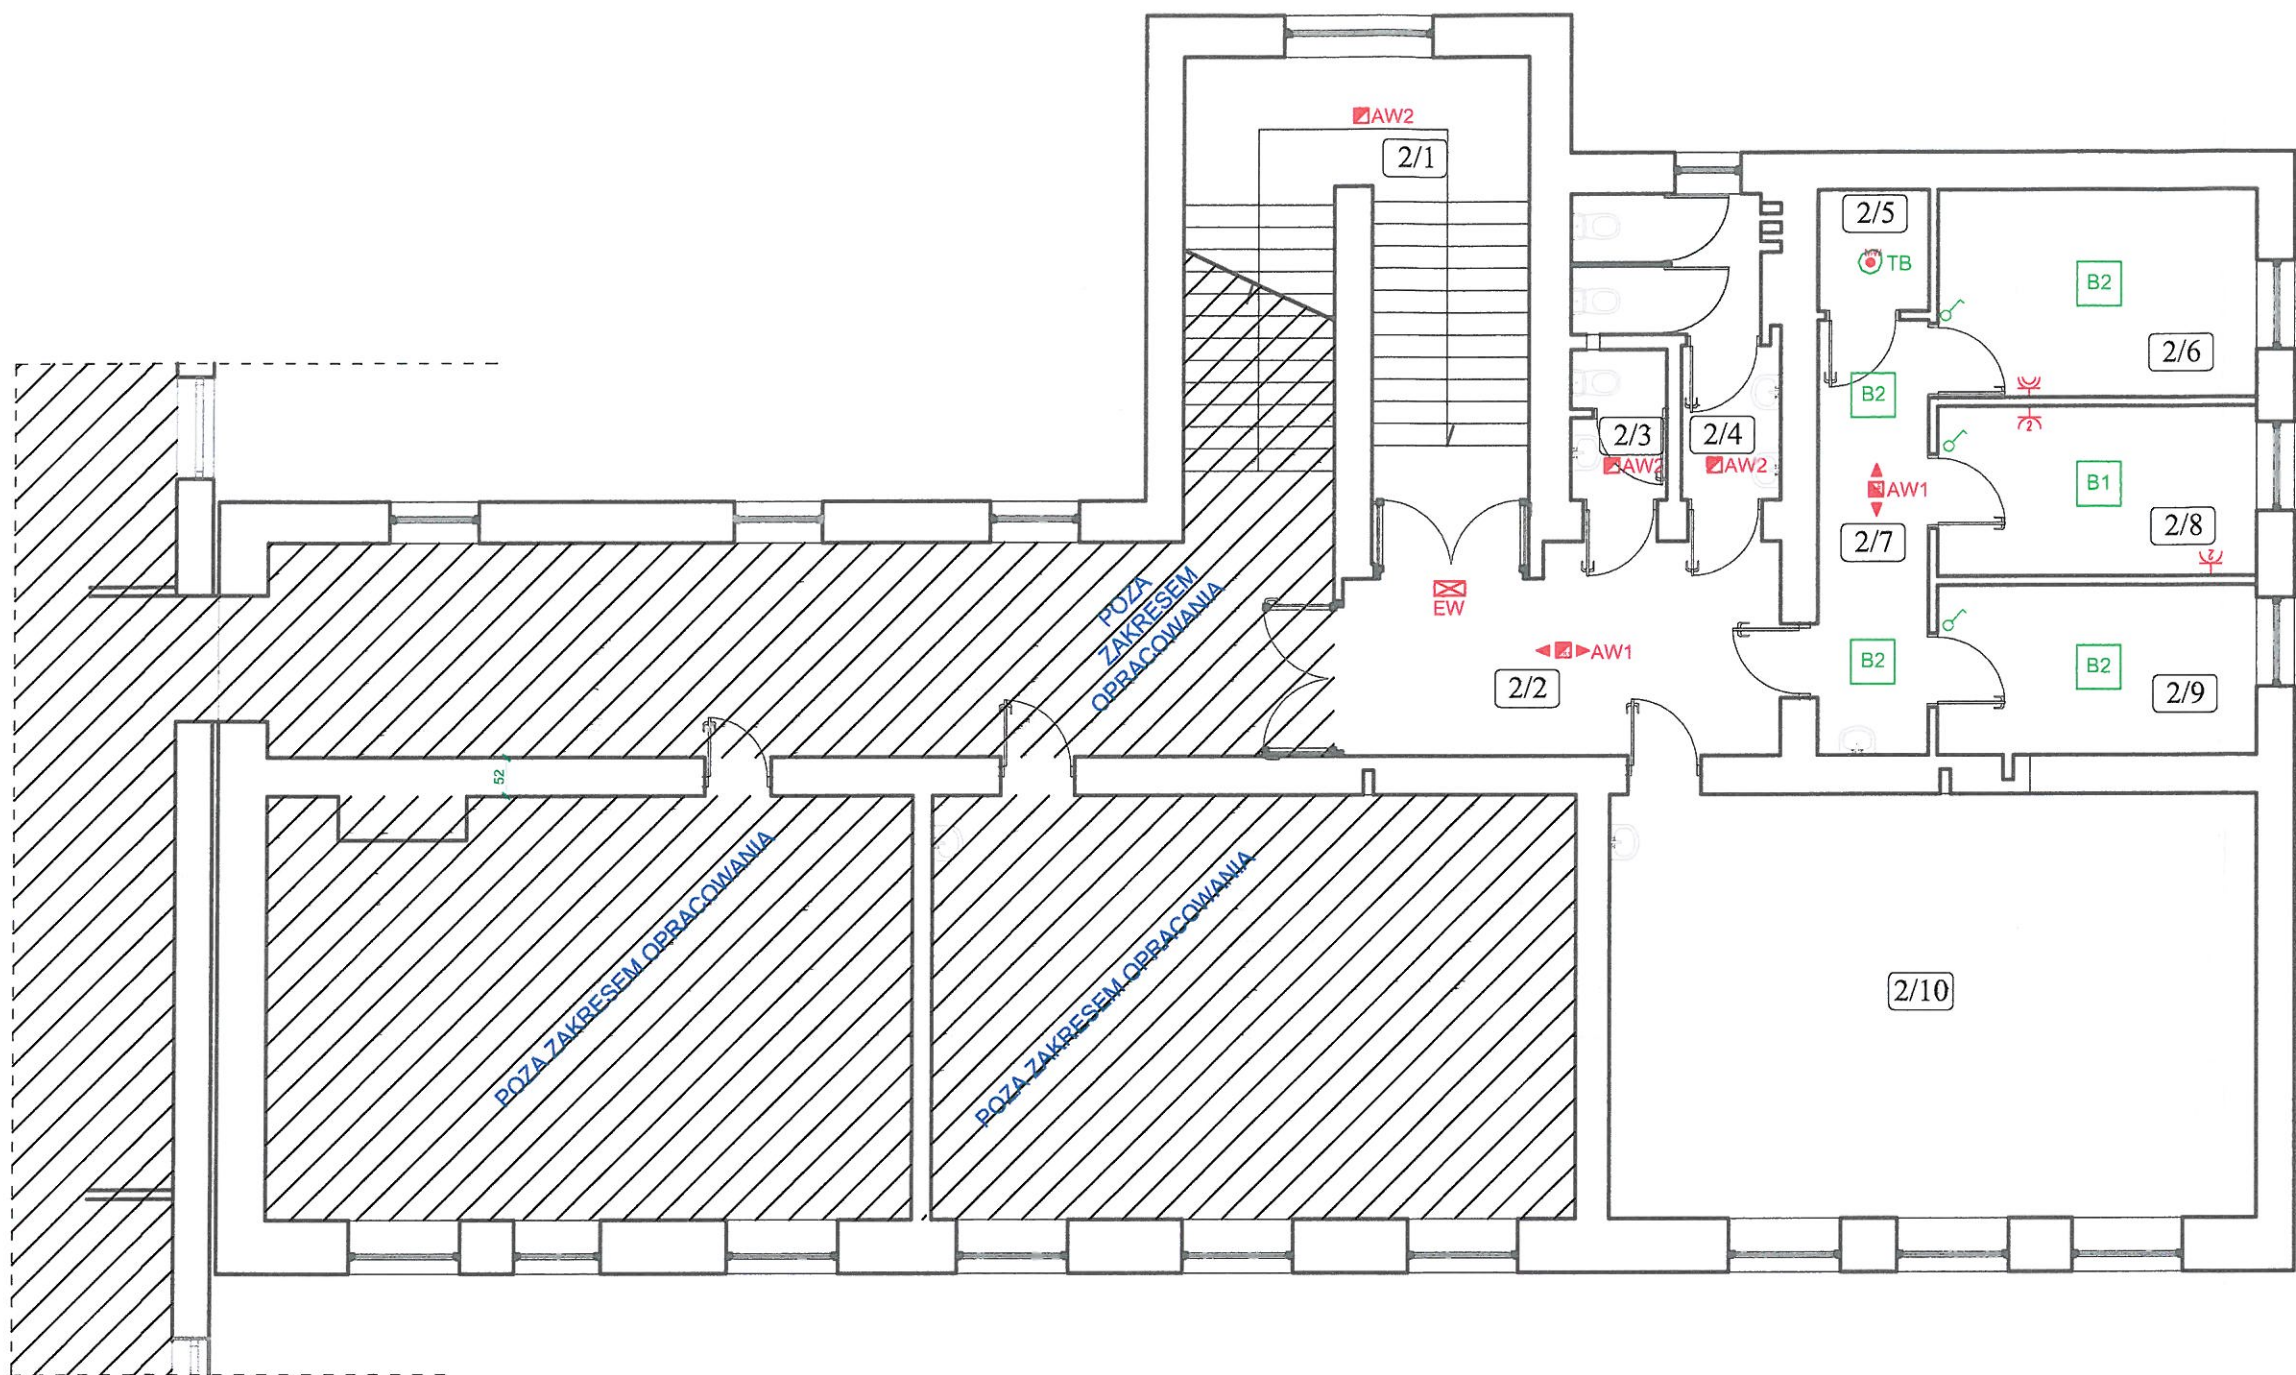

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ		
L.P.	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA
2/1	KLATKA SCH.	14.80 m ²
2/2	KORYTARZ	15.75 m ²
2/3	WC. + PRZEDSIONEK	2.50 m ²
2/4	WC. + PRZEDSIONEK	7.80 m ²
2/5	POM. PORZĄDKOWE	2.46 m ²
2/6	POM. POMOCNICZE	12.10 m ²
2/7	KORYTARZ	8.80 m ²
2/8	POK. BIUROWY	9.90 m ²
2/9	POK. SOCJALNY	9.90 m ²
2/10	POK. BUROWY	50.20 m ²
RAZEM		134.21

LEGENDA

- TB OPRAWA LED 20W IP54+CZUJNIK RUCHU
- B1 OPRAWA LED 48W 6060
- B2 OPRAWA LED 24W 4320
- AW1 LED 1W, AW, AT, SE, 1H 6000K, IP 20
- AW2 LED 1W, AW, AT, SE, 1H 6000K, IP 20
- EW LED 1W, AW, AT, SE, 1H 6000K
- łącznik jednobiegunowy 10A/250 IP20

- gniazdo 2x230V 16A 250V
- gniazdo 230V 16A 250V IP44

Temat:	PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ -ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA ŻŁOBEK	
Branża:	ELEKTRYCZNA	
Nazwa opracowania:	PROJEKT TECHNICZNY	
Adres:	dz nr 542/3 obr. 0004 MEDYKA, GMINA MEDYKA	
Inwestor:	GMINA MEDYKA, MEDYKA 288, 37-732 MEDYKA	
Projektant: nr upr.:	inż. Damian Storek PDK/0046/ZOOE/19	podpis:
Sprawdzający: nr upr.:		podpis:
Skala 1:100	Data opracowania: IX 2024r.	Nr rys.: E-2
Nazwa rys.:	Instalacja ośw podst AW EW GN 230V	