


LEGENDA:

- Łącznik świecznikowy podwójny IP44
- 3f Gniazdo 3-fazowe 16A 3P-NN+PE
- Oprawa ATLANTYK 2.0 ECO LED ED 4700lm/840 PC opal IP65
- Sygnalizator wjazdowy dla karetek
- Piafon Piao LB LED 4000K, IP54, 12W, 1150lm z mikrofalowym czujnikiem ruchu
- Istniejąca kamera
- Gniazdo 230V 2P+Z, IP44
- Oprawa ośw. awaryjnego LED nT AWEX AX3N/O1WB/I/SE/ATMH

Uwaga:  
- należy zweryfikować typ gniazd zasilających napędy do bram wjazdowych,

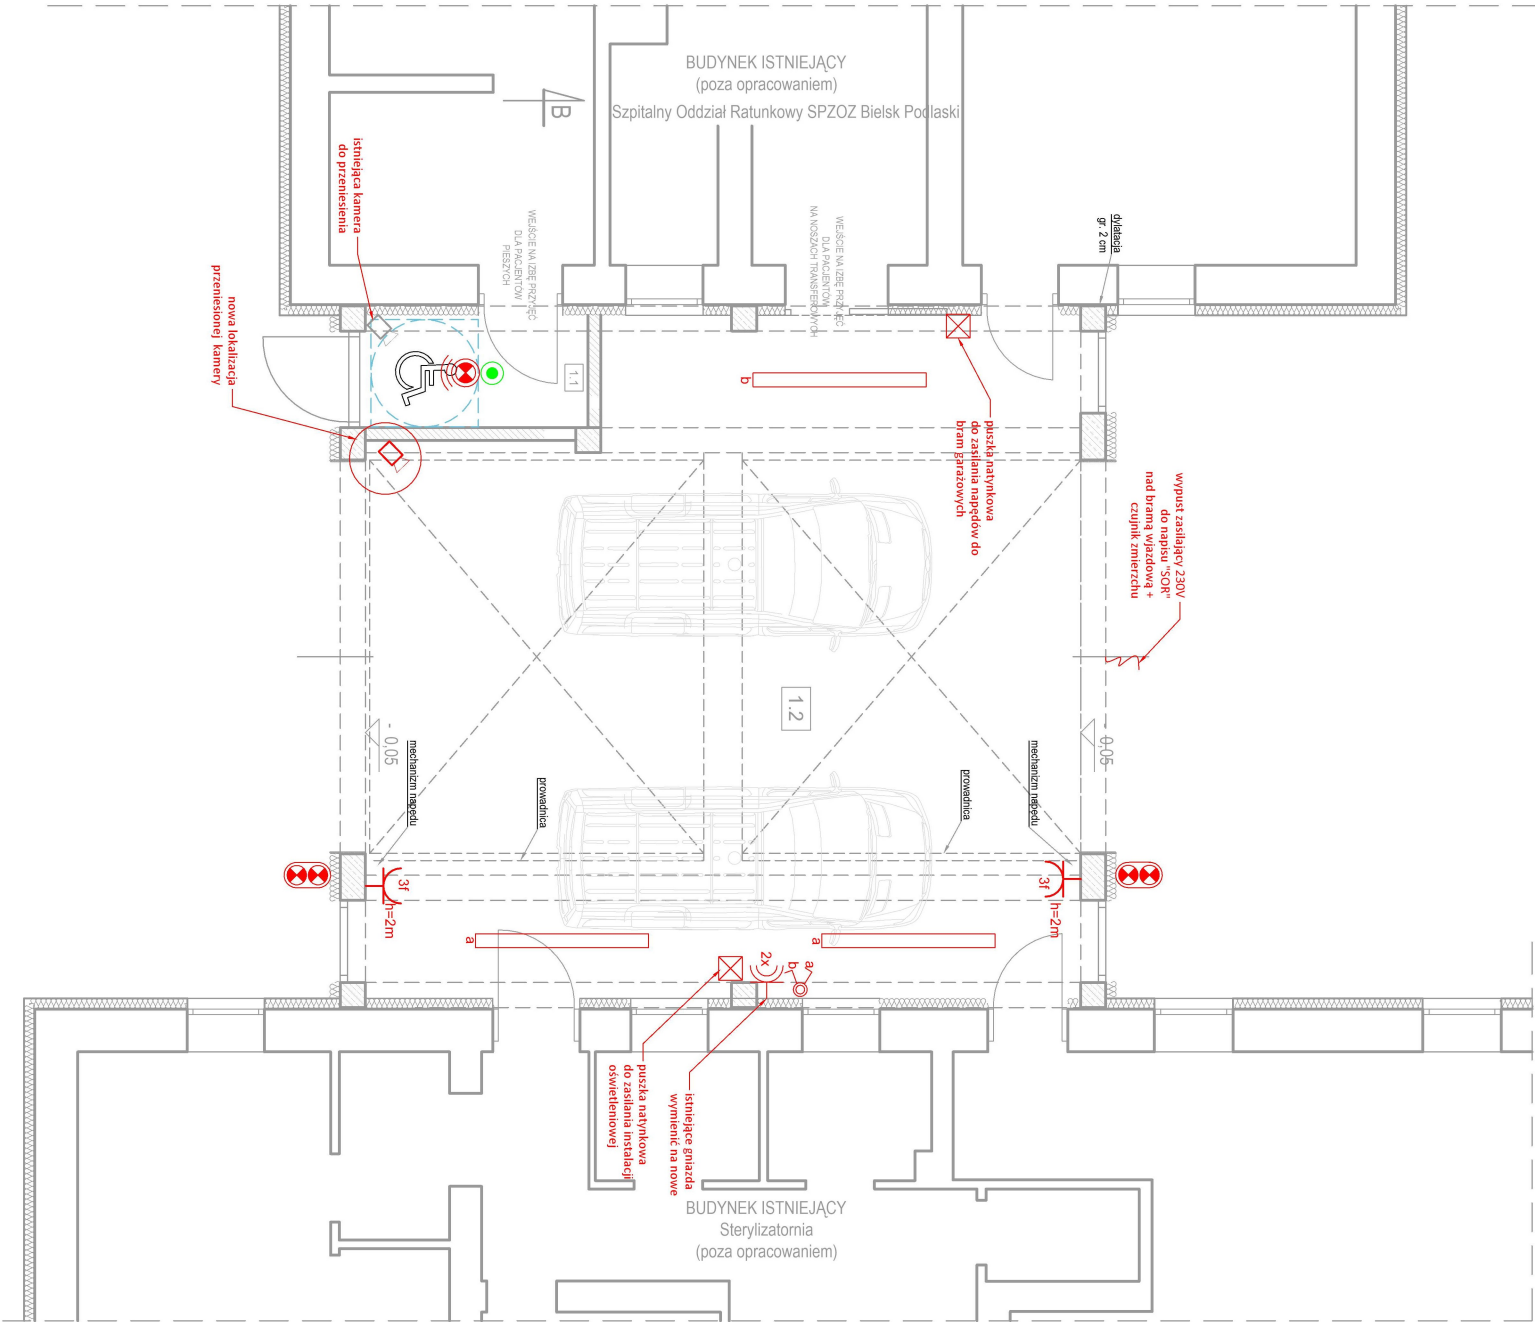

ARCHITOM

Biurowie Damian Tomczak  
ul. Ożeszkowej 32/12, 15-084 Białystok  
tel. 517-066-455, e-mail: biuro@architom.net.pl

NAMA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Szpitalny Oddział Ratunkowy SPZOZ Bielsk Podlaski Policzyn Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną			
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Okręg 0003 Bielsk Podlaski, jedn. ewid. 200301_1 Bielsk Podlaski, działki nr ewid. 3607/9, 3607/11			
NAMA RYSUNKU: Rzut instalacji elektrycznej w przebudowywanej wiacie postojowej			
BRANZA:	DATA:	SKALA:	NR RYSUNKU:
Elektryczna	9.05.2025	BS	IE1
PROJEKTANT:	IMIĘ NAZWIŚCIE:	NR UPR.:	PODPIS:
ZAKRES OPRACOWANIA:	mgr inż. Maciej Łuszczajski	PD.0083/PBE/22	
Instalacje elektryczne			