


Przekrój konstrukcyjny B-B
skala 1:20

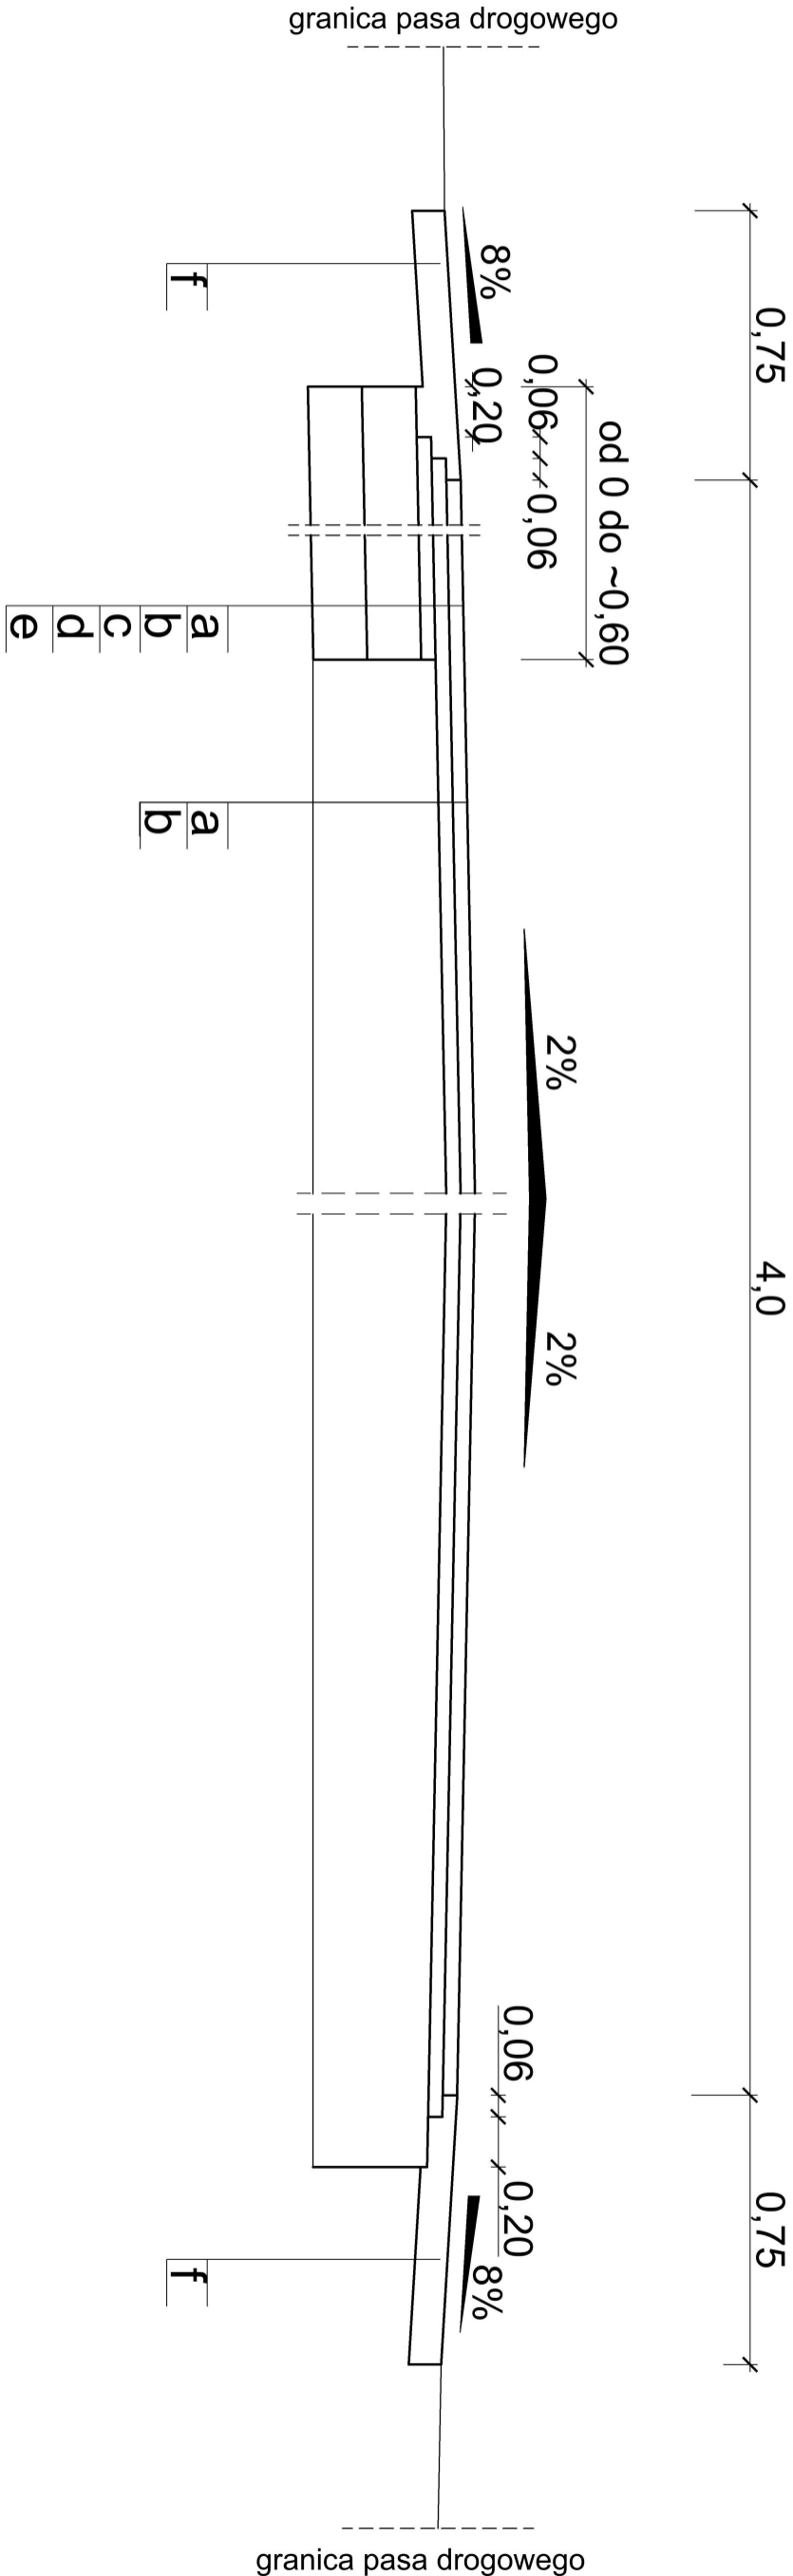

- a) warstwa ścierna AC11S 50/70 gr. 4cm, wg PN-EN 13108-x, asf. 50/70 wg PN-EN 12591. Wymagane właściwości kruszyw i wypełniacza wg WT-1 tabl. 12-14. Uziarnienie kruszyw i wypełniacza wg WT-2 tabl. 17. Właściwości bet. Asf. Wg WT-2 tabl. 19. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych, Mieszanki mineralno-asfaltowe, Wymagania Techniczne,
- b) warstwa wyrównawcza AC16W gr. min. 3cm, wg PN-EN 13108-x, asf. 50/70 wg PN-EN 12591. Wymagane właściwości kruszyw i wypełniacza wg WT-1 tabl. 8-11. Uziarnienie kruszyw i wypełniacza wg WT-2 tabl. 11. Właściwości bet. Asf. Wg WT-2 tabl. 13. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych Mieszanki mineralno-asfaltowe, Wymagania Techniczne,
- c) warstwa wyrównawcza AC16W gr. min. 3cm, wg PN-EN 13108-x, asf. 50/70 wg PN-EN 12591. Wymagane właściwości kruszyw i wypełniacza wg WT-1 tabl. 8-11. Uziarnienie kruszyw i wypełniacza wg WT-2 tabl. 11. Właściwości bet. Asf. Wg WT-2 tabl. 13. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych Mieszanki mineralno-asfaltowe, Wymagania Techniczne,
- d) warstwa kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm. Wszystkie warstwy przed ułożeniem warstw bitumicznych należy skropić emulsią asfaltową w ilościach określonych poniżej:
- 0,5 - 0,7 kg/m² – dla podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
 - 0,1 - 0,5 kg/m² – dla warstwy wiążącej z betonu asfaltowego
- e) warstwa stabilizacji gruntu cementem Rm=5MPa, gr. 15cm
- f) pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm

ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWO-BUDOWLANYCH "R-PROJEKT"					
ul. Ks. Wł. Bliźnińskiego 1 62-850 Lisków tel. 606 471 330 email: rygas.projekt@gmail.com					
INWESTOR :	data:				
Gmina Lisków, ul. Ks. Wł. Bliźnińskiego 56	11. 2023r.				
NAZWA OBIEKTU:	branża:				
Droga gminna	Drogonia				
TEMAT OPRACOWANIA:	Drogonia				
Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 675116P w miejscowości Wygoda					
LOKALIZACJA:					
62-850 Lisków, Wygoda dz. nr 57/4, 57/3, 287, 56 - obręb 0016 Wygoda, jednostka ewidencyjna 300706_2 Lisków					
RYSUNEK:					
Przekrój konstrukcyjny B-B					
PROJEKTANT :	nr rys.				
inż. Arkadiusz Rygas - br. drogonia	3				
OPRACOWAŁ :	skala:				
inż. Agnieszka Rygas - br. drogonia	1:20				
		podpis:			