




# KLATKA SCHODOWA

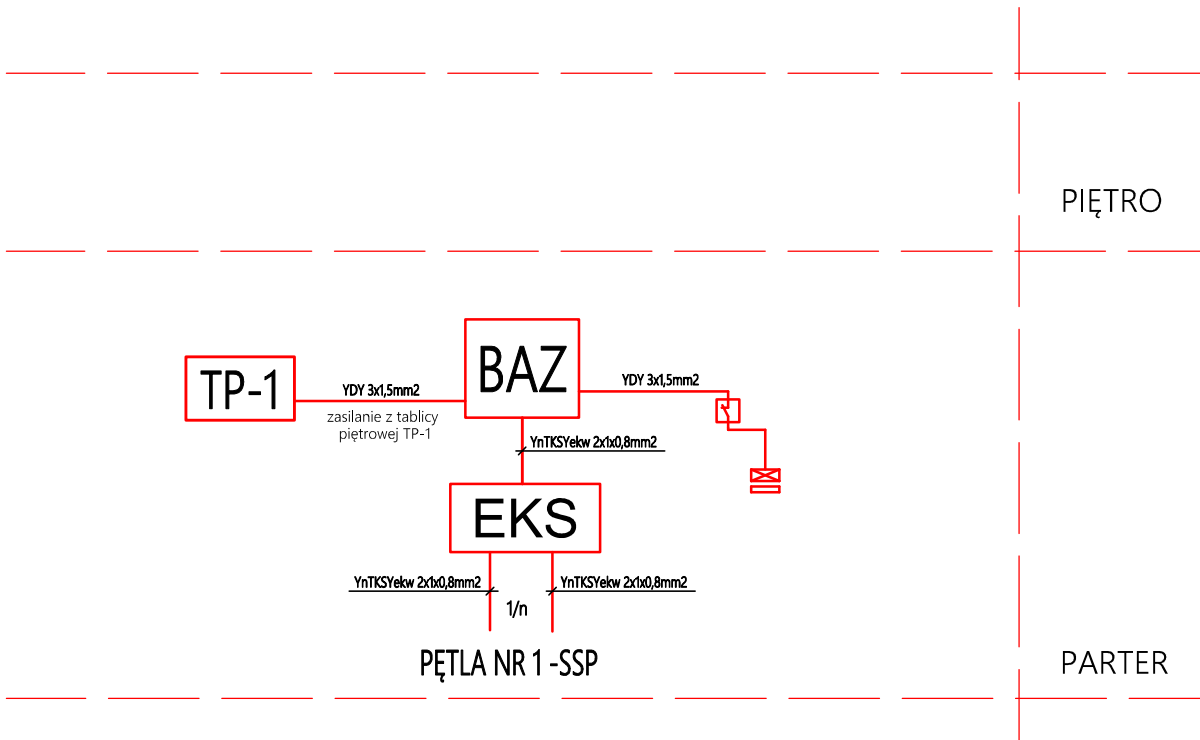

## INSTALACJA ZAMKNIĘCIA DRZWI DYMOSZCZELNYCH

- BAZ** Centralna zamknięć ogniowych BAZ 04-N-UT prod. D+H
- Trzymak elektromagnetyczny 230V**
- Przycisk - zwolnienie zwory elektromagnetycznej**
- EKS** Liniowy moduł wejściowo/wyjściowy EKS-4001

Centrkę BAZ wpiąć w pętlę dozorową nr 1 instalacji poprzez moduł WE/WY EKS-4001.

NAZWA I ADRES OBIEKTU		
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki Delegatura w Toruniu, ul. Moniuszki 15-21, 87-100 Toruń		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA		
 ul. Polna 105, lok. 26; 87-100 Toruń tel. 506 107 615 studio@kolektywstudio.pl		
STADIUM	REMONT POMIESZCZEŃ	
DATA	NAZWA RYSUNKU	NR RYS.
2024-08-01	SCHEMAT IDEOWY WŁĄCZENIA CENTRAŁKI DRZWI P.POŻ. DO SYSTEMU SSP	E4
SKALA		
-		
PROJEKTANT	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS
OPRACOWANIE	mgr inż. Roman Pietrzak upr. UAN-N-V/147/TO/84 w spec. instalacyjno-inżynierskiej	
	techn. Tomasz Gondek	