


- Uwagi:
- Kable przy wprowadzaniu do słupów chronić rurą osłonową DVR50 lub równoważną o dł. min. 0,5 m zgodnie ze schematem, otwory zabezpieczyć folią.
 - Do zasilania opraw oświetleniowych stosować kabel zgodnie ze schematem.
 - Na kablach w odstępach 10 m i przy słupach, przepustach stosować oznaczniki o treści: typ kabla, użytkownik, rok ułożenia np. (YAKY4x25, oświetlenie, 2022).
 - Na końcach kabli zastosować główce termokurczliwe SKE.
 - Przewód w słupie YDYżo 3x2,5.
 - W słupach stosować złącza IZK.
 - Na odcinkach kabli oświetleniowych w celu uziemienia słupów należy równolegle ułożyć bednarę FeZn30x4mm. Wszystkie słupy należy połączyć z bednarą za pomocą przewodów LgY16mm2 umieszczonych wewnątrz słupa., dodatkowo na każdym początku i końcu linii wykonać uziom pionowy.

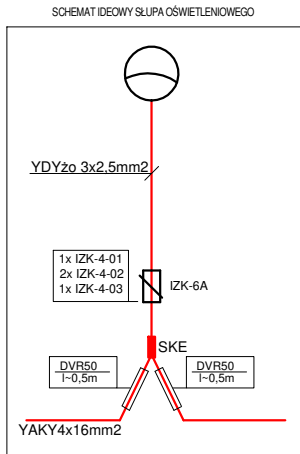

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

<h1>Maple</h1>		Architecture & Design
Maple sp. z o.o. Al. Korfantego 76 40-161 Katowice info@maplestudio.eu NIP 634 291 1067		maplestudio.eu

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budowa ścieżki spacerowej na wydmach od mola do zejścia na plażę "A" w Międzyzdrojach wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną

ADRES INWESTYCJI:

ul. Bohaterów Warszawy, ul. Promenada Gwiazd

INWESTOR:

Gmina Międzyzdroje
Plac Ratuszowy 1,
72-500 Międzyzdroje

TEMAT RYSUNKU:

SCHEMAT IDEOWY OŚWIELENIA SZAFKI TO3

PROJEKTOWAŁ:

mgr inż. Patryk Dominiak
upr. bud. nr ZAP/0107/POOE/12
w specjalności elektrycznej

SPRAWDZIŁ:

mgr inż. Piotr Markowski
upr. bud. nr ZAP/0218/POOE/11
w specjalności elektrycznej

BRANŻA:		FAZA:
ELEKTRYKA		PW
SKALA:	DATA:	NR RYS.
	10.2022	E7

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE.
PROJEKT TEN JEST CHRONIONY PRAWEM ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM. KOPIOWANIE, POWIELANIE, ODSTĘPOWANIE I DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE I PODLEGA KARZE.