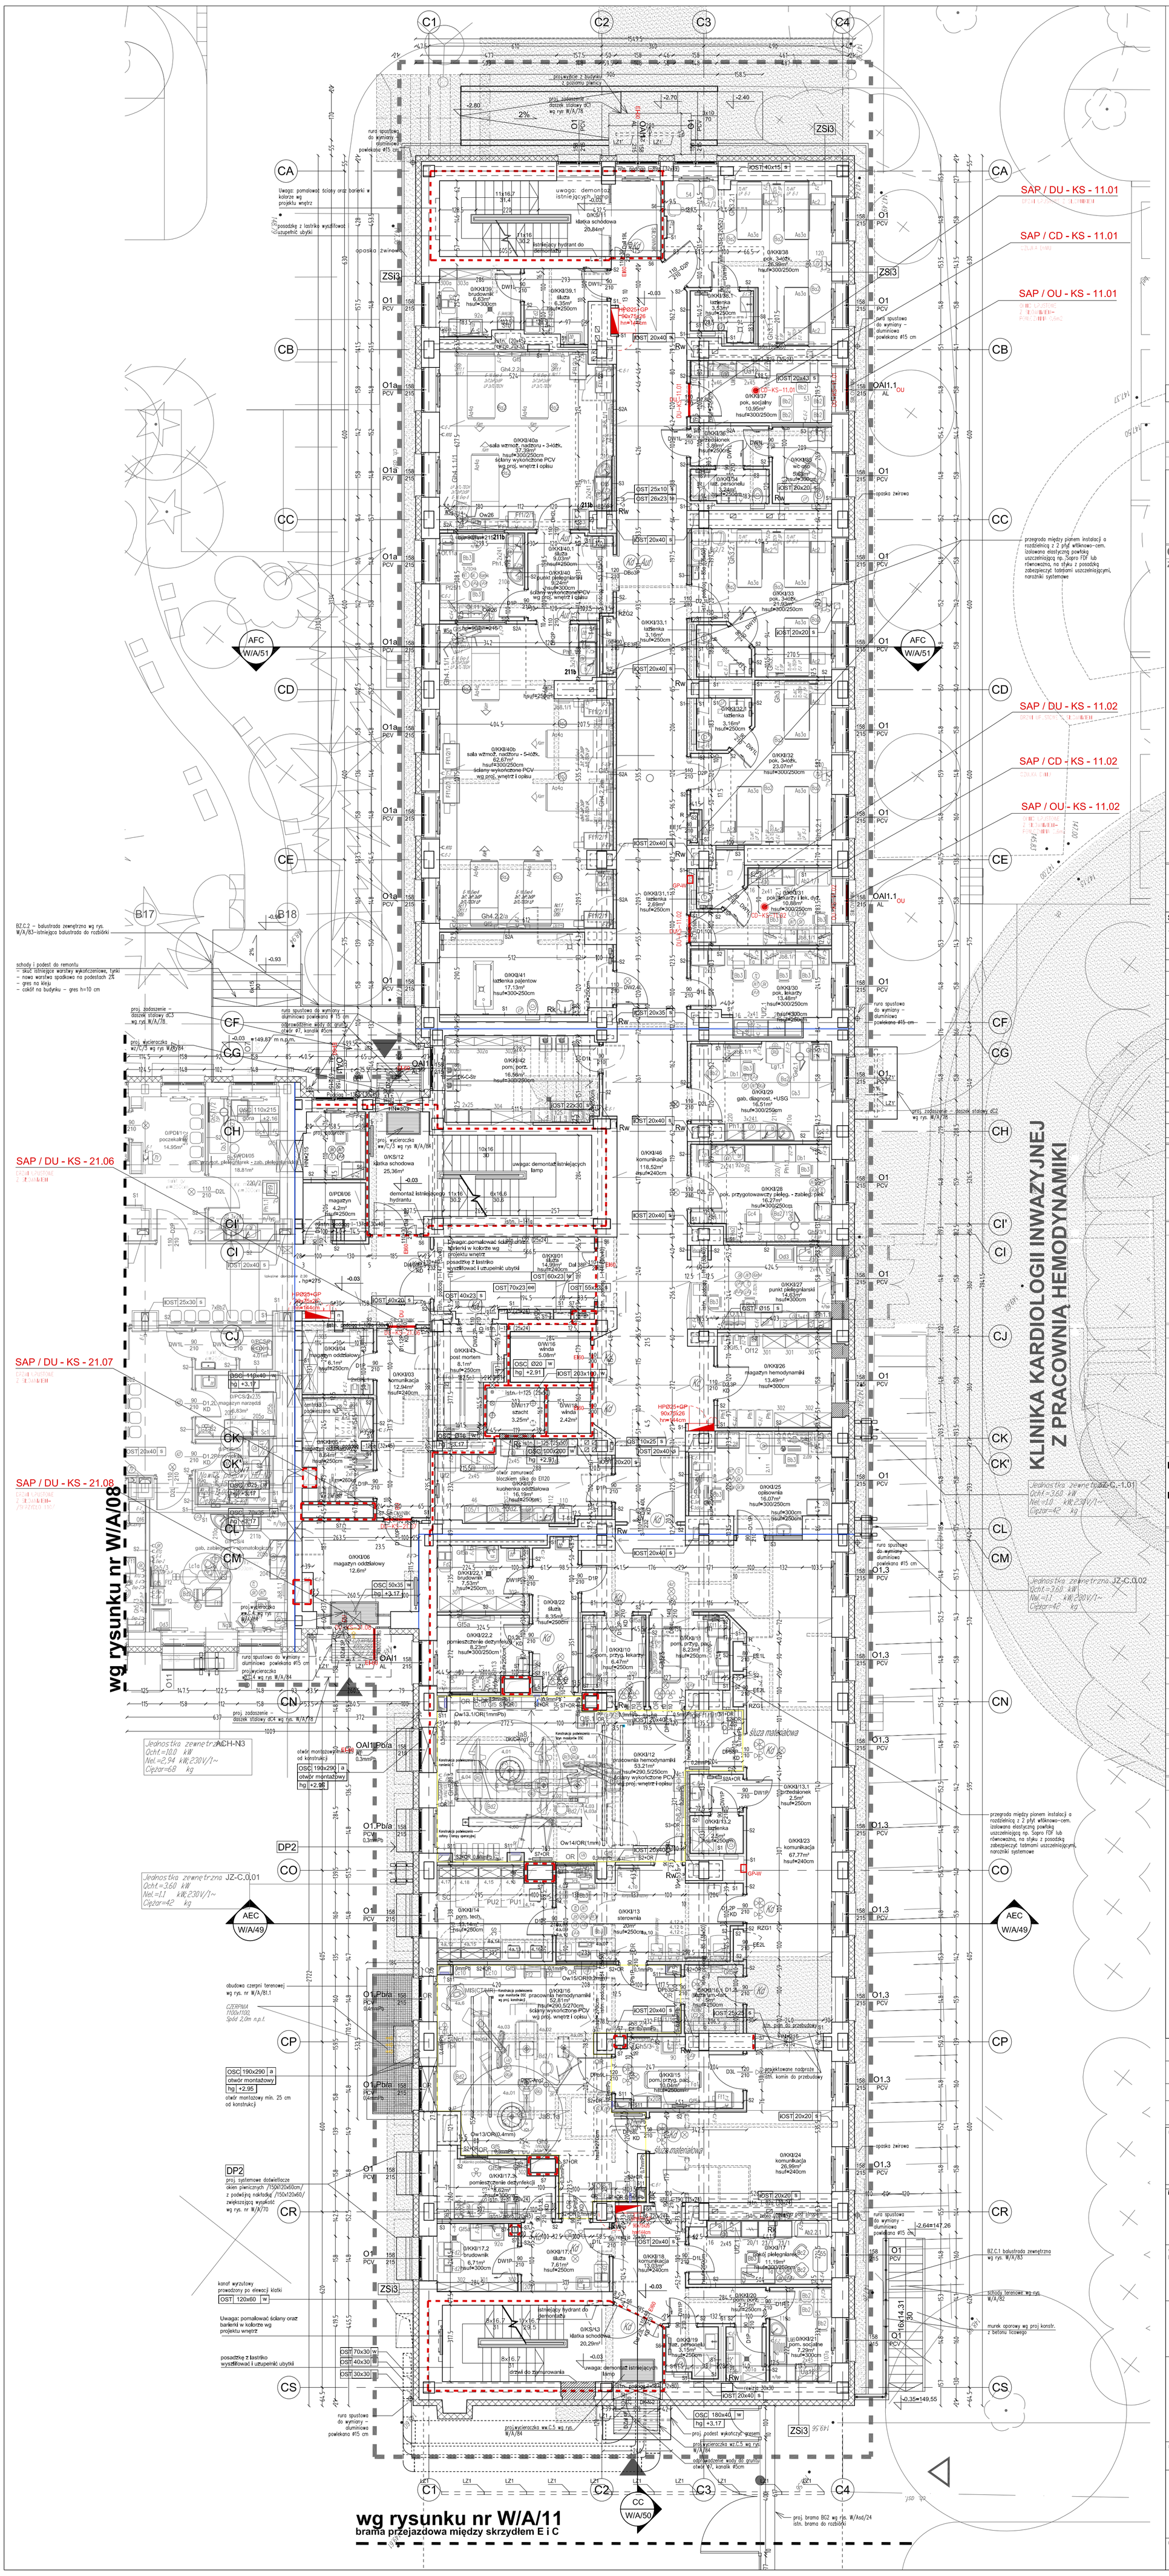
C1
C2
C3
C4
CA
CB
CC
CD
CE
CF
CG
CH
CI
CI'
CJ
CK
CK'
CL
CM
CN
CO
CP
CR
CS
AFC W/A/51
AEC W/A/49
CC W/A/50
B17
B18
ZSi3
PN
SAP / DU - KS - 11.01
SAP / CD - KS - 11.01
SAP / OU - KS - 11.01
SAP / DU - KS - 11.02
SAP / CD - KS - 11.02
SAP / OU - KS - 11.02
SAP / DU - KS - 21.06
SAP / DU - KS - 21.07
SAP / DU - KS - 21.08
wg rysunku nr W/A/08
wg rysunku nr W/A/11
brama przejazdowa między skrzydłem E i C
KLINIKA KARDIOLOGII INWAZYJNEJ Z PRACOWNIĄ HEMODYNAMIKI
Uwaga: pomalować ściany oraz bariery w kolorze wg projektu wnętrz
posadzkę z lastriko wyszlifować i uzupełnić ubytki
opaska żwirowa
rura spustowa do wymiany – aluminiowa powlekana ø15 cm
uwaga: demontaż istniejących lamp
istniejący hydrant do demontażu
demontaż istniejącego hydrantu
przegroda między pionem instalacji a rozdzielnicą z 2 płyt włókniowo-cem. izolowana elastyczną powłoką uszczelniającą np. Sopro FDF lub równoważną, na styku z posadzką zabezpieczyć taśmami uszczelniającymi, narożniki systemowe
schody i podest do remontu – skuć istniejące warstwy wykończeniowe, tynki – nową warstwę spadkową na podestach 2% – gres na kleju – cokół na budynku – gres h=10 cm
proj. zadaszenie – daszek stalowy dc3 wg rys. W/A/78
proj. wycieraczka wz/C/3 wg rys W/A/84
proj. wycieraczka ww.C.5 wg rys. W/A/84
proj. wycieraczka wz.C.4 wg rys. W/A/84
proj. wycieraczka wz/C/5 wg rys. W/A/84
proj. podest wykończ. gresem
proj. brama BG2 wg rys. W/Asd/24 istn. brama do rozbiórki
BZ.C.2 – balustrada zewnętrzna wg rys. W/A/83–istniejąca balustrada do rozbiórki
BZ.C.1 balustrada zewnętrzna wg rys. W/A/83
schody terenowe wg rys. W/A/82
murek oporowy wg proj konstr. z betonu licowego
obudowa czerpni terenowej wg rys. nr W/A/81.1
CZERPNIA 1100x1100, Spód 2,0m n.p.t.
kanał wyrzutowy prowadzony po elewacji klatki
otwór montażowy min. 25 cm od konstrukcji
Jednostka zewnętrzna JZ-C.0.01 Ochł.=3.60 kW Nel.=1.1 kW;230V/1~ Ciężar=42 kg
Jednostka zewnętrzna JZ-C.0.02 Ochł.=3.60 kW Nel.=1.1 kW;230V/1~ Ciężar=42 kg
Jednostka zewnętrzna ACH-N3 Ochł.=10.0 kW Nel.=2,94 kW;230V/1~ Ciężar=68 kg
0/KKI/39 brudownik 6,63m² hsuf=300cm
0/KKI/39.1 śluza 6,35m² hsuf=250cm
0/KKI/40a sala wzmoż. nadzoru - 3-łóżk. 37,39m² hsuf=300/250cm ściany wykończone PCV wg proj. wnętrz i opisu
0/KKI/40.1 śluza 9,03m² hsuf=250cm
0/KKI/40 punkt pielęgniarski 9,24m² hsuf=300cm ściany wykończone PCV wg proj. wnętrz i opisu
0/KKI/40b sala wzmoż. nadzoru - 5-łóżk. 62,67m² hsuf=300/250cm ściany wykończone PCV wg proj. wnętrz i opisu
0/KKI/41 łazienka pacjentów 17,13m² hsuf=300+250cm
0/KKI/42 pom. porz. 16,56m² hsuf=300/250cm
0/KKI/03 komunikacja 12,94m² hsuf=240cm
0/KKI/04 magazyn oddziałowy 6,1m² hsuf=250cm
0/KKI/05 magazyn oddziałowy 8,84m² hsuf=250cm
0/KKI/06 magazyn oddziałowy 12,6m²
0/KKI/07 pok. socjalny 10,95m² hsuf=300/250cm
0/KKI/32 pok. 3-łóżk. 23,07m² hsuf=300/250cm
0/KKI/32.1 łazienka 3,16m² hsuf=250cm
0/KKI/33 pok. 3-łóżk. 21,92m² hsuf=300/250cm
0/KKI/33.1 łazienka 3,16m² hsuf=250cm
0/KKI/34 łaz. personelu 3,24m² hsuf=250cm
0/KKI/35 wc-ppoż 5,62m² hsuf=300cm
0/KKI/36 przedsionek 3,89m² hsuf=250cm
0/KKI/37 pok. socjalny 10,95m² hsuf=300/250cm
0/KKI/38 pok. 3-łóżk. 26,99m² hsuf=300/250cm
0/KKI/38.1 łazienka 3,53m² hsuf=250cm
0/KKI/39.1 śluza 6,35m² hsuf=250cm
0/KKI/10 pom. przyg. lekarzy 6,47m² hsuf=250cm
0/KKI/11 pom. przyg. pac. 6,23m² hsuf=250cm
0/KKI/12 pracownia hemodynamiki 53,21m² hsuf=290,5/250cm ściany wykończone PCV wg proj. wnętrz i opisu
0/KKI/13 sterownia 20m² hsuf=250cm
0/KKI/13.1 przedsionek 2,5m² hsuf=250cm
0/KKI/13.2 łazienka 2,8m² hsuf=250cm
0/KKI/14 pom. tech. 43,14m² hsuf=250cm
0/KKI/15 pom. przyg. pac. 10,04m² hsuf=250cm
0/KKI/16 pracownia hemodynamiki 52,81m² hsuf=290,5/270cm ściany wykończone PCV wg proj. wnętrz i opisu
0/KKI/16.1 śluza sm-tan. 5m² hsuf=250cm
0/KKI/17 poczekalnia pacj. 11,19m² hsuf=300/250cm
0/KKI/17.1 pom. porz. 16,56m² hsuf=300/250cm
0/KKI/17.2 brudownik 6,71m² hsuf=300cm
0/KKI/17.3 pomieszczenie dezynfekcji 8,62m² hsuf=300cm
0/KKI/18 komunikacja 13,03m² hsuf=240cm
0/KKI/19 łaz. personelu 3,15m² hsuf=250cm
0/KKI/20 pom. porz. 22,16m² hsuf=250cm
0/KKI/21 pom. socjalne 7,29m² hsuf=300cm
0/KKI/22 śluza 8,35m² hsuf=250cm
0/KKI/22.1 brudownik 7,53m² hsuf=250cm
0/KKI/22.2 pomieszczenie dezynfekcji 8,23m² hsuf=300/250cm
0/KKI/23 komunikacja 67,77m² hsuf=240cm
0/KKI/24 komunikacja 26,99m² hsuf=240cm
0/KKI/25 opiekownia 16,07m² hsuf=300/250cm
0/KKI/26 magazyn hemodynamiki 13,49m² hsuf=300cm
0/KKI/27 punkt pielęgniarski 14,63m² hsuf=300cm
0/KKI/28 pok. przygotowawczy pielęg. - zabieg. piel. 16,27m² hsuf=300/250cm
0/KKI/30 pok. lekarzy 13,48m² hsuf=300/250cm
0/KKI/31 pok. lekarzy i lek. dyż. 10,88m² hsuf=300/250cm
0/KKI/31,1 łazienka 2,69m² hsuf=250cm
0/KKI/32,1 łazienka 3,16m² hsuf=250cm
0/KKI/33,1 łazienka 3,16m² hsuf=250cm
0/KKI/36 przedsionek 3,89m² hsuf=250cm
0/KKI/40,1 śluza 9,03m² hsuf=250cm
0/KKI/46 komunikacja 118,52m² hsuf=240cm
0/KS/11 klatka schodowa 20,84m²
0/KS/12 klatka schodowa 25,36m²
0/KS/13 klatka schodowa 20,29m²
0/PDI/01 poczekalnia 14,95m²
0/PDI/05 gab. ginekol. pielęgniarek - zab. pielęgniarski 18,81m²
0/PDI/06 magazyn 4,2m² hsuf=250cm
0/PCS/2 4,63m²
0/PCS/2x235 magazyn narzędzi
0/PCS/3 4,01m²
0/PCS/4 gab. zabiegowy - stomatologiczny
0/PCS/5 magazyn narzędzi
0/PCS/6 magazyn narzędzi
0/PCS/7 magazyn narzędzi
0/PCS/8 magazyn narzędzi
0/PCS/9 magazyn narzędzi
0/PCS/10 magazyn narzędzi
0/PCS/11 magazyn narzędzi
0/PCS/12 magazyn narzędzi
0/PCS/13 magazyn narzędzi
0/PCS/14 magazyn narzędzi
0/PCS/15 magazyn narzędzi
0/PCS/16 magazyn narzędzi
0/PCS/17 magazyn narzędzi