



# PRZEKRÓJ WYPEŁNIENIA WYKOPU – KANALIZACJA

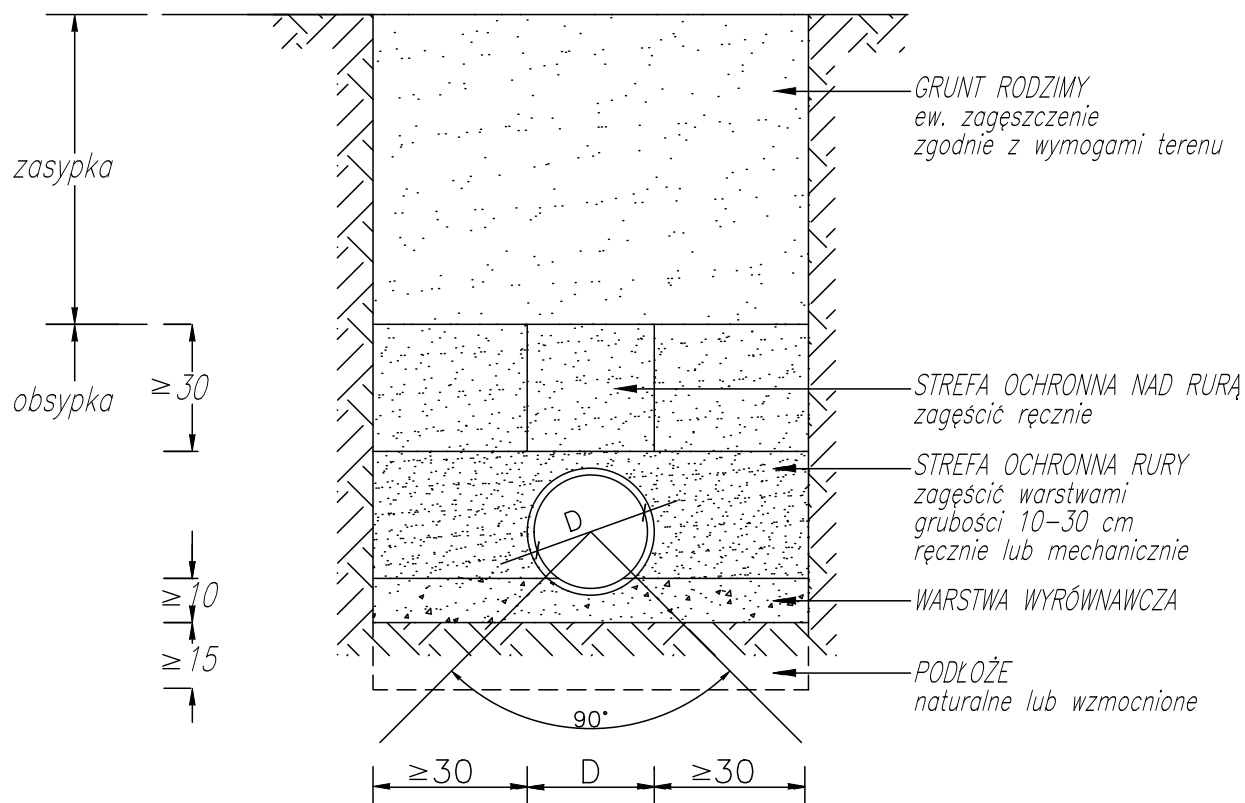

Wysokość obsypki nad wierzchołkiem rury (po zagęszczeniu) powinna wynosić:  
 – co najmniej 15 cm dla rur  $dn < 400\text{mm}$   
 – co najmniej 30 cm dla rur  $dn > 400\text{mm}$

UWAGA  
 wymiary podano w cm

 <b>TIM ARCHITEKCI S.C.</b> Tomasz Borowiecki, Małgorzata Małasiewicz ul. Nadrzeczna 56/6, 42-202 Częstochowa tel. 607 047 198, 668 482 532	
OBIEKT	<b>BUDOWA 20 BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ - 40 LOKALI MIESZKALNYCH</b> <b>32-800 BRZESKO, UL. GOETZÓW OKOCIMSKICH</b> <b>DZ. NR EW. 80/17 ; 80/18 ; 80/19 ; 80/20 ; 80/21</b> <b>J.EW. 120202_5 BRZESKO - OBSZAR WIEJSKI OBR.5 OKOCIM</b>
TREŚĆ	<b>PRZEKRÓJ WYKOPU</b>
PROJEKTANT:	BRANŻA SANITARNA: <b>mgr inż. Zbigniew Jarkiewicz</b> uprawn. 717/01
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY:	<b>mgr inż. Paweł Januszewski</b> uprawn. SLK/5184/PWOS/13
	SKALA B/S DATA 12.2023 NR. RYS. S5