


PROFIL PODŁUŻNY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

SR1 - SR11

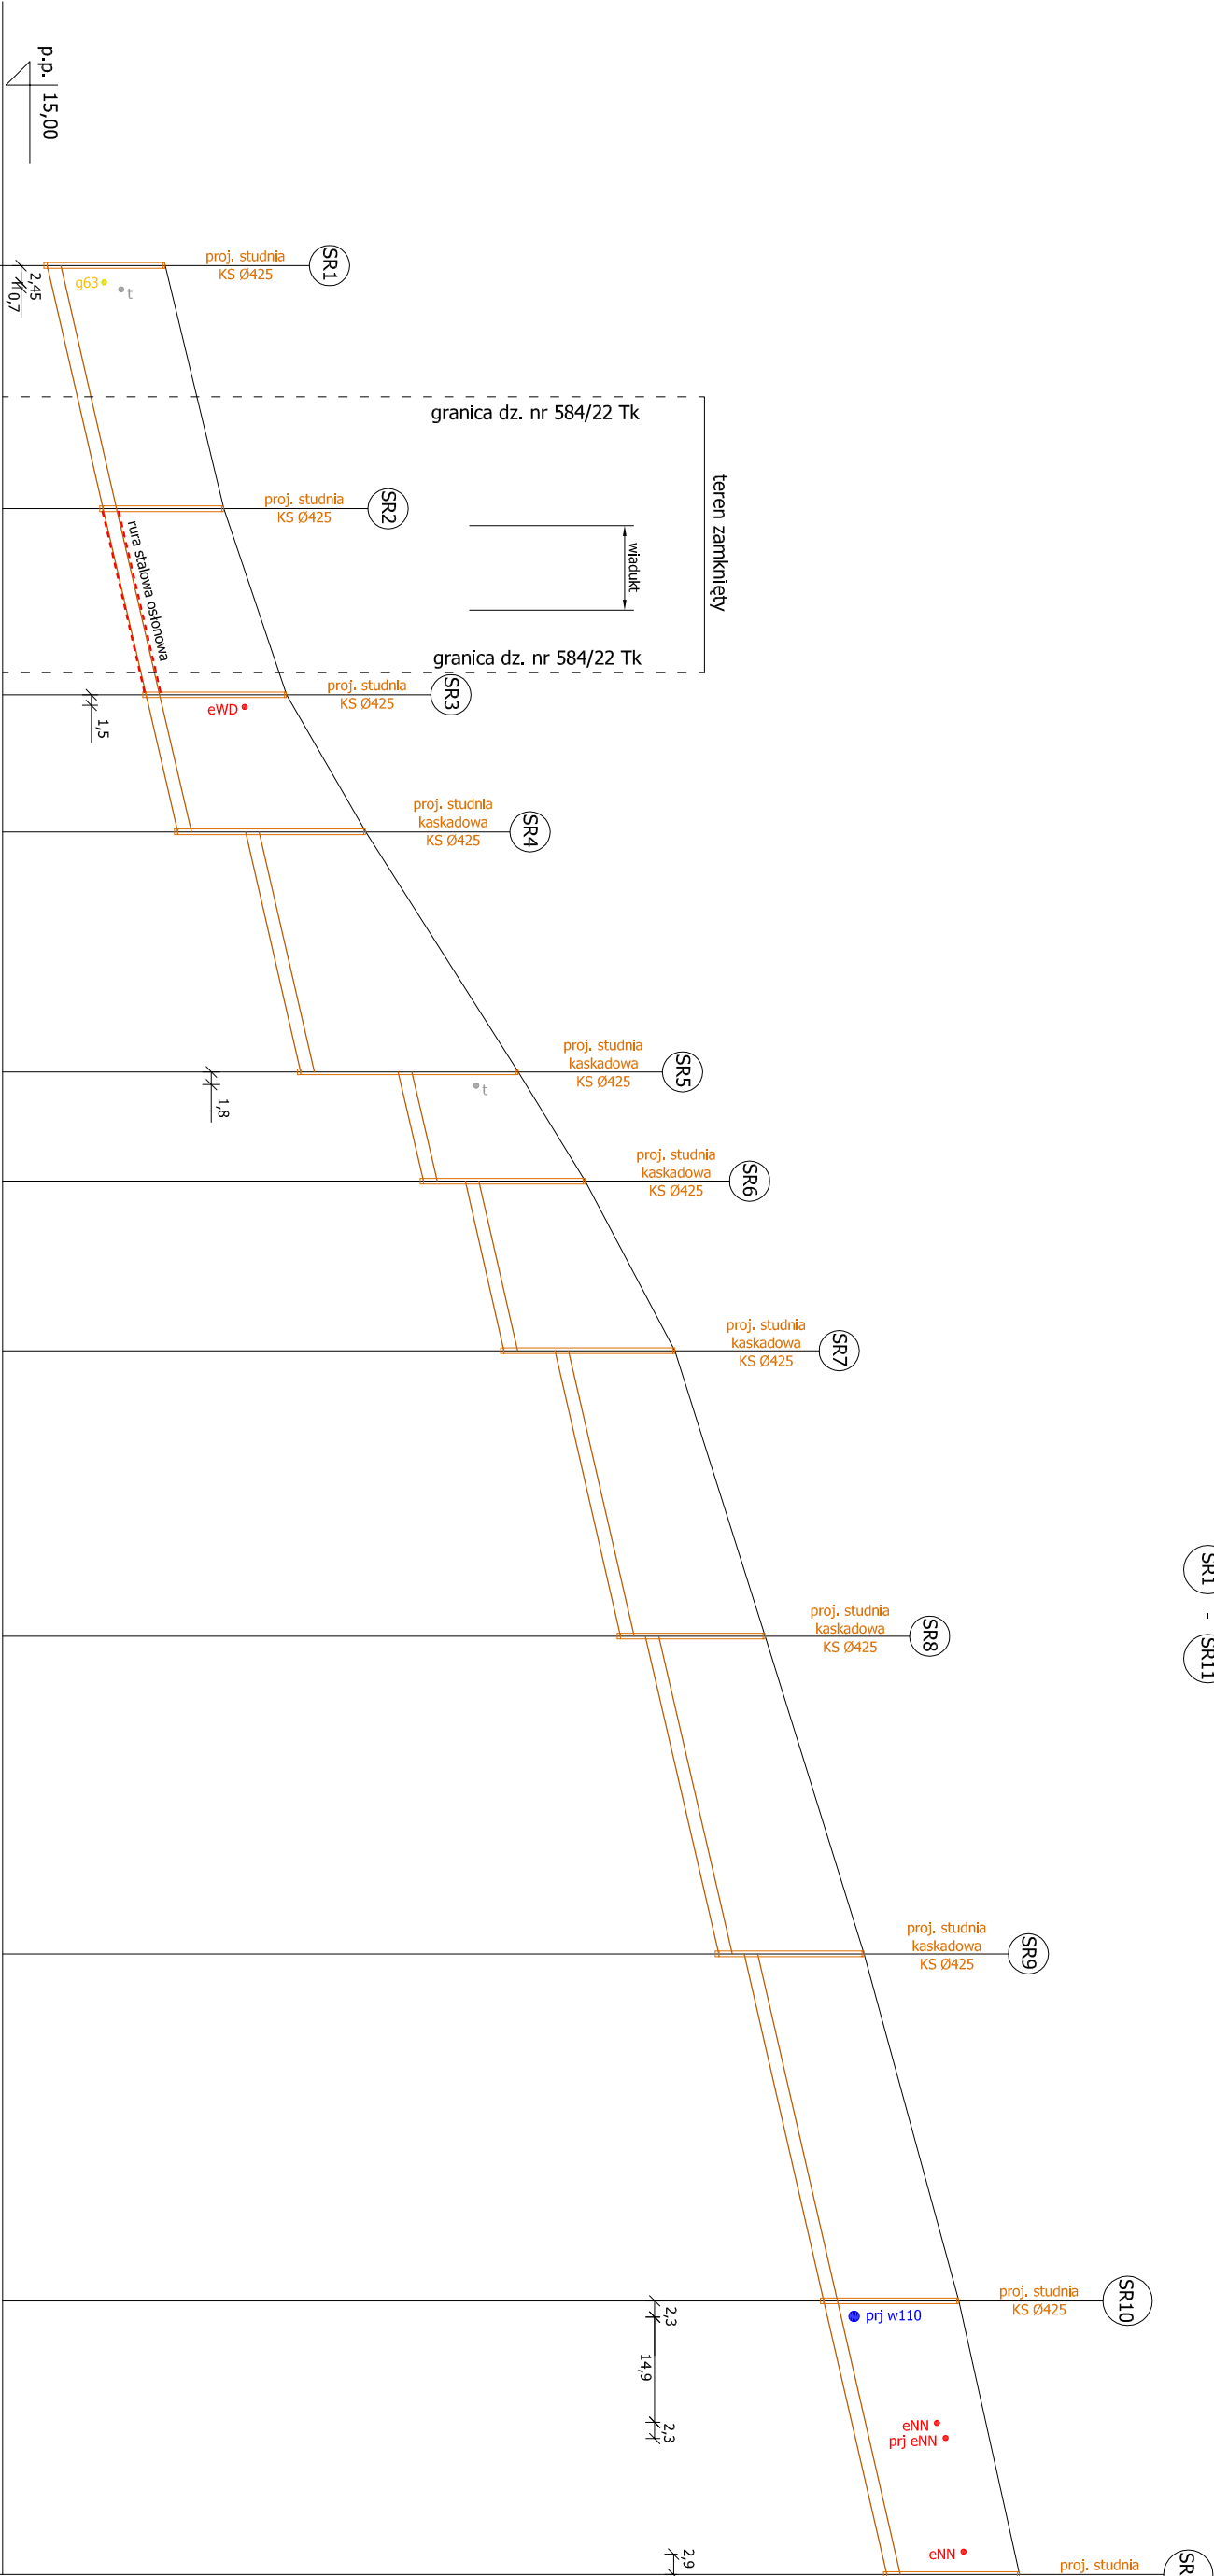

UWAGI

Istniejące uzbiorzenie podziemne naniesiono na podstawie wórnika mapy zasadniczej. Głębokości posadowienia istniejącego uzbiorzenia podziemnego wykazano na wórniku mapy zasadniczej do celów projektowych przyjęto jako głębokości normatywne. Nie wyklucza się istnienia na terenie projektowanego kanału innych urządzeń podziemnych, które nie zostały odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej. Ewentualne kolizje projektowanego kanału z istniejącymi urządzeniami podziemnymi, których nie można przewidzieć na etapie projektowania należy zgłosić do właścicieli - zarządców istniejącej sieci podziemnej.

Rzędne terenu	17,30	18,13	19,02	20,14	22,30	23,25	24,52	25,80	27,20	28,54	29,40
Rzędne proj. dna rury	15,63	16,42	17,03	17,48	19,22	20,96	22,10	23,75	25,14	26,63	27,52
Zagłębienie	1,67	1,71	1,99	2,66	3,08	2,29	2,42	2,05	2,06	1,91	1,88
Spadki	2,3% L=34,44m	2,3% L=26,36m	2,3% L=19,42m	2,3% L=34,00m	2,3% L=15,47m	2,3% L=24,02m	2,3% L=40,44m	2,3% L=45,00m	2,3% L=49,15m	2,3% L=38,76m	
Średnica Materiał	PVC Ø200 L=327,06m										
Odległości	34,44	60,80	80,22	14,22	29,69	53,71	94,15	39,15	88,30	27,06	
HEKTOMETRAŻ	0	1	2	3							

USŁUGI PROJEKTOWO - WYKONAWCZE	
POLMAR Marcin Dziwniak ul. Młak 79/5 72-510 Wólin NIP : 986-016-79-07	kom. 601 069 814 email: polmar.wolin@wp.pl
INWESTOR : Gmina Międzyzdroje, ul. Plac Ratunowy 1, 72-500 Międzyzdroje	
NAZWA ZADANIA : Przebudowa drogi gminnej ulicy Cmentarnej w Międzyzdrojach wraz z proj. siecią wodocigową, siecią kanalizacją sanitarną oraz siecią oświetleniową	
MIEJSCOWOŚĆ : Międzyzdroje	
BRANŻA : SANITARNIA - SIECI WOD.-KAN.	
TYTUŁ : PROJEKT PODŁUŻNY SIECI KS 1:100/1000	
PROJEKTOWAŁ : mgr inż. Sławomir Cichowski upr. nr 65552/2022	
OPRACOWAŁ : mgr inż. Marcin Dziwniak	
Rys. nr 2	
Projekt opracowano w programie AutoCAD - Kreszka s/n 344-0774394	